


UZIEMIENIE ZESPOŁU GAZOWEGO

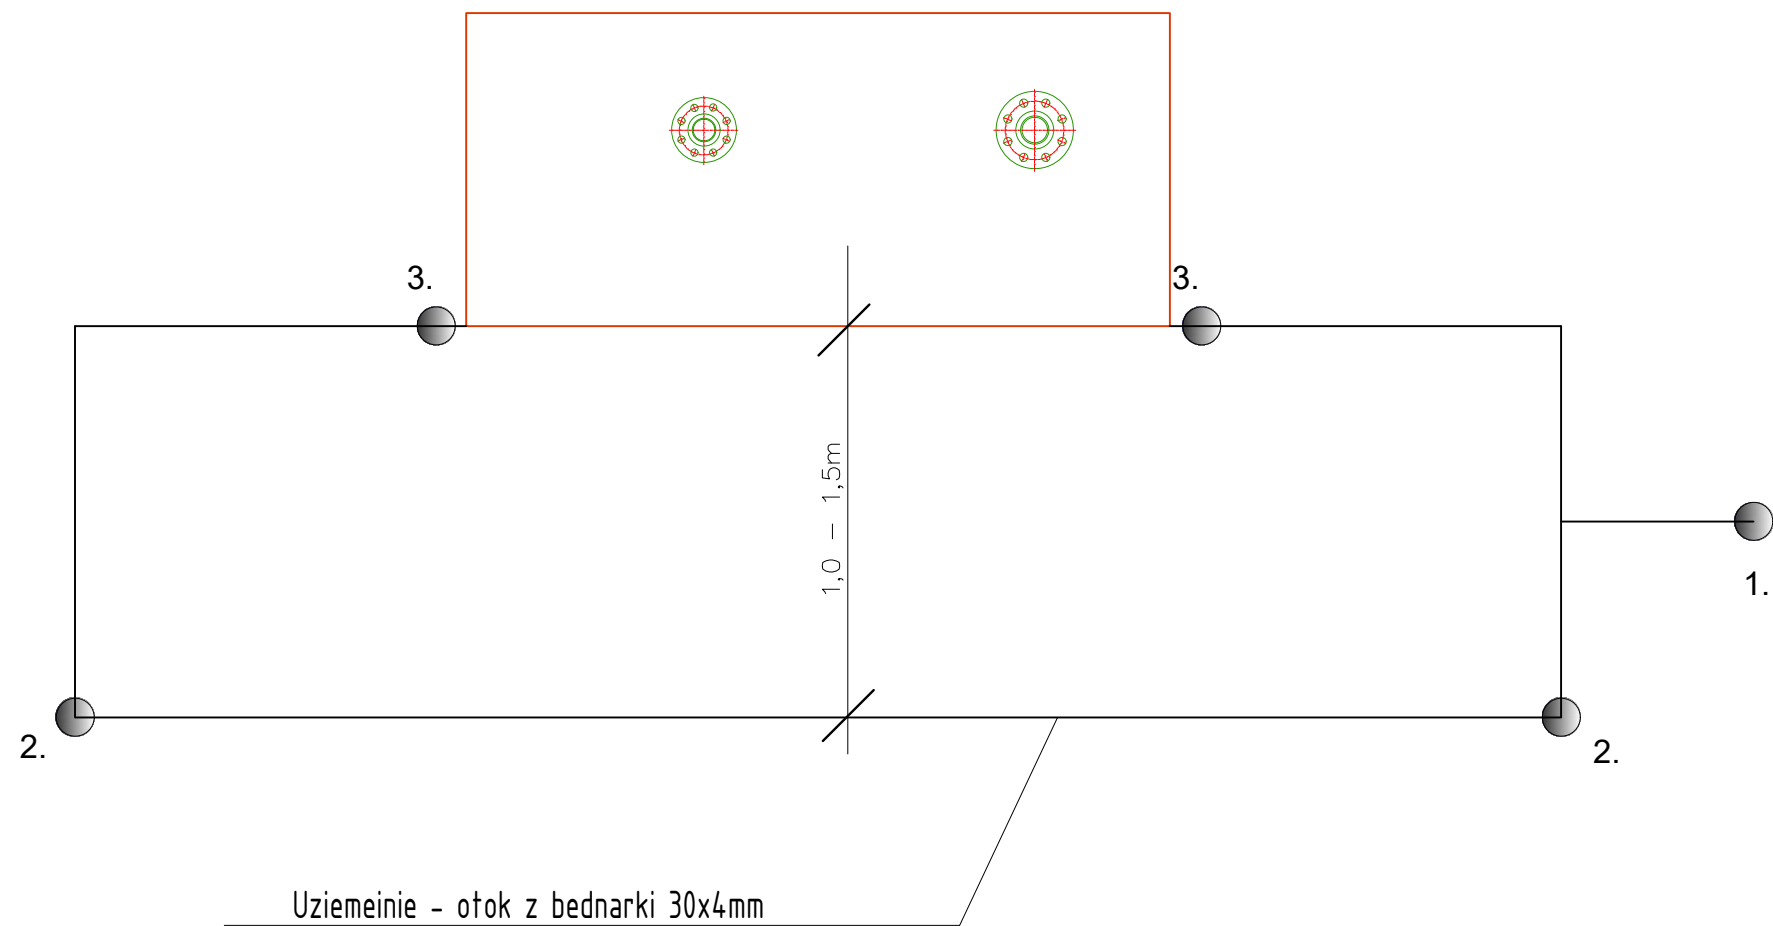

UWAGA:  
Wartość rezystancji uziemienie ochronnego powinna być  
mniejsza niż 7Ω

OZNACZENIA:

- 1. Złącze kontrolne
- 2. Uziom pionowy szpilkowy - galmar - ilość prętów uzależniona od wymaganej rezystancji 7Ω
- 3. Uziemienie szafki stacji gazowej - mostki

USŁUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH PROMAR			
OBIEKT:		PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA ZESPOŁU GAZOWEGO REDUKCYJNO - POMIAROWEGO ZABUDOWANEGO NA PRZYŁĄCZU GAZOWYM	
ADRES INWESTYCJI:		PRZASNYSZ UL. SADOWA	
STADIUM: PROJ. TECH.	TYTUŁ RYSUNKU: UZIEMIENIEM ZESPOŁU GAZOWEGO		NR RYS. 10
PROJEKTOWAŁ:	Jerzy Krutchenko Upr. Cie-32/82, Cie-40/89 MAZ/IS/7376/01 Specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji gazowych	PODPIS	SKALA: SCHEMAT
WSPÓŁPRACA:		PODPIS	DATA: 01.12.2023