
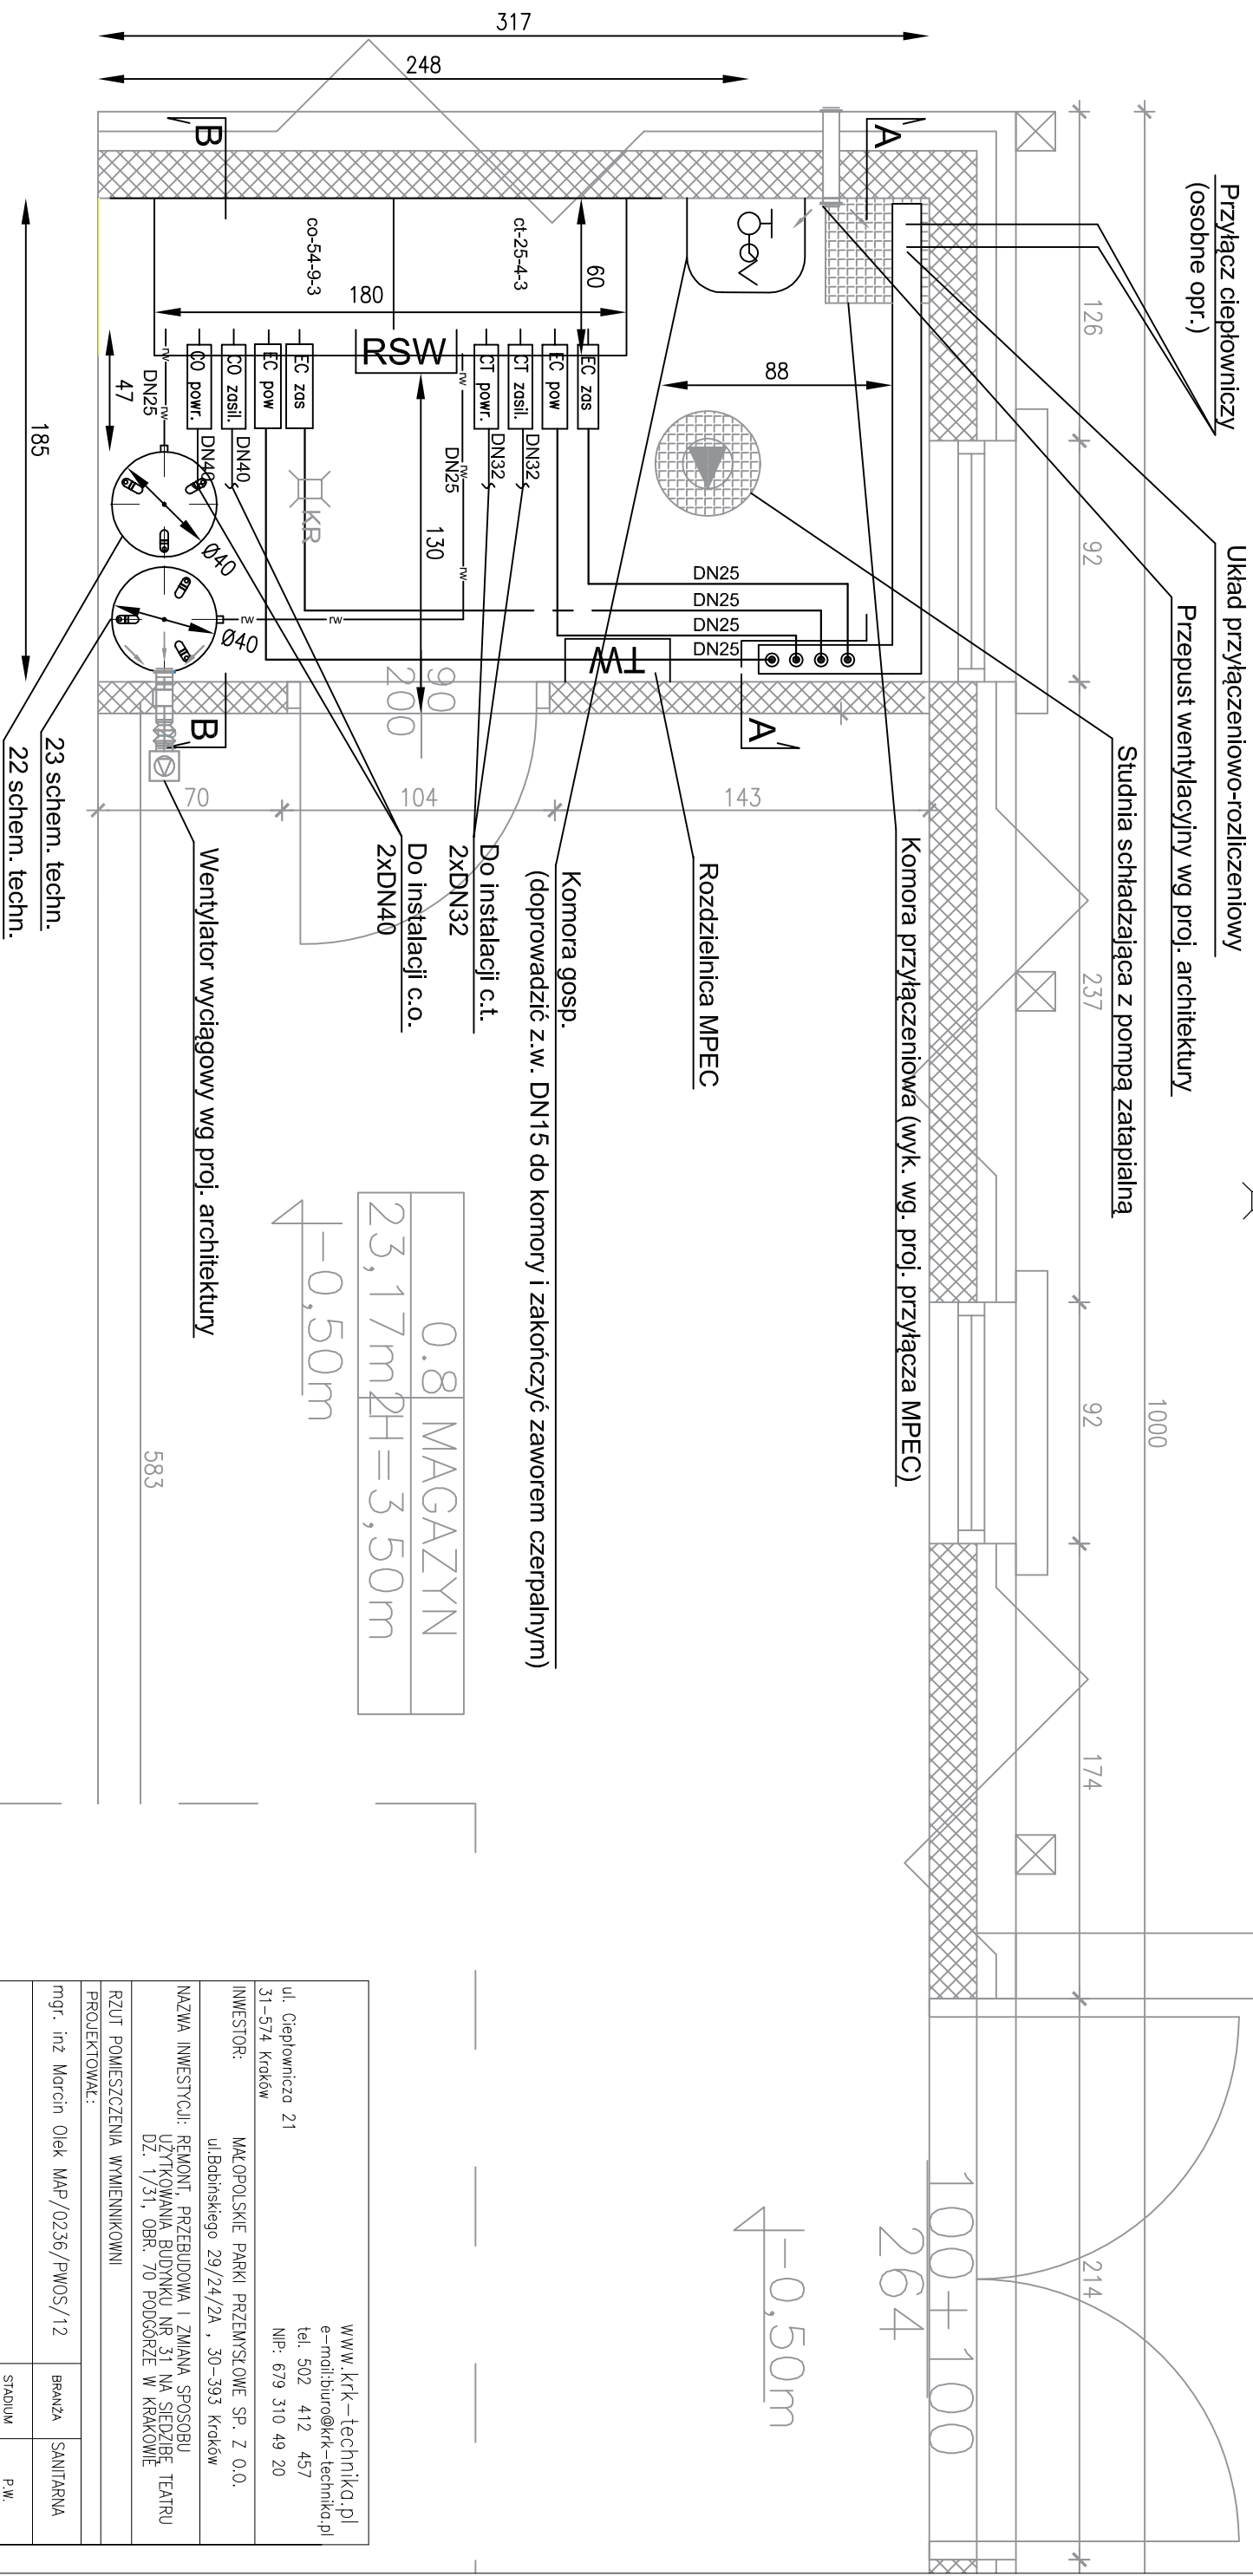


OZNACZENIE RUROCIĄGÓW

- | | |
|--|--|
| _____ | obieg wody sieciowej EC – zasilanie 135°C |
| _____ | obieg wody sieciowej EC – powrót 55°C |
| _____ | obieg wody instalacji c.o./c.t. – zasilanie 70°C |
| _____ | obieg wody instalacji c.o./c.t. – powrót 50°C |
| _____ IV _____ | wzbiornica rura bezpieczeństwa |
| _____ | kratka ściekowa |
|  KR | |



<p>www.krk-technika.pl e-mail: biuro@krk-technika.pl tel. 502 412 457 NIP: 679 310 49 20</p>	
ul. Ciepłownicza 21 31-574 Kraków	
INWESTOR: MAŁOPOLSKIE PARKI PRZEMISŁOWE SP. Z O.O. ul. Bobińskiego 29/24/2A , 30-393 Kraków	
NAZWA INWESTYCJI: REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBĘ TEATRU DZ. 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE W KRAKOWIE	
RZUT POMIĘSZCZENIA WYMIENNIKOWNI	
PROJEKTOWAŁ:	
mgr. inż Marcin Olek MAP/0236/PWOS/12	
BRANŻA	SANITARNA
STADIUM	P.W.
DATA	X.2019
SPRAWDZIŁ:	SKALA
	1:25
NR RYS.	3