


RZUT DACHU

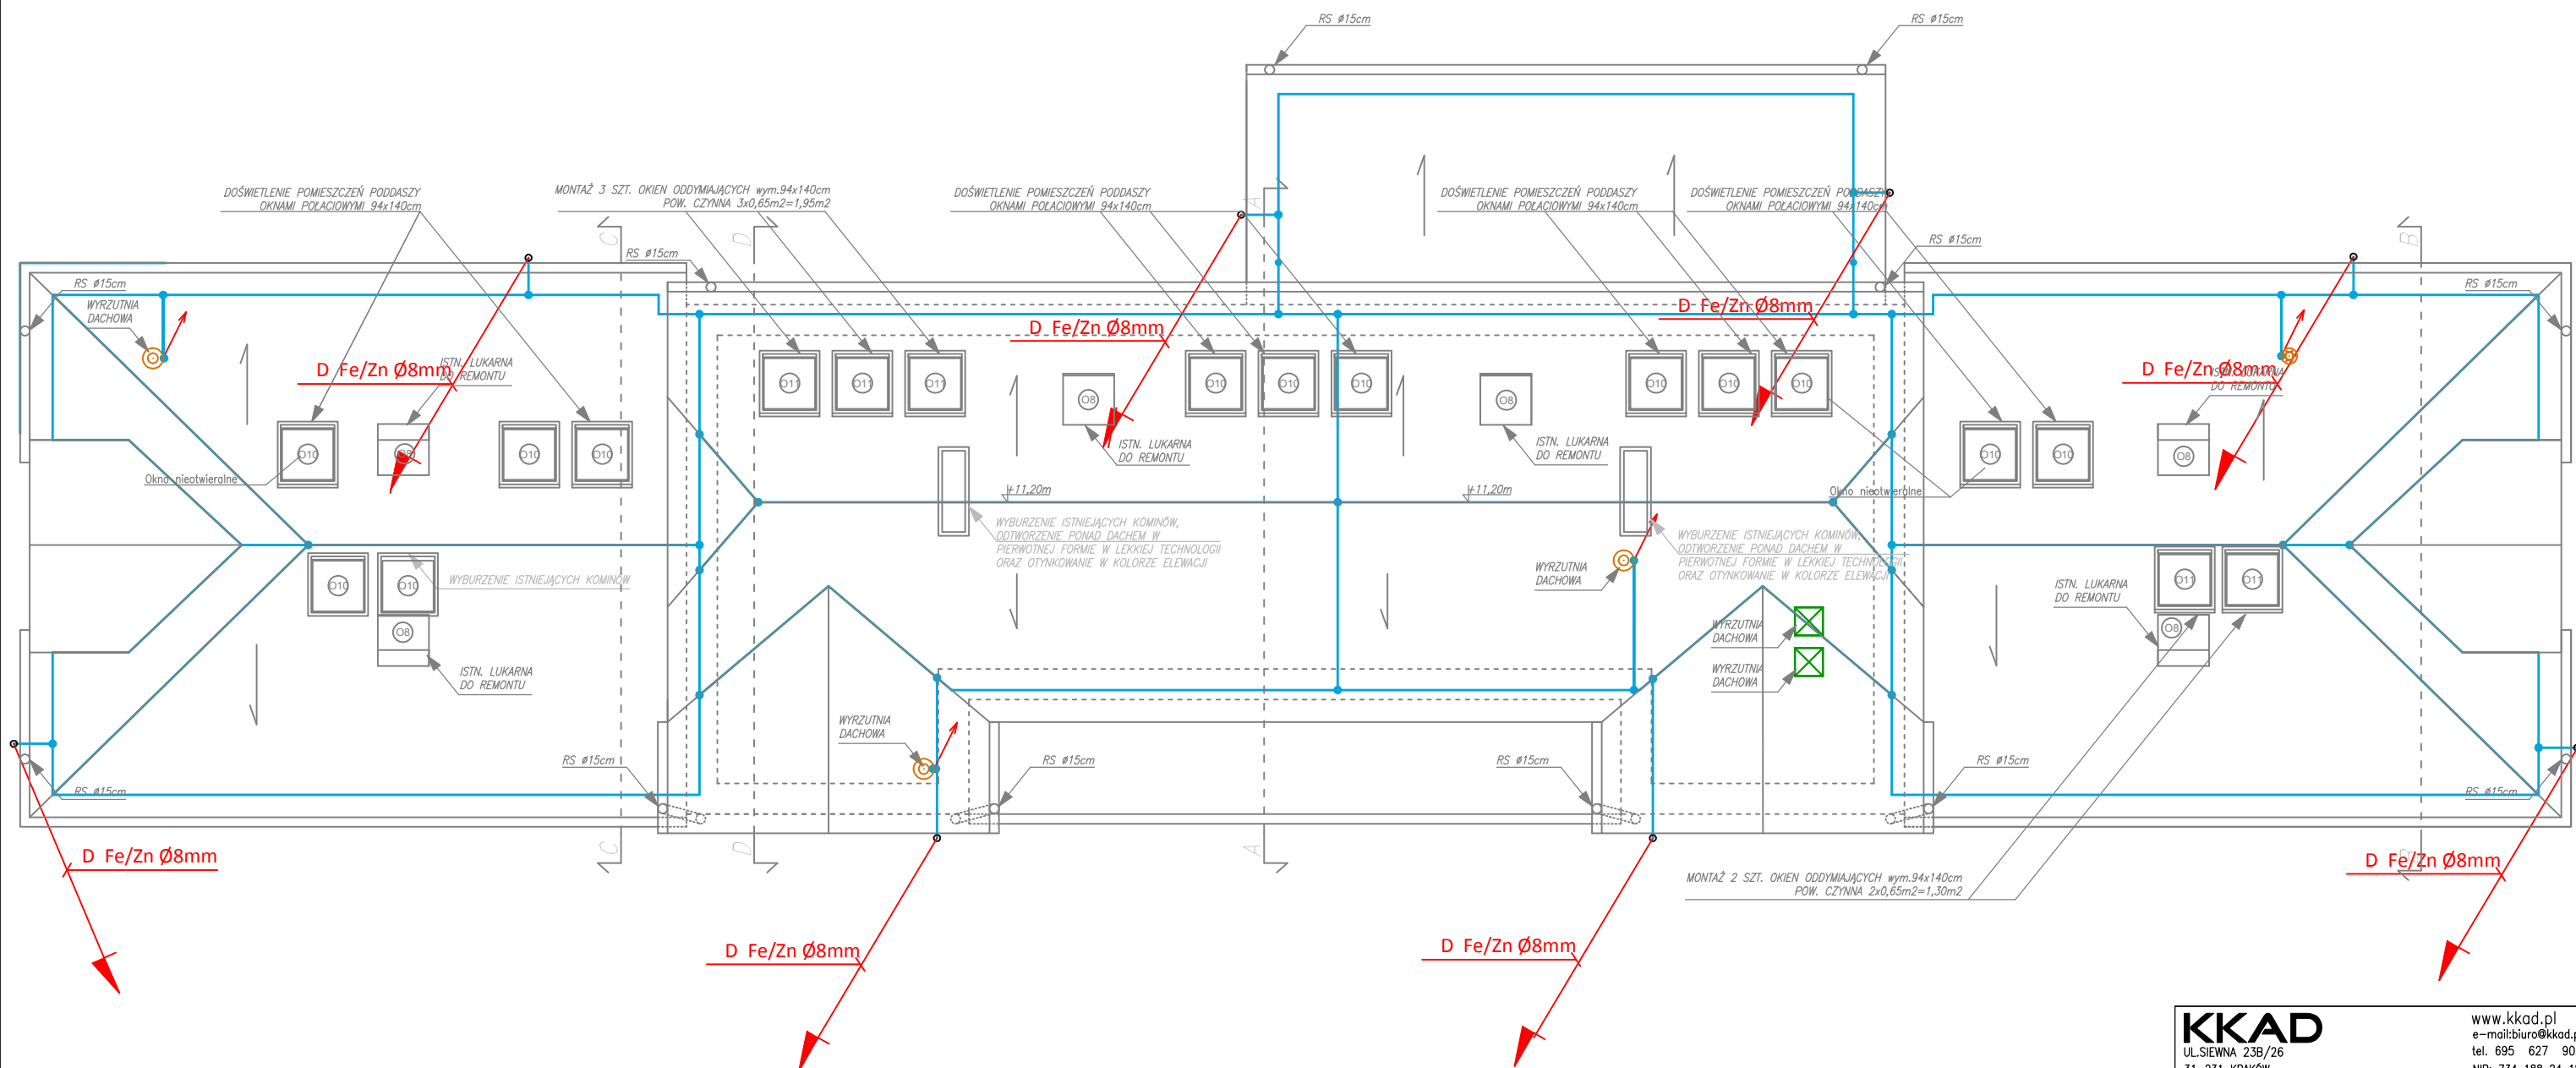

Legenda:

- drut odgromowy FeZn 8mm
- złącze
- Iglica kominowa wykonana z drutu AlMgSi h=30cm

Uwagi:

1. Należy wykonać uzium szczyty poprzez ułożenie w gruncie po obwodzie budynku płaskownik Fe/Zn 30x4mm.
2. Połączenie między bednarką ułożoną w ziemi, a przewodami odprowadzającymi należy wykonać za pomocą złączy kontrolnych zlokalizowanych w elewacji lub w opasce z kostki brukowej, w typowych obudowach.
3. Przewody odprowadzające należy wykonać drutem Fe/Zn Ø8mmØ w rurach samogasnących posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 62305, w brzdach w ścianie.
4. Zwody poziome, należy mocować za pomocą uchwytów rozmieszczonych co 1,5 m
5. Wszystkie elementy wystające podnad poziom dachu jak kominy, bariery, drabiny, itp. należy zabezpieczyć poprzez połączenie drutu odgromnego do elementu chronionego. Miejsca połączeń należy uzgodnić z wykonawcą dachu.

<h1>KKAD</h1> <p>UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKOW</p>		<p>www.kkad.pl e-mail:biuro@kkad.pl tel. 695 627 902 NIP: 734 188 24 18</p>	
<p>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHYTEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631.</p> <p>KOPIOWANIE JEDYNI NA PODSTAWIE WYRAŻEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.</p>			
INWESTOR:		<p>ŁAŁOPOLSKIE PARKI PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O. ul.Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Kraków</p>	
<p>NAZWA INWESTYCJI: REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBĘ TEATRU DZ. 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE W KRAKOWIE</p>			
PLAN INSTALACJI ODROMOWEJ – RZUT DACHU			
PROJEKTOWAŁ:		NR PROJEKTU 200/2019	
mgr inż. Roland Wijas SWK/0167/PBE/15		BRANZA	ELEKTRYCZNA
		STADIUM	PW
		DATA	09.2019
		SKALA	1:100
		NR RYS.	E—05