

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Adam MARKOWSKI Nr upr. 655/2016

M. 05-22h
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam

bez uwag z uwagami:

INWESTYTOR:

ZASTOSOWANIE UKŁADU HYBRYDOWEGO-
KASKADY POMP CIEPŁA I KOTŁA
OLEJOWEGO. WSPARTA ZASTAWIENIEM
INSTALACJI PV NA SZKOLE PODSTAWOWEJ
ZLOKALIZOWANEJ W PAMIĄTKOWIE PRZY
ULICY SZKOLNEJ 13. W CELU OBNIEŻENIA
KOSZTÓW OGRZEWANIA I ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

INWESTOR:

MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY
UL. DWORCOWA 26, 64-514 SZAMOTUŁY

ADRES INWESTYCJI:

ul. Szkolna 13, 64-551 Pamiątkowo
gmina Szamotuły, powiat szamotulski
woj. Wielkopolskie

TYTUL RYSUNKU:

RZUT KOTŁOWNI

PROJEKTANT:

mgr inż. Dagnara
Wojcik-Wielkowska

NR UPŁ.

WAM/0064/PW/OS/15

PODPIS:

SPRZĘDZAJĄCY:

mgr inż. Magdalena Wozniak

POW. 0297/PWBS22


PB IS SAN 03

FAZA BRANŻA NR RYSUNKU

SKALA:

DATA:

kwiecień 2024

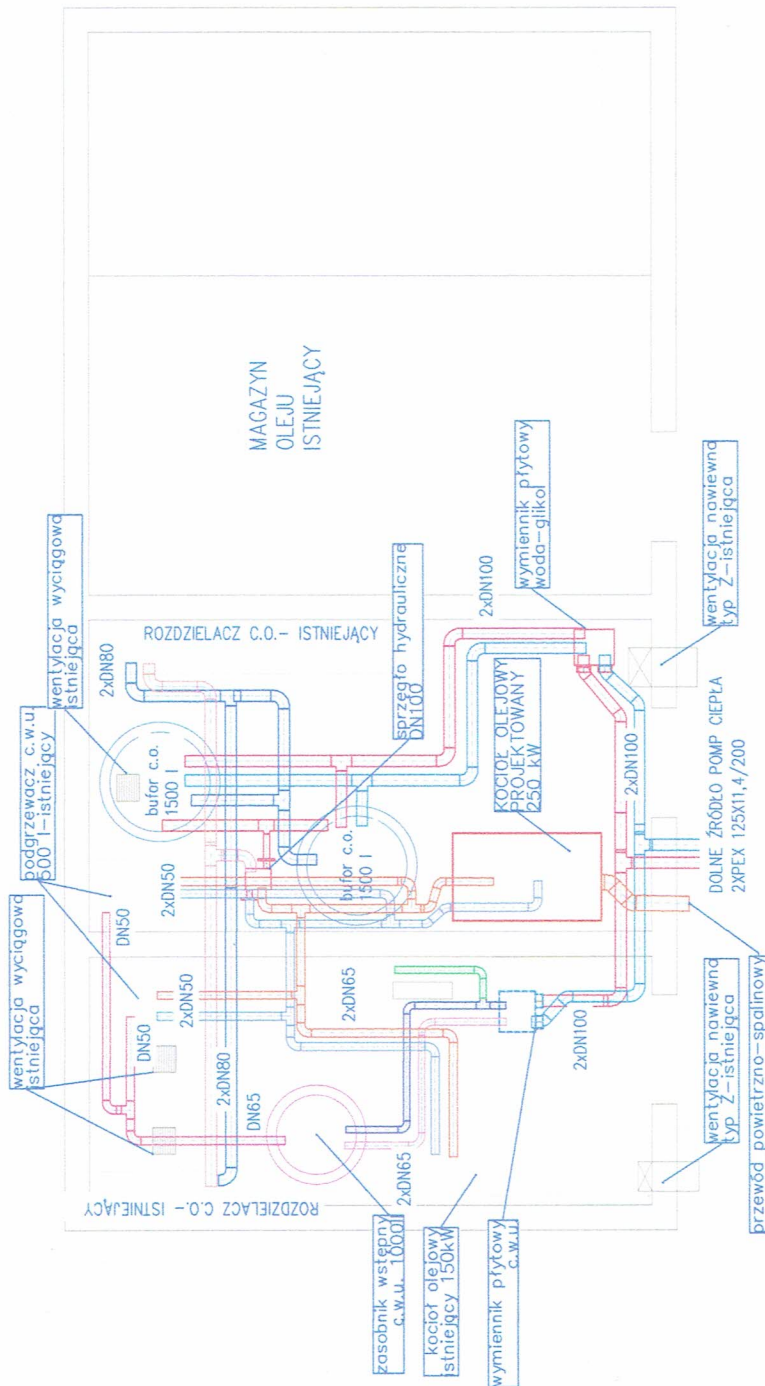

UWAGA:

1. ŚCIANY KOTŁOWNI DOSTOSOWAĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
2. STROP KOTŁOWNI DOSTOSOWAĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
3. ŚCIANY MAGAZYNU OLEJU DOSTOSOWAĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120
4. STROP MAGAZYNU OLEJU DOSTOSOWAĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120
5. W MAGAZYNIE OLEJU ZASTOSOWAĆ PÓLSKIE URZĄDZENIA GASNICZE


RZECZOZNAWCA I SPECJALISTA W ZABEZPIECZENIU
PRACOWNIA INŻYNIERSKICH PRAC
mgr inż. Adam MARCOWSKI Nr upr. 655/2016

14.05.2024
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
istwierdzam

bez uwag

z uwagami:

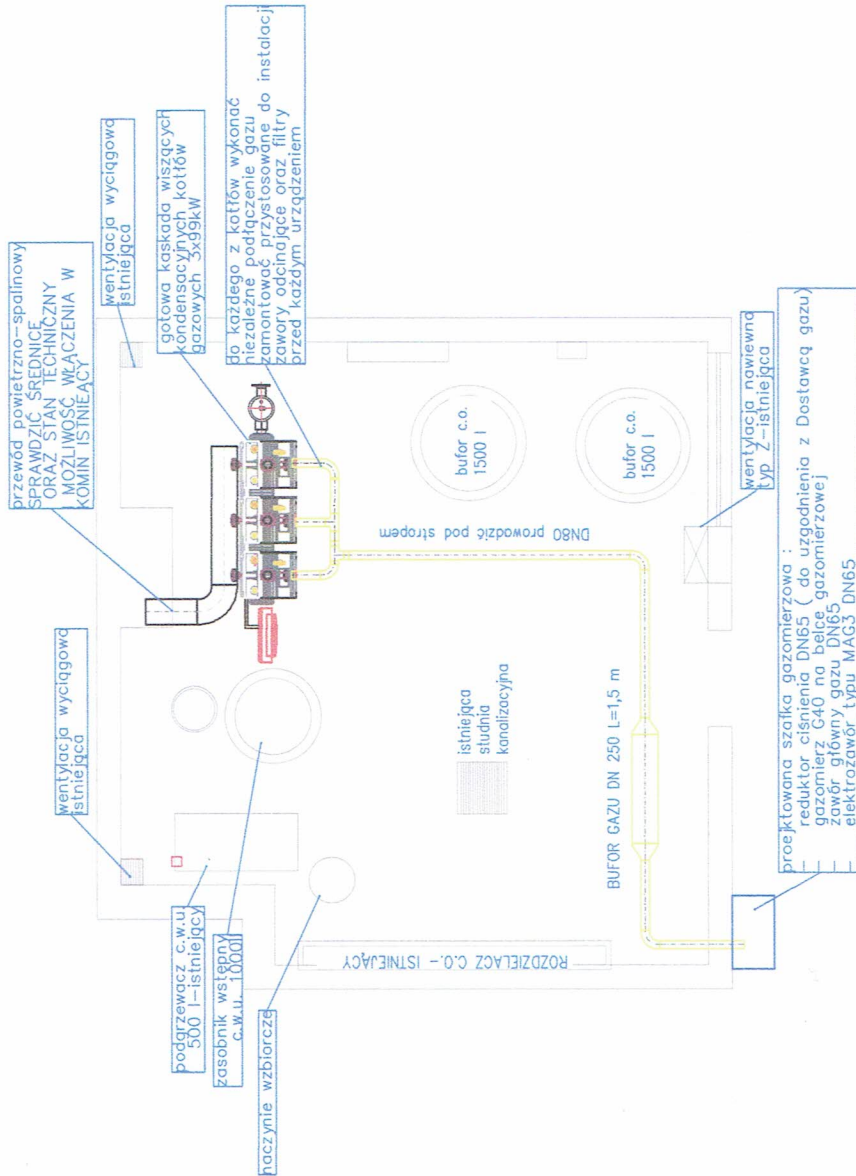

- UWAGA:
1. ŚCIANY KOTŁOWNI DOSTOSOWAĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
 2. STROP KOTŁOWNI DOSTOSOWAĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
 3. OKNA W KOTŁOWNI POWINNY BYĆ OTWIERANE, STOSUNEK POWIERZCHNI OKIEN DO POWIERZCHNI KOTŁOWNI 1:15

INWESTYCJA

ZASTOSOWANIE UKŁADU HYBRYDOWEGO-
KASKADY POMP CIEPŁA I KOTŁÓW
GAZOWYCH, WSPARTA ZASTOSOWANIEM
INSTALACJI PV NA SZKOLE PODSTAWOWEJ
ZLOKALIZOWANEJ W OTOROWIE PRZY ULICY
ŁAKOWEJ W CELU OBNIEŻENIA KOSZTÓW
OGRZEWANIA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

INWESTOR

MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY
UL. DWORCOWA 26, 64-514 SZAMOTUŁY

ADRES INWESTYCJI

ul. Łakowa 3, 64-551 Otorowo
gmina Szamotuły, powiat szamotulski
woj. Wielkopolskie

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT KOTŁOWNI
INSTALACJA GAZU

PROJEKTANT

mgr inż. Dagmara
Wolak-Włackowska

NR DPL

WAJ/0094/PWOS/15

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Magdalena Wolań

POH/0297/P/WES/22

PB IS SAN 04

SKALA:

Faza Branża Faza Nr rysunku

DATA

kwiecień 2024

Rozdzielnica RPVDC


**PRZECIOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH**

mgr inż. Adam MARKOWSKI Nr upr. 655/2016

14.05.2024
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam

bez uwag

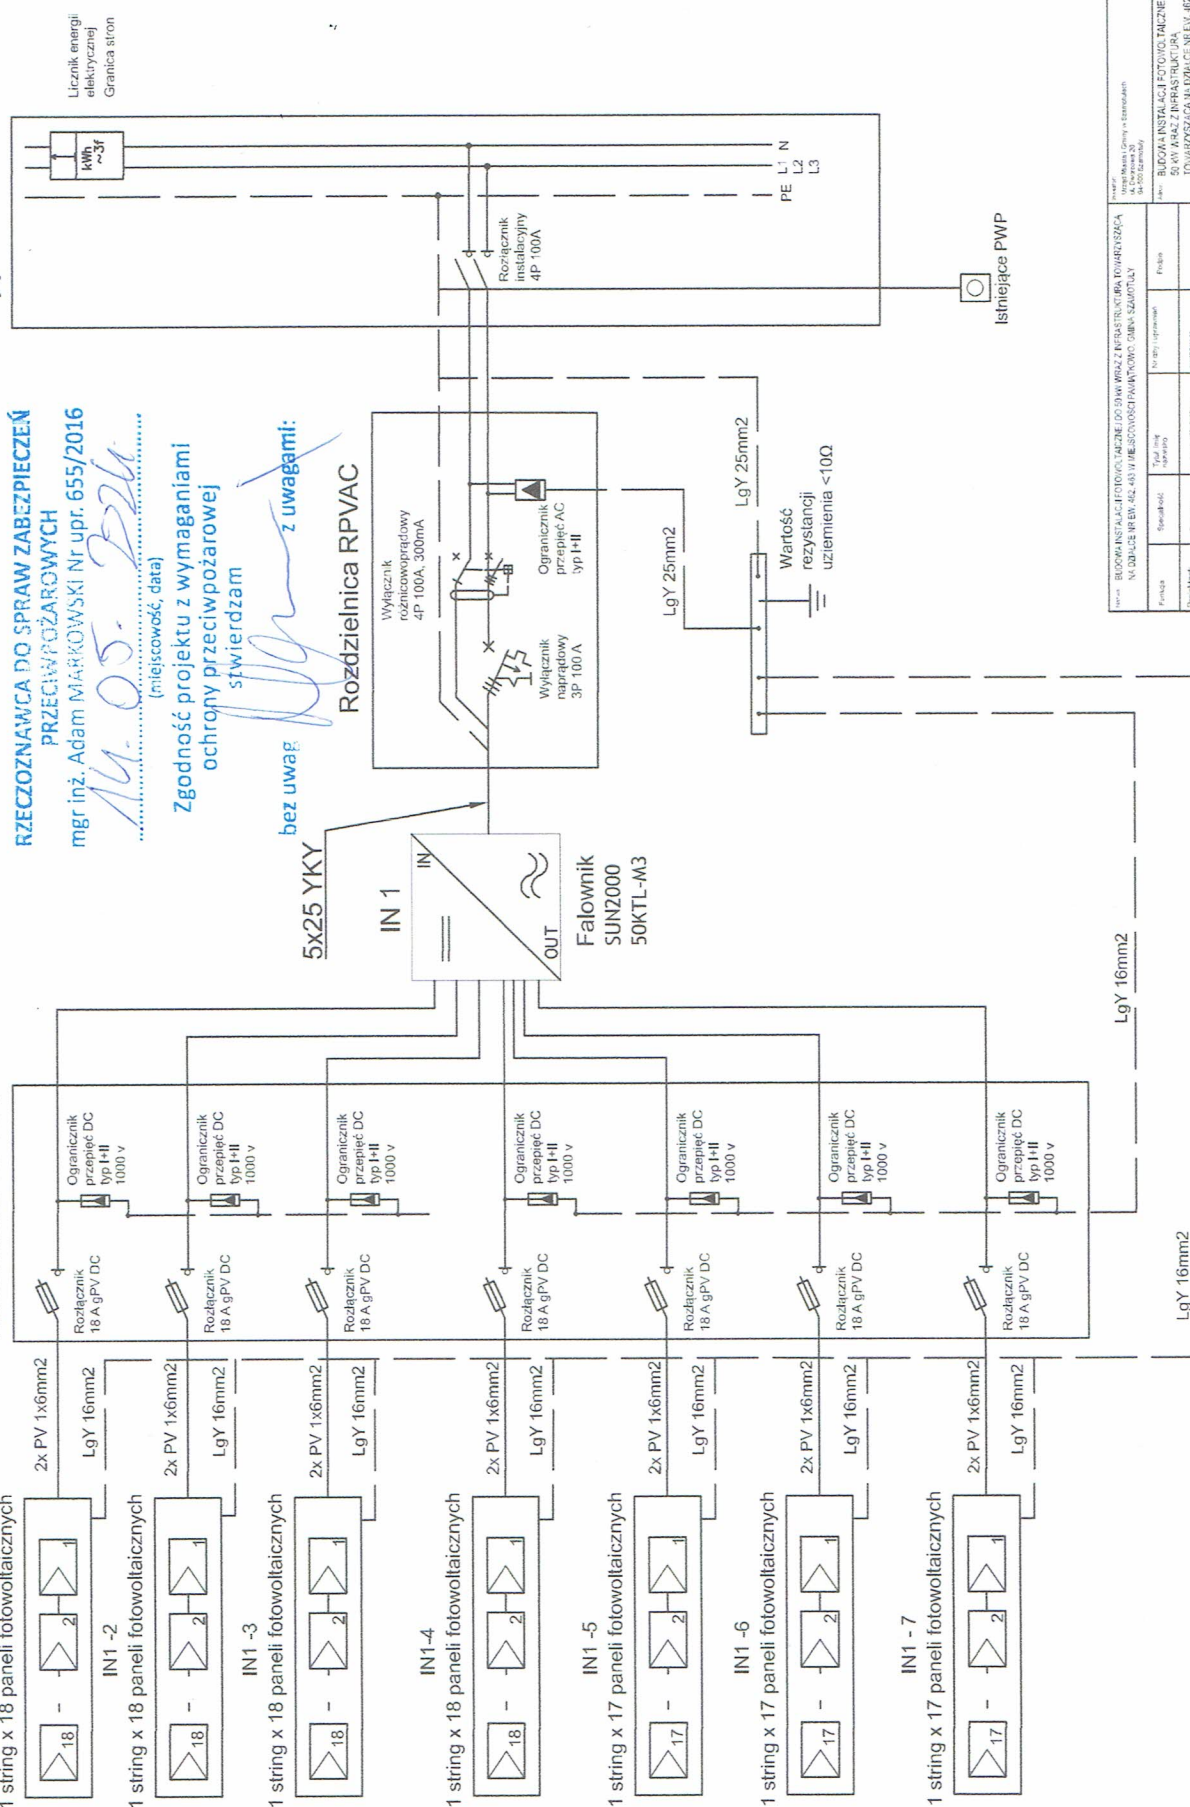[illegible]