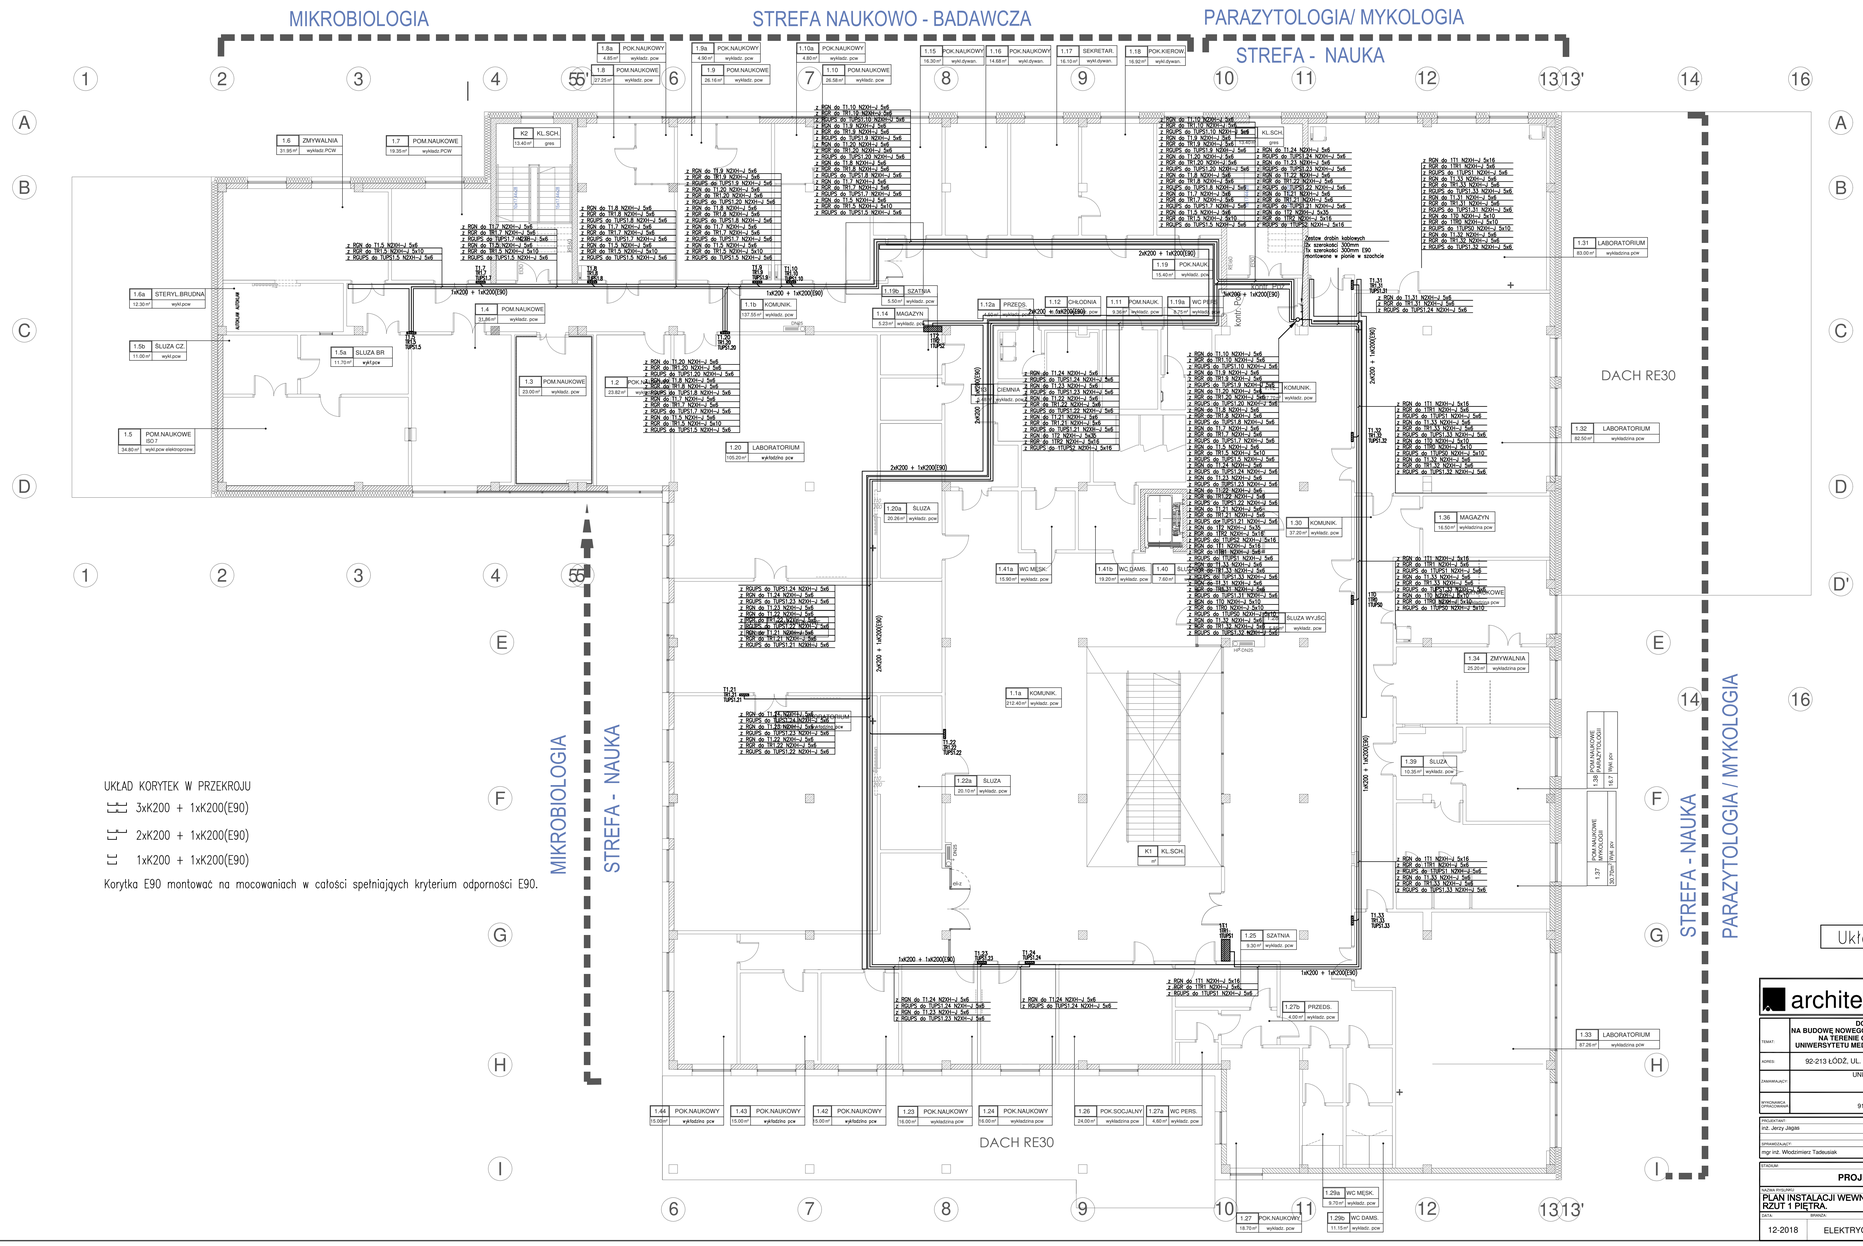

UKŁAD KORYTEK W PRZEKROJU

3xK200 + 1xK200(E90)

2xK200 + 1xK200(E90)

1xK200 + 1xK200(E90)

Korytka E90 montować na mocowaniach w całości spełniających kryterium odporności E90.

Układ sieci TN–S

architekton

SP. Z O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8
tel. (+48) 0-42 651 66 90
www.architekton.com.pl

TEMAT:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251
ADRES:	92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14
ZAMAWIAJĄCY:	UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI AL.KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ
WYKONAWCA OPRACOWANIA:	ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
inż. Jerzy Jagas	134/75	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	28/78	

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH. RZUT 1 PIĘTRA.

DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA:
12-2018	ELEKTRYCZNA	ZP/91/2017/PW/EL/005	1:100