


Obwód	RGW:1	RGW:2	RGW:3	RGW:4	RGW:5	RGW:6	RGW:7	RGW:8	RGW:9	RGW:10	RGW:11	RGW:12	RGW:13	RGW:14	RGW:15	RGW:16	RGW:17	RGW:18	RGW:19	RGW:20	RGW:21
Odbiornik	zasilanie N1W1	zasilanie N3W3	zasilanie N4W4	zasilanie N7W7	zasilanie N8W8	zasilanie N5W5	zasilanie NWS1	zasilanie NWS2	zasilanie NWS3	zasilanie NWS4	zasilanie N9W9	nawilżacz N9W9	zasilanie N10W10	nawilżacz N10W10	zasilanie wpustów podgrzewanych	zasilanie wpustów podgrzewanych	zasilanie wpustów podgrzewanych	zasilanie wpustów podgrzewanych	split klimat.	split klimat.	split klimat.
Numer pom.	DACH	DACH	DACH	DACH	DACH	DACH	0.6	0.45a	1.41a	1.29a	DACH	DACH	DACH	DACH	DACH	DACH	DACH	DACH	ściana elew.	ściana elew.	ściana elew.
Moce jednostkowe	11,5 kW	4,4 kW	8,0 kW	16,5 kW	4,5 kW	11,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	13,0 kW	89,0 kW	5,5 kW	43,0 kW	3x0,02 kW	4x0,02 kW	3x0,02 kW	5x0,02 kW	10,0 kW	10,0 kW	10,0 kW
Pi [kW]															0,1	0,1	0,1	0,1			



RGW Część 1 z 4.

Układ sieci TN-S

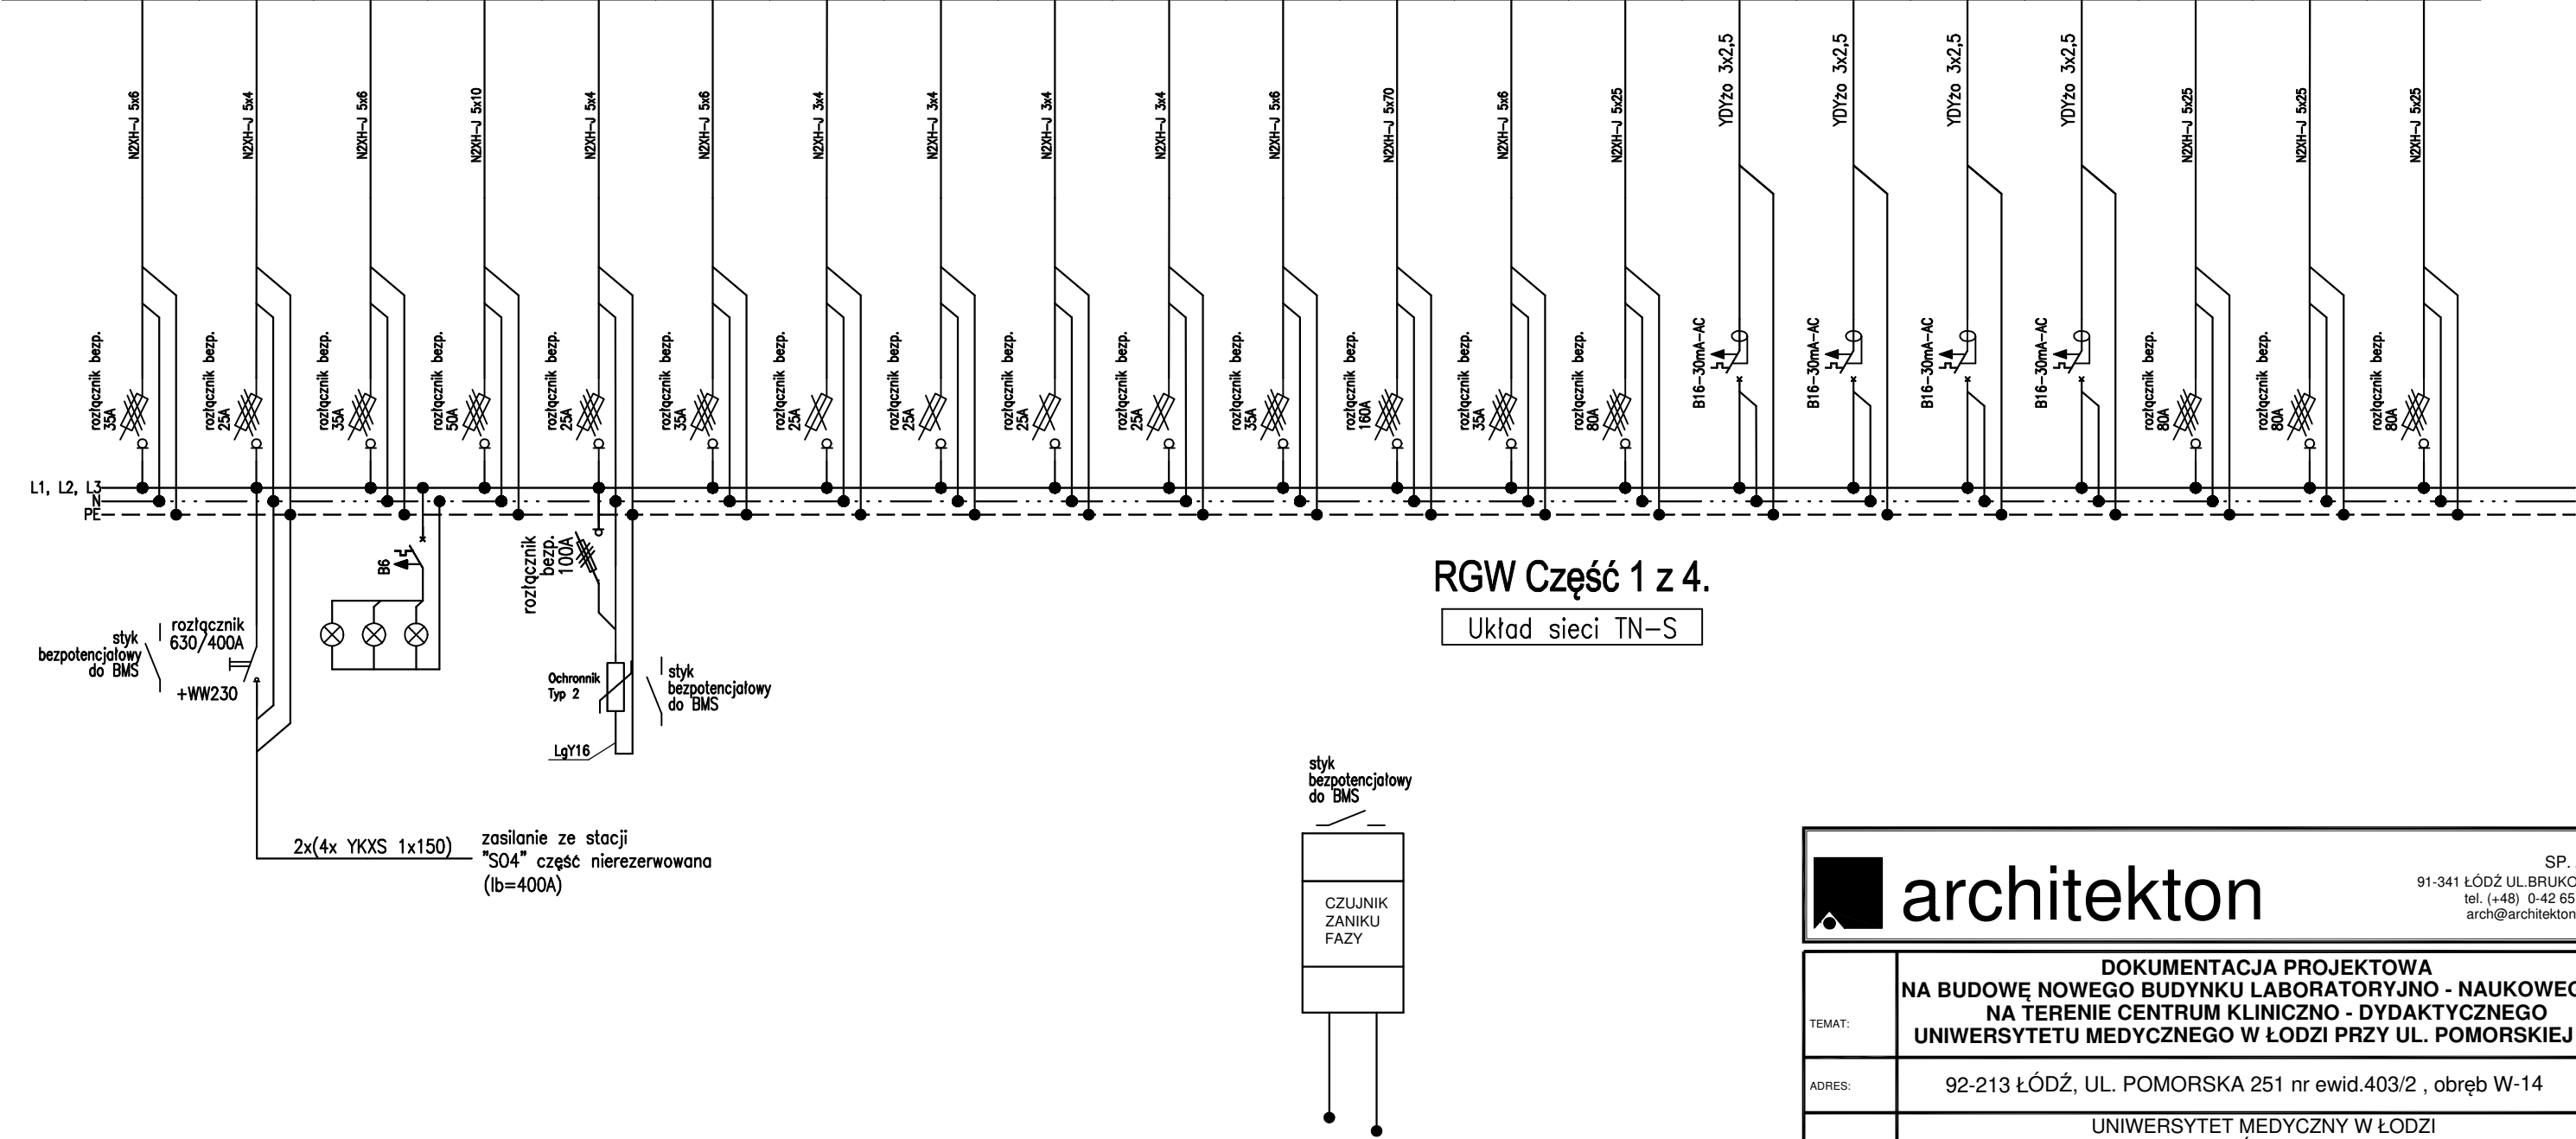

architekton

SP. Z O.O.  
91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8  
tel. (+48) 0-42 651 66 90  
arch@architekton.com.pl

TEMAT:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251		
ADRES:	92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14		
ZAMAWIAJĄCY:	UNIwersYTET MEDYCZNY W ŁÓDZI AL.KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ		
WYKONAWCA OPRACOWANIA:	ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8		

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
inż. Jerzy Jagas	134/75	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	28/78	

STADIUM:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA RYSUNKU			
SCHEMAT IDEOWY "RGW".			
DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA :
12-2018	ELEKTRYCZNA	ZP/91/2017/PW/EL/025	---

UWAGI:

1. Aparaty zabudować w rozdzielniczy wewnętrznej, 3x24 moduły, z drzwiami o wymiarach 662x667x149(wys. x sz. x gł.).