



- Montaż podtynkowy
- Gr. blachy min. 1,0mm
- Malowana proszkowo
- LP: 30, I klasa izolacji
- Zamek: PATENTOWY 9081
- Okenka rewizyjne - transparentne

UWAGI:

*** elementy przystosowane do plombowania**
Wszystkie elementy (w tym również złączka szeregowo) znajdujące się przed układem pomiarowym powinny być umieszczone za pokrywami przystosowanymi do plombowania. Okablowanie pomiędzy aparatami prowadzić za płytą montażową przystosowaną do plombowania oraz w peszlach.

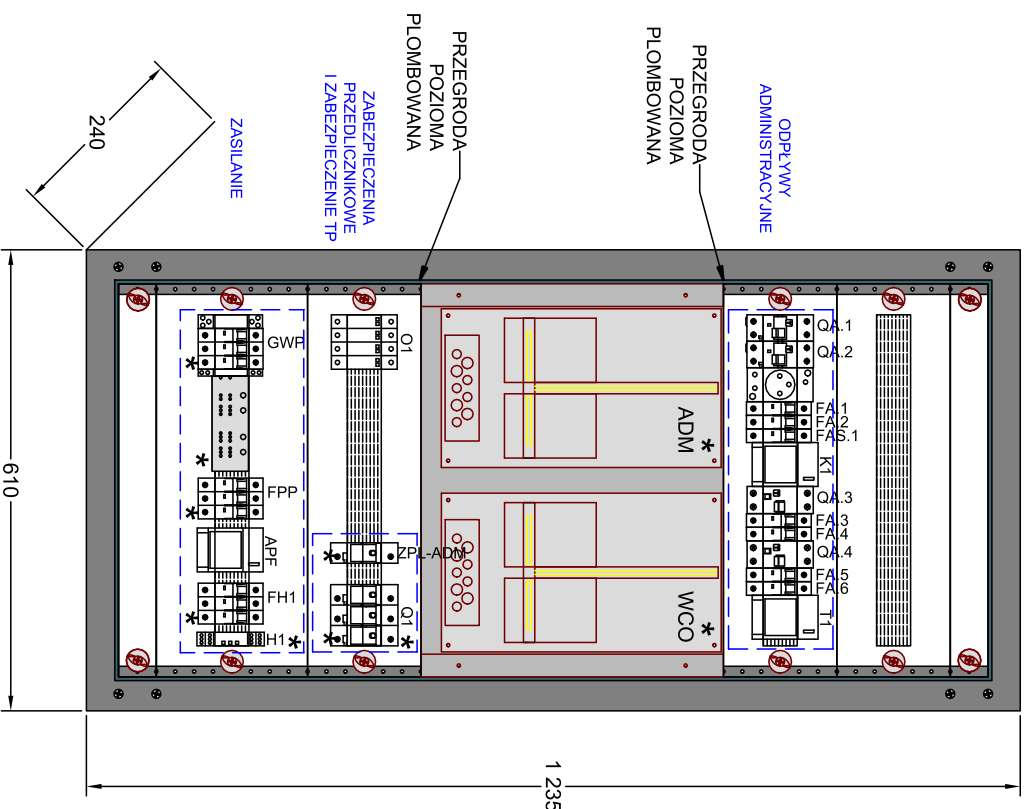

POSADZKA

<p>Obiekt:</p> <p>Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Królowej Jadwigi 54A 61-873 Poznań</p>	<p>Investor:</p> <p>Miasto Poznań Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań</p>	<p>Jednostka projektowa:</p> <p>ENEPROJEKT ul. Lipińskiego 3, 61-249 Poznań NIP 786-204-64-63, REGON 320039550</p>	<p>Projektował:</p> <p>Stefan Macdoniak</p>	<p>Opracował:</p> <p>Przemysław Rybaczewski</p>	<p>Sprawił:</p> <p>Rafał Olszewski</p>	<p>Nazwa rysunku:</p> <p>Rozdzielnica główna RG3 – ul. Królowej Jadwigi 54a</p>	<p>upr. nr</p> <p>160/76/Pw</p>	<p>upr. nr</p> <p>-</p>	<p>upr. nr</p> <p>WK/P/0410/POOE/1</p>	<p>Podpis</p> <p>Podpis</p>	<p>Stadium:</p> <p>PEW</p>	<p>Branża:</p> <p>ELEKTRYCZNA</p>	<p>Data:</p> <p>12.2018</p>	<p>Nr rysunku</p> <p>E15-4 / 4</p>
---	--	--	---	---	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---	--