


# KOLIZJA (nn)

Zasilanie ze ST "Brzoza 3"  
nr 23363 obwód 500

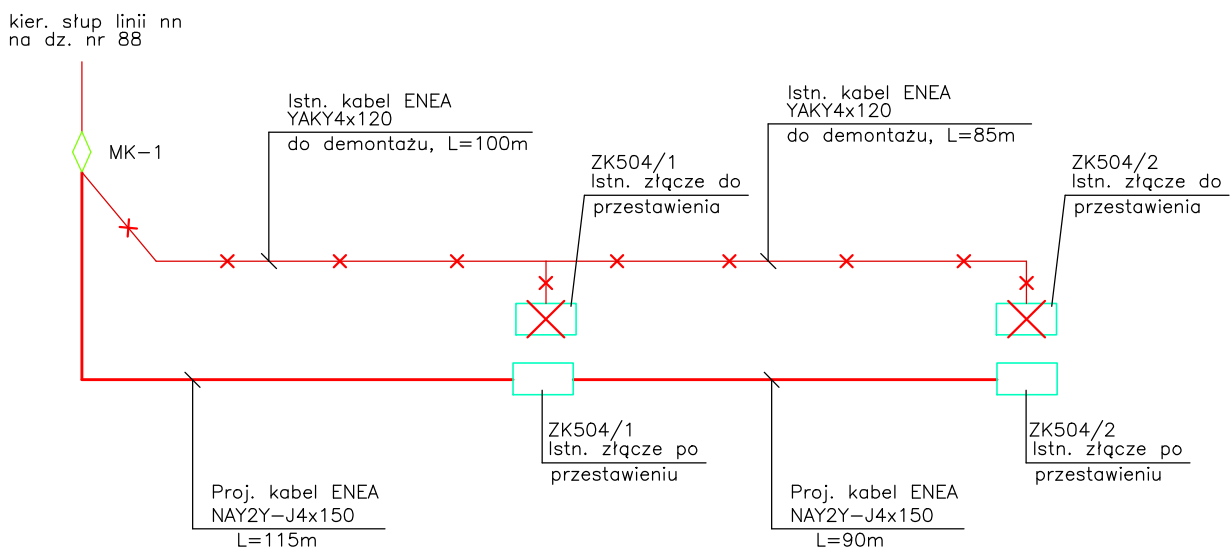

Inwestor:			
<b>GMINA NOWA WIEŚ WIELKA</b> ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka			
Jednostka projektowa:			
<b>BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ "BID" S.C.</b> Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek ul. Strusia 17 85-447 Bydgoszcz			
Obiekt:		Nr rysunku: <b>K-2</b>	
Rozbudowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie		Branża: elektryczna	
		Stadium: PAB/PT/PW	
		Skala: ----	
Treść:		Data: 14.01.2022	
Kolizje ENEA-Schemat			
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność i zakres uprawnień: numer uprawnień:	Podpis:
Projektant:	inż. Andrzej Neumann	specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci i instalacji elektrycznych GP-KZ-7342/248/93	
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Frankowski	specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 888/Bg/74	