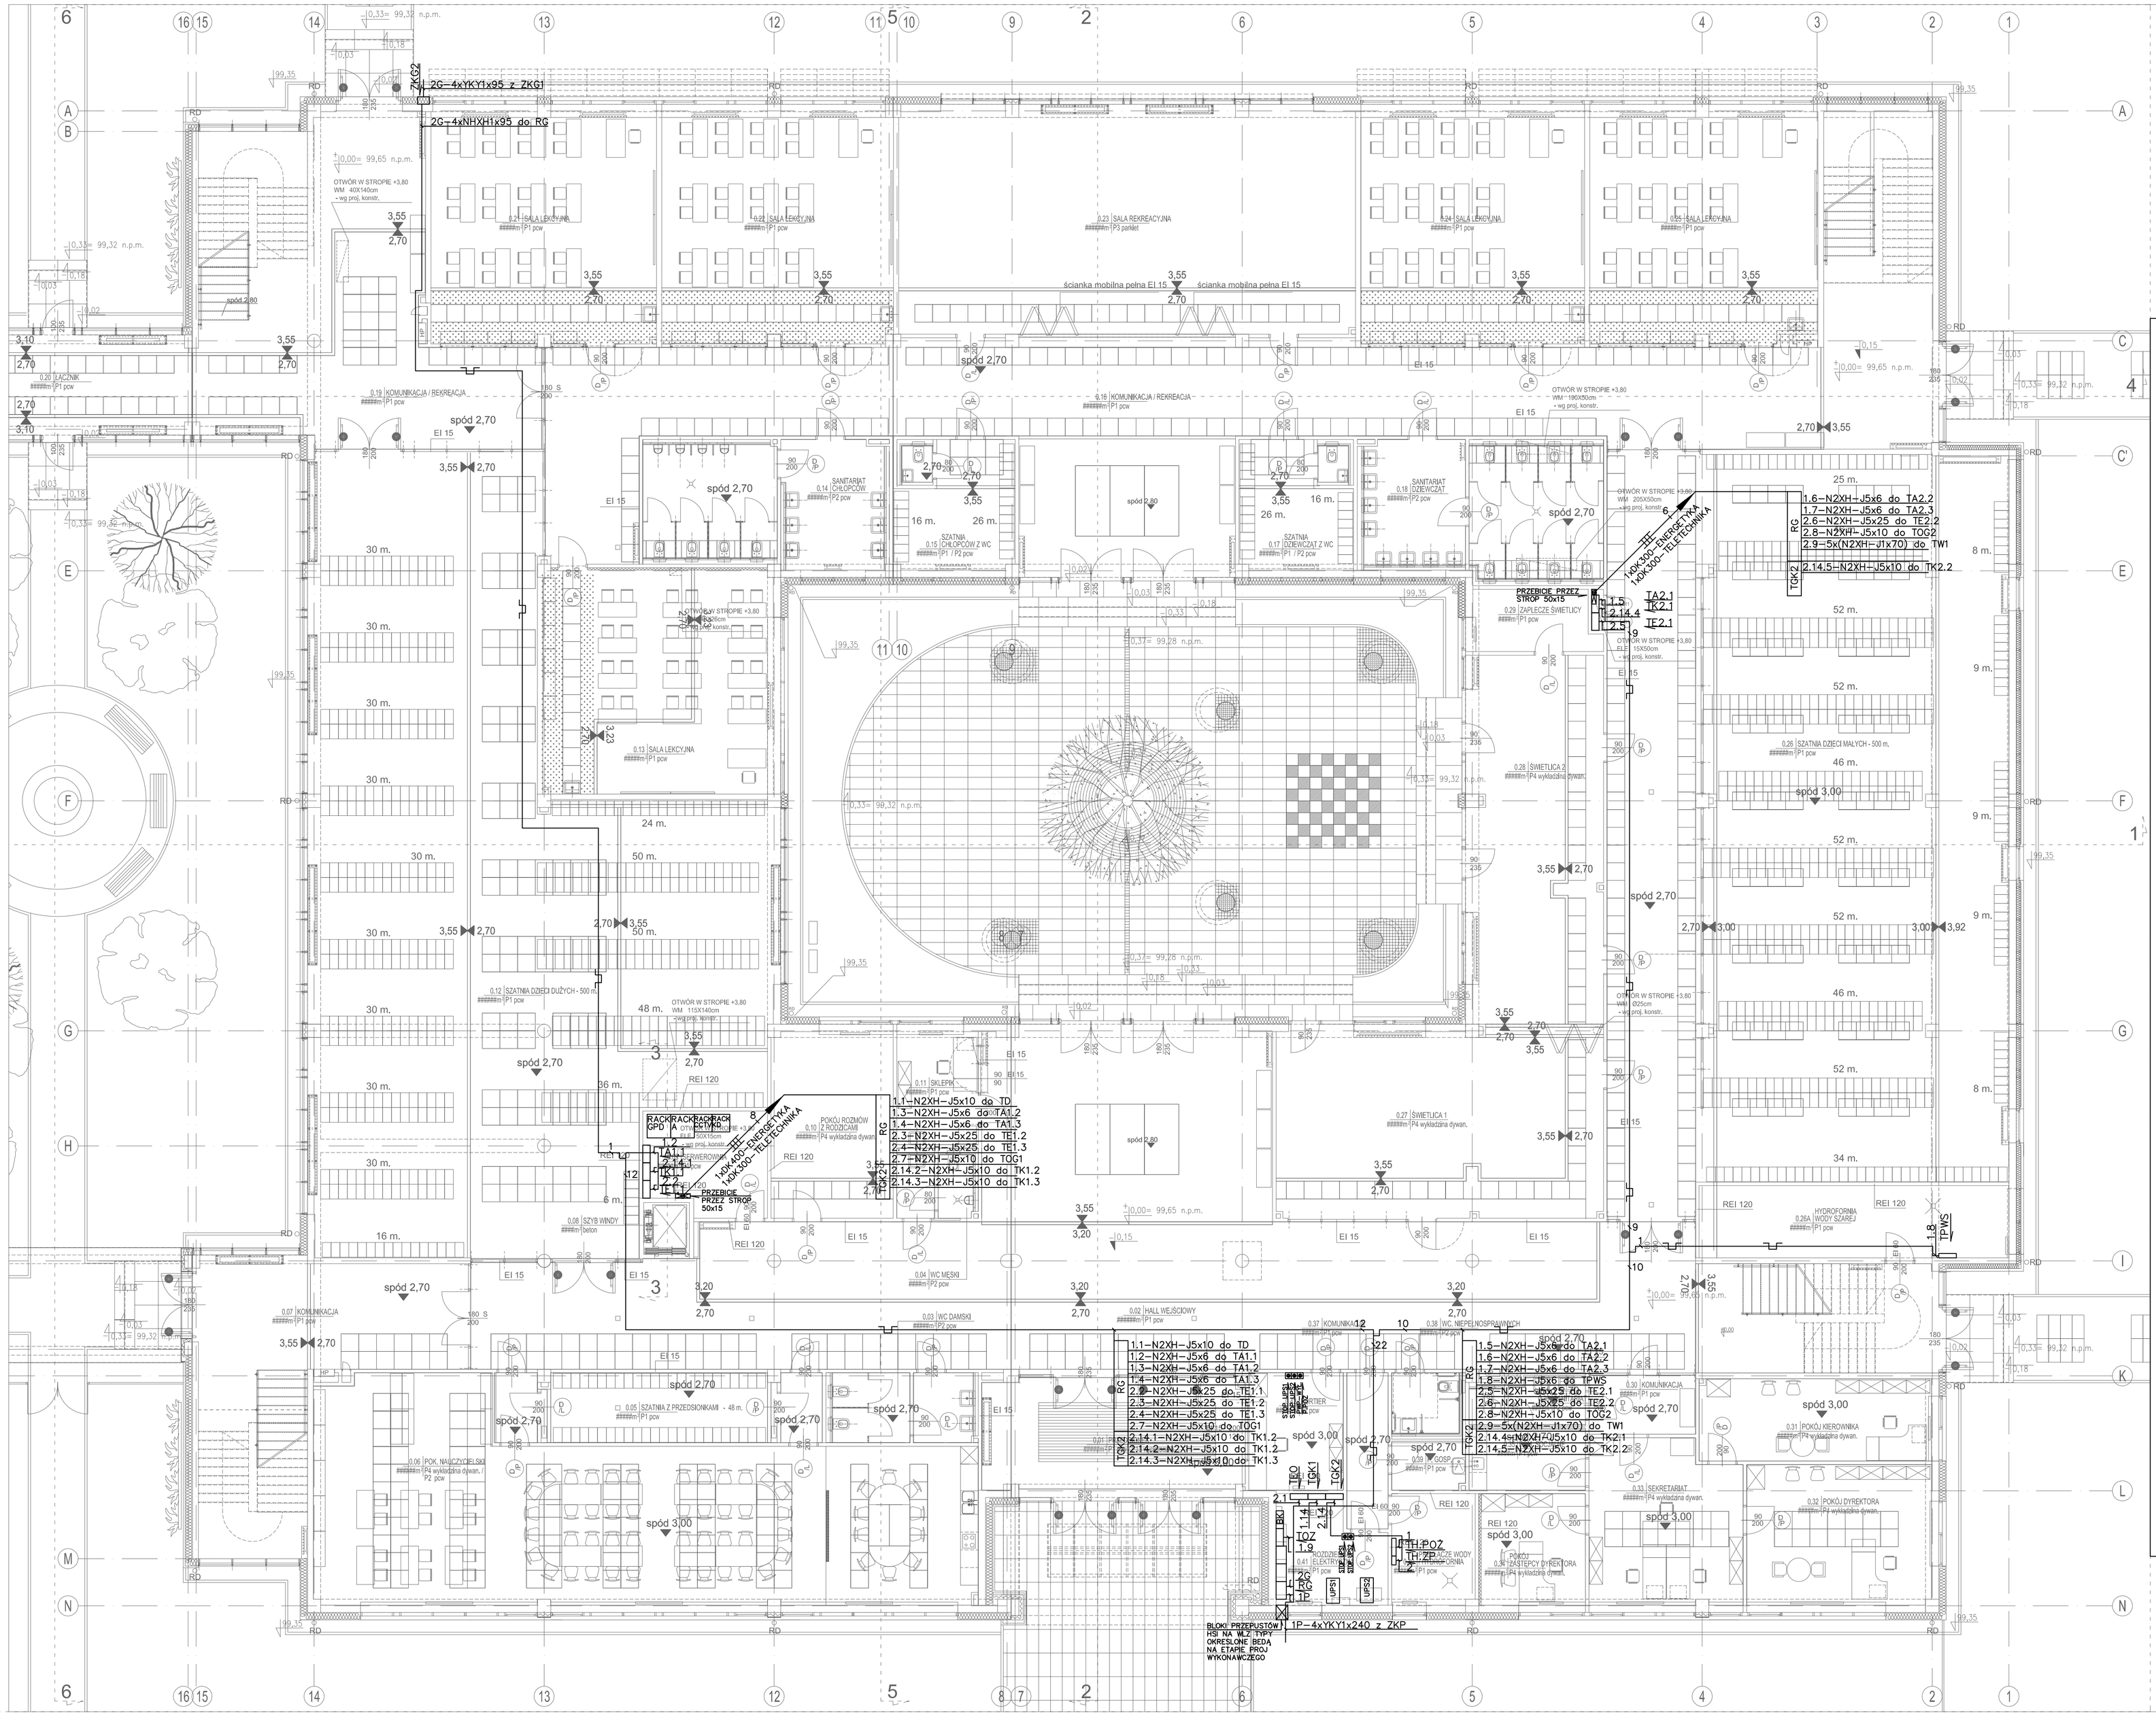
ZKG2
2G-4xYKY1x95 z ZKG1
2G-4xNHXH1x95 do RG
ścianka mobilna pełna EI 15
spód 2,70
spód 2,80
spód 3,00
EI 15
REI 120
OTWÓR W STROPIE +3,80
WM 400X140cm
- wg proj. konstr.
PRZEBICIE PRZEZ STROP 50x15
1,6-N2XH-J5x6 do TA2.2
1,7-N2XH-J5x6 do TA2.3
2,6-N2XH-J5x25 do TE2.2
2,8-N2XH-J5x10 do TOG2
2,9-5x(N2XH-J1x70) do TW1
2,14,5-N2XH-J5x10 do TK2.2
1,1-N2XH-J5x10 do TD
1,3-N2XH-J5x6 do TA1.2
1,4-N2XH-J5x6 do TA1.3
2,3-N2XH-J5x25 do TE1.2
2,4-N2XH-J5x25 do TE1.3
2,7-N2XH-J5x10 do TOG1
2,14.2-N2XH-J5x10 do TK1.2
2,14.3-N2XH-J5x10 do TK1.3
1,1-N2XH-J5x10 do TD
1,2-N2XH-J5x6 do TA1.1
1,3-N2XH-J5x6 do TA1.2
1,4-N2XH-J5x6 do TA1.3
2,2-N2XH-J5x25 do TE1.1
2,3-N2XH-J5x25 do TE1.2
2,4-N2XH-J5x25 do TE1.3
2,7-N2XH-J5x10 do TOG1
2,14.1-N2XH-J5x10 do TK1.2
2,14.2-N2XH-J5x10 do TK1.2
2,14.3-N2XH-J5x10 do TK1.3
1,5-N2XH-J5x6 do TA2.1
1,6-N2XH-J5x6 do TA2.2
1,7-N2XH-J5x6 do TA2.3
1,8-N2XH-J5x6 do TPWS
2,5-N2XH-J5x25 do TE2.1
2,6-N2XH-J5x25 do TE2.2
2,8-N2XH-J5x10 do TOG2
2,9-5x(N2XH-J1x70) do TW1
2,14.4-N2XH-J5x10 do TK2.1
2,14.5-N2XH-J5x10 do TK2.2
1P-4xYKY1x240 z ZKP
BLOKI PRZEPUSTÓW HSI NA WŁ. TYPY OKRESLONE BĘDĄ NA ETAPIE PROJ WYKONAWCZEGO
100KOD-ENERGETYKA
100KOD-TELETECHNIKA
RACK GPD
RACK CCTV
RACK KD
RACK TK
RACK TP
RACK TPWS
RACK TOG2
RACK TA1.1
RACK TK1.1
RACK TE1.1
RACK TE1.2
RACK TE1.3
RACK TOG1
RACK TK1.2
RACK TK1.3
RACK TA2.1
RACK TK2.1
RACK TE2.1
RACK TE2.2
RACK TOG2
RACK TK2.2
RACK TW1
RACK TPWS
RACK TOG1
RACK TOG2
RACK TD
RACK TH-POŻ
RACK TH-ZP
RACK TH-PWC
RACK TH-PWC
RACK TH-PWC