


ZESTAW GNIAZD
3f 16A 3f 32A

1f x 2

ZK1
ZL1
PPM

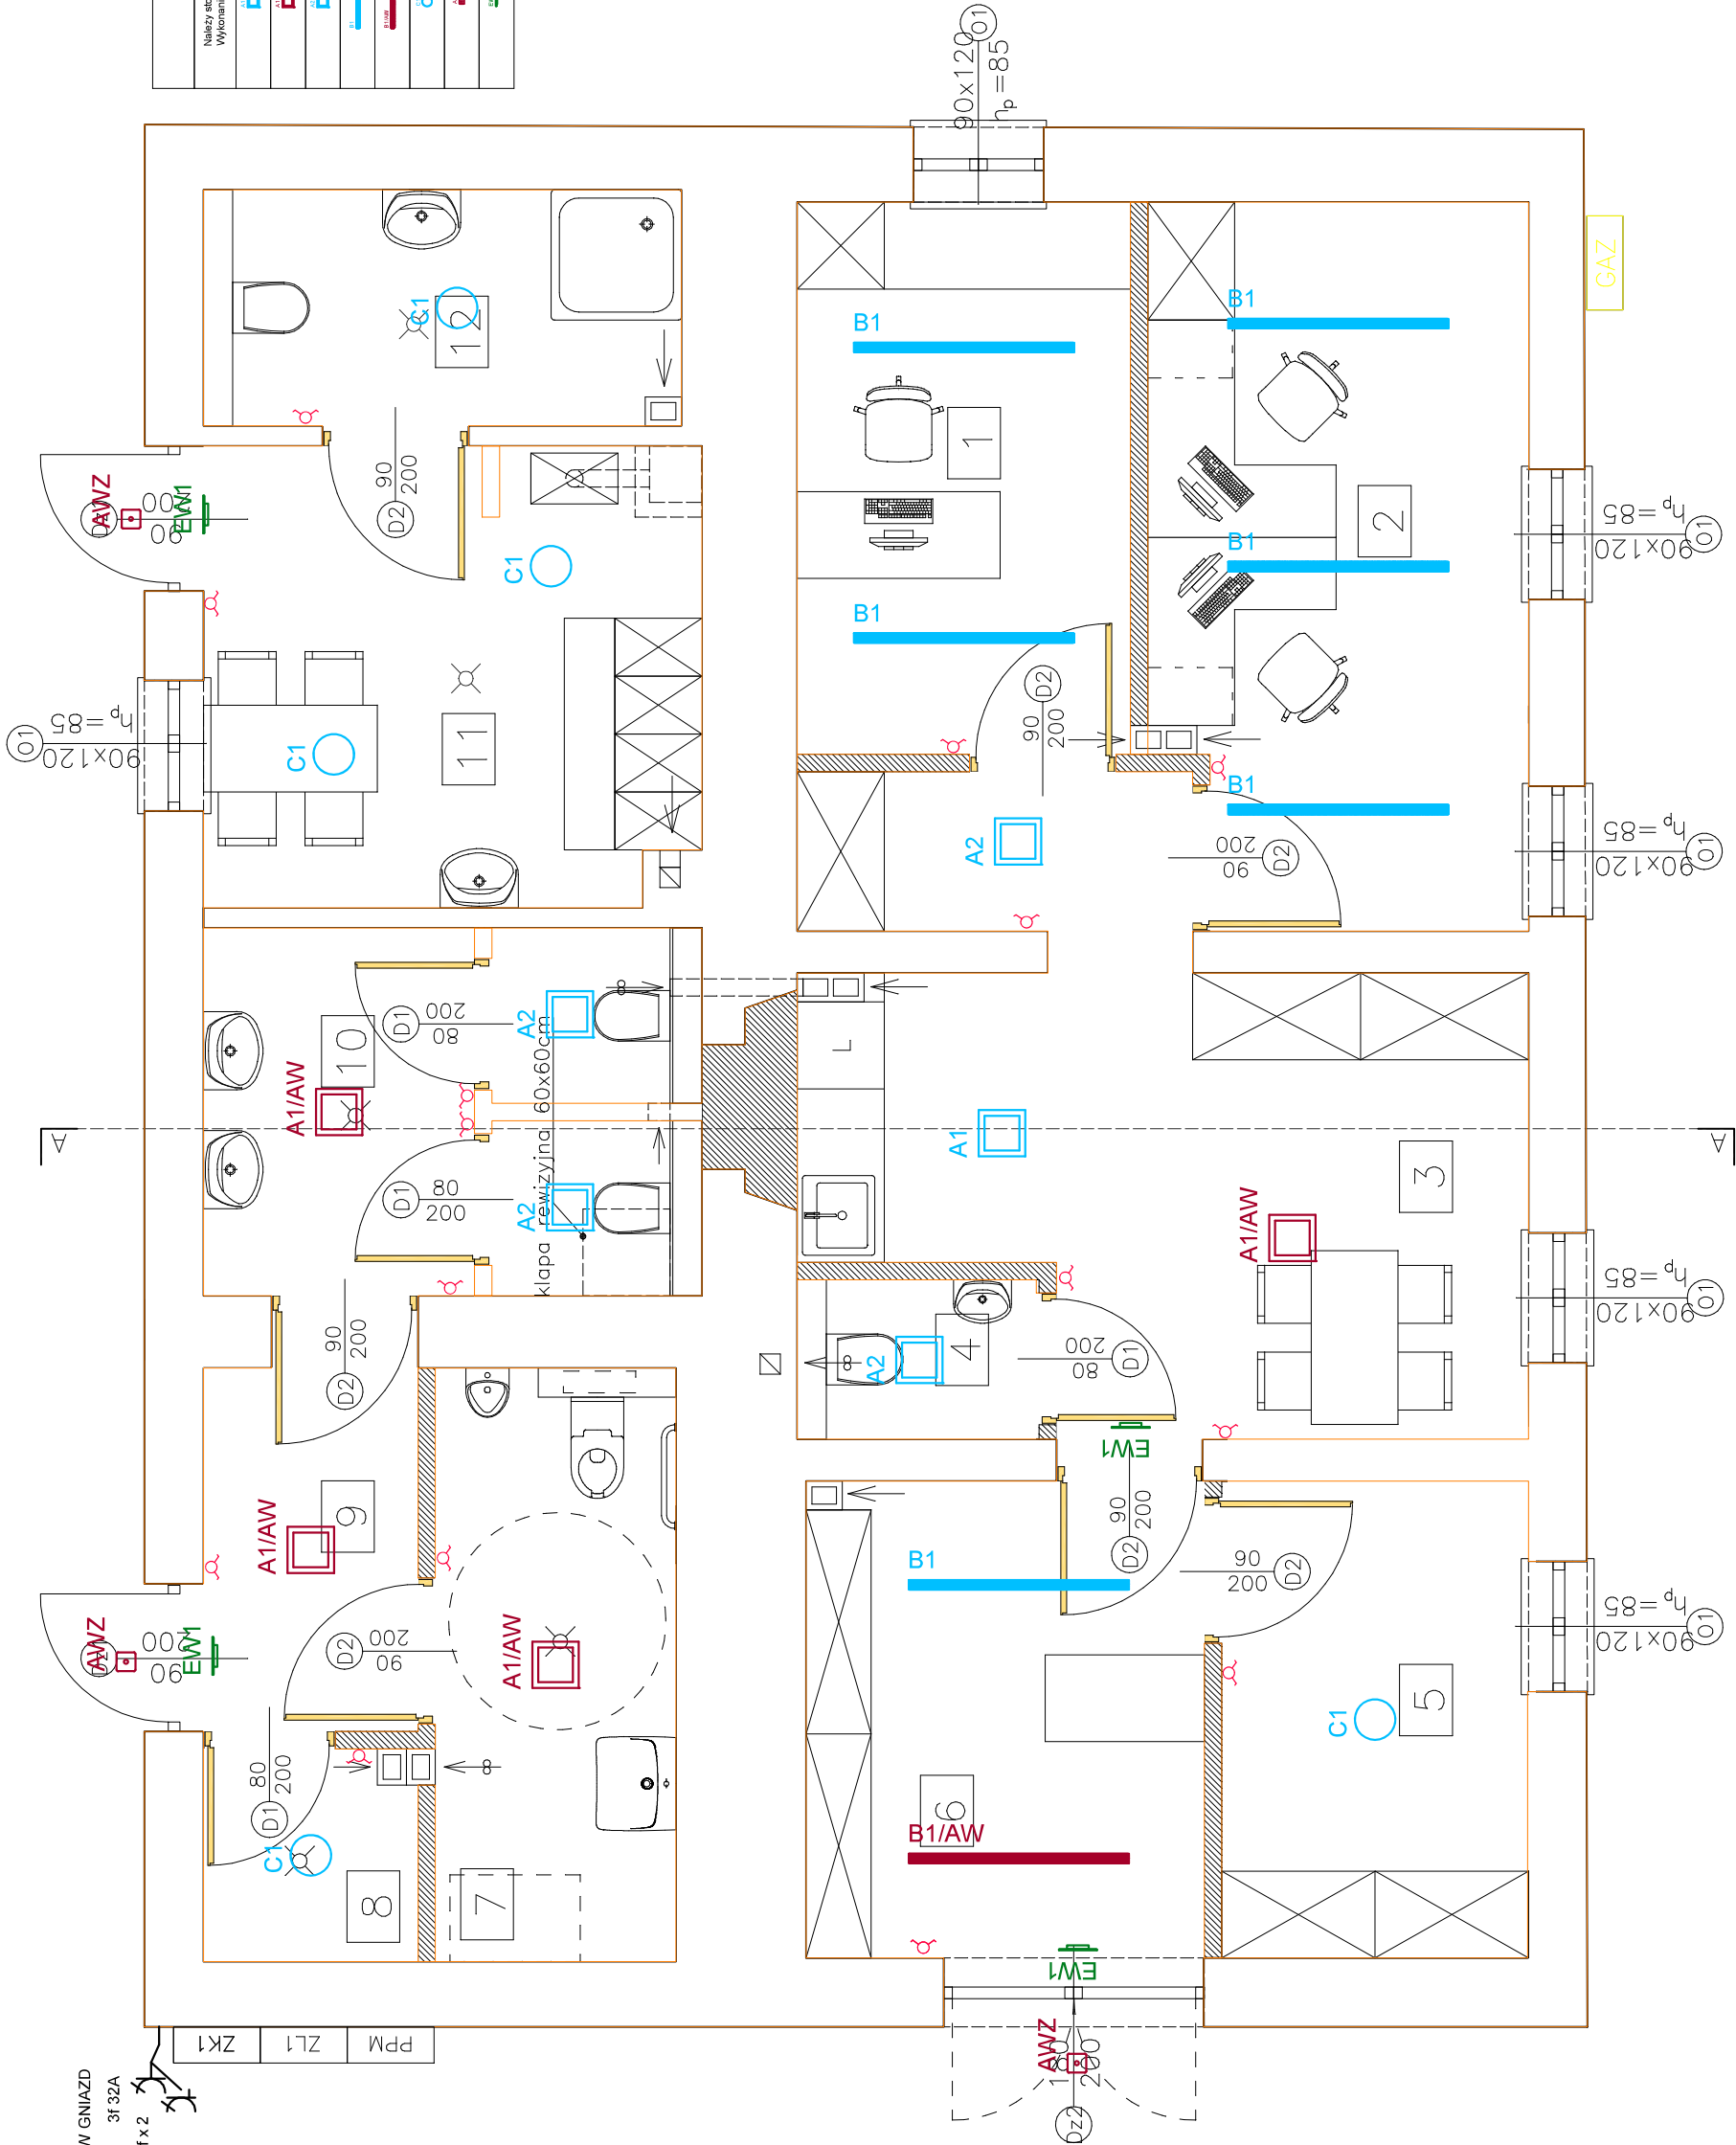

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
Należy stosować oprawy LED zgodnie z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Wykonanie badań należy powierzyć raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.	
	Oprawa świetlnaowa nrl LED AMARO 24W IP54 / producent ES-SYSTEM
	Oprawa świetlnaowa nrl LED AMARO 24W IP54 / wersja z modułem AW AT1 /h / producent ES-SYSTEM
	Oprawa świetlnaowa nrl LED AMARO 14W IP54 / producent ES-SYSTEM
	Oprawa świetlnaowa nrl LED FX65 MP 39W IP20 / producent ES-SYSTEM
	Oprawa świetlnaowa nrl LED FX65 MP 39W IP20 / wersja z modułem AW AT1 /h / producent ES-SYSTEM
	Oprawa świetlnaowa nrl LED SRIUS 24W IP54 / producent ES-SYSTEM
	Oprawa świetlnaowa ewakuacyjnego świetlnego LUMI LUN 1x2W ASYM N / AT1 /h / producent ES-SYSTEM
	Oprawa świetlnaowa ewakuacyjnego świetlnego LUMI LUN 1x2W IP40 / AT1 /h / producent ES-SYSTEM

PROJEKT BUDOWLANY

GASKOP

"GASKOP" G. Potwora, Z. Przystasz S.C.
ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48
796 176 448

inwestycja:

REMONT ZACHOWAWCZY BUDYNKU RZADCY NA DZ.
NR 947/42 W WIŚNIOWEJ

Lokalizacja: WIŚNIOWA

Dz.nr ew.:
947/42

Nazwa rys.: Instalacja oświetlenia

Projektant: inż. Czesław Korab
upr. nr E-144/79

Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Tecza
upr. nr PDK/0236/PWOE/13

Wykonad: mgr inż. Grzegorz Potwora

Wykonad: inż. Zbigniew Przystasz

Branża: Elektryczna Skala: 1:50 Data: 03.2021 r. Nr rys.