


PROFIL PRZYŁĄCZA


1:500/1:100



UWAGI:
1. RURY PE HD 100-RC SDR11 Ø90x8,2 i Ø75x6,8 - rury bez wymaganej podsypki i obсыпки piaskowej
2. Nad rurociągami ułożyć taśmę oznacznikową koloru niebieskiego na wysokości 0,4m nad rurociągami.

SKALA - 1:500/1:100

1:100

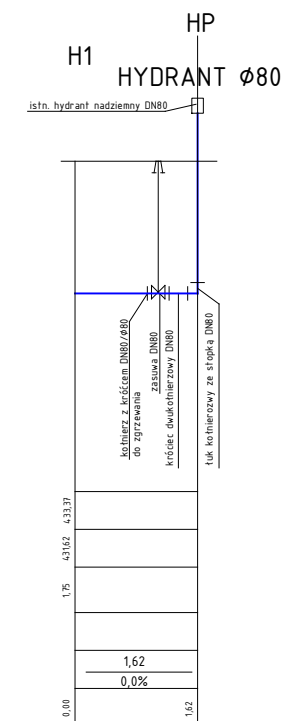

LEGENDA:

(S3) - studzienka kanalizacji sanitarnej

— - proj. kanalizacija sanitarna

UWAGA:

Rury układać na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Obsybkę piaskową wykonać na wys. 30cm
ponad wierzch rury.

INVESTOR:

Gmina Międzyzylesie
pl. Wolności 1
57-530 Międzyzylesie

OBIEKT / ADRES:

Hala sportowa w Międzyzlesiu
jedn. ewid. Międzyzlesie,
obręb nr 020810_4.0001 Międzyzlesie,

TEMAT:

Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu
na działce nr 412/1

BRANŽA:

sanitarna

TYTUŁ RYSUNKU:

Profil przyłącza wody do hydrantu.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Piotr Magiera

upr. nr SLK/0499/PWOS/04
spec. instalacje sanit. b.o.

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Elżbieta Wiśniewska

upr. nr Nr UAN-VIII/83861/11/87
spec. instalacije sanit. b.o.

SKALA:

1:500 / 1:100

	DATA:
--	-------

11.2018

DATA:	11.2018
-------	---------

37

7

	NR RYSUNKU:
--	-------------

W-10