



Poznań, dnia 18 listopada 2016 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.254.4.2016

POSTANOWIENIE Nr 254-2/2016

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 191) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422), po rozpatrzeniu **„Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Zamek w Gołańczy przy ul. Zamkowej dz. nr 763)**, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Piotra Berkowskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Andrzeja Kucharskiego z określonymi w niej wskazaniem:

1. zachowaniem istniejącego stropu nad IV kondygnacją budynku bez udokumentowanej klasy odporności ogniowej;
2. brakiem obudowania i zamknięcia drzwiami pomieszczenia sali wystaw od strony klatki schodowej;
3. zachowaniem długości dojścia ewakuacyjnego z IV kondygnacji budynku, liczonego od wyjścia na klatkę schodową do wyjścia na zewnątrz budynku, o długości nieprzekraczającej - 34,2 m;

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach **„Ekspertyzy technicznej...”**, tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

pod warunkiem

- wykonania zabezpieczenia stropu nad IV kondygnacją budynku w sposób zgodny z pkt 7 „Ekspertyzy technicznej...”;
- wyposażenia klatki schodowej w system mechanicznego usuwania dymu;
- wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej;
- wyposażenie klatki schodowej w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
- wyposażenia drzwi wyjściowych z pomieszczenia sali wielofunkcyjnej do klatki schodowej w uszczelki dymoszczelne;
- pisemnego poinformowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, o wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowym postanowieniu;

- wykonania pozostałych zaleceń, o których mowa w „Ekspertyzie technicznej ...” oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Pan Paweł Rajski, posiadający pełnomocnictwo Burmistrza Miasta i Gminy w Gołańczy z dnia 2 listopada 2015 r., skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422) przedstawionych w „Ekspertyzie technicznej...”.

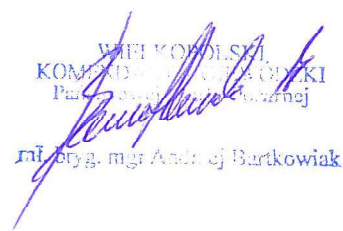
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu dokumentacji, postanowił zaakceptować przedstawione przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcę budowlanego rozwiązanie umożliwiające dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej i wyrazić zgodę na zachowanie niezgodności, o których mowa w „Ekspertyzy Technicznej”.

W złożonej dokumentacji przewidziano zastosowanie, jako projektowane rozwiązanie zastępcze, m.in. systemu sygnalizacji pożarowej. Autorzy opracowania wykazali w analizie i wnioskach, że wykonanie powyższego oraz pozostałych przedsięwzięć, o których mowa w treści „Ekspertyzy technicznej...”, zapewni akceptowalne warunki bezpieczeństwa pożarowego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

mł. bryg. mgr Andrzej Bartkowiak

Otrzymują:

1. Pan
Paweł Rajski
ul. Poranna 19/8
53-026 Wrocław
2. KP PSP w Wągrowcu
3. aa

Załącznik:

1. „Ekspertyza techniczna ...” – 1 egz.