



proj. stanowisko słupowe S1

proj. wymiana istn. stanowska nr I/4 na słup krańcowy typu K10,5/12




* podział sieci
dalsza część linii do likwidacji stan. I/5, I/6


nr 1
istn. ZK-1+TL
ul. Szosowa 2
dz. nr 383

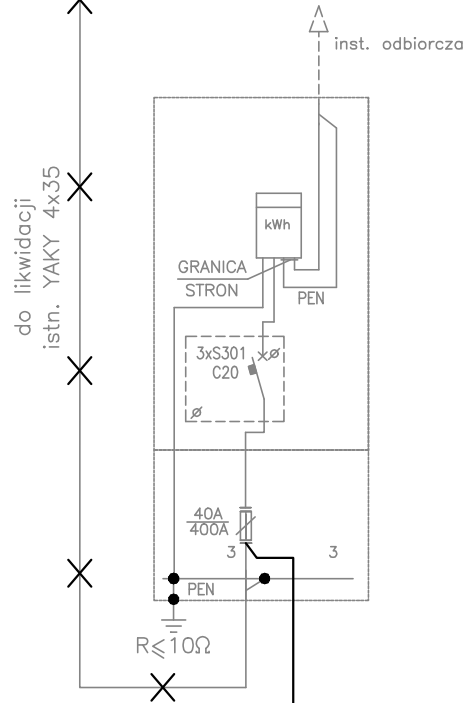


nr 2
istn. ZK-3b+2TL nr 32347
ul. Kościelna 22
przy dz. nr 384

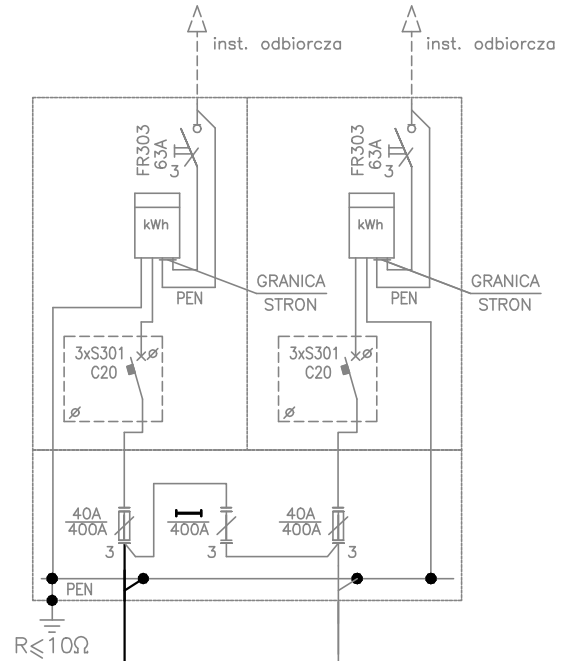


nr 3
istn. ZK-1x+1TL
ul. Kościelna 24
przy dz. nr 420

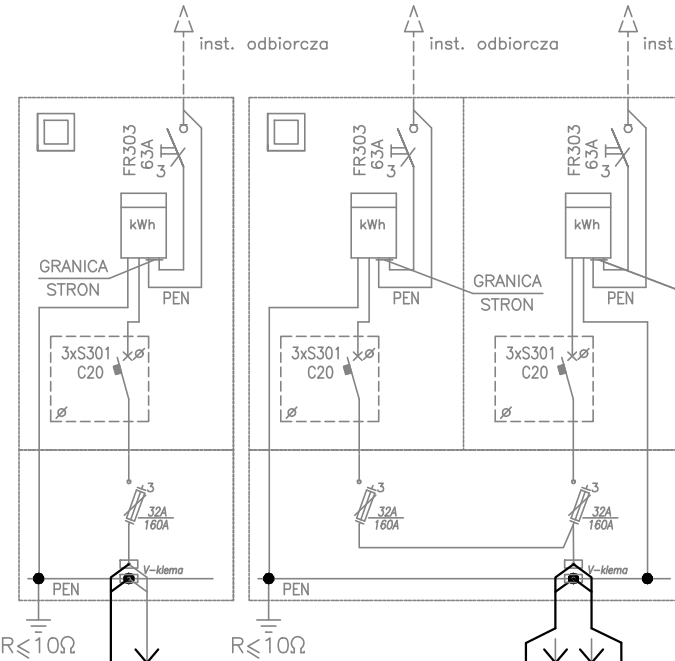


nr 4
istn. ZK-1x+2TL
ul. Kościelna 24
przy dz. nr 420



nr 5
proj. SKP4-2P

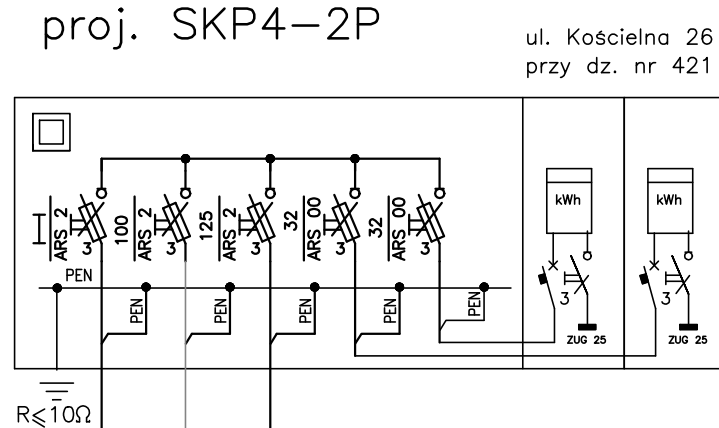


do likwidacji
istn. ZK-3e+2TL nr 21110
ul. Kościelna 26
przy dz. nr 421



proj. stanowisko słupowe S2

istn. słup typu A Żn/10 do likwidacji
w zamian za likwidowany projektuje się słup przelotowy E10,5/6

istn. słup typu Żn/10 do likwidacji istn. słup typu K10,5/10 do likwidacji



proj. GZa 0,66/2,5

R<10Ω

Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-C

UWAGI OGÓLNE:

1. Razem z kablami w wykopie układać płaskownik Fe/Zn 30x4, który połączyć do uzziemienia szyn PEN w złączach.
2. Linią cieką pokazano elementy istniejące sieci energetycznej
3. Ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektrycznym:
a/ Sieć rozdzielcza – II klasa ochrony
4. Infrastrukturę elektroenergetyczną należy stosować zgodnie z obowiązującą standardyzacją ENEA Operator.

UL. KOŚCIELNA

(odcinek pomiędzy ul. Szosowa – ul. Niezłomnych)

Elektro-Instal mgr inż. Wojciech Niewiadomski ul. Cietrzewia 10, 71-220 Szczecin			
Inwestor: Gmina Dziwnów ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów			
Nazwa:	Przebudowa ul. Kościelnej i ul. Słonecznej w m. Dziwnów		
Adres inwestycji:	powiat kamieński, gmina Dziwnów, m. Dziwnów działka o numerze ewidencyjnym 386/1/1, 377/3, 877, 387, 438/1, 443/1, 453, 466/2, 467/4, 486/2, 498/1, 516, 530, 380/7, 499/1, 431/5, obręb 0002 Dziwnów		
Tytuł rysunku:	Schemat usunięcia kolizji sieci energetycznych 0,4kV	skala: 1:500	Nr rys.: E2 ark. I
Projektował:	mgr inż. Wojciech Niewiadomski	ZAP/0106/PWOE/15	Grudzień 2023r.
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Piątkowski	ZAP/0125/PWOE/11	