


Rzut poziomu 02

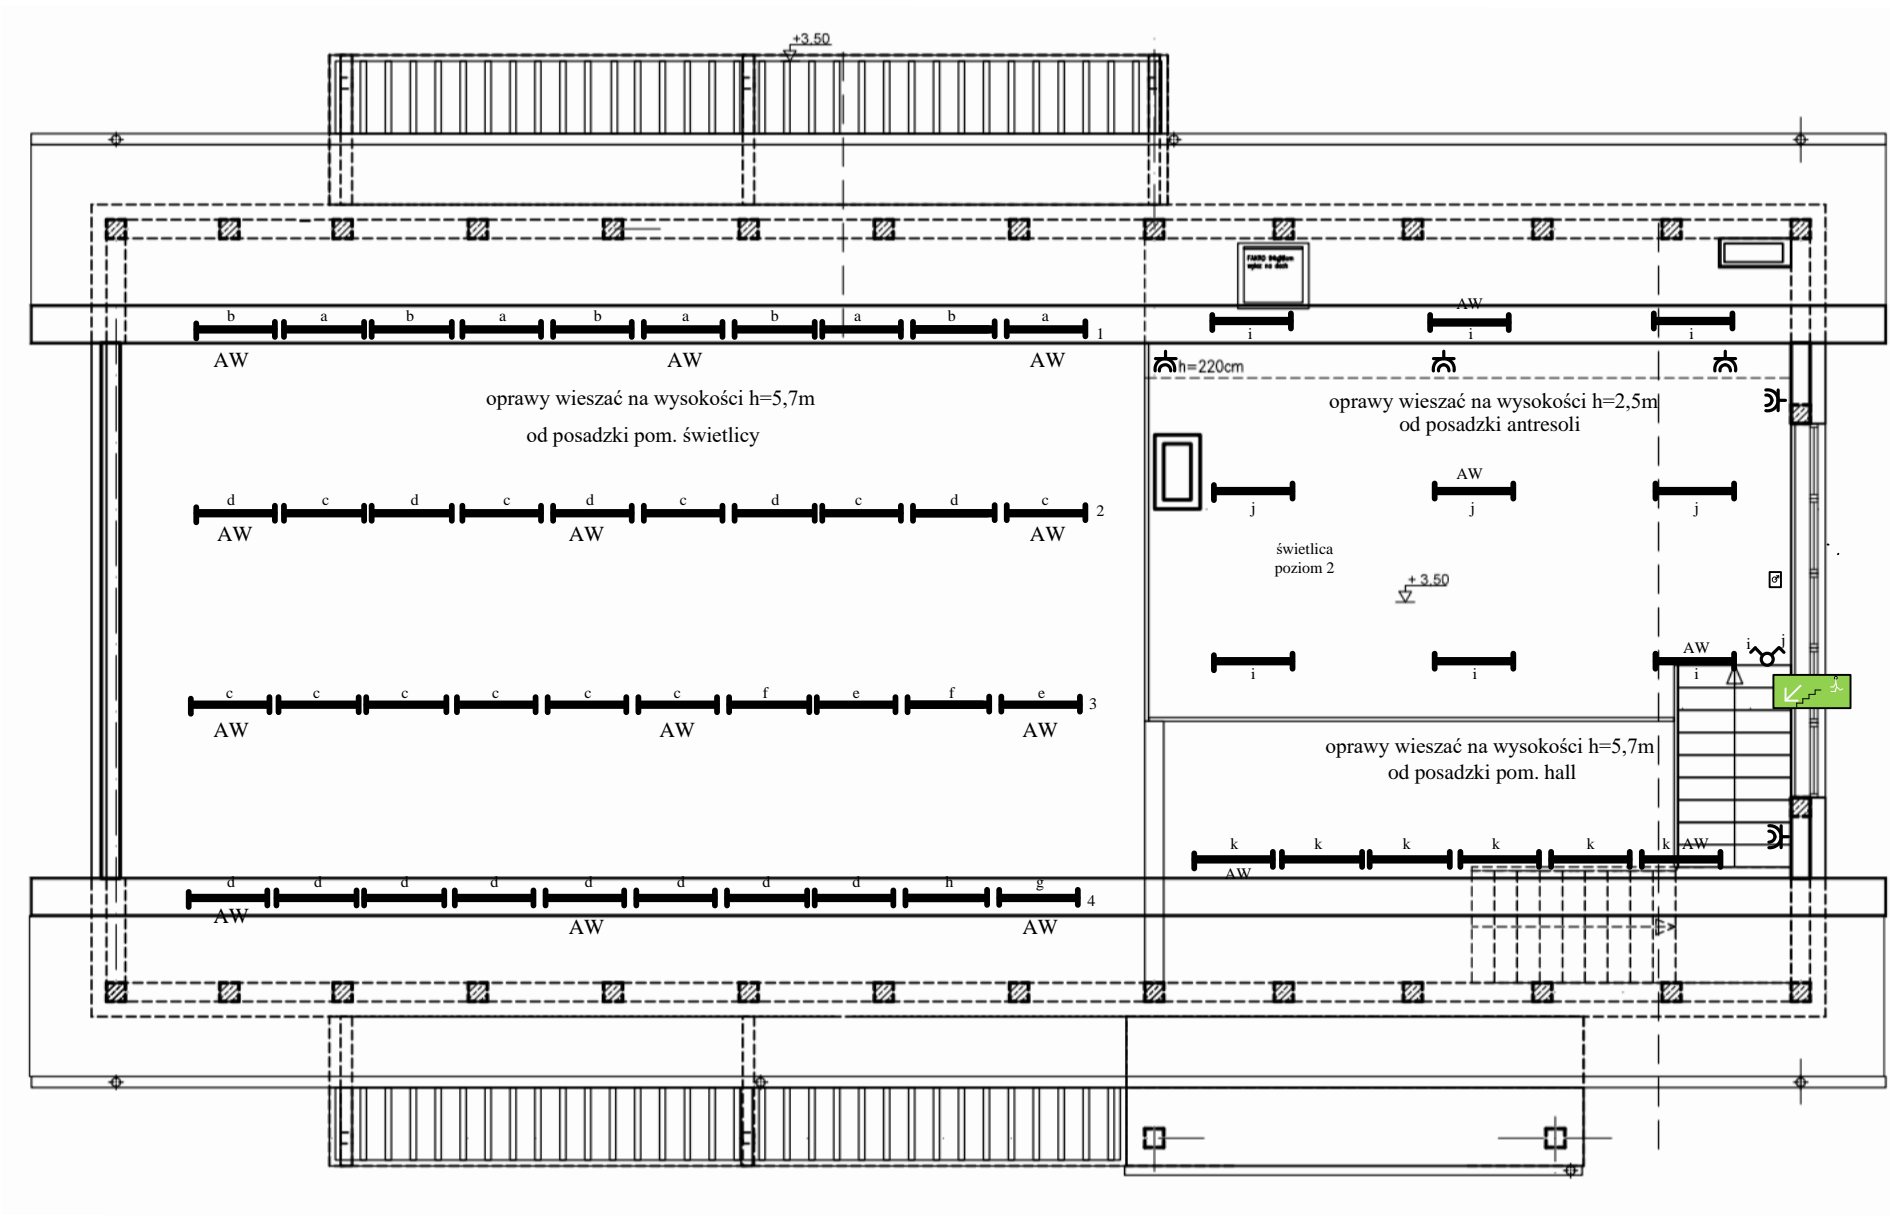

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
Szybkie wyłączanie zasilania

OZNACZENIA

- Oprawa ośw. podstawowego U-230V ,
źródło światła diody LED
- AW Oprawa ośw. z modulem ośw. awaryjnego
z czasem pracy do 3h z atestem
- Jednofazowe gn. wtykowe ze stykiem
ochronnym, 230V, 10A
- Łącznik grupowy, 230V, 10A
- Oprawa z piktogramem
kierunek drogi ewakuacyjnego
- Oznaczenie „i” przy łącznikach
oznacza załączanie grupy opraw
oświetleniowych
- Siłownik termoelektryczny

UWAGI;

- Instalację gn. wtyczkowych i ośw.prowadzić w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów;
- Całą instalację wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm² oraz 3x1,5mm² dla obwodów jednofazowych ;
- Na odcinkach kominowych przewody prowadzić na suficie w odległości min. 10cm od ściany;
- Wszystkie przejścia instalacji elektrycznej przez ściany i stropy w elementach oddzielenia pożarowego wykonać w odpowiedniej klasie odporności EI;
- Instalację elektryczną wykonać zgodnie z wiedzą techniczną oraz przepisami;
- Niniejsze opracowanie rozpatrywać łącznie z innymi opracowaniami branżowymi;

| | | | |
|--|-----------|----------------------------|-------------|
| nazwa obiektu: | | | |
| ŚWIETLICA W MASZEWKU | | | |
| inwestor: | | adres obiektu: | |
| Gmina Wicko ul. Słupska 9 84-352 Wicko | | dz. nr 48 obr. Maszewko | |
| nazwa rys.: | | | branża: |
| Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych - rzut poziomu 02 | | | elektryczna |
| projektant: | nr upr.: | podpis: | |
| inż. Kazimierz Wittstock | 482/Gd/81 | | |
| sprawdzający: | nr upr.: | podpis: | |
| inż. Kazimierz Kielas | 77/Gd/01 | | |
| data: | skala: | studium: | nr rys.: |
| listopad 2023r. | 1:100 | projekt | E3 |