


Uwaga.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy
wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia
pożarowego wykonać o odporności ognionej EI60.

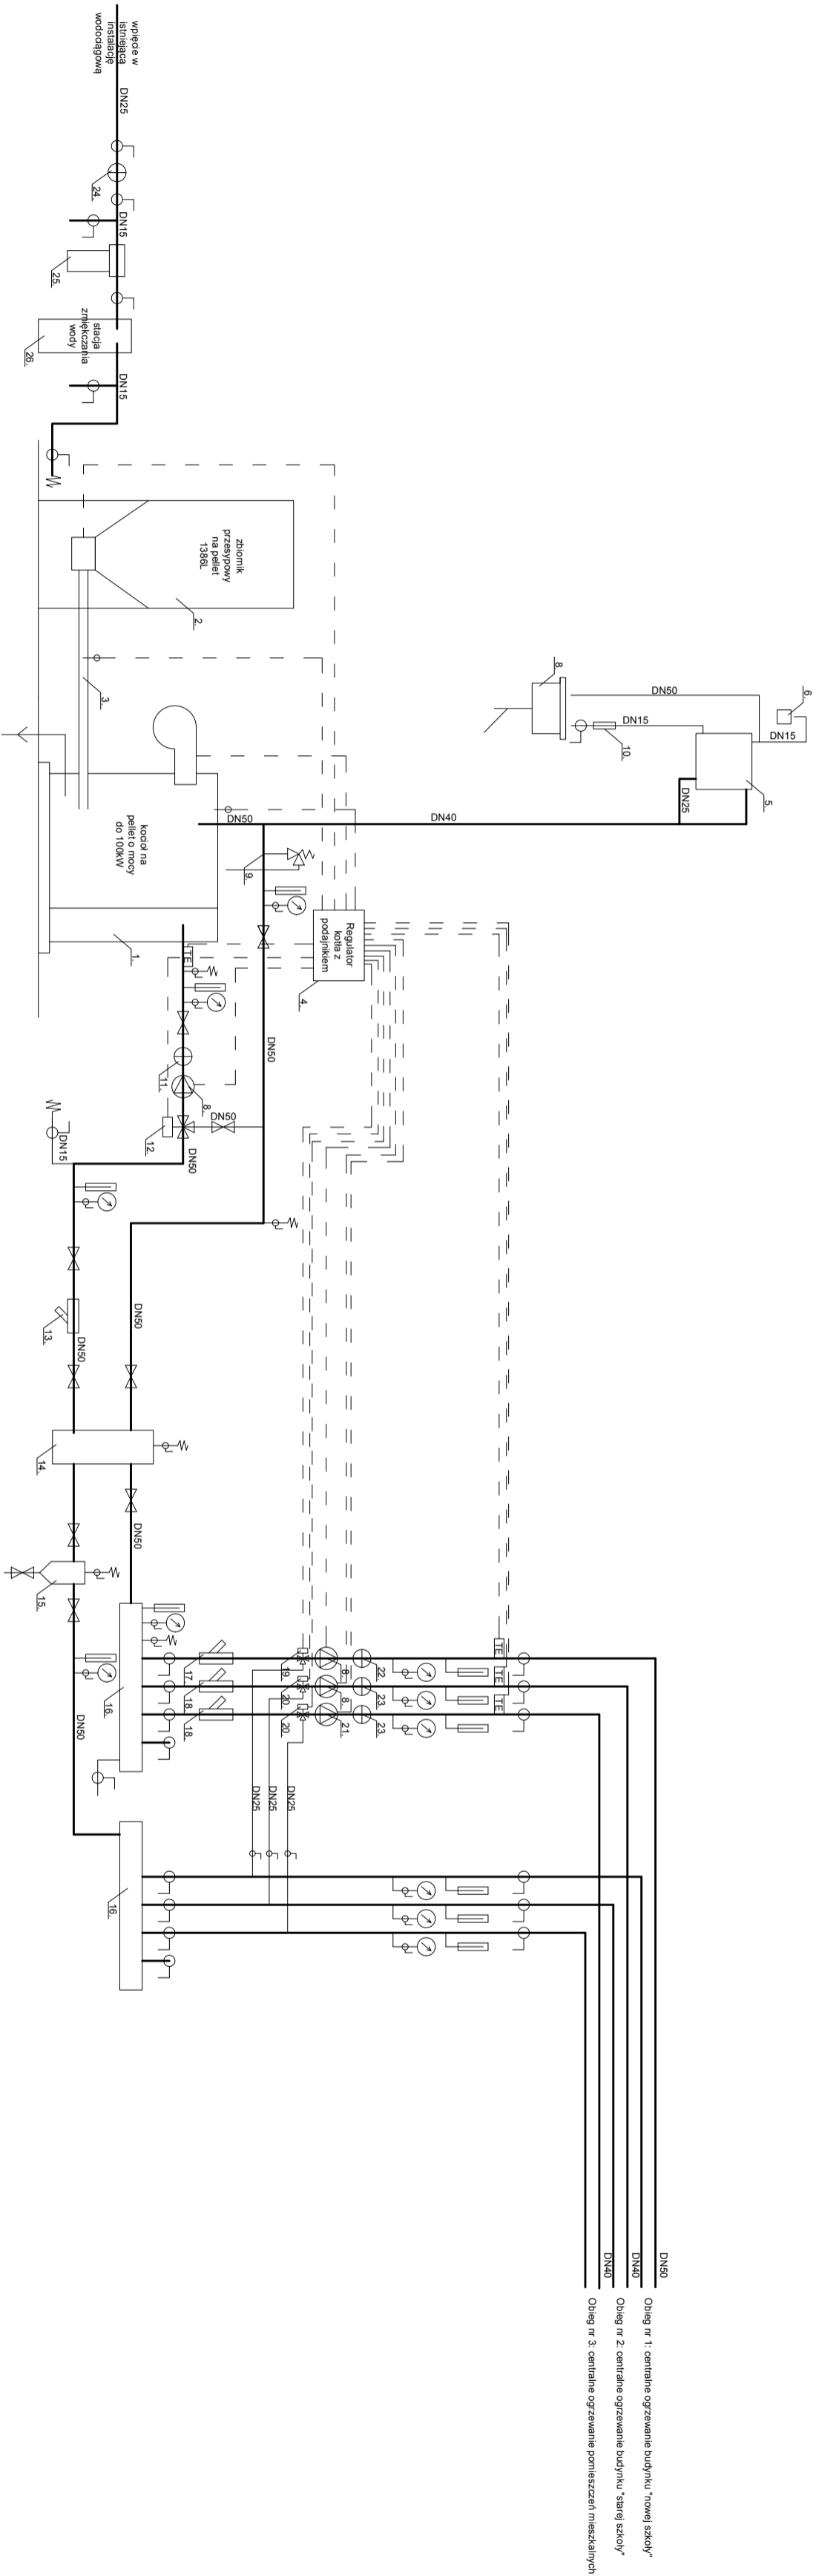

KOTŁOWNIA - SCHEMAT TECHNOLOGII		SKALA
		1:50
PRZEMIOCI OGRZEWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.	BRUNO, INSTALACJE SANITARNE
OBIEKT	JANA PAWŁA II W GOŚCIESZYNIE	
INWESTOR	GINIA ROGOWO ul. KOŚCIELNA 8, 88-420 ROGOWO	
ADRES INWESTYCJI	Dzielnia nr ewid. 136, obręb GOŚCIESZYN, gm. ROGOWO	
PROJEKTANT	inż. Bernard Rdzanski upr. GIP-KZ-7342/06/93 w specjalności instalacyjno-energetycznej w zakresie projektowania i nadzoru inwestycyjnego	DATA PROJEKTU
	Biuro Projektowe Prace Wykonane z 18-440 2101 - tel. 600 500 265, 52 552 46 30, fax 52 552 45 80 www.dmg.com.pl	21.10.2019 r.
		S2