



- Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać o odporności ogniowej EI60.
- Schemat zawiera tylko niektóre elementy technologii kotłowni.

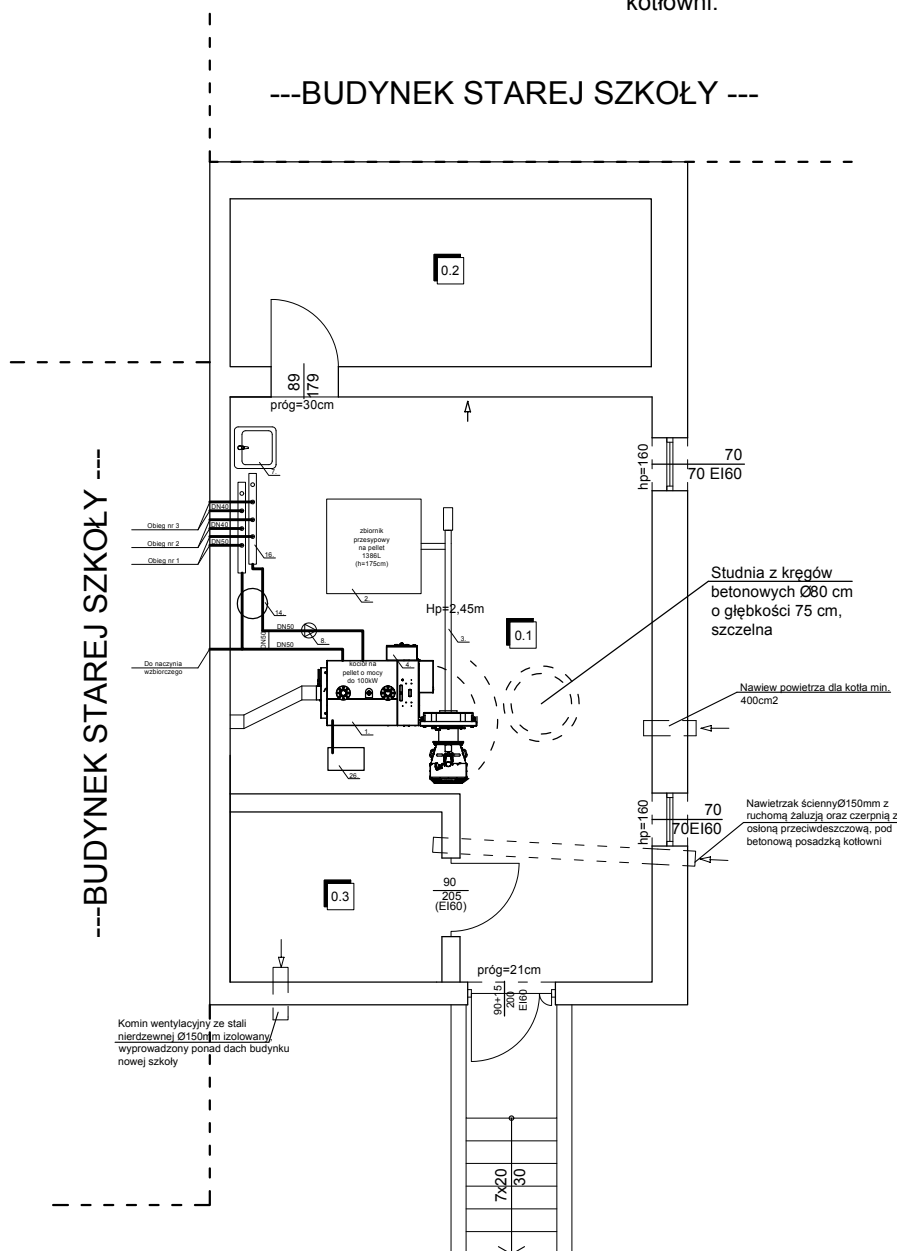

KOTŁOWNIA - SCHEMAT		SKALA	1:100
		BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W GOŚCIESZYNIE		
INWESTOR	GMINA ROGOWO ul. KOŚCIELNA 8, 88-420 ROGOWO		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 136, obręb GOŚCIESZYN, gm. ROGOWO		
PROJEKTANT	<b>inż. Bernard Różański</b> upr. GP-KZ-7342/36/93 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji sanitarnych		DATA I PODPIS     21.10.2019 r.
	<b>Biurow Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG</b> Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 <a href="http://www.dwg.com.pl">www.dwg.com.pl</a>		NR RYSUNKU     <div>S1</div>