

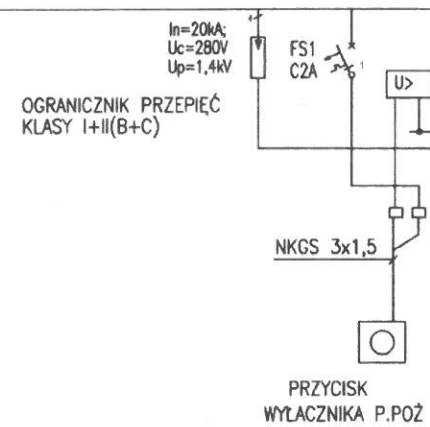


ROZDZIELNICA GARAZ

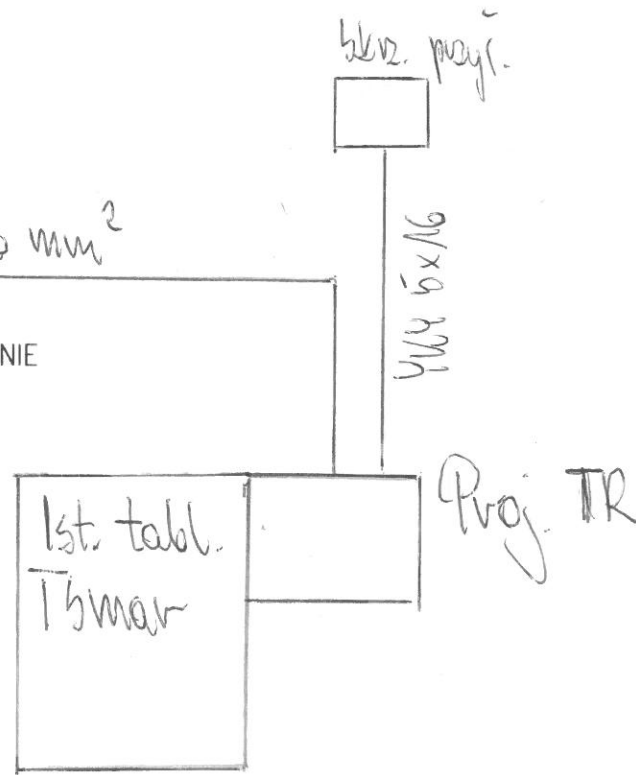

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
**SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
 W UKŁADZIE SIECI WG. T.W.P.**

- UWAGI:
1. Rozdzielnice wykonana jako natynkowa, IP 54, Rozdzielnice zamontowane w pom. garażu-górna krawędź nie wyżej niż 2m od posadzki.
 2. Przy wyposażeniu budynku w instalację odgromową stosować w rozdzielnicy ograniczniki przepięć kl. I+II.

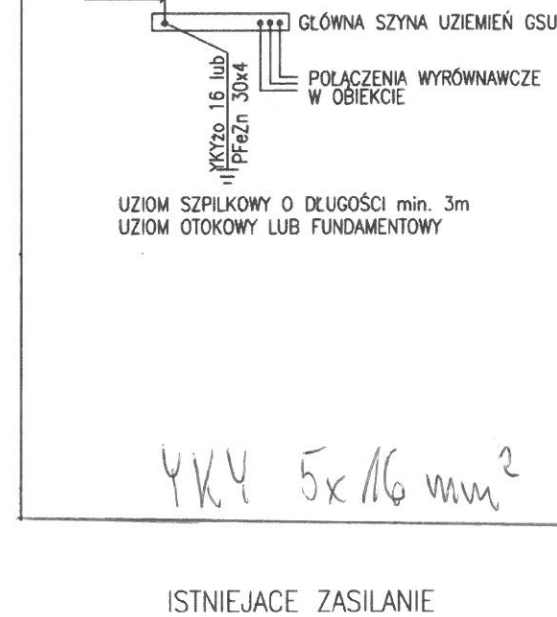

Tablica TR

