



PROJEKT TECHNICZNY		
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przystasz S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448		
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku		
Lokalizacja: Fryszak	Dz.nr ew.:	483/488/487
Obiekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku		
Nazwa rys: Instalacja c.o. - parter		
Projektant:	Data:	Podpis:
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/POOS/20		<i>Sebastian Bernat</i>
Sprawdzający:	Data:	Podpis:
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/POOS/21		<i>Agnieszka Nosal</i>
Opracował:	Data:	Podpis:
mgr inż. Mateusz Sitnik		<i>Mateusz Sitnik</i>
Opracował:	Data:	Podpis:
mgr inż. Karolina Szczygief		<i>Karolina Szczygief</i>
Brzoza: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r. Nr rys.





PROJEKT TECHNICZNY		
GASKOP GASKOP G. Potwora, Z. Przysławski S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel. +48 796 176 448		
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku		
Lokalizacja:	Fryszlak	Dz. nr ew.:
Obiekt:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku	dz. nr: 483.486.487
Nazwa rys:	Instalacja c.o. – II piętro	
Projektant:	Data	Podpis
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/POOS/20		<i>Bernat</i>
Sprawdza:	Data	Podpis
mgr inż. Agnieszka Nasal upr. nr PDK/0185/POOS/21		<i>Nasal</i>
Opracował:	Data	Podpis
mgr inż. Mateusz Sitnik		<i>Sitnik</i>
Opracował:	Data	Podpis
mgr inż. Karolina Szczygiel		<i>Szczygiel</i>
Brzoza: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r. Nr rys.


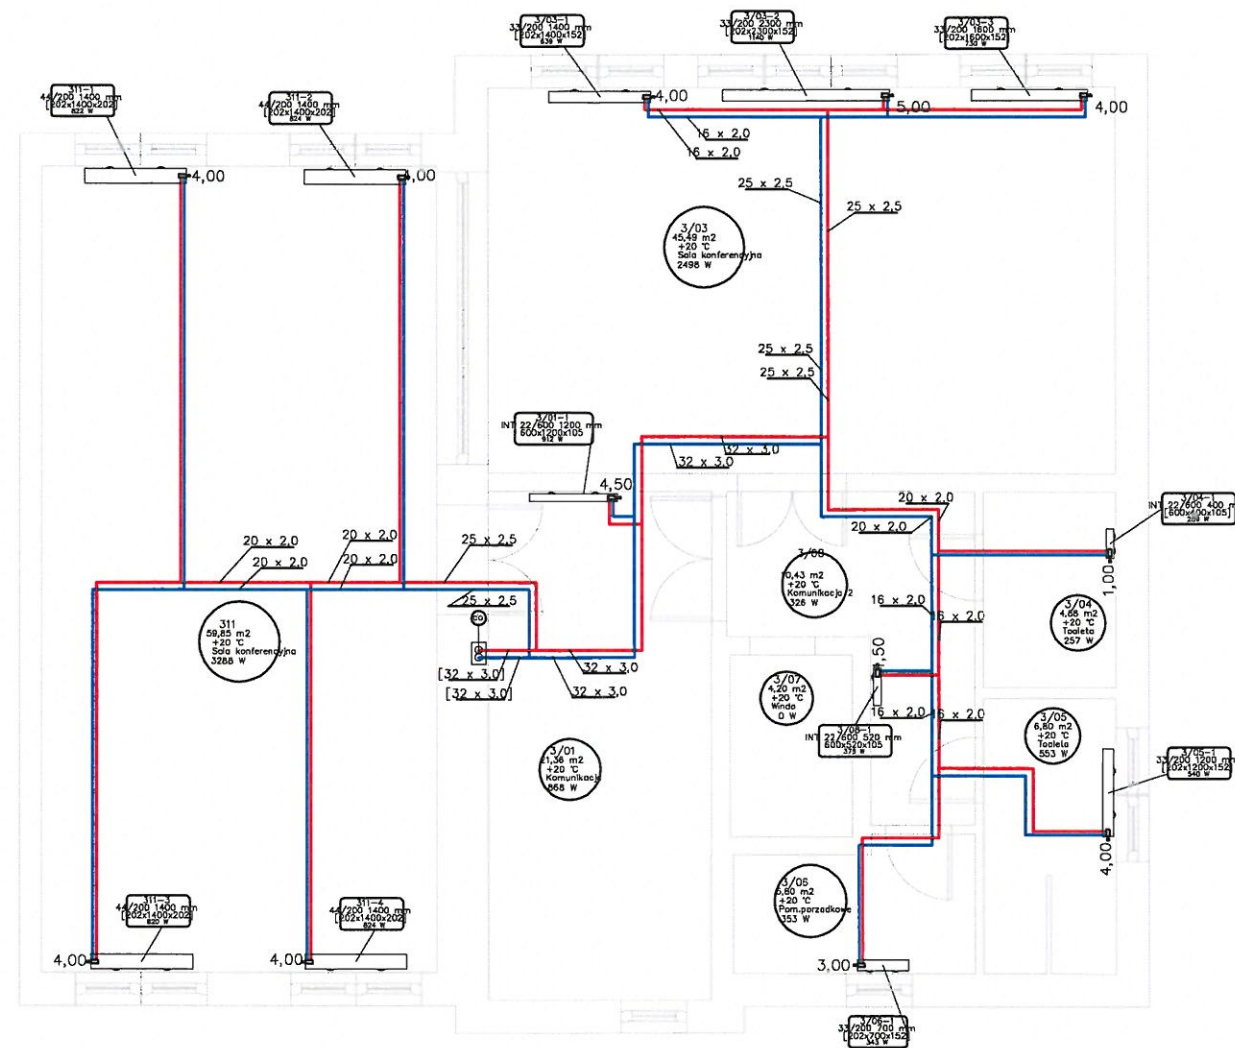






PROJEKT TECHNICZNY			
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przystasz S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel. +48 796 176 448			
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku			
Lokalizacja:	Fryszak	Dz.nr ew.:	dz. nr. 483/486/487
Obiekt:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku		
Nazwa rys:	Instalacja c.o. – III piętro		
Projektant:	Data	Podpis	
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/P00S/20			<i>Sebastian Bernat</i>
Sprawdzający:	Data	Podpis	
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/P00S/21			<i>Agnieszka Nosal</i>
Opracował:	Data	Podpis	
mgr inż. Mateusz Sitnik			<i>Mateusz Sitnik</i>
Opracował:	Data	Podpis	
mgr inż. Karolina Szczypieł			<i>Karolina Szczypieł</i>
Branża: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r.	Nr rys.



40


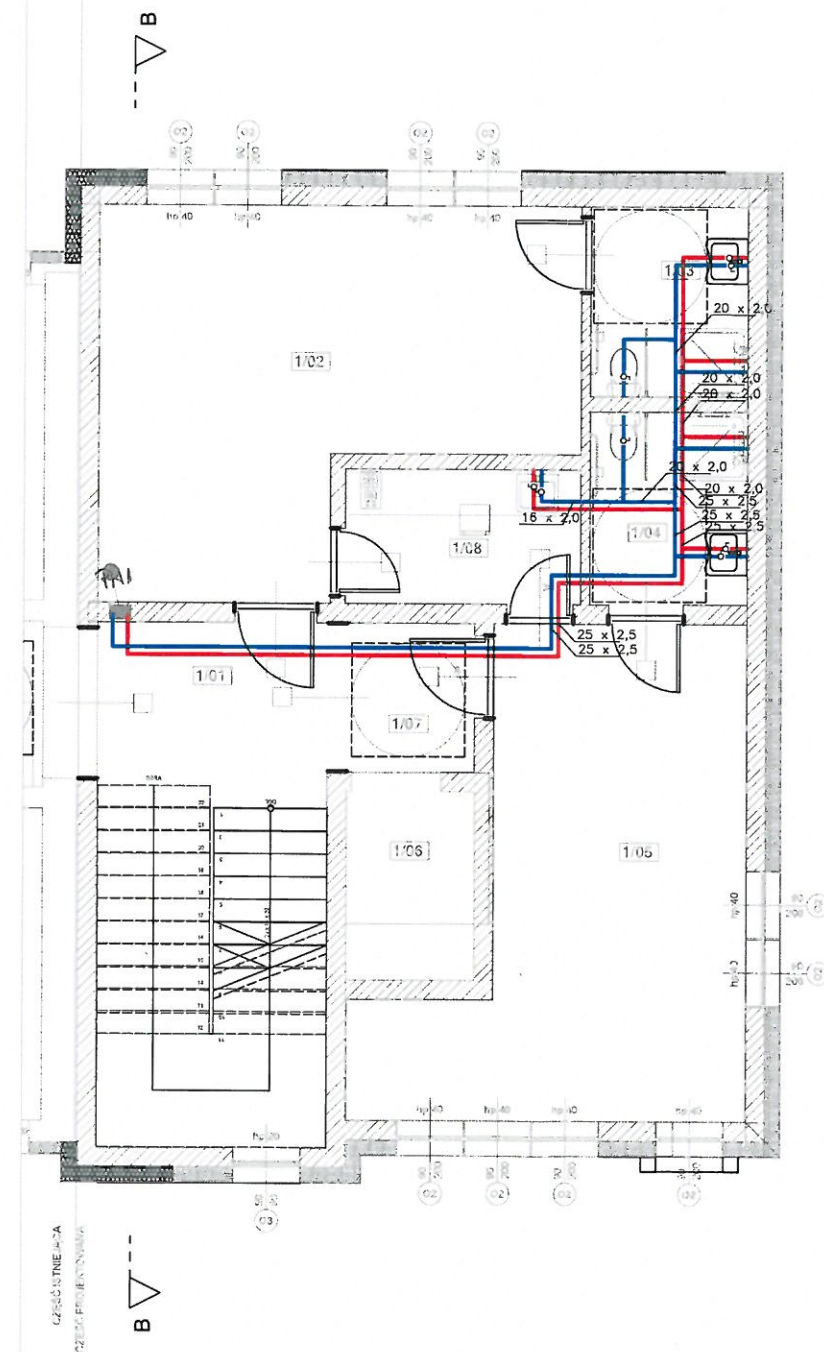





PROJEKT TECHNICZNY			
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przysławski S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448			
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku			
Lokalizacja:	Fryszak	Dz.nr ew.:	dz. nr: 483,486,487
Obiekt:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku		
Nazwa rys:	Instalacja wodna – piętro 1		
Projektant:	Data	Podpis	
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/POOS/20			<i>Sebastian Bernat</i>
Sprawdzający:	Data	Podpis	
mgr inż. Agnieszka Nasal upr. nr PDK/0185/POOS/21			<i>Agnieszka Nasal</i>
Opracował:	Data	Podpis	
mgr inż. Mateusz Sitnik			<i>Mateusz Sitnik</i>
Opracował:	Data	Podpis	
mgr inż. Karolina Szczygiel			<i>Karolina Szczygiel</i>
Branża: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r.	Nr rys.



PROJEKT TECHNICZNY			
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przystasz S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448			
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego we Fryszaku			
Lokalizacja:	Fryszak	Dz.nr ew.:	dz. nr: 483,486,487
Obiekt:	Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy we Fryszaku		
Nazwa rys: Instalacja wodna – piętro 2			
Projektant:	Data	Podpis	
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/P00S/20			
Sprawdzający:	Data	Podpis	
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/P00S/21			
Opracował:	Data	Podpis	
mgr inż. Mateusz Sitnik			
Opracował:	Data	Podpis	
mgr inż. Karolina Szczygieł			
Brzanka: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r.	Nr rys.



PROJEKT TECHNICZNY		
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przyszasz S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448		
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego we Fryszaku		
Lokalizacja: Fryszak	Dz.nr ew.: dz. nr: 483,486,487	
Objekt: Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy we Fryszaku		
Nazwa rys: Instalacja wodna – piętro 3		
Projektant:	Data	Podpis
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/P00S/20		
Sprawdzający:	Data	Podpis
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/P00S/21		
Opracował:	Data	Podpis
mgr inż. Mateusz Sitnik		
Opracował:	Data	Podpis
mgr inż. Karolina Szczygiet		
Branża: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r./Nr rys.

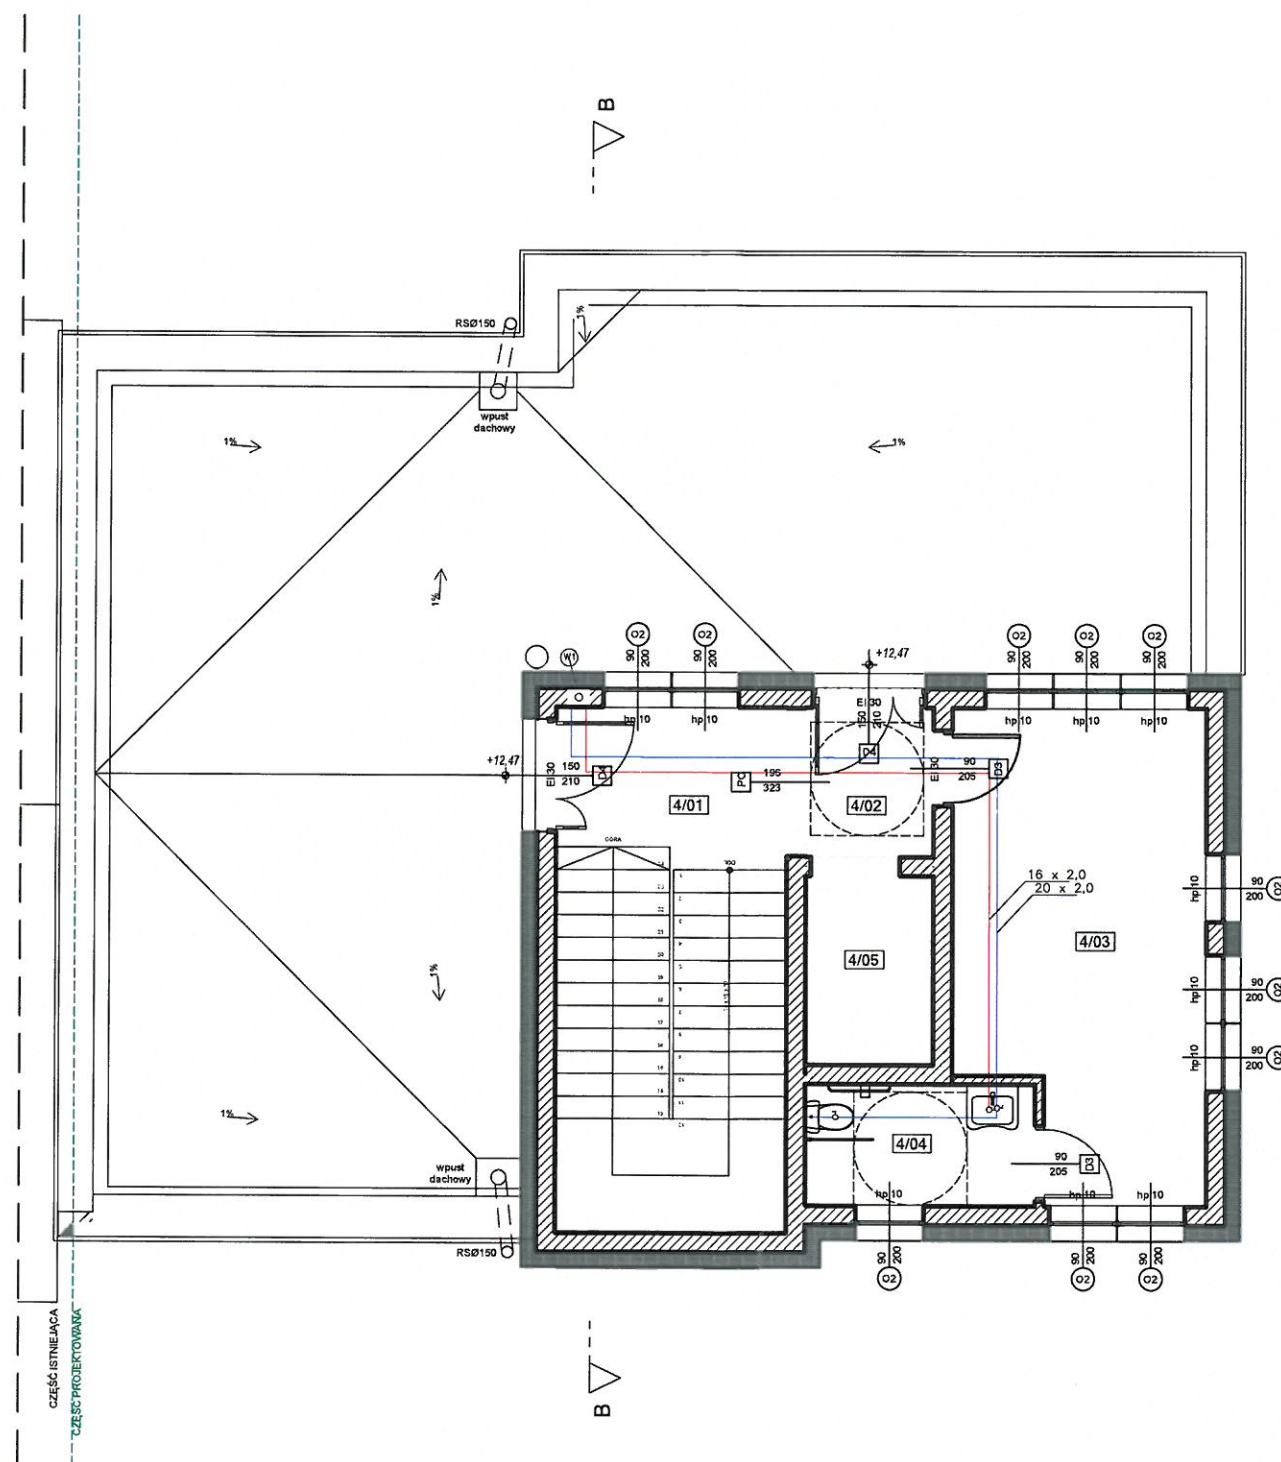

PROJEKT TECHNICZNY

GASKOP

"GASKOP" G. Potwora, Z. Przysasz S.C.
ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów,
tel: +48 796 176 448

Investycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku


Lokalizacja: Fryszak Dz.nr ew.:
dz. nr: 483,486,487

Obiekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we
Fryszaku





Nazwa rys:
Instalacja wodna – piętro 4

Projektant:	Data	Podpis
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/POOS/20		<i>Sebastian Bernat</i>
Sprawdzający:	Data	Podpis
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/POOS/21		<i>Agnieszka Nosal</i>
Opracował:	Data	Podpis
mgr inż. Mateusz Sitnik		<i>Mateusz Sitnik</i>
Opracował:	Data	Podpis
mgr inż. Karolina Szczygieł		<i>Karolina Szczygieł</i>
Branża: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r. Nr rys.

Mejsce wpięcia nowoprojektowanej instalacji

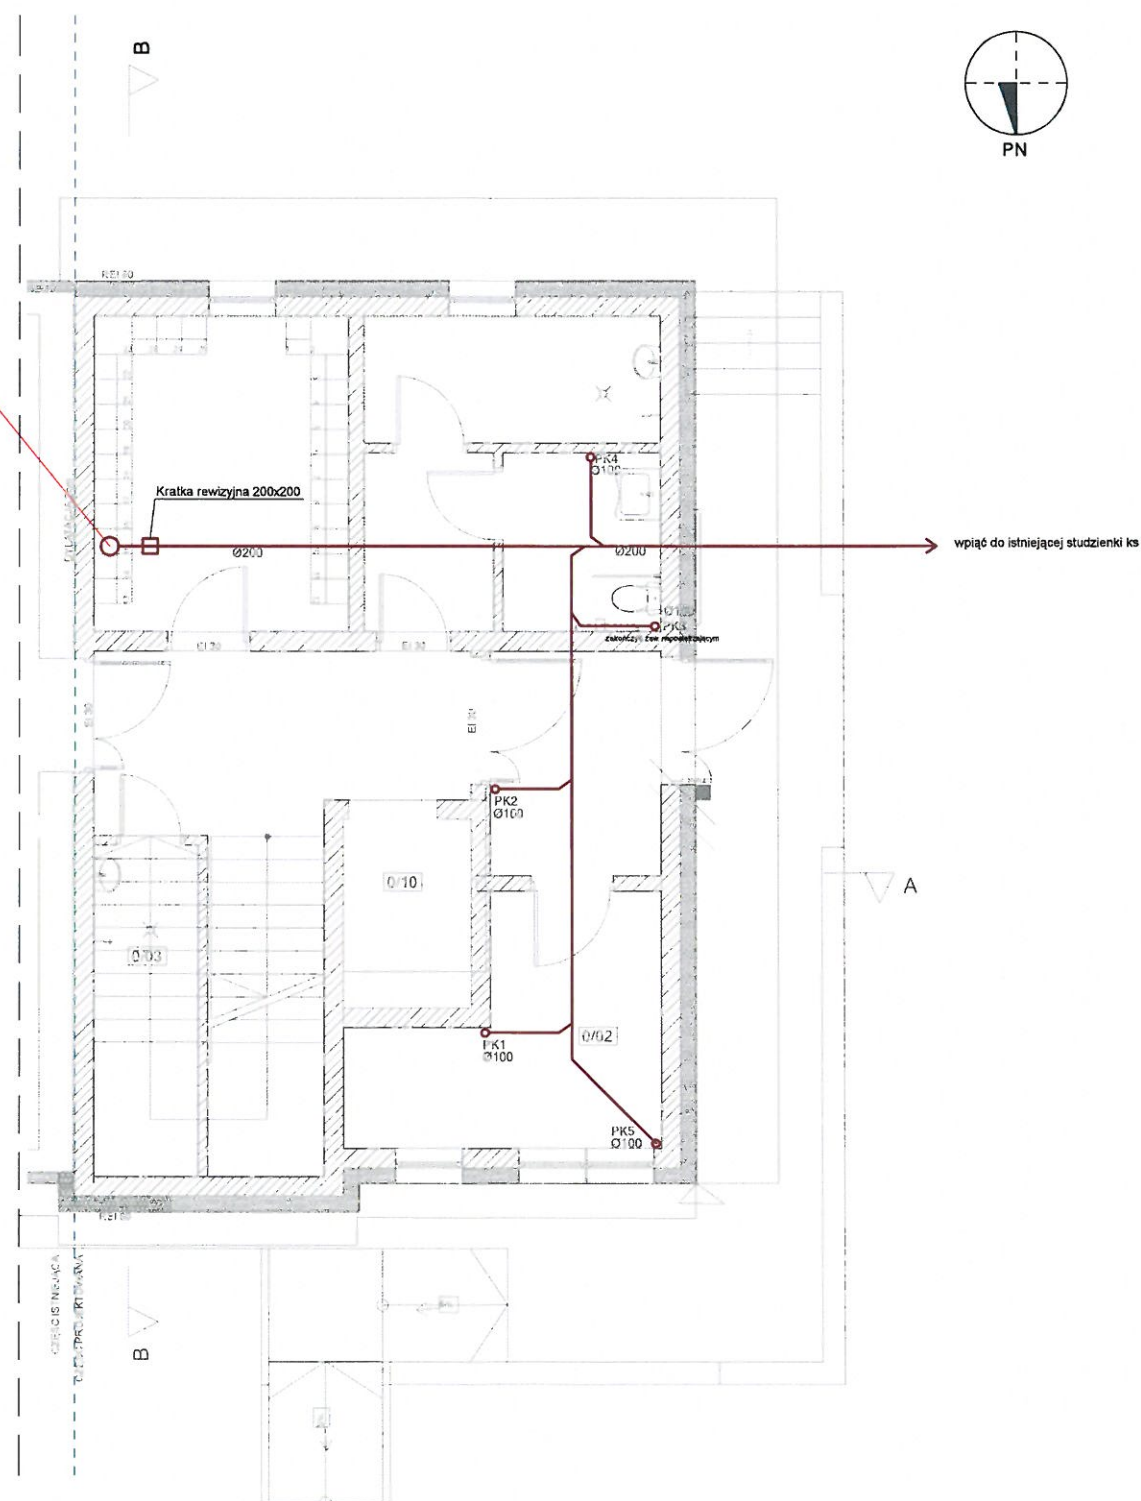

- PK2 PK2' zmiana prowadzenia pionu PK2 (pion prowadzony pod stropem)
- PK5 PK5' zmiana prowadzenia pionu PK5 (pion prowadzony pod stropem)
- PK3 ○ pion kanalizacyjny Ø 100
- UWAGI:
- pion kanalizacyjny PK1 Ø100 wyprowadzić na dach
 - pion kanalizacyjny-wentylacyjny PK2 Ø75 i PK5 Ø75 wyprowadzić na dach
 - pion kanalizacyjny PK3 i PK4 zakończyć zaworem napowietrzającym

PROJEKT TECHNICZNY			
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przyszasz S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448			
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku			
Lokalizacja: Fryszak	Dz.nr ew.: dz. nr: 483,486,487		
Obiekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku			
Nazwa rys: Instalacja kanalizacyjna – parter			
Projektant:		Data	Podpis
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/POOS/20			
Sprawdzający:		Data	Podpis
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/POOS/21			
Opracował:		Data	Podpis
mgr inż. Mateusz Sitnik			
Opracował:		Data	Podpis
mgr inż. Karolina Szczygiel			
Branża: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r.	Nr rys.

PK2 PK2'

PK5 PK5'

PK3

zmiana prowadzenia pionu PK2 (pion prowadzony pod stropem)

zmiana prowadzenia pionu PK5 (pion prowadzony pod stropem)



pion kanalizacyjny Ø 100





UWAGI:

- pion kanalizacyjny PK1 Ø100 wyprowadzić na dach

- pion kanalizacyjno-wentylacyjny PK2 Ø75 i PK5 Ø75 wyprowadzić na dach

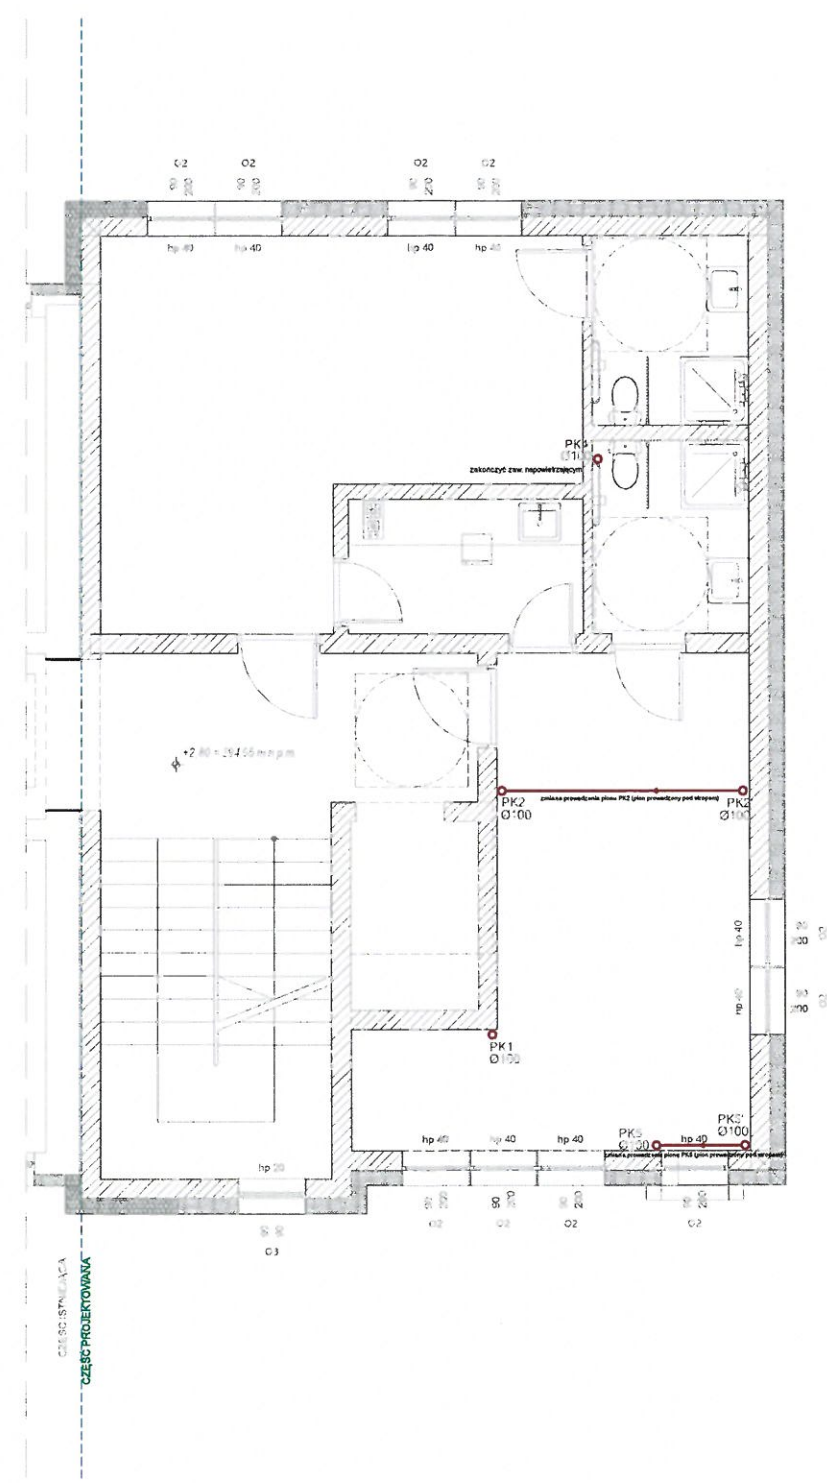- pion kanalizacyjny PK3 i PK4 zakończyć zaworem napowietrzającym



PROJEKT TECHNICZNY			
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przysław S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448			
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku			
Lokalizacja: Fryszak		Dz.nr ew.: dz. nr: 483,486,487	
Obiekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku			
Nazwa rys: Instalacja kanalizacyjna – piętro 1			
Projektant:		Data	Podpis
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/P00S/20			
Sprawdzający:		Data	Podpis
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/P00S/21			
Opracował:		Data	Podpis
mgr inż. Mateusz Sitnik			
Opracował:		Data	Podpis
mgr inż. Karolina Szczygieł			
Branża: Sanitarna		Skala: 1:100	Data: 05.2022 r. Nr rys.

PK2 PK2'

PK5 PK5'

zmiana prowadzenia pionu PK2 (pion prowadzony pod stropem)

zmiana prowadzenia pionu PK5 (pion prowadzony pod stropem)

PK3


pion kanalizacyjny Ø 100





UWAGI:

- pion kanalizacyjny PK1 Ø100 wyprowadzić na dach

- pion kanalizacyjny-wentylacyjny PK2 Ø75 i PK5 Ø75 wyprowadzić na dach

- pion kanalizacyjny PK3 i PK4 zakończyć zaworem napowietrzającym



PROJEKT TECHNICZNY			
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przyszasz S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448			
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku			
Lokalizacja: Fryszak		Dz.nr ew.: dz. nr.483,486,487	
Obiekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku			
Nazwa rys: Instalacja kanalizacyjna - piętro 2			
Projektant:		Data	Podpis
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/POOS/20			
Sprawdzaj ący:		Data	Podpis
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/POOS/21			
Opracował:		Data	Podpis
mgr inż. Mateusz Sitnik			
Opracował:		Data	Podpis
mgr inż. Karolina Szczygieł			
Branża: Sanitama		Skala: 1:100	Data: 05.2022 r.
			Nr rys.

PK2 PK2'

PK5 PK5'

PK3


zmiana prowadzenia pionu PK2 (pion prowadzony pod stropem)

zmiana prowadzenia pionu PK5 (pion prowadzony pod stropem)


pion kanalizacyjny Ø 100

UWAGI:


- pion kanalizacyjny PK1 Ø100 wyprowadzić na dach
- pion kanalizacyjno-wentylacyjny PK2 Ø75 i PK5 Ø75 wyprowadzić na dach
- pion kanalizacyjny PK3 i PK4 zakończyć zaworem napowietrzającym








PROJEKT TECHNICZNY			
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przysasz S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448			
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku			
Lokalizacja:	Fryszak	Dz.nr ew.:	dz. nr: 483,486,487
Obiekt:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku		
Nazwa rys:	Instalacja kanalizacyjna – piętro 4		
Projektant:	Data	Podpis	
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/P00S/20		<i>Sebastian Bernat</i>	
Sprawdzający:	Data	Podpis	
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/P00S/21		<i>Agnieszka Nosal</i>	
Opracował:	Data	Podpis	
mgr inż. Mateusz Sitnik		<i>Mateusz Sitnik</i>	
Opracował:	Data	Podpis	
mgr inż. Karolina Szczygieł		<i>Karolina Szczygieł</i>	
Branża: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r.	Nr rys.

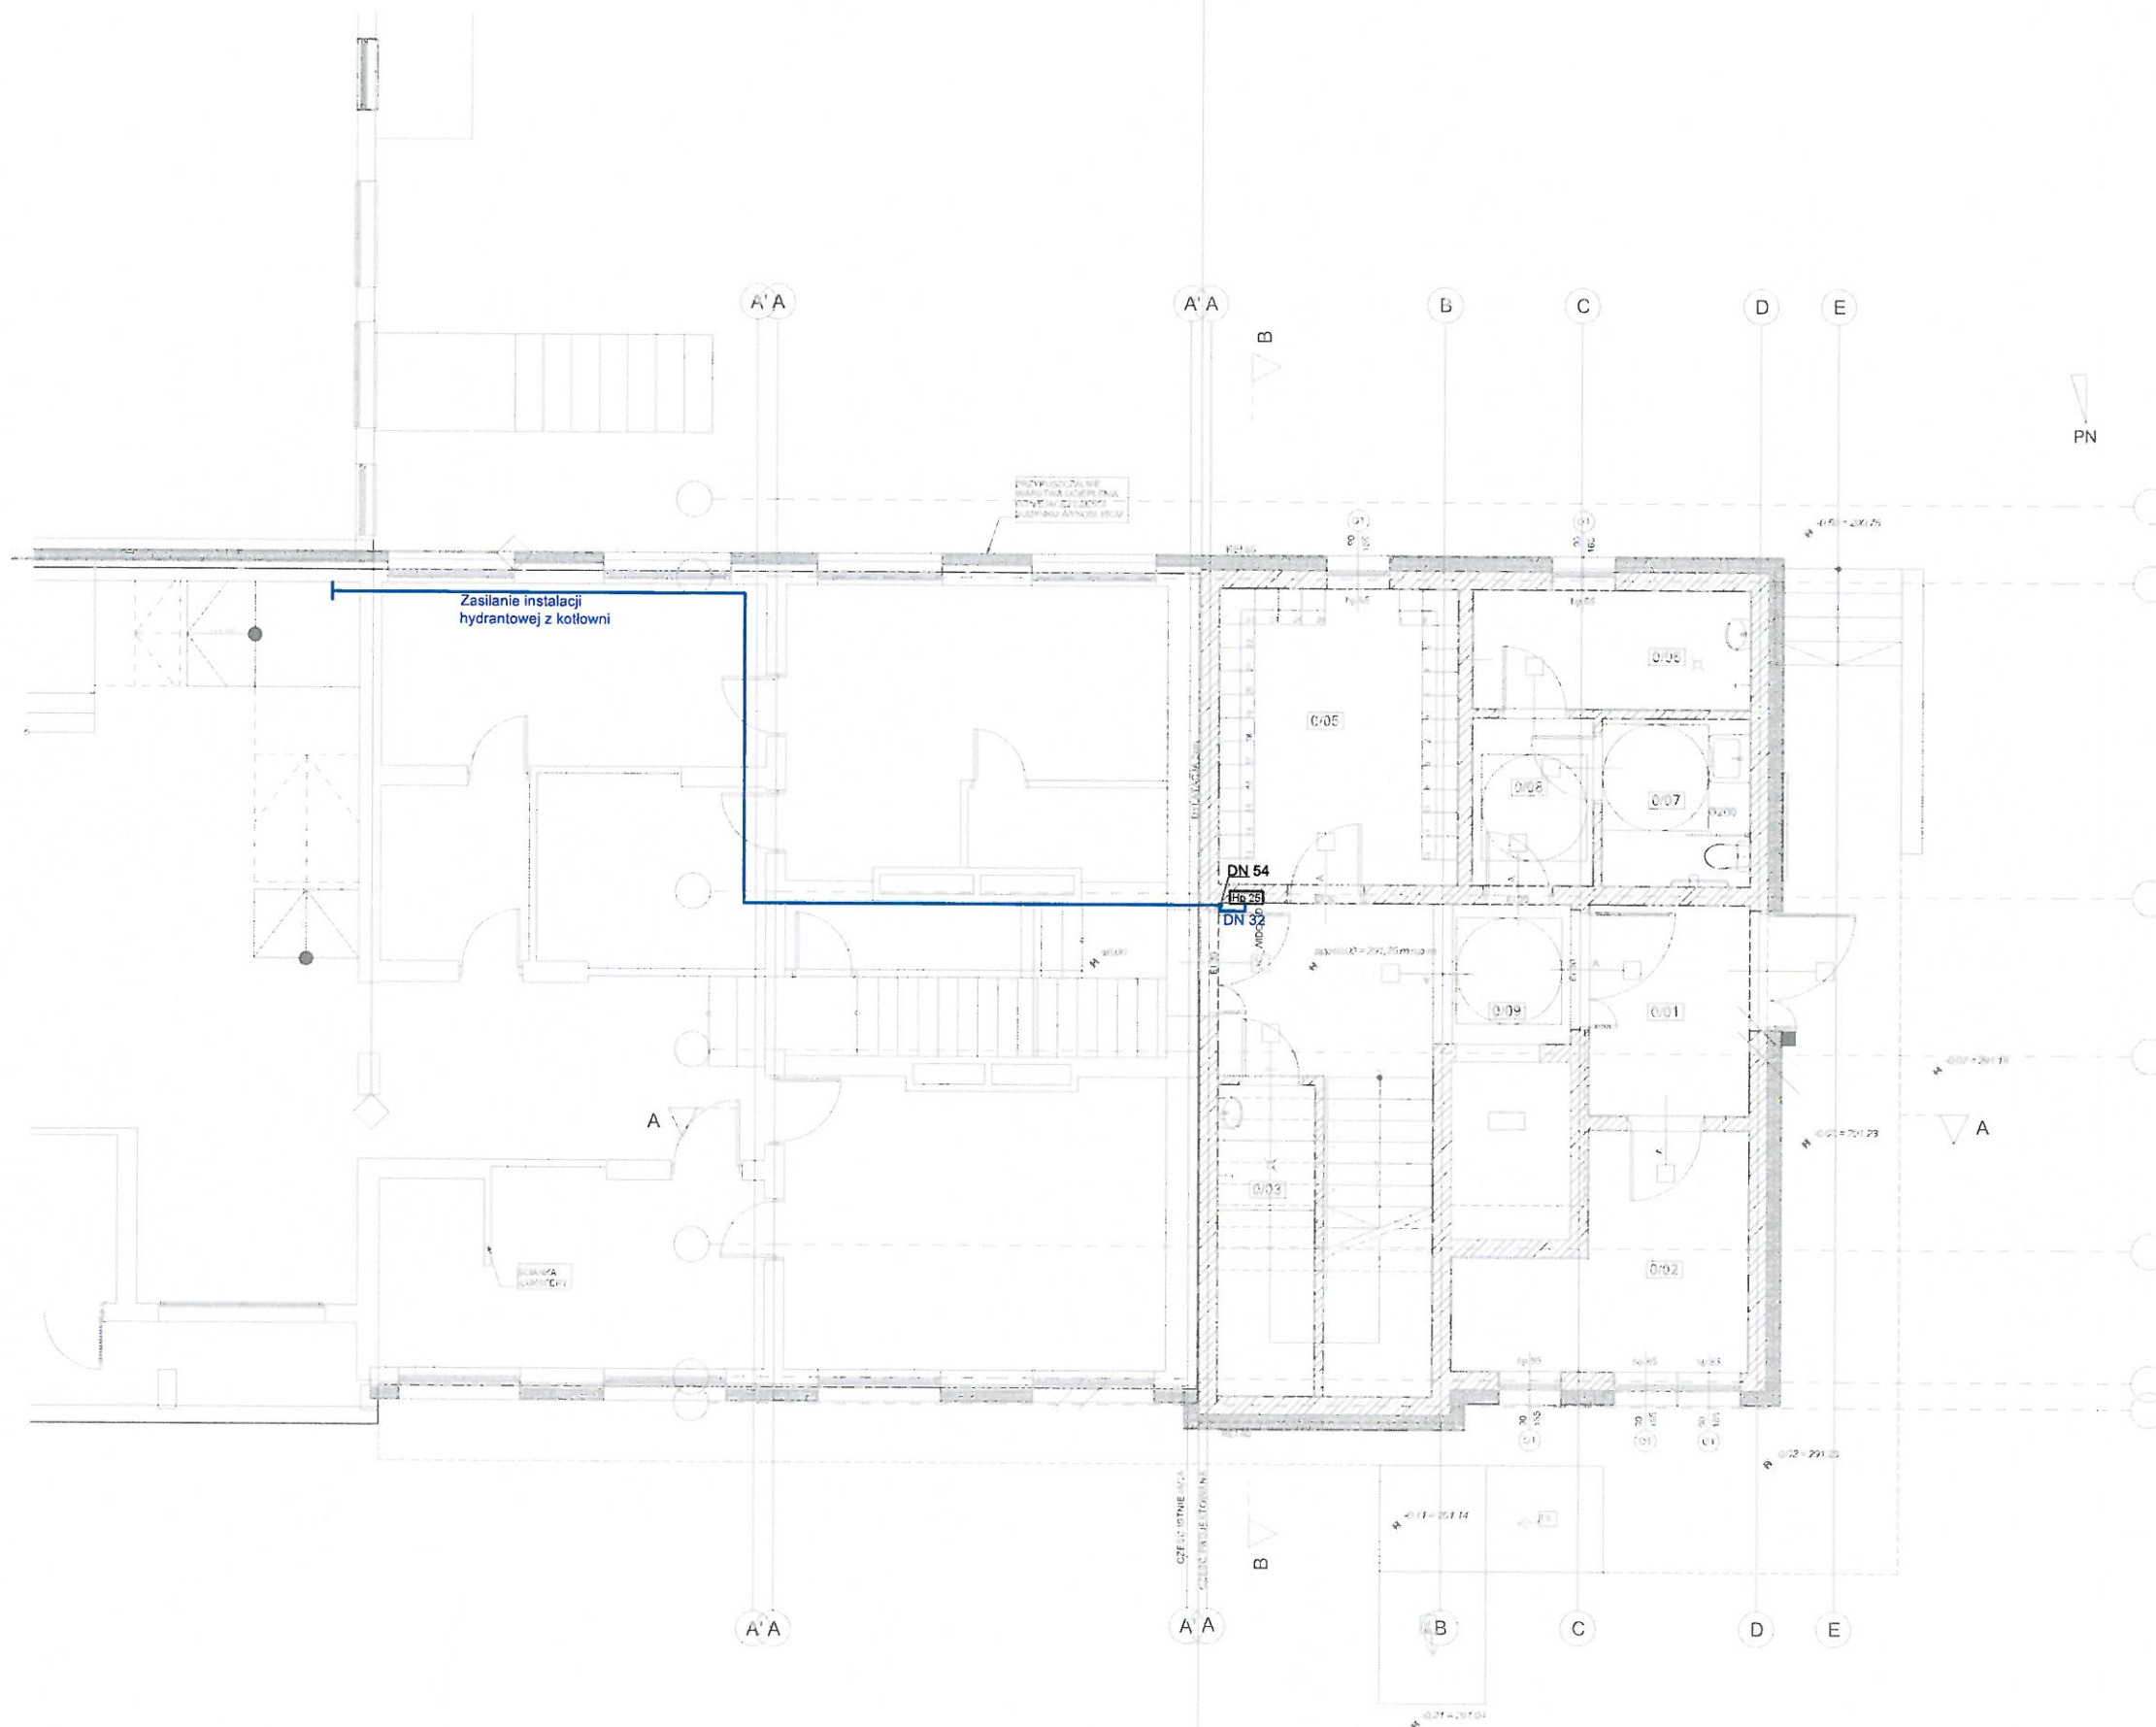






PROJEKT TECHNICZNY			
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przysławski S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448			
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku			
Lokalizacja:	Fryszak	Dz.nr ew.:	dz. nr: 483,486,487
Obiekt:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku		
Nazwa rys: Instalacja hydrantowa – parter			
Projektant:	Data	Podpis	
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/POOS/20		<i>Sebastian Bernat</i>	
Sprawdzający:	Data	Podpis	
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/POOS/21		<i>Agnieszka Nosal</i>	
Opracował:	Data	Podpis	
mgr inż. Mateusz Sitnik		<i>Mateusz Sitnik</i>	
Opracował:	Data	Podpis	
mgr inż. Karolina Szczygieł		<i>Karolina Szczygieł</i>	
Branża: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r.	Nr rys.







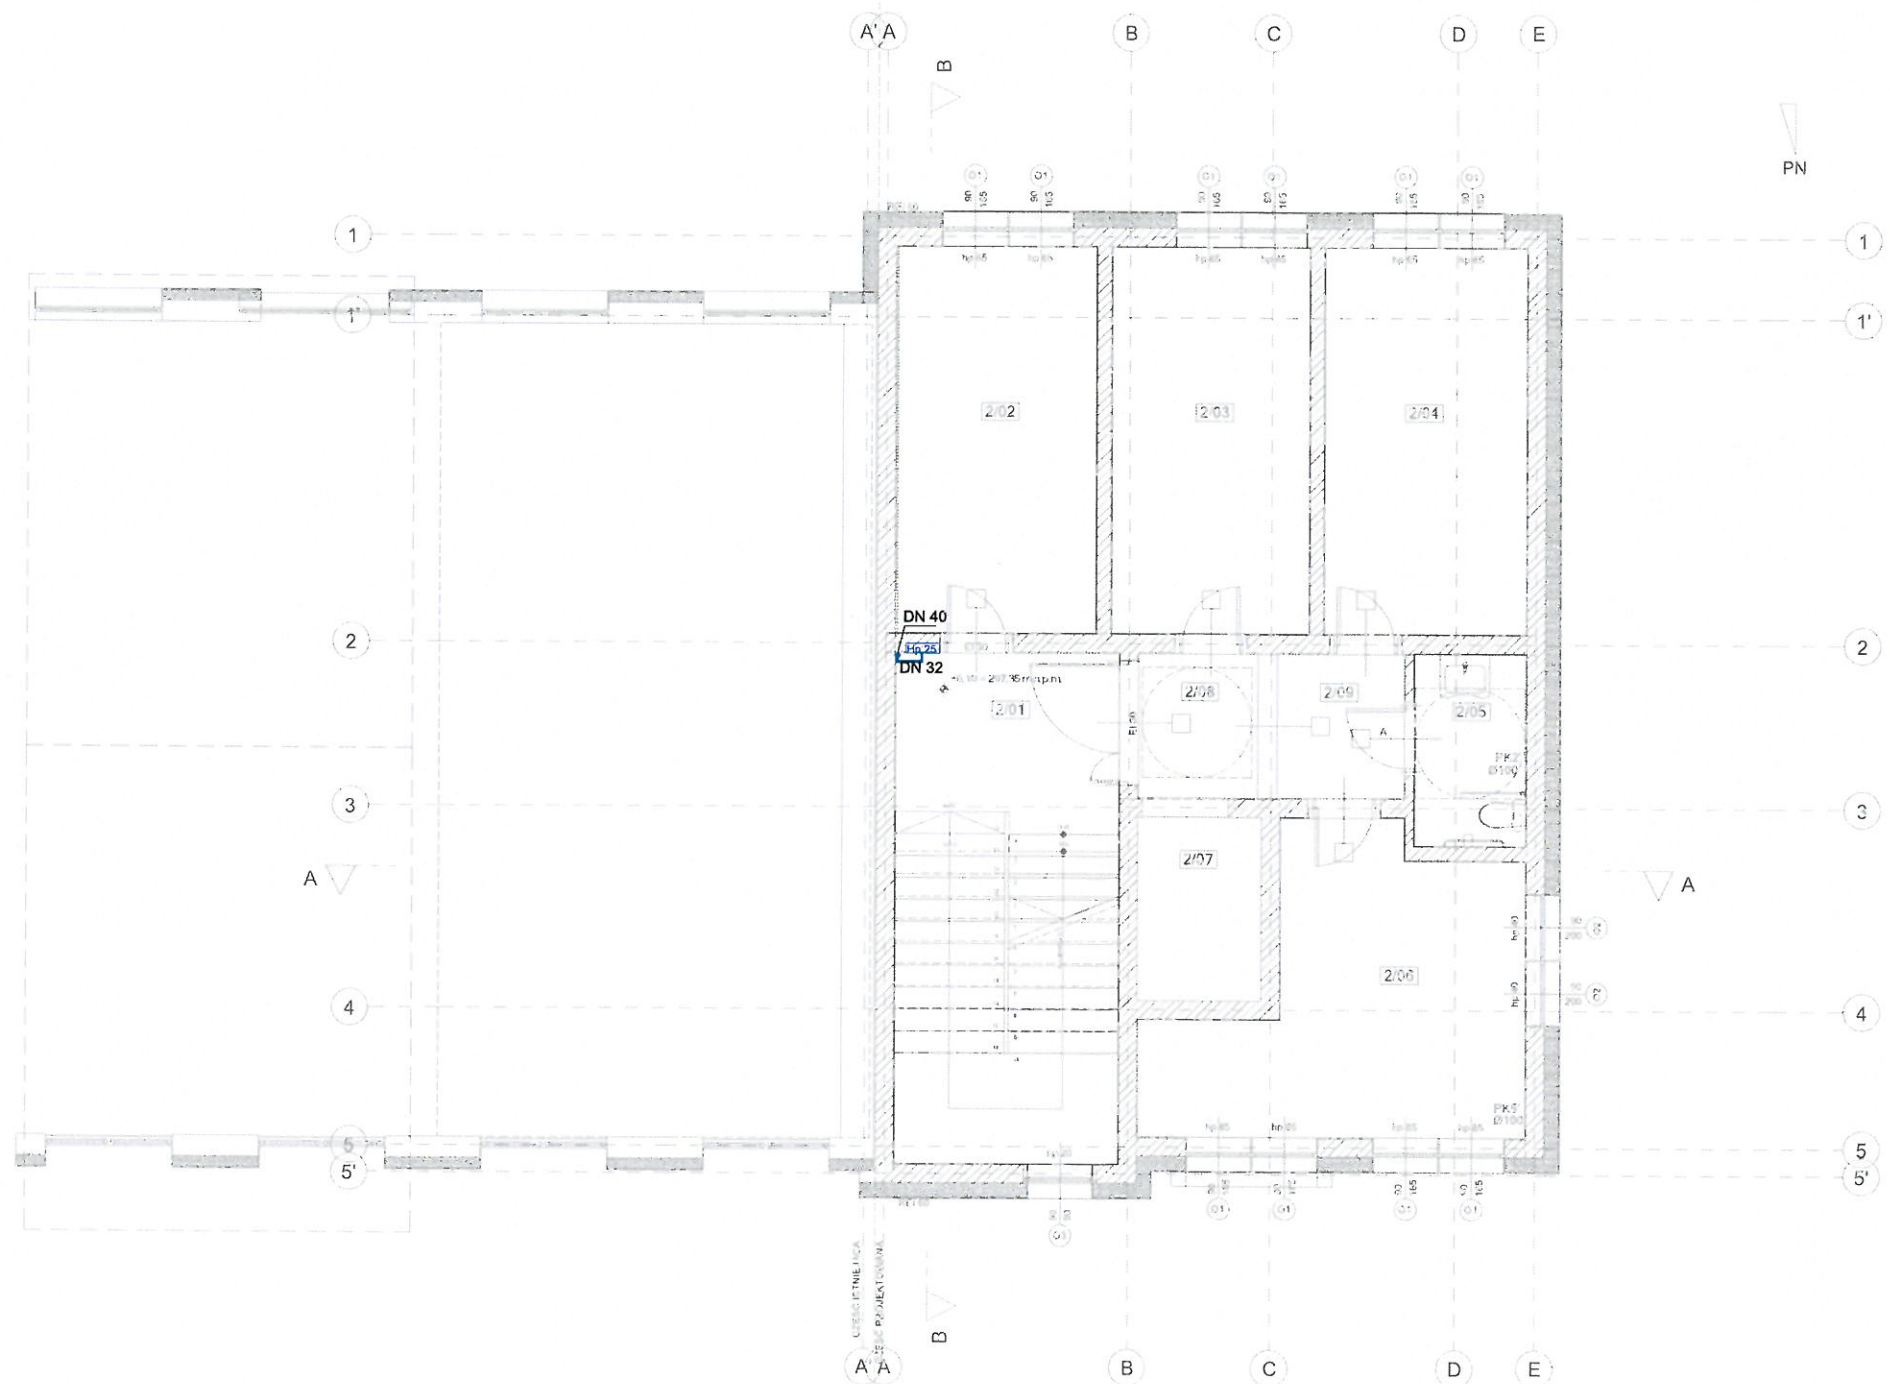
PROJEKT TECHNICZNY			
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przysasz S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448			
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku			
Lokalizacja:	Fryszak	Dz.nr ew.:	dz. nr: 483,486,487
Obiekt:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku		
Nazwa rys: Instalacja hydrantowa- I piętro			
Projektant:		Data	Podpis
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/P00S/20			
Sprawdzający:		Data	Podpis
mgr inż. Agnieszka Nosol upr. nr PDK/0185/P00S/21			
Opracował:		Data	Podpis
mgr inż. Mateusz Sitnik			
Opracował:		Data	Podpis
mgr inż. Karolina Szczygieł			
Branża: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r.	Nr rys.

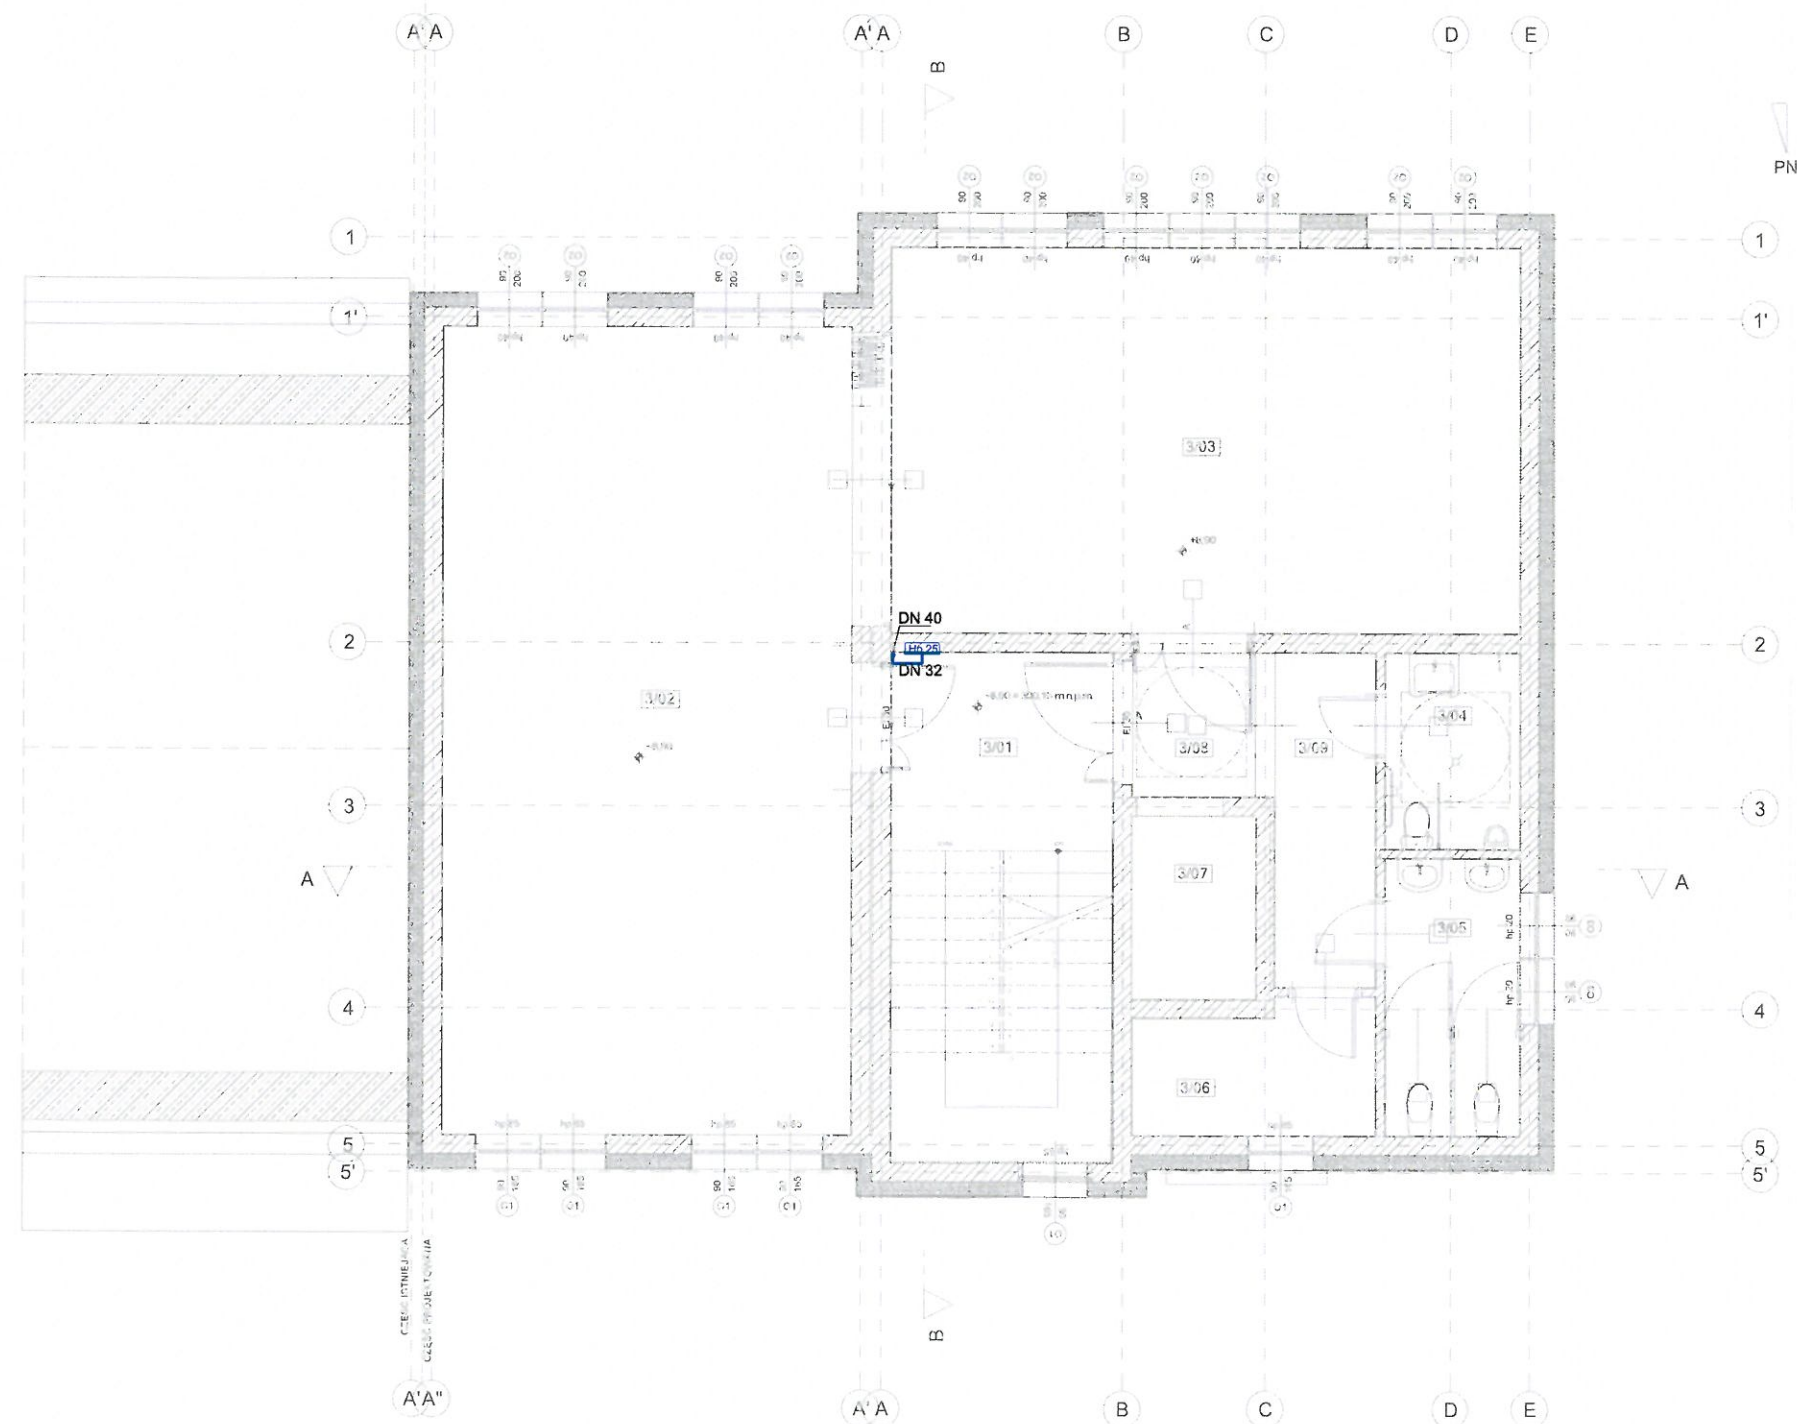






PROJEKT TECHNICZNY		
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przystasz S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448		
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku		
Lokalizacja: Fryszak	Dz.nr ew.: dz. nr: 483,486,487	
Obiekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku		
Nazwa rys: Instalacja hydrantowa – III piętro		
Projektant:	Data	Podpis
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/P00S/20		
Sprawdzający:	Data	Podpis
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/P00S/21		
Opracował:	Data	Podpis
mgr inż. Mateusz Sitnik		
Opracował:	Data	Podpis
mgr inż. Karolina Szczygieł		
Branża: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r., Nr rys.





PROJEKT TECHNICZNY			
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przysławski S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448			
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku			
Lokalizacja:	Fryszak	Dz.nr ew.:	dz. nr: 483,486,487
Obiekt:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku		
Nazwa rys: Instalacja hydrantowa – IV piętro			
Projektant:	Data	Podpis	
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/POOS/20			
Sprawdzający:	Data	Podpis	
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/POOS/21			
Opracował:	Data	Podpis	
mgr inż. Mateusz Sitnik			
Opracował:	Data	Podpis	
mgr inż. Karolina Szczygieł			
Branża: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r.	Nr rys.


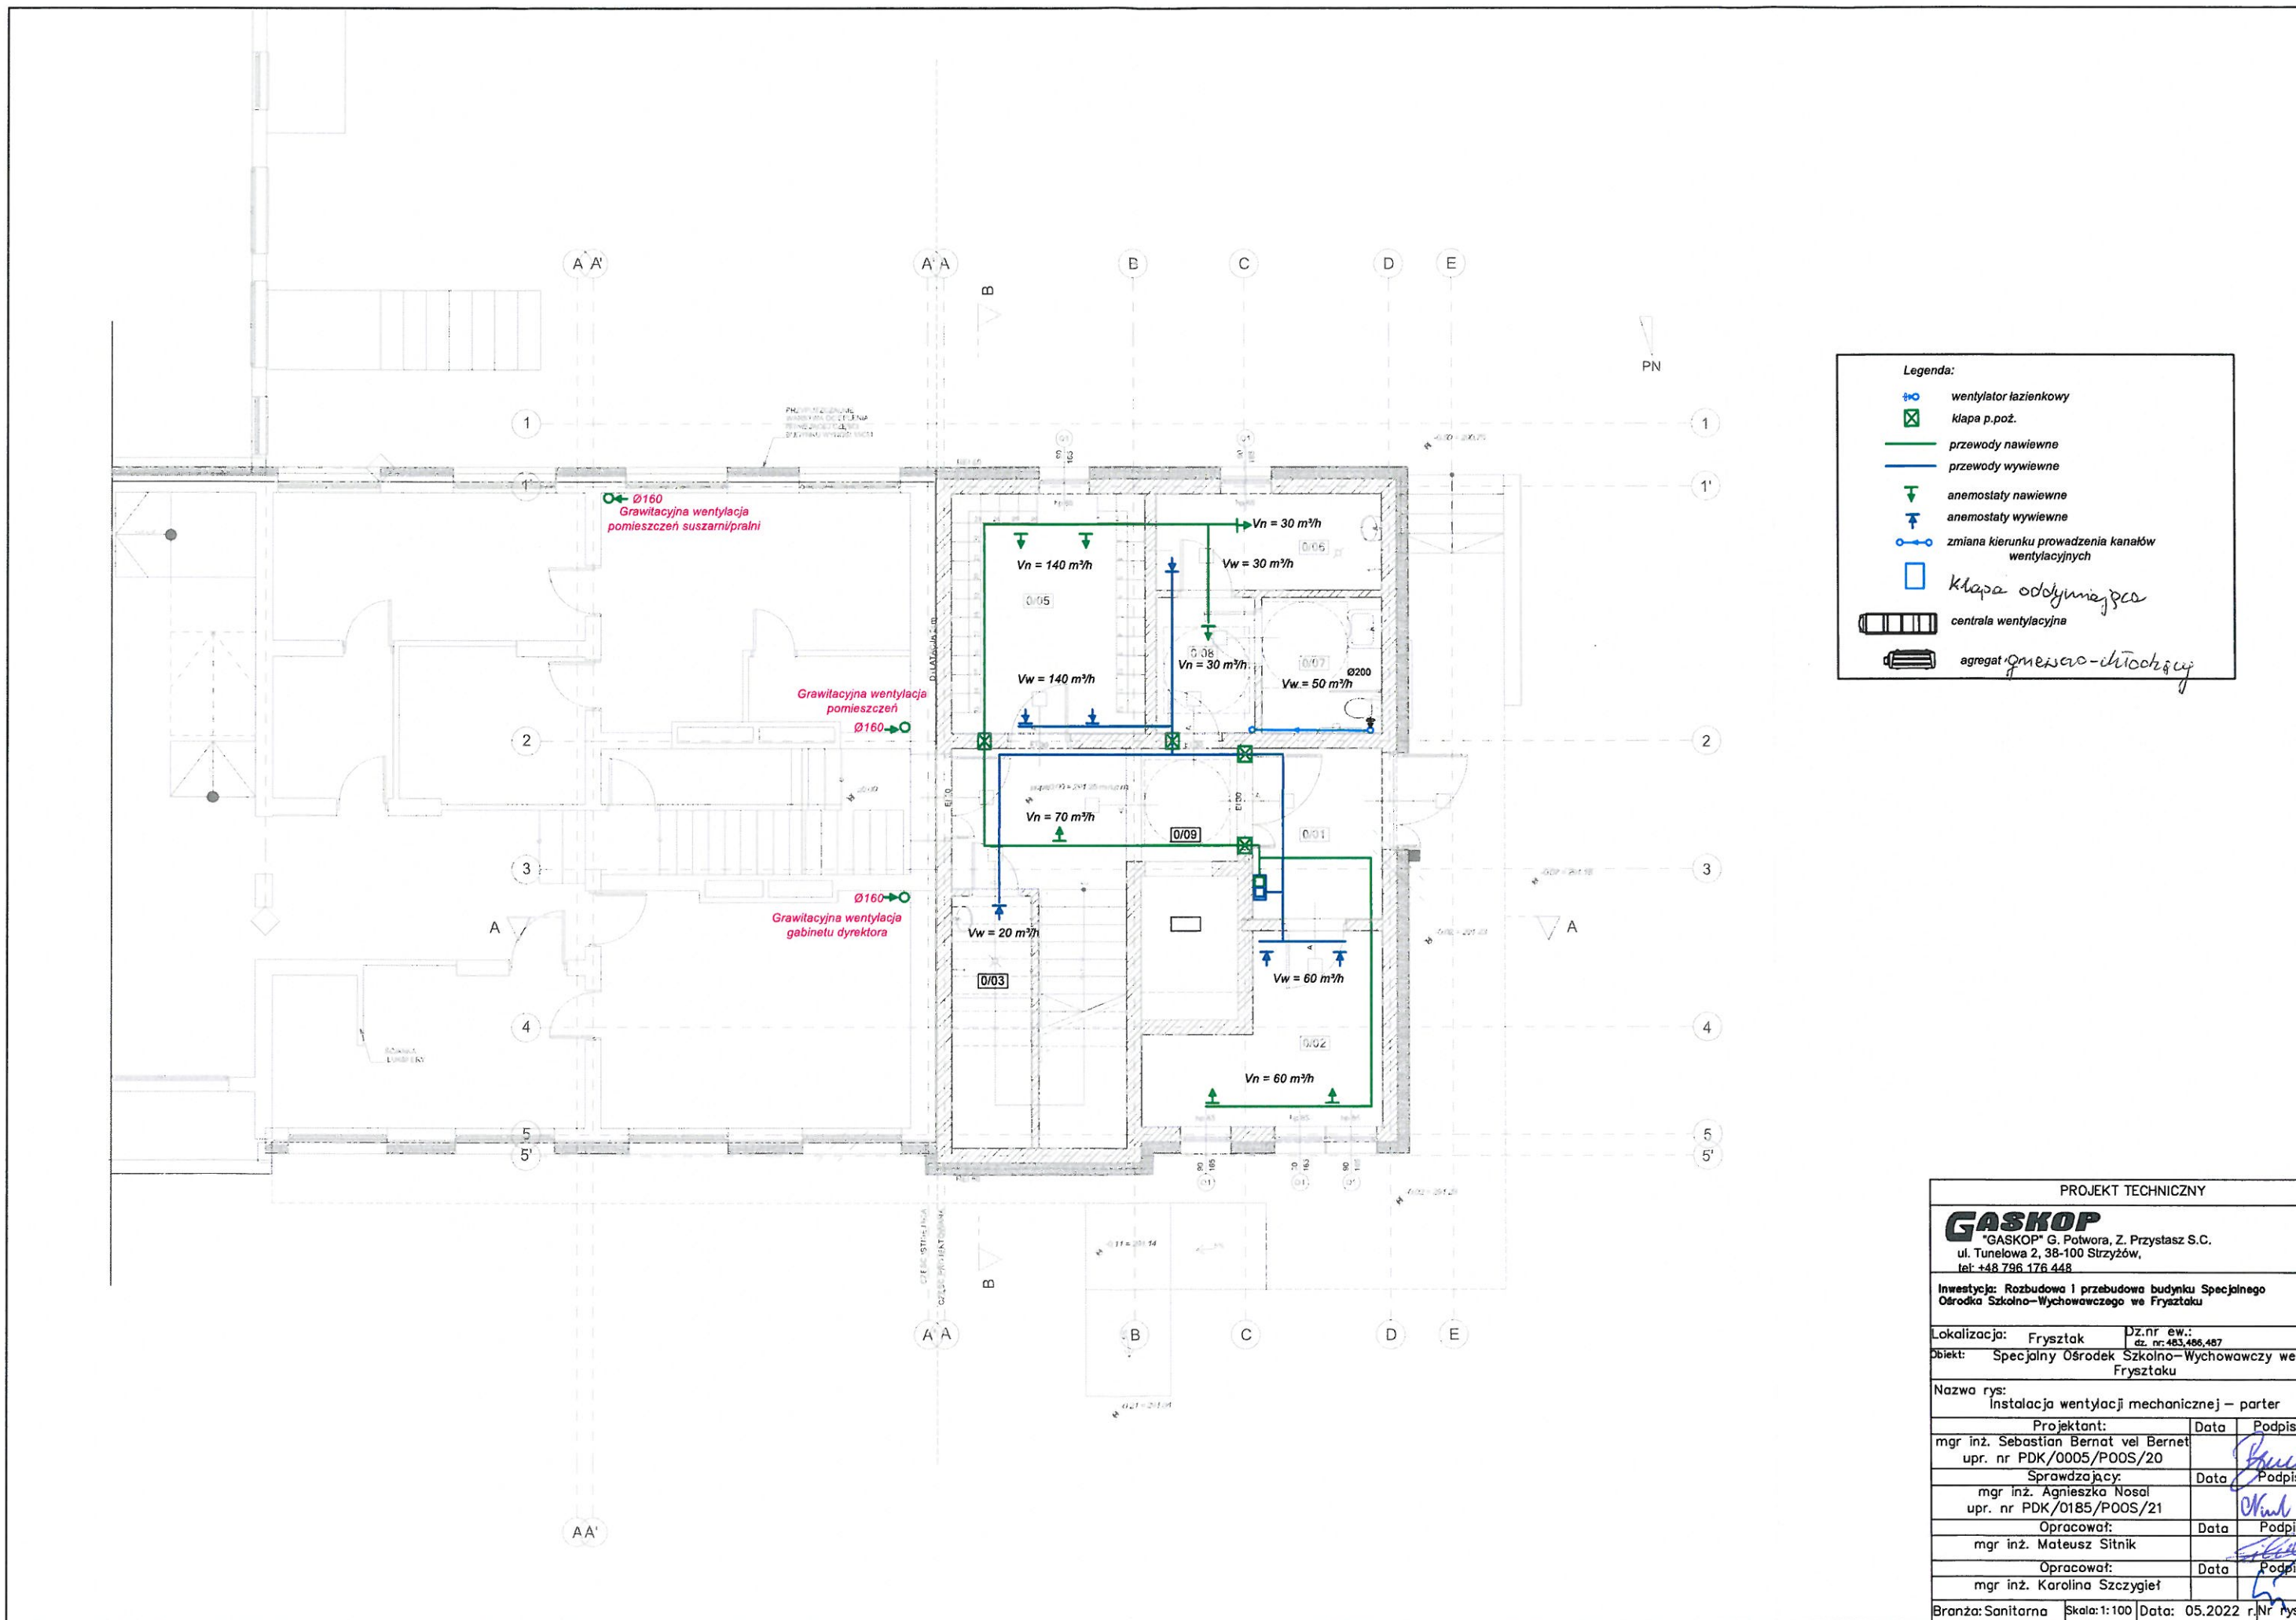


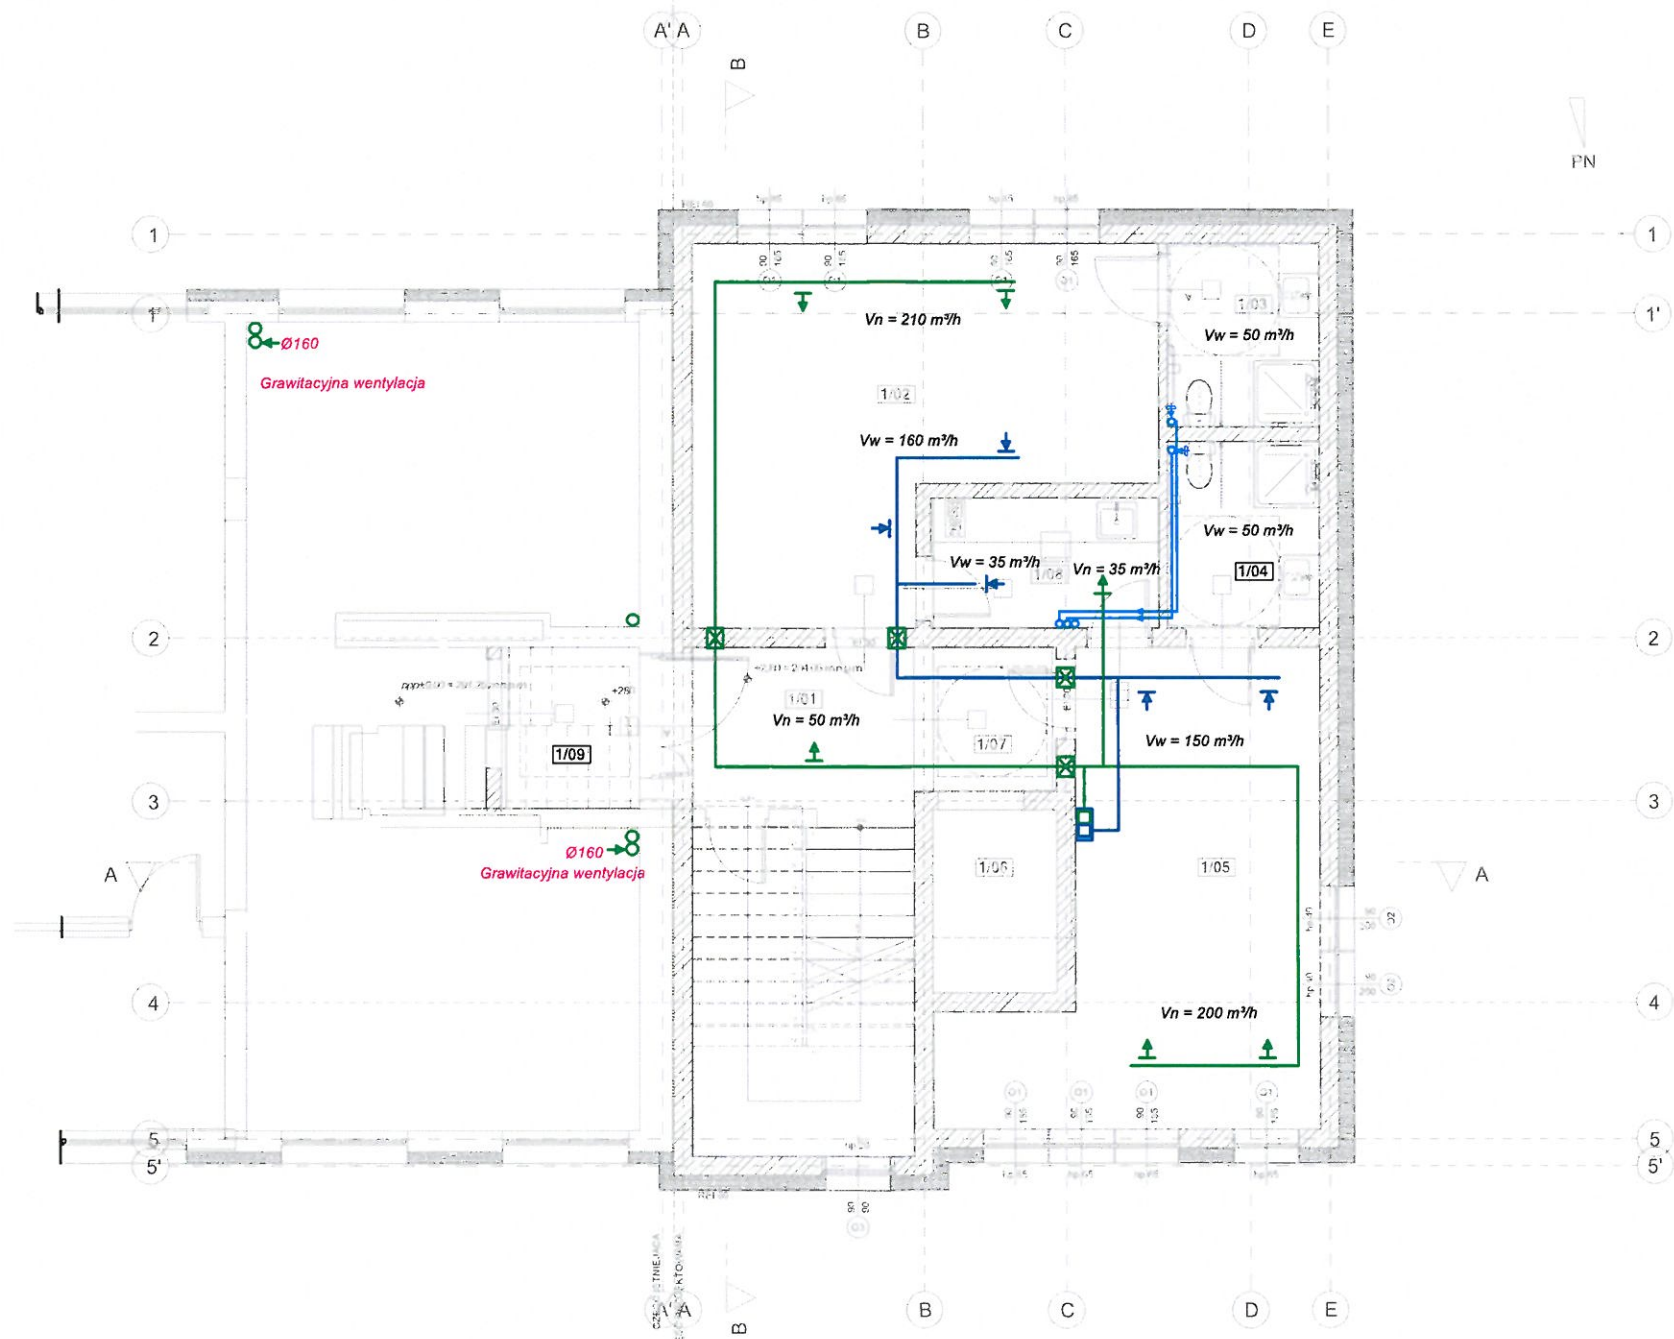


PROJEKT TECHNICZNY		
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przysasz S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448		
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztku		
Lokalizacja: Frysztok	Dz.nr ew.:	
Objekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztku	dz. nr: 483,486,487	
Nazwa rys: Instalacja wentylacji mechanicznej – I piętro		
Projektant:	Data:	Podpis:
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/POOS/20		<i>Sebastian Bernat</i>
Sprawdzający:	Data:	Podpis:
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/POOS/21		<i>Agnieszka Nosal</i>
Opracował:	Data:	Podpis:
mgr inż. Mateusz Sitnik		<i>Mateusz Sitnik</i>
Opracował:	Data:	Podpis:
mgr inż. Karolina Szczygieł		<i>Karolina Szczygieł</i>
Branża: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r. Nr rys.

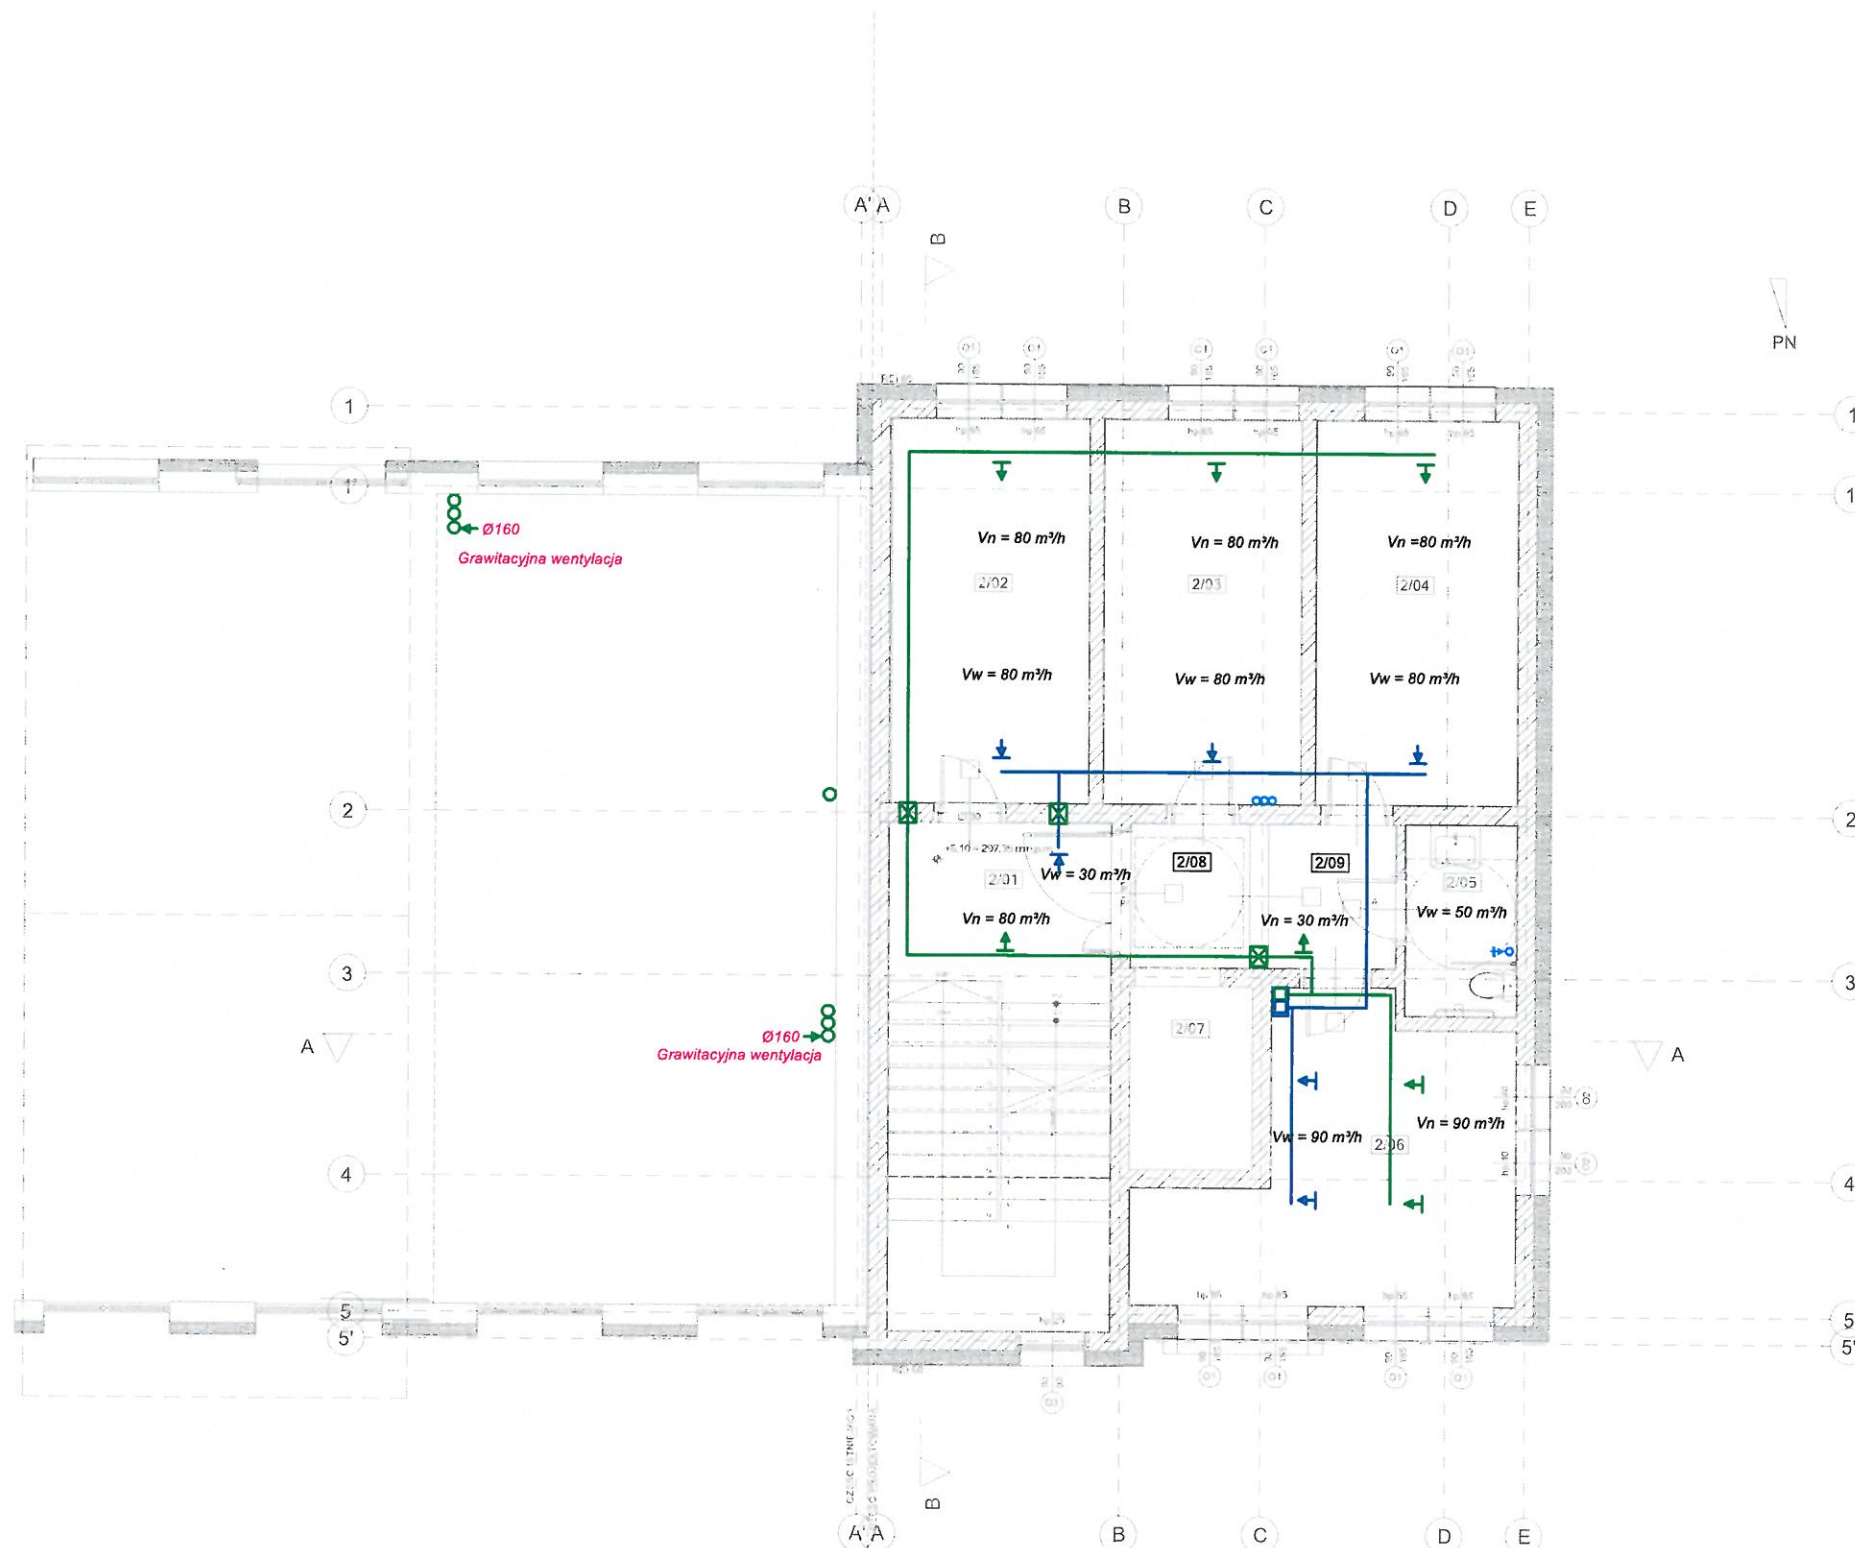

PROJEKT TECHNICZNY		
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przysasz S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448		
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku		
Lokalizacja: Fryszak	Dz.nr ew.:	
Objekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku	dz. nr: 483,486,487	
Nazwa rys: Instalacja wentylacji mechanicznej – II piętro		
Projektant:	Data:	Podpis:
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/POOS/20		
Sprawdzający:	Data:	Podpis:
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/POOS/21		
Opracował:	Data:	Podpis:
mgr inż. Mateusz Sitnik		
Opracował:	Data:	Podpis:
mgr inż. Karolina Szczygiet		
Branża: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r. Nr rys.

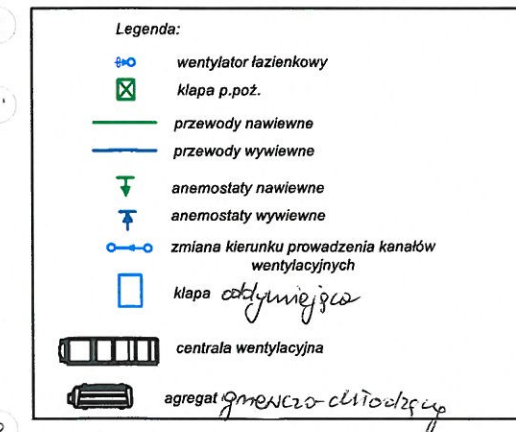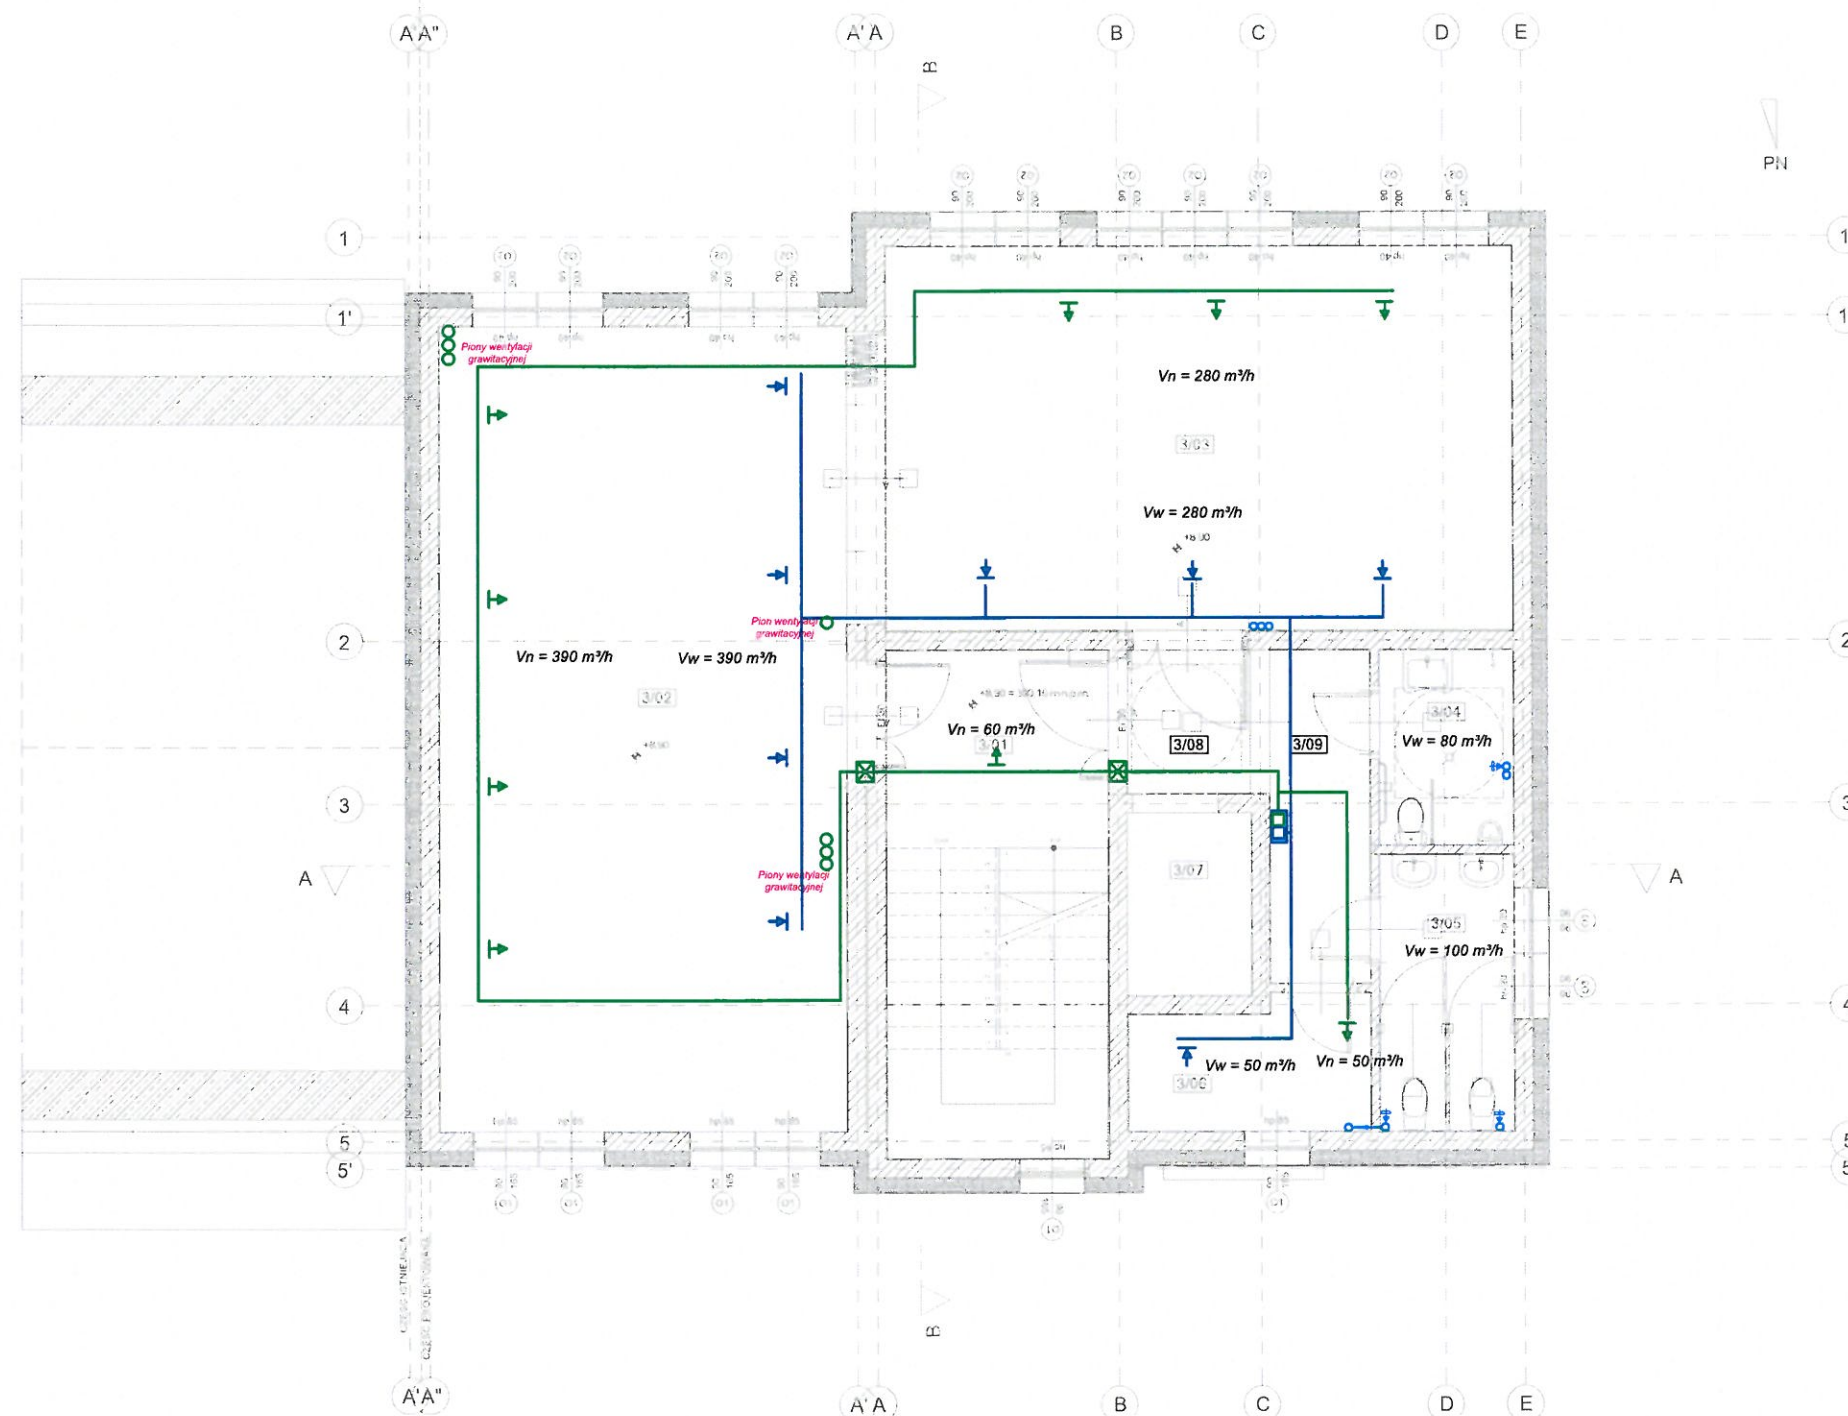


PROJEKT TECHNICZNY			
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przysławski S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448			
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku			
Lokalizacja:	Fryszak	Dz.nr ew.:	dz. nr. 483,486,487
Obiekt:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku		
Nazwa rys:	Instalacja wentylacji mechanicznej – III piętro		
Projektant:		Data	Podpis
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/P00S/20			<i>Sebastian Bernat</i>
Sprawdzający:		Data	Podpis
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/P00S/21			<i>Agnieszka Nosal</i>
Opracował:		Data	Podpis
mgr inż. Mateusz Sitnik			<i>Mateusz Sitnik</i>
Opracował:		Data	Podpis
mgr inż. Karolina Szczygieł			<i>Karolina Szczygieł</i>
Brzoza: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r.	Nr rys.

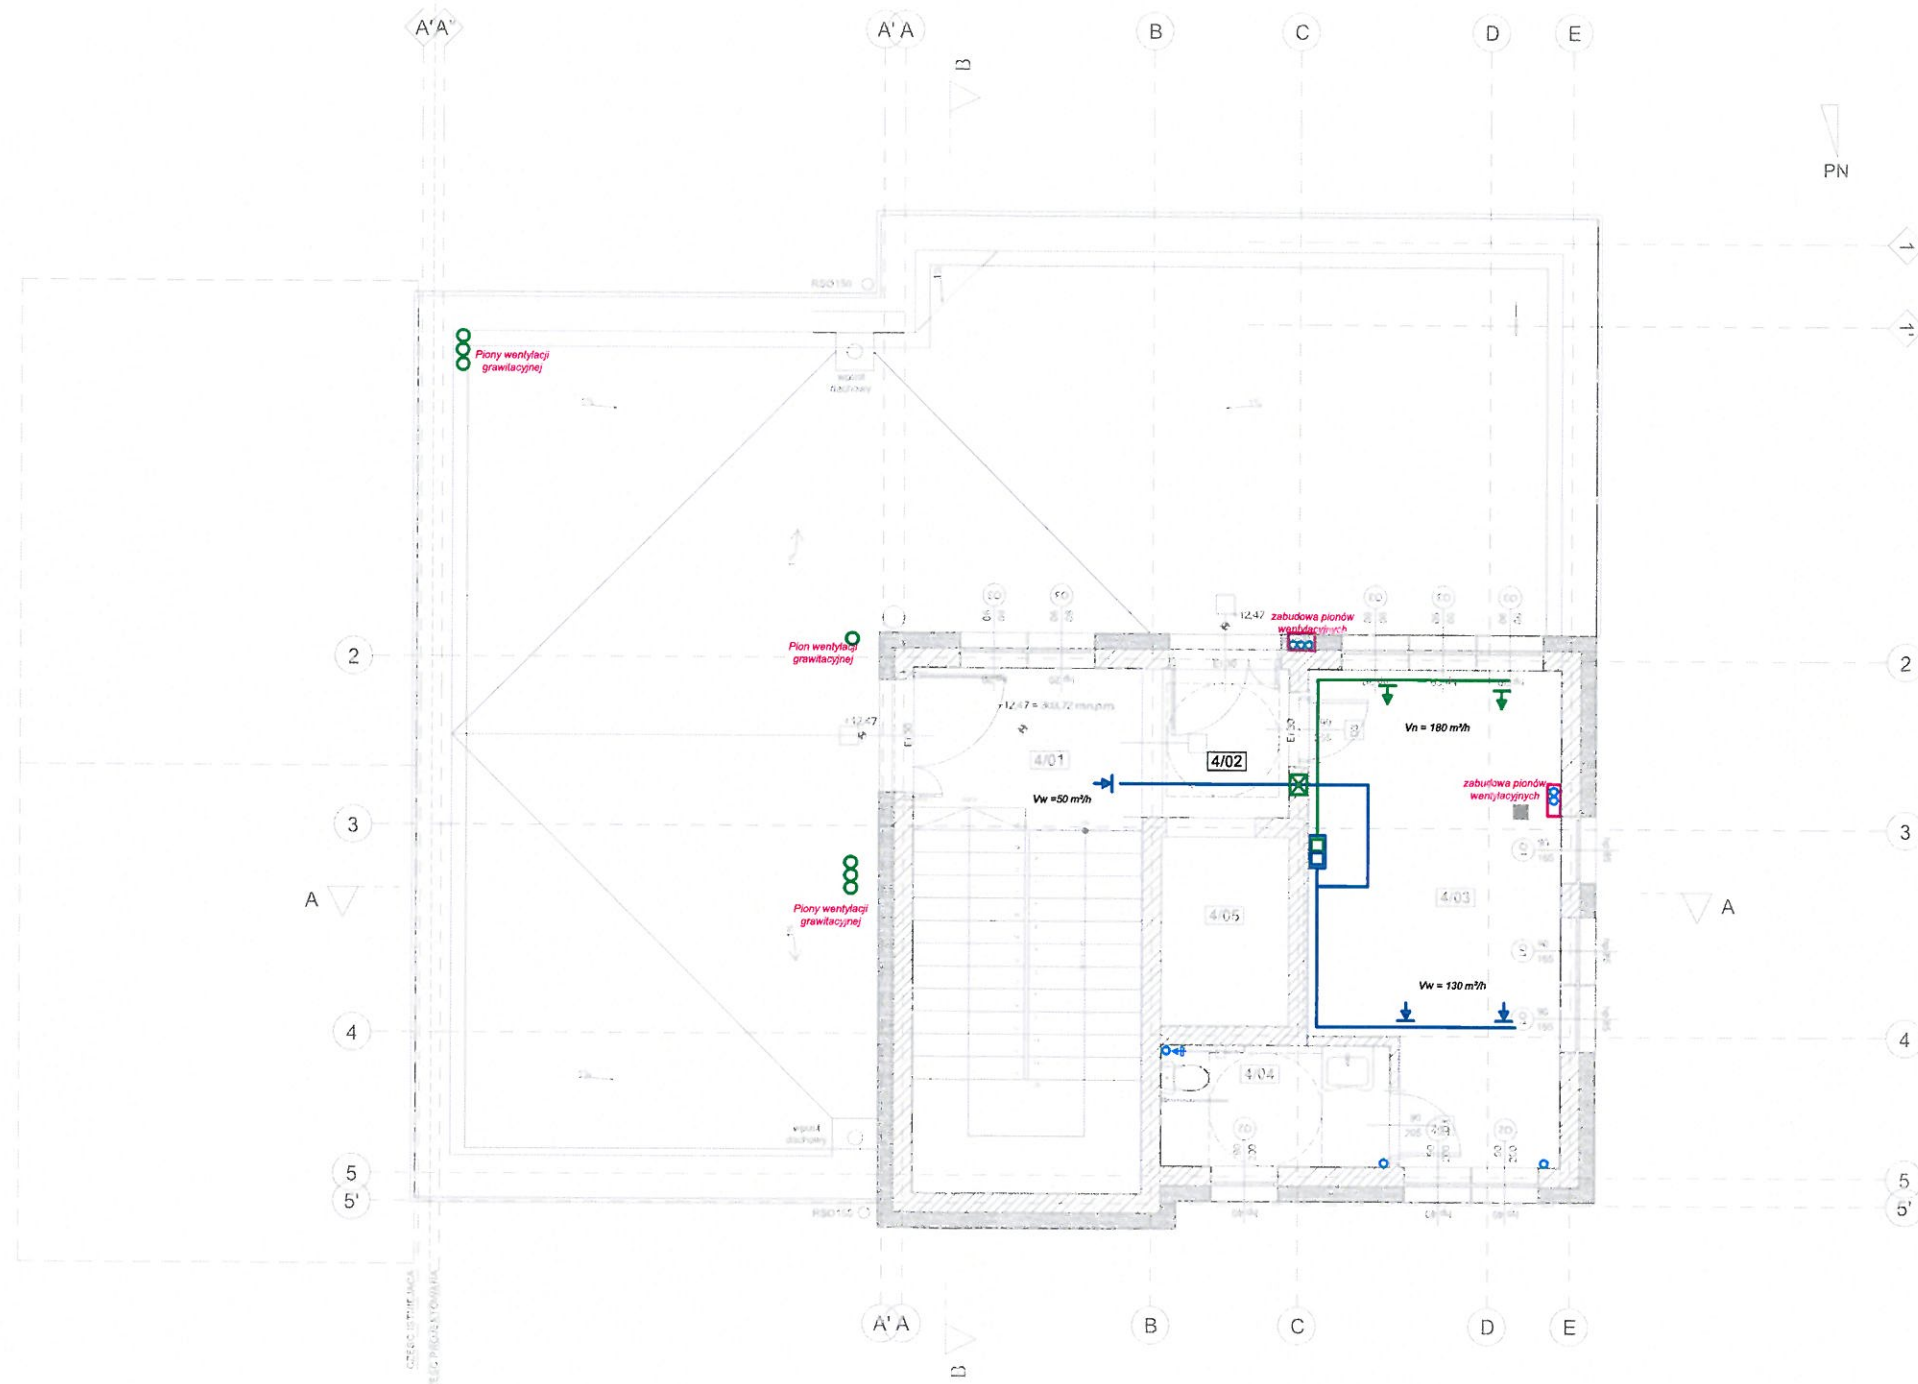

Legenda:


	wentylator łazienkowy
	klapa p.poż.
	przewody nawiewne
	przewody wywiewne
	anemostaty nawiewne
	anemostaty wywiewne
	zmiana kierunku prowadzenia kanałów wentylacyjnych
	klapa oddymiająca
	centrala wentylacyjna
	agregat grzewczo-chłodzący

PROJEKT TECHNICZNY		
GASKOP *GASKOP* G. Potwora, Z. Przysławski S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448		
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku		
Lokalizacja: Fryszak	Dz.nr ew.:	
Obiekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku	dz. nr: 483,486,487	
Nazwa rys: Instalacja wentylacji mechanicznej – IV piętro		
Projektant:	Data:	Podpis:
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/POOS/20		
Sprawdzający:	Data:	Podpis:
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/POOS/21		
Opracował:	Data:	Podpis:
mgr inż. Mateusz Sitnik		
Opracował:	Data:	Podpis:
mgr inż. Karolina Szczygiet		
Brzozka: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r. Nr rys.

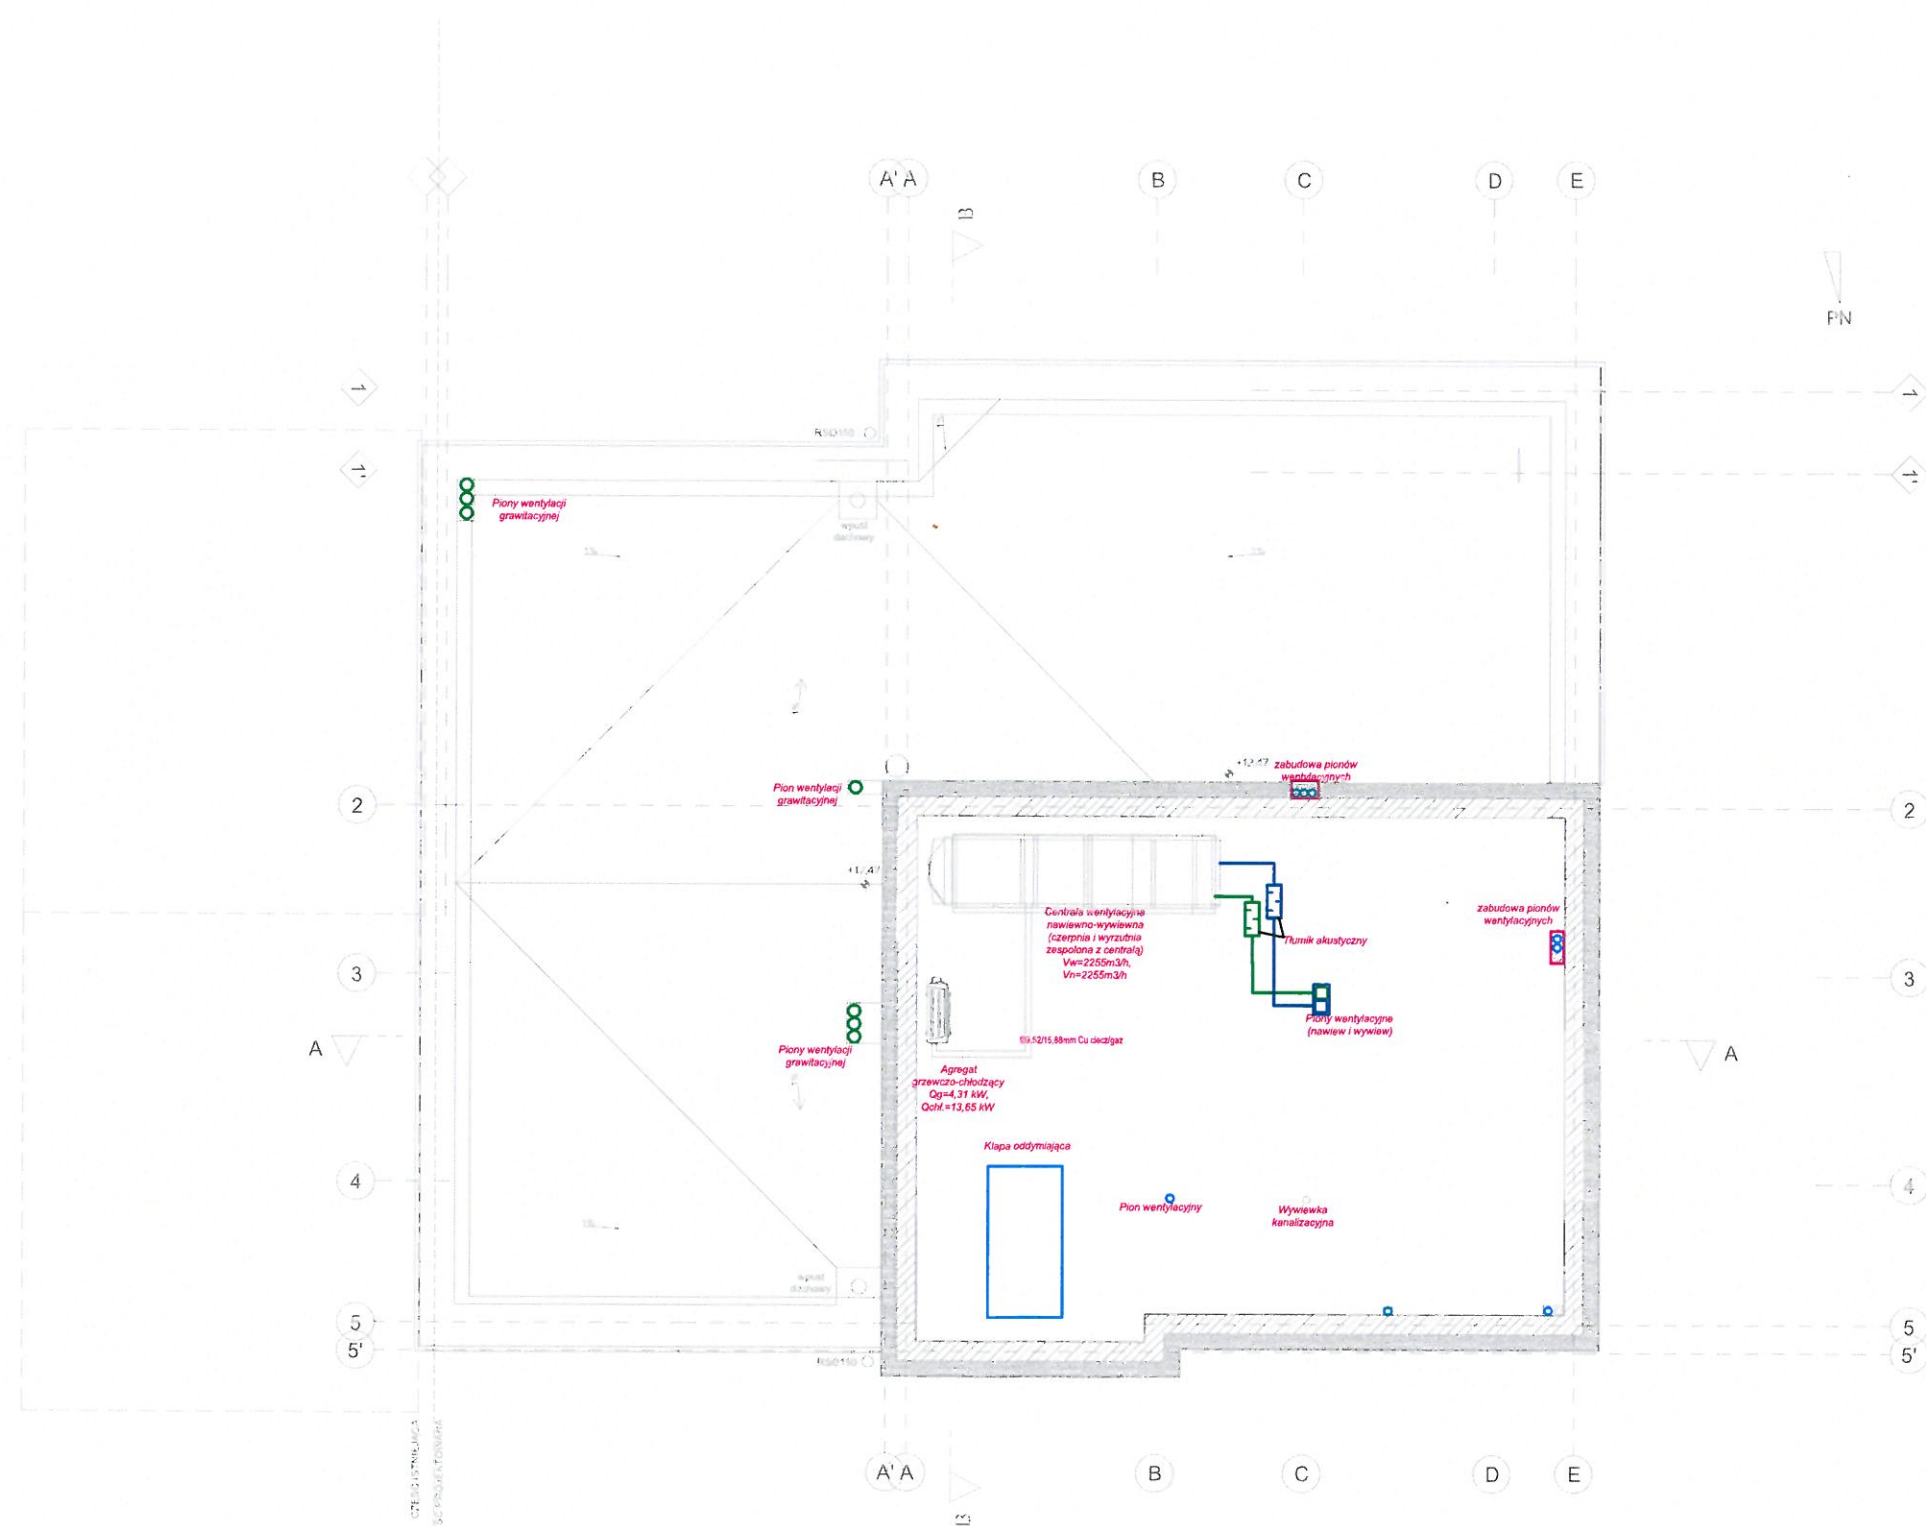

Legenda:	
	wentylator łazienkowy
	kłapa p.poż.
	przewody nawiewne
	przewody wywiewne
	anemostaty nawiewne
	anemostaty wywiewne
	zmiana kierunku prowadzenia kanałów wentylacyjnych
	kłapa oddymiająca
	centrala wentylacyjna
	agregat chłodniczy

PROJEKT TECHNICZNY		
GASKOP "GASKOP" G. Polwora, Z. Przysławski S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448		
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku		
Lokalizacja: Fryszak	Dz.nr ew.:	
Obiekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku	dz. nr: 483,486,487	
Nazwa rys: Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut dachu		
Projektant:	Data:	Podpis:
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet upr. nr PDK/0005/P00S/20		
Sprawdzający:	Data:	Podpis:
mgr inż. Agnieszka Nosal upr. nr PDK/0185/P00S/21		
Opracował:	Data:	Podpis:
mgr inż. Mateusz Sitnik		
Opracował:	Data:	Podpis:
mgr inż. Karolina Szczygieł		
Brzoza: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 05.2022 r. Nr rys.



PROJEKT TECHNICZNY		
GASKOP		
"GASKOP" G. Potwora, Z. Przysławski S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 79 176 448		
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Fryszaku		
Lokalizacja:	Fryszak	Dz.nr ew.:
Obiekt:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Fryszaku	os. nr 483,485,487
Nazwa rys: Instalacja hydrantowa – schemat		
Projektant:	Data	Podpis
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernat		
upr. nr PDK/0005/POOS/20		
Sprawdzający:	Data	Podpis
mgr inż. Agnieszka Nosol		
upr. nr PDK/0185/POOS/21		
Opracował:	Data	Podpis
mgr inż. Mateusz Sitnik		
Opracował:	Data	Podpis
mgr inż. Karolina Szczygieł		
Brzoza: Sanitarna	Skala: –	Data: 05.2022 r. Nr rys.