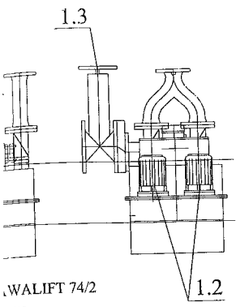

do zamontowania zasuwy wlotowej

	Ilość	Uwagi
	1	
	2	
	1	
	1	
	2	
sy	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	rys.typowy CDR-0-00
iwle)	1	
100	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	

TEREN PRYWATNY
DO WYKUPIENIA
W GESTII INWESTORA

PRZEPUST W ROWIE RURA Ø200 WIPRO
L=5,0
SKARPĘ ROWU UMOCNIĆ GEOKRATĄ
WYPEŁNIENIE GRUBYM ŻWIREM

ogrodzenie siatka
DRUCIANA NA SŁUPKACH ŻELBETOWYCH Z
BRAMĄ WYAZDOWĄ POW. F=20,0 m
TEREN TŁOCZNI I DROGI DOJAZDOWEJ
UTWARDZIĆ DROBNYM NARZUTEM
KAMIENNYM GR 10 cm NA PODSYPCE I
PIASKU

pompownia ścieków
AWALIFT TYP 74/2 k1500
DOPŁYW R.K. 58,90
60,60 / 58,90 PS Z-6
61,0
ks200 L=5 i=10‰
dr.j.bet.
59,7
61,10 / 58,97 S90/34 Z-1
63,90 / 61,28 S90/33 Z-1
110 PE
ks200 L=37 i=52‰
1.7-1
4,0
5,0
63,2
61,2
62,2
61,5
64,2
63,6
63,4
64,1
59,3
60,8
58,

Uwaga
rurociąg t
w jednym

	"IZOL"- BIURO PROJEKTÓW
	87-800 WŁOCŁAWEK, UL.PŁOCKA 26
www.izol.com.pl	TŁOCZNIA ŚCIEKÓW Ts-W - PLAN SYTUACYJNY, RZUT, PRZEKRÓJ
TYTUŁ :	SKANALIZOWANIE MIASTA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
OBIEKT:	TŁOCZNIE ŚCIEKÓW
LOKALIZACJA:	ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, NR DZIAŁEK CAŁEJ INWESTYCJI WG ZESTAWIENIA
BRANŻA :	SANITARNA
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
ADRES:	87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI UL. SŁOWACKIEGO 8
PROJEKTOWAŁ:	tech. M. Trząsalski — ABU-IX-8386-5/73/89Wk w specj. instalacje sanitarne, UA-V-7342-5/33/92Wk w specj. sieci sanitarne
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. K. Bieniecka — KUP/0045/POOS/05 w specj. sieci i instalacje sanitarne
SKALA :	----
DATA :	28.10.2008
RYS. NR.	5.1.1
STRONA	15

ów Kuj.