


UWAGI:
PRZEWODY ONIOPORNE MONTOWAĆ DO ŚCIANOSTROPU
ZA POMOCĄ UCHWYTÓW UDE Z KOKAMII.
MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY UCHWYTAMI 600mm

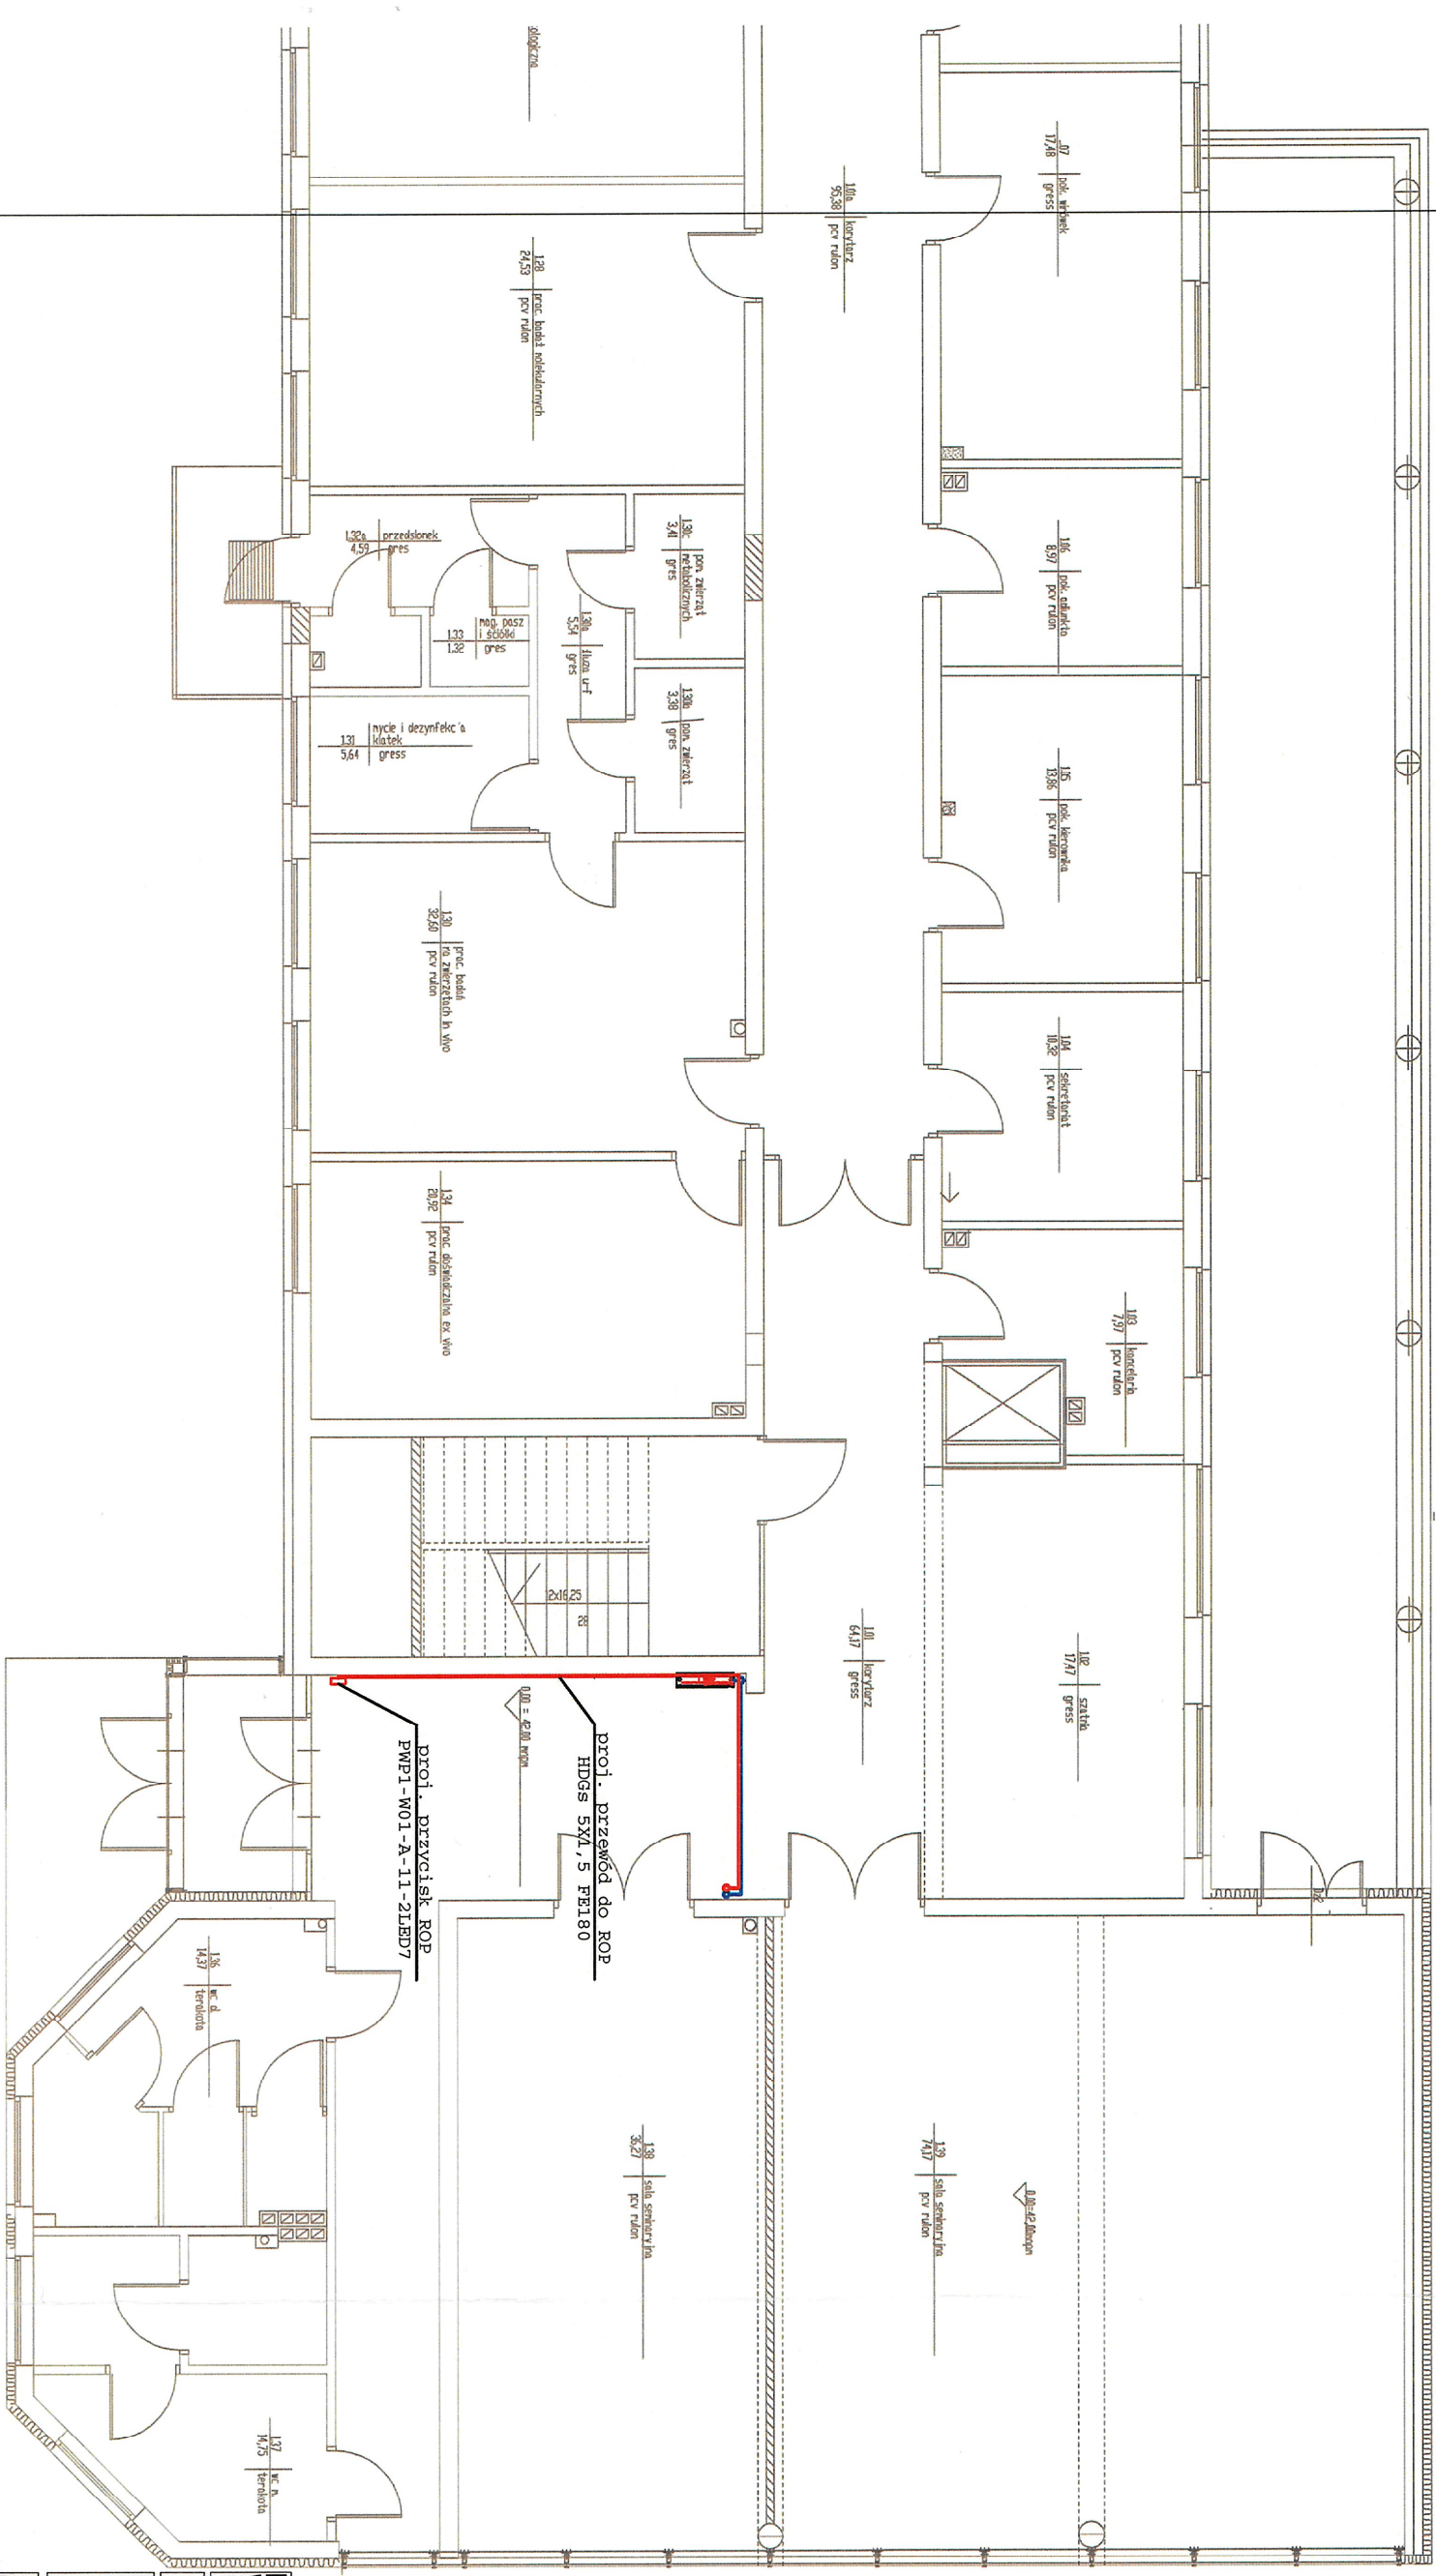

PRZECIOZNAMICA DYS ZABEZPIECZEN
PRZECIWPÓŻAROWYCH
Inż. Tadeusz Kucharski
Wydawanie: KG PSP 389/98 2023
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
świadczam
bez uwag
Zweryfikacja
Twarda

PROJEKT PRZEBUDOWY INST. HYDRANTOWEJ
W BUD. NR 27 GDANSK UL. ŚMOLUCHOWSKIEGO
17 DZ. 1/27 OBR. 066

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA: SANITARNIA
1:100

ZAKRES:
RZUT PARTERU - INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ
E2

PROJEKTANT:
MGR INŻ. ANDRZEJ KAMIŃSKI
OPRACOWAŁ:
MGR INŻ. MARIUSZ MARYNARCIK