

Warunki techniczne na sieć kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym dla m. Bielawy

1. Sieć wykonać z rur PCV o śr. 200 mm a część przkanalików z rur PCV o śr. 160 mm, które należy wykonać do granicy posesji
2. Na rozgałęzieniach sieci zamontować studnie z PCV o śr. 1000 mm, pozostałe studnie o śr. 800 mm
3. Ścieki sanitarne odprowadzić do tłoczni a dalej rurociągiem tłocznym do przepompowni w Separowie na działce nr 3 poprzez studnie rozprężną
4. System kanalizacji tłocznej oraz przepompownię zaopatrzyć w napowietrzanie oraz dozowanie bakterii tlenowych

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
inż. Grzegorz Hamrol

DECYZJA nr 1/2016

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Poznańska 44, 62-066 Granowo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielawy wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym do miejscowości Separowo, gmina Granowo

ustalam

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielawy wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym do miejscowości Separowo, gmina Granowo; z następującymi warunkami:

- teren części działek nr ewid.: 3, 4, 2/3, 2/4 – obręb Separowo; 10/5, 11, 19, 24, 26/2, 26/5, 27, 28, 29, 30, 31, 32 – obręb Bielawy przeznacza się pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym, zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji,
- projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej – rurociąg tłoczny Bielawy – Separowo o średnicy Ø 110 mm i długości około 2006,0 mb oraz kanalizację sanitarną grawitacyjną o średnicy Ø 200 mm i długości około 1126,0 mb wykonać z rur PCV wraz z niezbędnymi urządzeniami sieciowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem technicznym inwestycji oraz załącznikiem graficznym do decyzji,
- projektowaną przepompownię ścieków realizować zgodnie z projektem technicznym inwestycji i sytuować w obszarze działki nr 26/5, zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji,
- obsługę komunikacyjną terenu ustala się z dróg publicznych, oznaczonych na załączniku do decyzji symbolem KD,
- warunki wynikające z ochrony gruntów rolnych: przedmiotowa działka może podlegać ochronie gruntów i zgodnie z art. 11 ustawy z 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w przypadku zamiaru prowadzenia inwestycji należy uzyskać zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej,
- zakres inwestycji przedstawiono na mapach zasadniczych w skali 1:1000,
- inwestycję projektować zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. ze zm.) oraz zgodnie z prawem budowlanym (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
- obiekty budowlane należy projektować, budować i utrzymywać zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich zgodnie z art. 5 Prawo budowlane – (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 1409),

- niezbędne elementy sieciowe winny być uzgodnione branżowo oraz przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j.t. Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287).

Oznaczenie graficzne zamierzenia inwestycyjnego pokazano na mapach zasadniczych w skali 1:1000 stanowiących załączniki do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Granowo nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja przygotowana zgodnie z art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.). Dokonano wizji lokalnej terenu planowanej inwestycji a także dokonano analizy przedmiotowego terenu. W wyniku powyższego wydaje się niniejszą decyzję.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Przed wydaniem decyzji przeprowadzono uzgodnienia stosownie do art. 53, ust. 4, pkt 6 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także do przepisów odrębnych.

POUCZENIE

Od decyzji służy prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań za pośrednictwem Wójta Gminy Granowo w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

INFORMACJA

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do wykonania wycinki drzew,
- nie zastępuje pozwolenia na budowę, czy pozwolenia wodno-prawnego, lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

WÓJT
inż. Zdzisław Kozłowski

Załączniki:

- 1) mapy zasadnicze w skali 1:1000 – 3 szt.

Decyzję opracował:


mgr inż. Bartosz Burzyński


Zwolniono z opłaty skarbowej
na podstawie: art.7 ust.3
ustawy z dnia 16.11.2006r.
o opłacie skarbowej
/Dz. U. z 2015r. poz.783

INSPEKTOR
n/s Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Gminy
.....
podpis *Flis*

Otrzymują za dowodem doreczenia:

1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, UL. POZNAŃSKA 44, 62-066 GRANOWO
2. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "AGRO-BIEL" SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIELAWACH, 62-066 GRANOWO
3. ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA, OSTRÓW TUMSKI 2, 61-109 POZNAŃ
4. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
W KOMORNIKCH, UL. KOŚCIELNA 32, 62-052 KOMORNIKI
5. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.ŚW. DUCH W KOŚCIANIE
UL. NIEZŁOMNYCH, 64-000 KOŚCIAN
6. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.ŚW. FLORIANA W WIRACH
UL. KOMORNICKA 80, 62-051 WIRY
7. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.ŚW. WOJCIECHA W BNINIE
UL. KOŚCIELNA 9, 62-036 BNIN
8. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. WSZYSTKICH ŚWIETYCH W OTOROWIE
UL. SZAMOTULSKA 8, 64-551 OTOROWO
9. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA
W ROGALINKU, UL. WODNA 8, ROGALINEK, 62-022 MOSINA
10. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA
W CZACZU, UL. 27 STYCZNIA 77, 64-030 CZACZ
11. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.ŚW. MARCINA W SKÓRZEWIE
UL. POZNAŃSKA 66, SKÓRZEWO, 60-185 POZNAŃ
12. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. KATARZYNY W ŁĘKACH
WIELKICH, ŁĘKI WIELKIE 1, 66-061 KAMIENIEC
13. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. MATKI BOSKIEJ WNIEBOWZIETEJ
W PUSZCZYKOWIE, UL. KOŚCIELNA 1, 62-041 PUSZCZYKOWO
14. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.ŚW. BARBARY W LUBONIU-
ŻABIKOWIE, UL. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO 8, 62-030 LUBOŃ
15. SKARB PAŃSTWA, AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
UL. FREDRY ALEKSANDRA 12, 61-701 POZNAŃ
16. STAROSTWO POWIATOWE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
UL. ŻWIRKI I WIGURY 1, 62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI
17. PAŃSTWO BOŻENA I KRZYSZTOF STEFAŃSCY, BIELAWY 6 M. 1, 62-066 GRANOWO
18. IRŚ - aa.

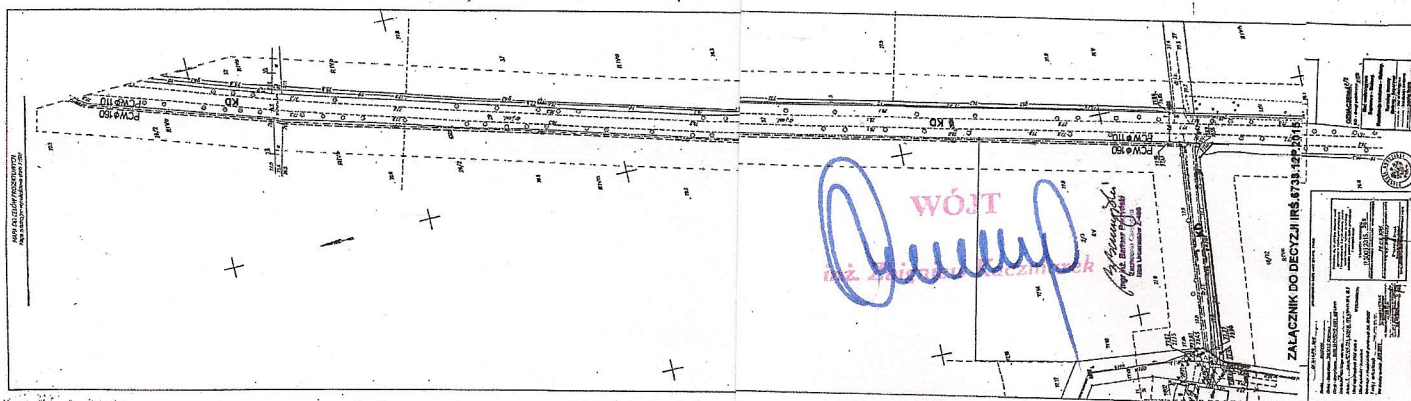

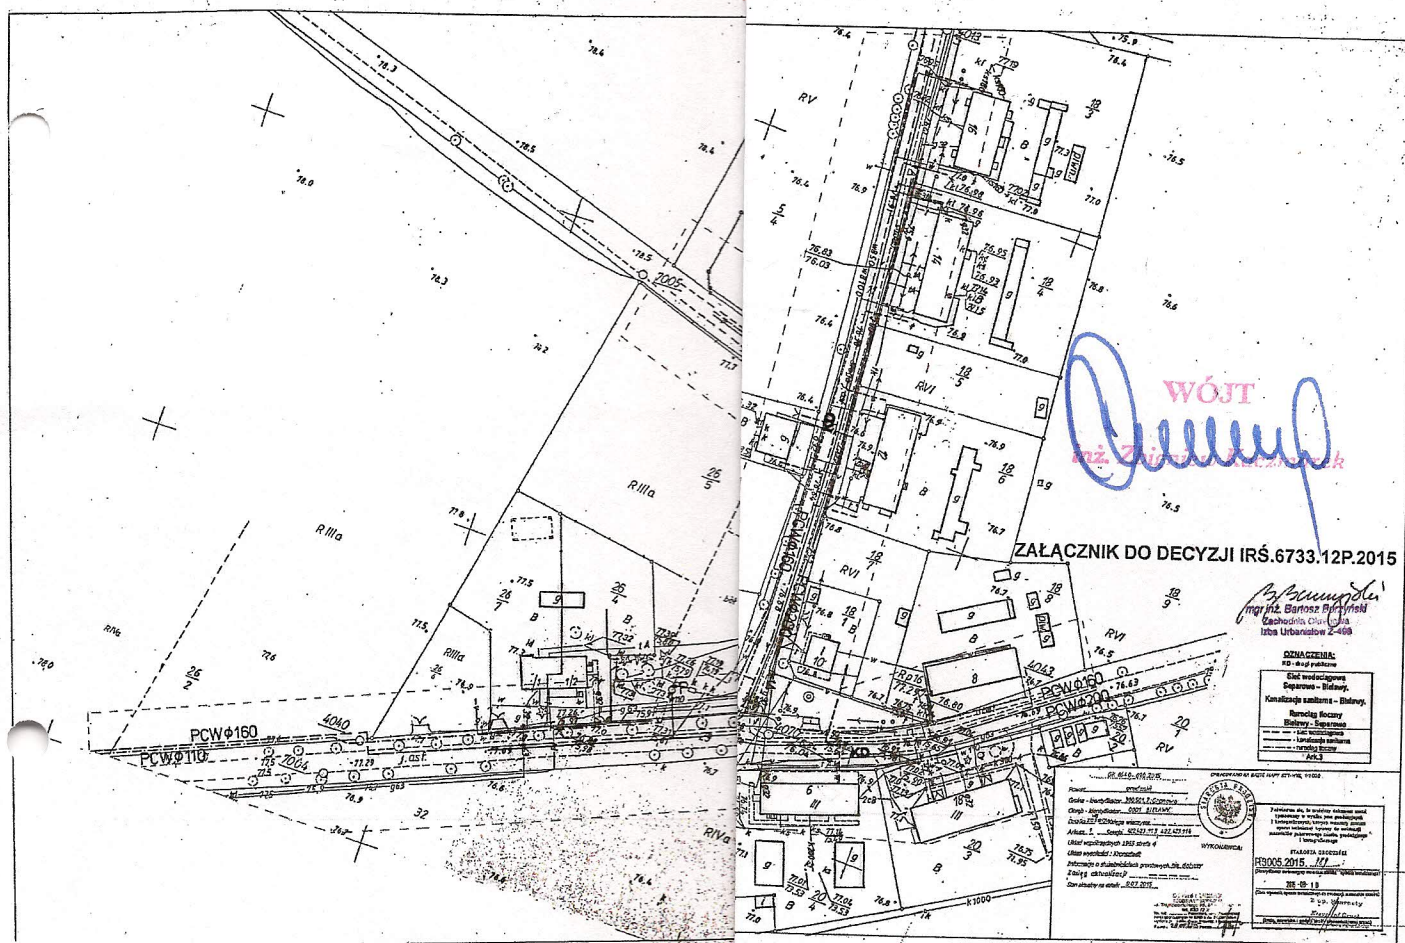



ZARZĄD POWIATU W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel. 61 44 52 500 fax. 61 44 52 555
e-mail: starostwo@pgw.pl www.pgw.pl

Grodzisk Wlkp., 24.08.2016 r.

DP.7130.2.72.2016

dot.: sieci kanalizacji sanitarnej
Bielawy - Separowo

Zakład Gospodarki Komunalnej
Granowo

data 23.08.2016 r.

Liczba rejestru wpływu 512

Podpis przyjmującego [signature]

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 460 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia **09.08.2016 r.** złożonego przez **Pana Grzegorza Hamrola** reprezentującego **Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie, ul. Poznańska 44, 62- 066 Granowo** w sprawie **uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Bielawy - Separowo w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2459P (Piekary - Bielawy - Granowo) i drogi powiatowej nr 2456P (Tomiczki - Januszewice - Bielawy)**, Zarząd Powiatu Grodziskiego:

ZEZWALA

Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Granowie, ul. Poznańska 44, 62- 066 Granowo na lokalizację **sieci kanalizacji sanitarnej Bielawy - Separowo w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2459P (Piekary - Bielawy - Granowo) i drogi powiatowej nr 2456P (Tomiczki - Januszewice - Bielawy)** zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu następujących warunków:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej należy lokalizować zgodnie z przebiegiem oraz odległością pokazaną na załączonej mapie sytuacyjno - wysokościowej na głębokości **min. 1,5 m od rzędnej niwelety osi dna rowu do górnej krawędzi rury ochronnej.**
2. Wyraża się zgodę na naruszenie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi i częściowe zajęcie pasa drogowego przy realizacji robót lecz bez zamknięcia ruchu kołowego na tej drodze. W celu ograniczenia ruchu pojazdów po wjazdach studzienek kanalizacyjnych, studzienki kanalizacyjne oraz rurociąg kanalizacji sanitarnej **lokalizować w nawierzchni bitumicznej jezdni po środku pasa ruchu pojazdów.**
3. W miejscach gdzie urządzenia będą lokalizowane w nawierzchni bitumicznej jezdni, po zakończeniu robót nawierzchnię odtworzyć na całej szerokości według konstrukcji dla ruchu KR-2.
4. W miejscach gdzie urządzenia będą lokalizowane poza nawierzchnią bitumiczną jezdni, rurociąg lokalizować przy granicy działki pasa drogowego.
5. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscach zbliżeń, wykonać przekopy próbno - kontrolne celem rzeczywistego zlokalizowania uzbrojenia. Roboty prowadzić z zachowaniem ostrożności, aby nie uszkodzić istniejących mediów.
6. W pasie drogowym roboty ziemne wykonywać ręcznie, aby nie uszkodzić pozostałych mediów znajdujących się w pobliżu.
7. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany pas terenu należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Teren po wykopach wyrównać, wyplantować i obsiać trawą.
8. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające sieć kanalizacji sanitarnej lokalizować poza pasem drogowym.

9. W przypadku, gdy budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia, to koszt przełożenia ponosi właściciel urządzenia (zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze zm)
10. Inwestor może rozpocząć roboty budowlane jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub po wymaganym zgłoszeniu budowy właściwemu organowi (zgodnie z art. 28 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016r. poz. 290).
11. Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na zajęcie pasa drogowego lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia. Inwestor może rozpocząć roboty budowlane na podstawie ostatecznej decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego lub na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z art. 40 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 460 ze zm.).
12. Zezwolenie na lokalizację urządzenia w pasie drogowym wydane niniejszą decyzją jest ważne w ciągu 2 lat od daty jej wydania. Jeżeli jednak w czasie obowiązywania tej decyzji, inwestor uzyskał dokumenty wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) wówczas niniejsza decyzja zachowuje ważność do czasu obowiązywania wskazanych dokumentów.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia **09.08.2016 r.** Pan **Grzegorz Hamrol** reprezentujący **Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie, ul. Poznańska 44, 62- 066 Granowo** wystąpił w sprawie **uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Bielawy - Separowo w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2459P (Piekary - Bielawy - Granowo) i drogi powiatowej nr 2456P (Tomiczki - Januszewice - Bielawy).**

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 460 ze zm) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124) zarządca drogi wydał w drodze decyzji administracyjnej zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w której określił: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki ich umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego, obiektu lub urządzenia;
- 3) Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

W odniesieniu do przedstawionego projektu należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

- 1) Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego, obiektu lub urządzenia;

3) Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Na podstawie art. 40 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 460 ze zm.) należy się zwrócić o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego lub na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim - Wydziału Dróg Powiatowych zgodnie z § 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481) **co najmniej 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót.**

Do wniosku należy dołączyć:

- Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2004r.) oraz wymiary zewnętrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym;
- Zatwierdzony projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729).
- Harmonogram robót (dla dużych robót wykonywanych etapami).

Na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVIII/234/2013 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 września 2013 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 października 2013r. poz. 5480 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Grodziski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, właścicielowi / inwestorowi za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót i za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia zostaną naliczone opłaty.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290), niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie i na warunkach określonych w decyzji.

Wydana decyzja nie podlega opłacie skarbowej na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 783 ze zmianami).

Stronie służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej Decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18, za pośrednictwem Zarządu Powiatu Grodziskiego ul. Żwirki i Wigury 1, 62 - 065 Grodzisk Wlkp. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia zgodnie z art. 127 § 1 KPA;

ZALĄCZNIKI : 1 kpl.planów

Do wiadomości/otrzymują

Adresat

Kopia aa.

Osoba zajmująca się sprawą - Daniel Chwalisz - (61) 44 46 385

Z up. ZARZĄDU
Jerzy Bartkowiak
Naczelnik
Wydziału Dróg Powiatowych

GK.6630.355.2016
(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKÓŁ

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.)

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 Grodzisk Wlkp.
w dniu 07. 10. 2016 w
(data) (Nazwa jednostki i adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:

Doneta Tokarska
(Imię i nazwisko przewodniczącego
narady)
działający¹ z upoważnienia Nr ORK.077.67.2014 wydanego przez
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
(Nazwa organu wydającego upoważnienie)

Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GK.6630.355.2016
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć kanalizacji grawitacyjnej z przykanalikami
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Separowo - Bielawy, gm. Granowo
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	Zakład Gospodarki Komunalnej 62-066 Granowo, ul. Poznańska 44
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące inwestora	Zakład Gospodarki Komunalnej 62-066 Granowo, ul. Poznańska 44

¹ Niepotrzebne skreślić

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Grodzisk Wlkp. dnia 11.10.2016

Z up. Starosty Grodziskiego
Przewodniczący narady koordynacyjnej

Doneta Tokarska

<p>Imię i nazwisko uczestnika Oznaczenie reprezentowanych podmiotów</p>	<p>Stanowiska uczestników narady Uwagi i zalecenia lub informacja o przyczynach braku uczestnictwa w naradzie podpisy osób uczestniczących w naradzie koordynacyjnej</p>
<p>Roman Szczerbowski ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Opalenica ul. 5 stycznia 8, 64-330 Opalenica</p>	<p>W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z kablem energetycznym wykopy należy prowadzić ręcznie. Kabel w wykopie zabezpieczyć zachować normalne odległości. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się w Rejonie Dystrybucji Opalenica. W przypadku kolizji należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków usunięcia kolizji.</p>
<p>Grzegorz Hamrol Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sportowa 2 62-066 Granowo</p>	<p>Uzgodniono bez uwag</p> <p>- uzgodnienia dokonano drogą teleinformatyczną Na podstawie GK.6630.388.2016</p>
<p>Sebastian Janelt Urząd Gminy Granowo ul. Sportowa 2 62-066 Granowo</p>	<p>Uzgodnienie bez uwag.</p> <p>- uzgodnienia dokonano drogą teleinformatyczną Na podstawie GK.6630.388.2016</p>
<p>Andrzej Błaszyk Telekomunikacja Polska, Domena Hurt, Ewidencja i rozwój Sieci TOK, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze ul. Głogowska 19/p.252-Bud C 60-702 Poznań</p>	<p>Nie dotyczy.</p> <p>- uzgodnienia dokonano drogą teleinformatyczną Na podstawie GK.6630.388.2016</p>
<p>Karolina Adamska Pełnomocnik Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62-081 Przeźmierowo karolina.adamska@inea.com.pl Tel. 61 2221177, kom. 780 220 966 Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa</p>	<p>Uzgodnienie bez uwag w imieniu INEA S.A. oraz WSS S.A.</p> <p>- uzgodnienia dokonano drogą teleinformatyczną Na podstawie GK.6630.388.2016</p>
<p>Anna Leśniewska G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Darczyka 1 62-080 Tarnowo Podgórne</p>	<p>Na załączonym planie skrzyżowania sieci wodociągowej z gazociągiem średniego ciśnienia PEd63 i PEd90 oraz zbliżenie do gazociągu PEd90:</p> <p>1. Strefa kontrolowana gazociągu średniego ciśnienia PEd90 i PEd 63 wynosi 2m (1m na stronę od osi gazociągu). Układając wodociąg równolegle do osi gazociągu zachować odległość min. 1m między gazociągiem i wodociągiem.</p> <p>2. Na skrzyżowaniu rury wodociągowej należy zachować odległość nie mniejszą niż 0,5 m pomiędzy dolną ścianką gazociągu a górną projektowanego wodociągu. Przy organizacji wykopów w miejscu skrzyżowania Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania podparcia odkrytego gazociągu za pomocą elementów drewnianych z zabezpieczenia gazociągu przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie dopuszcza się pozostawiania gazociągu w otwartych wykopach bez podparcia i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Grunt pod</p>

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

11.10.2016

Przewodniczący narady koordynacyjnej

Doneta Tokarska

	<p>gazociągiem zagałęścić i odtworzyć wymaganą warstwę podsypki, obsypki i nadsypki równą 10 cm.</p> <p>3. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac dokładnie określić głębokość posadowienia gazociągu i jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejących słupków oznacznikowych, skrzynek ulicznych oraz poprzez ręczne wykonanie przekopów poprzecznych do osi gazociągu pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Kaźmierz.</p> <p>4. Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z siecią gazową należy wykonywać ręcznie z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Kaźmierz.</p> <p>5. Wykonane skrzyżowania podlegają odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA S.A. O/Kaźmierz przed zasypaniem.</p> <p>Wykonawca przed zasypaniem spíše protokół z odbioru wykonanego skrzyżowania.</p> <p>6. Na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót zawiadomić pisemnie G.EN. GAZ ENERGIA Oddział w Kaźmierzu (64-530), ul. Nowowiejska 26 tel.: +48 61 293 73 91, fax: +48 61 293 73 92</p> <p>7. Wszelkie prace ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu równej 1 m na stronę od osi gazociągu można prowadzić wyłącznie ręcznie. Wykonywanie prac ziemnych w szczególności bezpośrednio nad gazociągami możliwe są jedynie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Kaźmierz.</p> <p>8. Ewentualne koszty związane z usuwaniem uszkodzeń na sieci gazowej zaistniałych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakończenia robót obciążają inwestora lub wykonawcę budowy.</p> <p>- uzgodnienia dokonano drogą teleinformatyczną Na podstawie GK.6630.388.2016</p>
--	---

- Projekt należy uzgodnić u właściciela, zarządcy drogi.

- Zgodę na ewentualne usunięcie drzew należy uzyskać od właściwego właściciela, starosty w zależności od właściciela nieruchomości.

- Zobowiązuje się Wykonawcę prac, aby zabezpieczył lub przemieścił znajdujące się na projektowanej trasie punkty osnowy geodezyjnej: punkt betonowy z rurką metalową, w środku metalową głowicą, punkt granitowy z wrytym krzyżem – art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Czynność tą należy zlecić jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych.

- Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie – odkryte przewody zabezpieczyć.

- Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac.

- Po zakończeniu budowy obiektu (przed zasypaniem) inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych.

- W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nie naniesionych na mapie – należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela branżowego.

- Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowych uzgodnień.

Grodzisk Wlkp. 07. 10. 2016 Z up. Starosty Grodzkiego
(miejscowość), dn. Przewodniczący narady koordynacyjnej
(data, podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej) Doneta Tokarska

GK.6630.355.2016
(oznaczenie kancelaryjne sprawy)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Grodzisk Wlkp. 07. 10. 2016

Z up. Starosty Grodzkiego
Przewodniczący narady koordynacyjnej

Doneta Tokarska

STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wielkopolskim
Wydział Inwestycyjno-Gospodarczy i Dróg
Referat Inwestycji i Dróg Powiatowych
ul. Żwirki i Wigury 1 / Rakoniewicka 40
62-065 Grodzisk Wlkp.

uzgodniono u DP

Chm

URZĄD WOJEWÓDZKI

w Poznaniu

Wydział

Budownictwa, Urbanistyki

i Architektury

61-718 Poznań, Al. Stalingradzka 18
(pieczęć)

URZĄD WOJEWÓDZKI



Nr. 498/88/PW

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a rozporządzenia Mi-
nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-
kcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel(ka) Wiesław PIOTROWSKI
(imię i nazwisko)

magister inżynier melioracji wodnych
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 13.03. 19 45 r. w Puławach

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wod.-kan.

(specjalizacja zawodowa)


jest upoważniony(a) do:

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zastępca Dyrektora


mgr inż. Gabriel Kaczmarek

/BM



m.p.

(podpis i pieczęć)

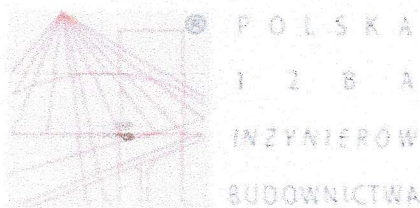

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XMI-6KJ-NAY *

Pan Wiesław Piotrowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6493/02
adres zamieszkania ul. Targowa 7, 64-300 Nowy Tomyśl
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-09 roku przez:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wiesław Piotrowski
Targowa 7
64-300 Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl, 21.10.2016 r.

OŚWIADCZENIE

Działając zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam, że projekt budowlany na budowę „Kanalizacja sanitarna Bielawy, gm. Granowo” został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Wiesław Piotrowski
upr. nr 498/88/PW
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
do projektowania, kierowania robotami
i nadzoru, oraz oceny i badania stanu
technicznego w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych