


ROZDZIELNICA 'RP'

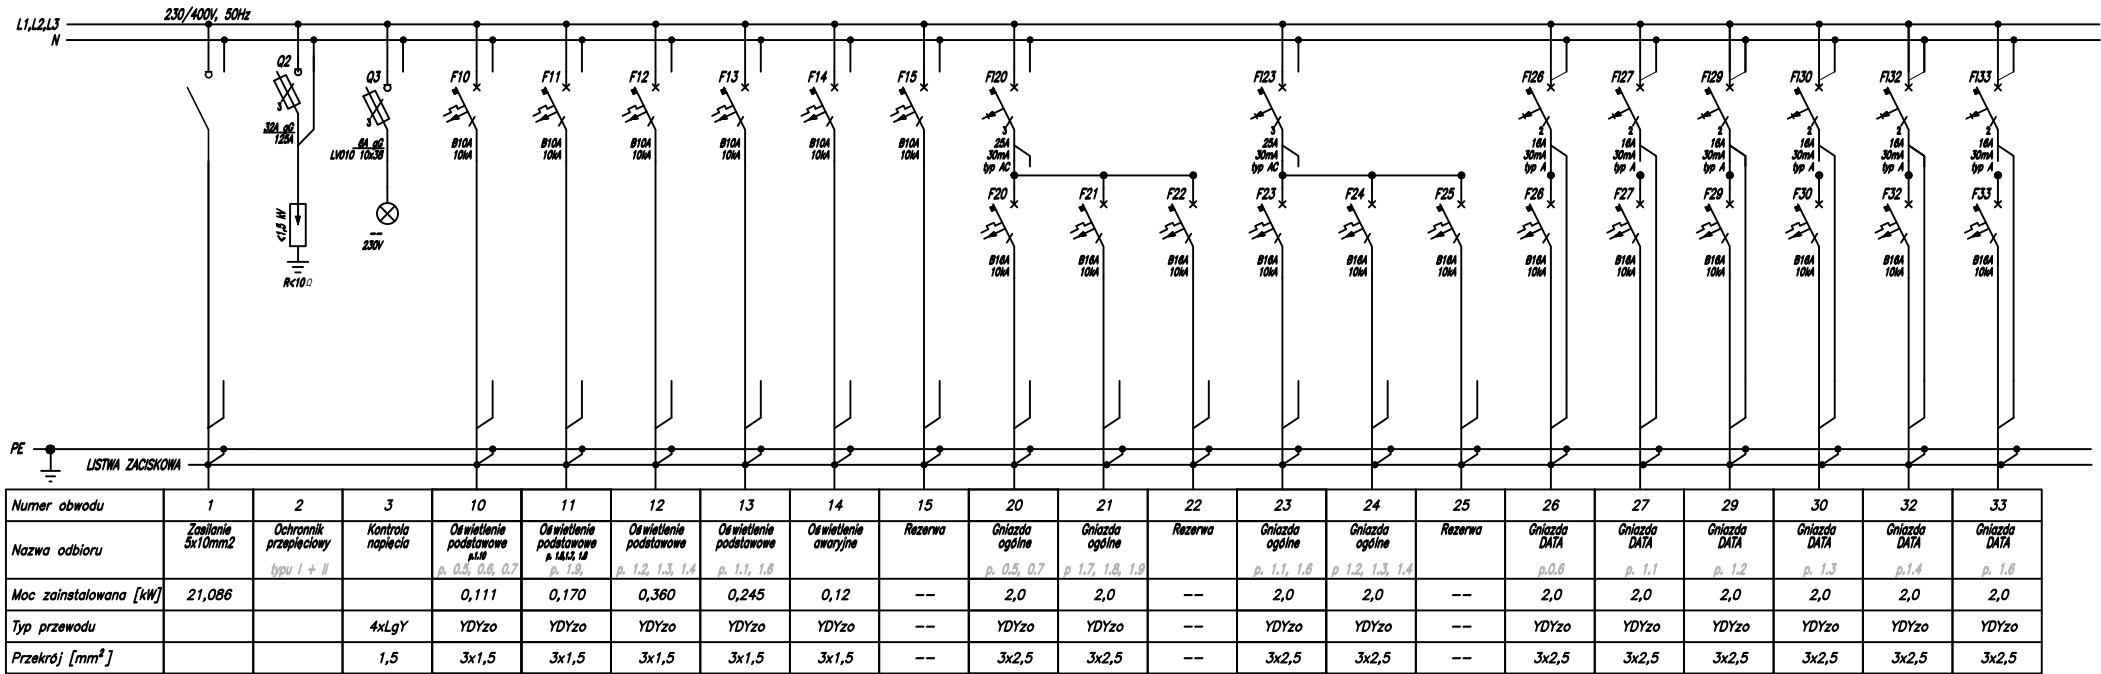

Numer obwodu	1	2	3	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23	24	25	26	27	29	30	32	33
Nazwa odbioru	Zasilanie 5x10mm2	Ochronnik przepięciowy typu I + II	Kontrola napięcia	Oświetlenie podstawowe p. 0,5, 0,6, 0,7	Oświetlenie podstawowe p. 1,8	Oświetlenie podstawowe p. 1,2, 1,3, 1,4	Oświetlenie podstawowe p. 1,1, 1,6	Oświetlenie awaryjne	Rezerwa	Gniazda ogólne p. 0,5, 0,7	Gniazda ogólne p. 1,7, 1,8, 1,9	Rezerwa	Gniazda ogólne p. 1,1, 1,6	Gniazda ogólne p. 1,2, 1,3, 1,4	Rezerwa	Gniazda DATA p. 0,6	Gniazda DATA p. 1,1	Gniazda DATA p. 1,2	Gniazda DATA p. 1,3	Gniazda DATA p. 1,4	Gniazda DATA p. 1,6
Moc zainstalowana [kW]	21,086			0,111	0,170	0,360	0,245	0,12	--	2,0	2,0	--	2,0	2,0	--	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Typ przewodu			4xLgY	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	--	YDYzo	YDYzo	--	YDYzo	YDYzo	--	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo
Przekrój [mm²]			1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	--	3x2,5	3x2,5	--	3x2,5	3x2,5	--	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

- UWAGI:
- W rozdzielnicę pozostawie zapas miejsca – min 10%.
 - Wszystkie połączenia zewnętrzne wykonasz za pomocą listew zaciskowych.
 - Parametry zwarciowe wyłączników samoczynnych zgodnie z normą PN-EN 60947-2:2005
 - Rozdzielnicę wyposażysz w licznik elektroniczny

BILANS MOCY	
Pi	21,086 kW
kz	0,3
Pz	6,326 kW

ZUE inż. Andrzej Słomka, Ciepłowice ul. Sportowa 6, t. 604 292 522			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNO - BIUROWY DĄBROWA UL. KS. PROF. J. SZTONYKA 64		
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNICY RP		
INWESTOR:	GMINA DĄBROWA UL. KS. PROF. J. SZTONYKA 56		
ELEKTRYKA	INŻ. ANDRZEJ SŁOMKA	instalacje elektryczne: OPL/0698/POOE/11	
	MGR INŻ. JAKUB SŁOMKA		
DATA	10.2021	SKALA RYS. ----	NR RYS. E04
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		