
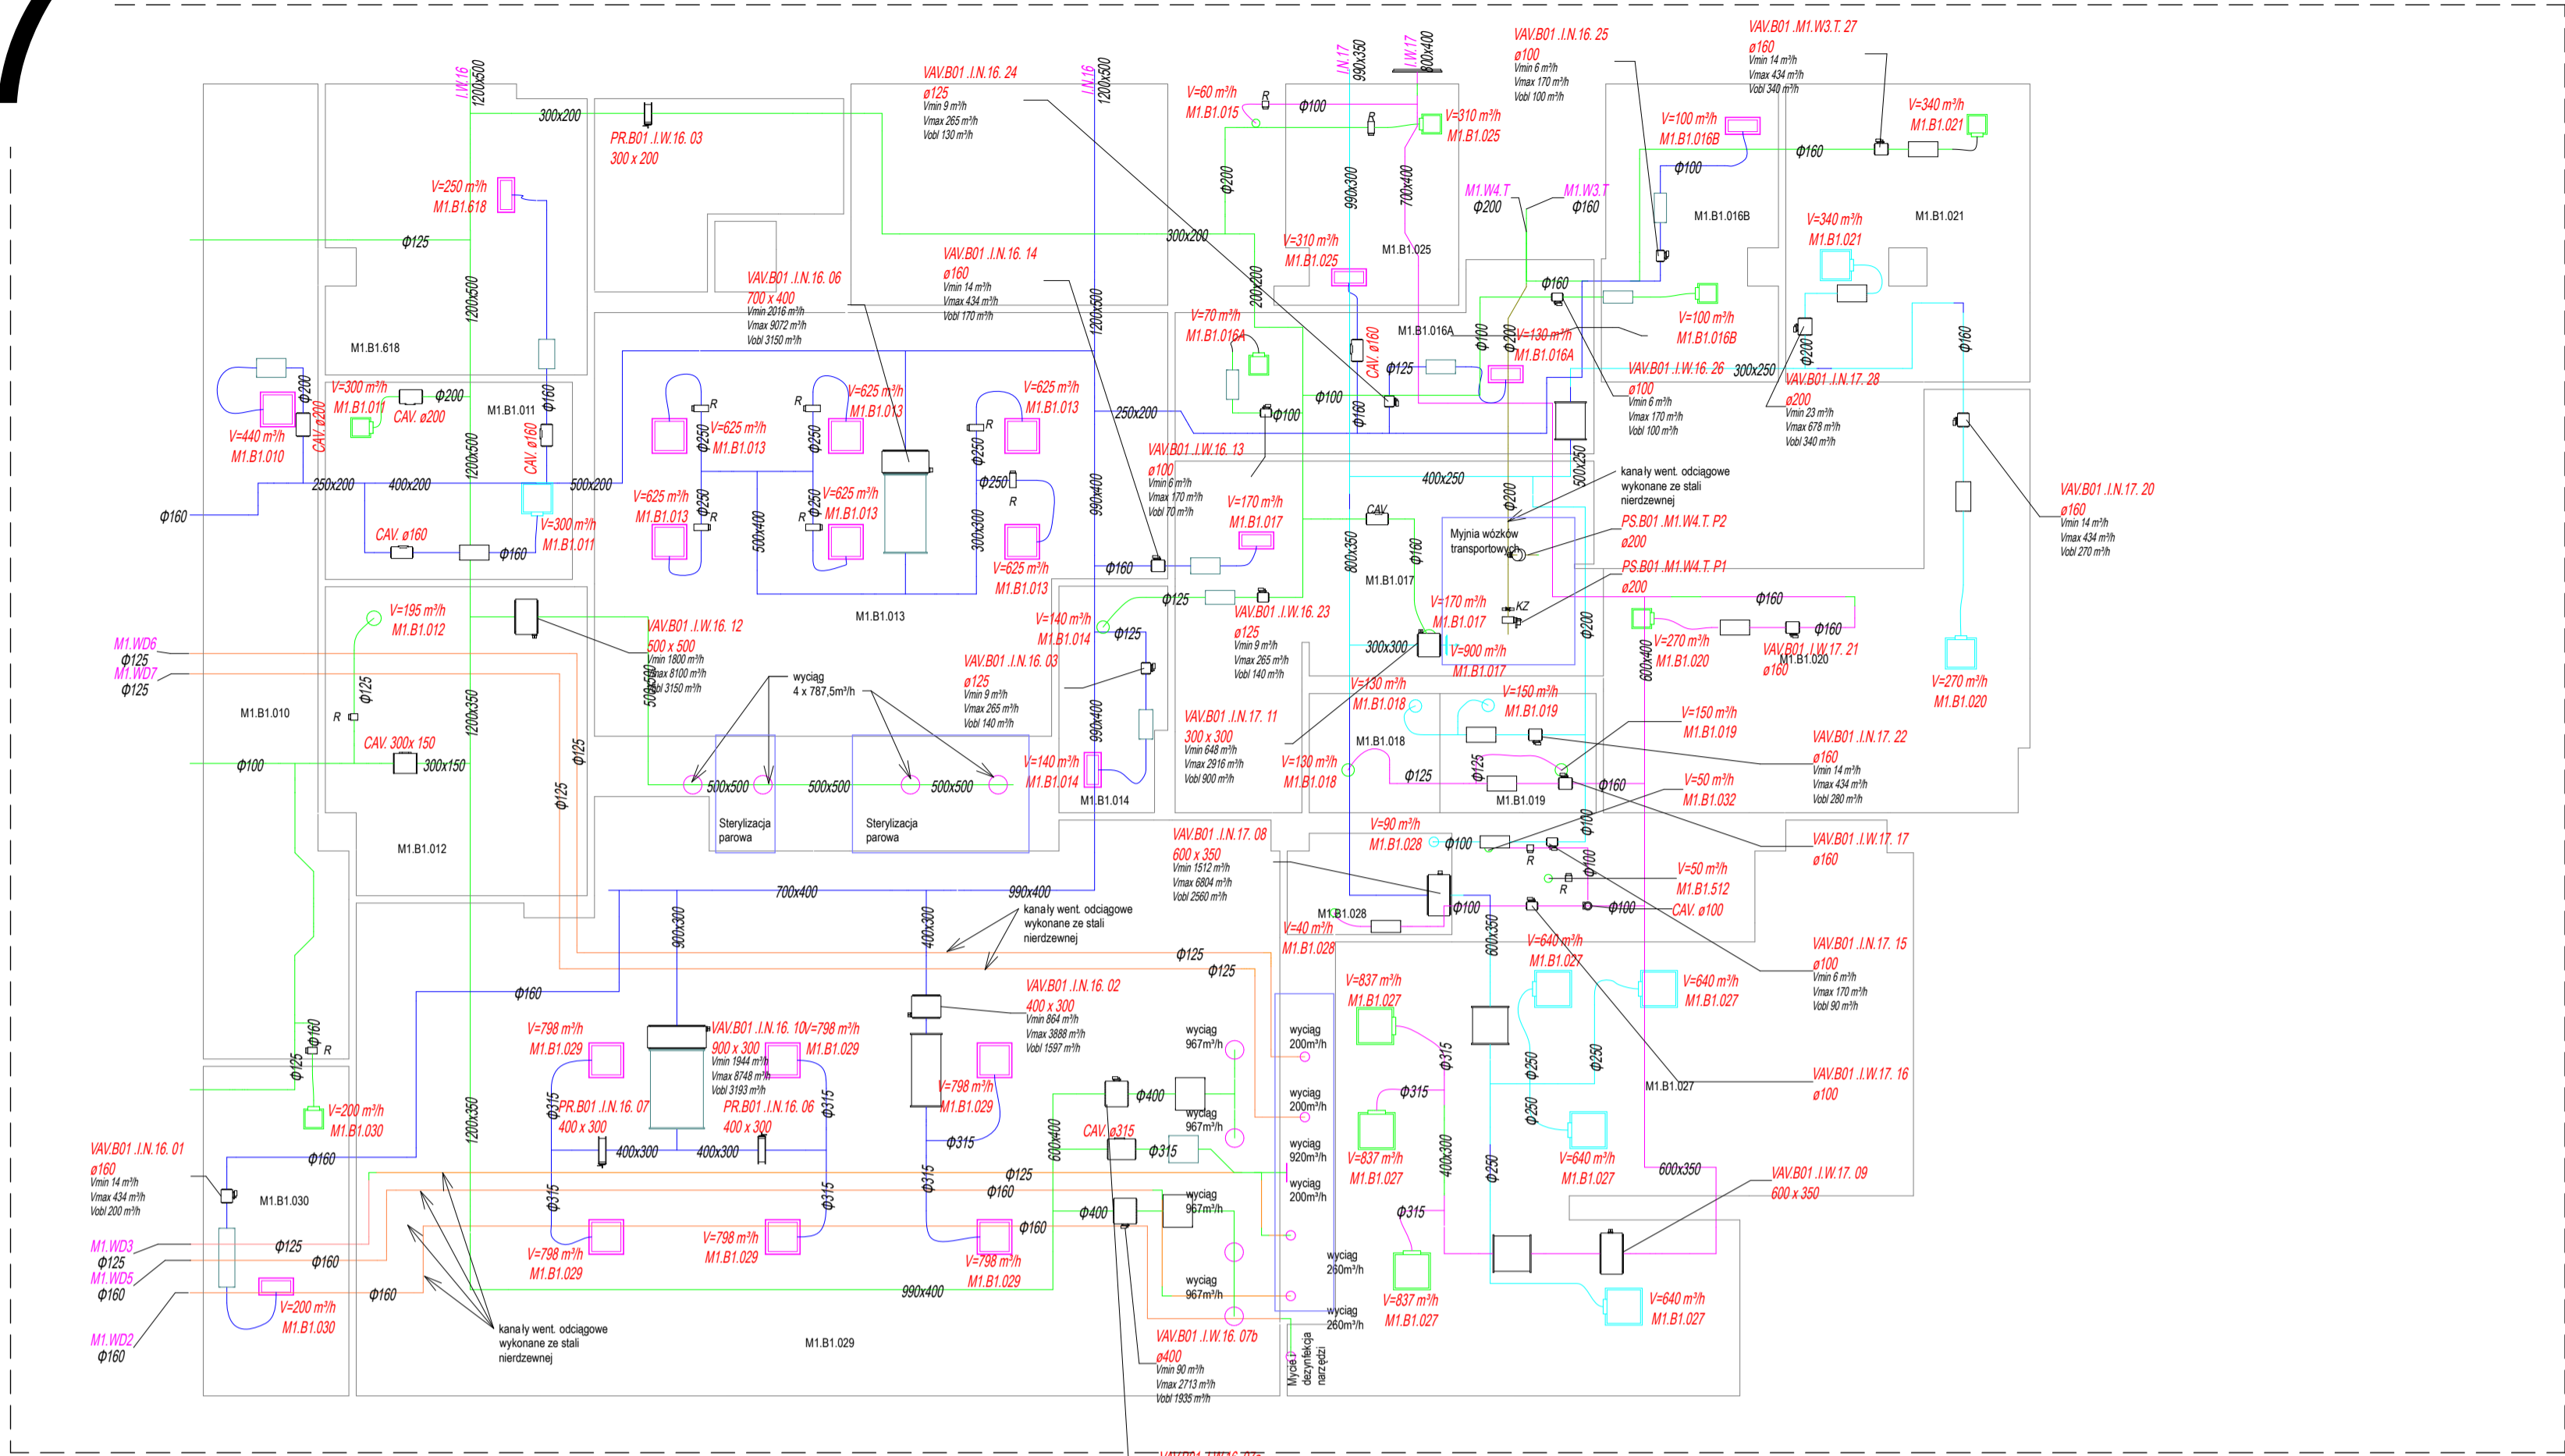


RYS. 7


ORIENTACJA WIDOKU



SCHEMAT GRADACJI CIŚNIEŃ


STREFA CZYSTA/STERYLNA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

STREFA BRUDNA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

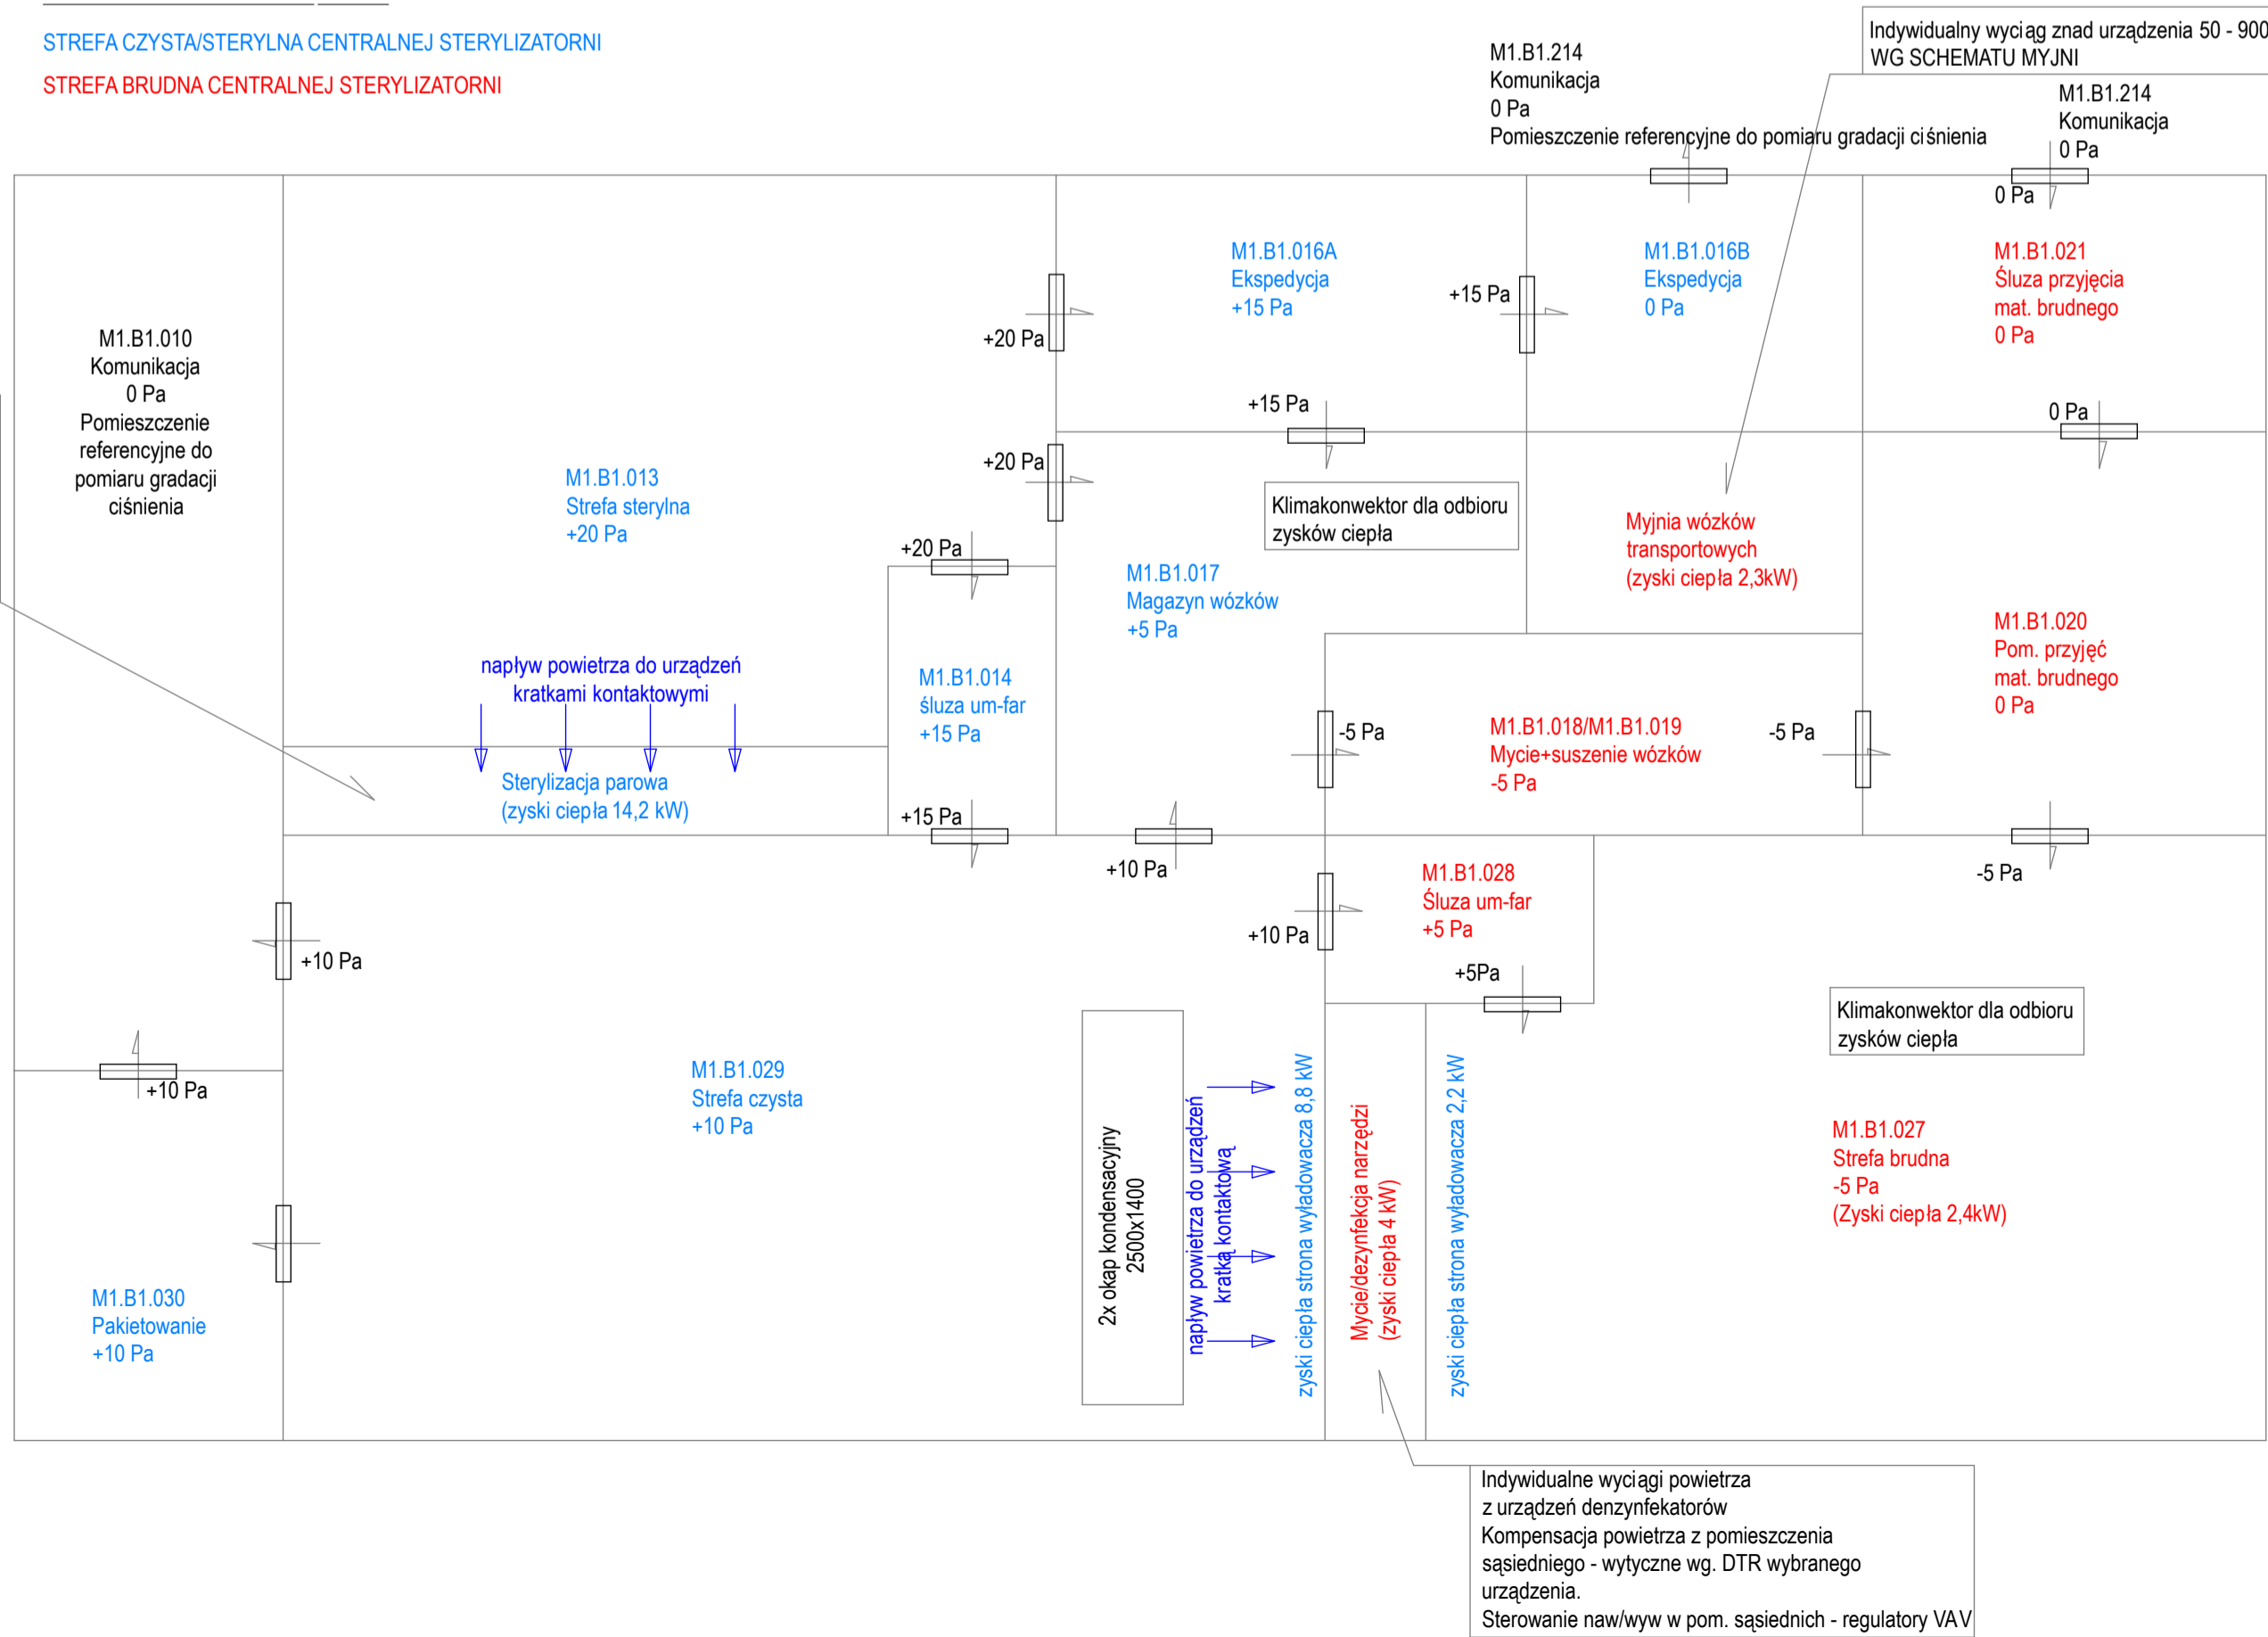

SCHEMAT MYJNI

(Pomieszczenie M1.B1.017)

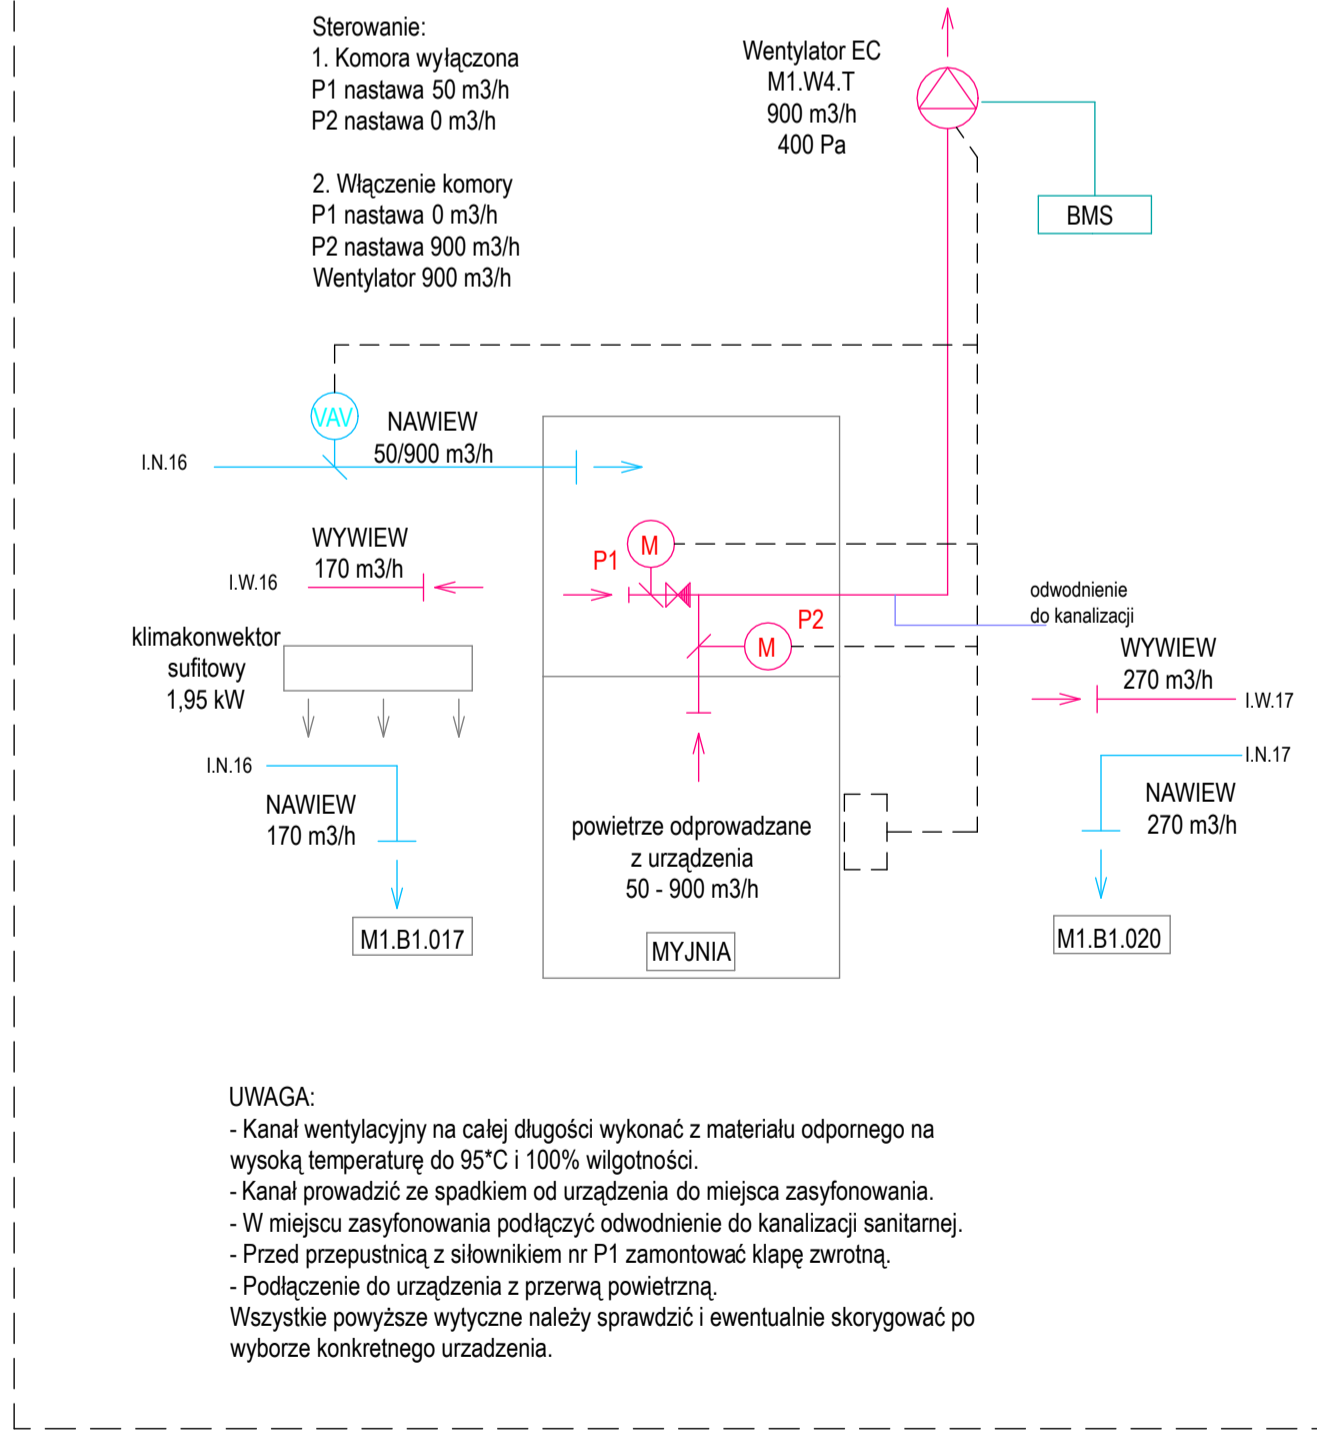

UWAGI

1. INSTALACJE WENTYLACJI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZKICEM BUDOWLANYM ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI;
2. WSZYSTKIE KANALY I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO WYKONAWCZYCH PROJEKTOWYCH KONSTRUKCJI;
3. ZMIANY I ODPSTĘPNIA OD PROJEKTU WYNIKAJĄCE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIENIA Z PROJEKTEM;
4. WSZYSTKIE PRZESŁONIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO WYKONAWCZYCH PROJEKTOWYCH KONSTRUKCJI;
5. WYMIARY / RZĘDNE SPRAWDZIĆ / ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE;
6. PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTOK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
7. WSZYSTKIE KANALY I OTWORY POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH W OPISIE PROJEKTU;
8. NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. N. 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.;
9. RYSUNEK ŁĄCZNY Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU;
10. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTEM;
11. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
 - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH
 - NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZUJĄCEGO (PKN)
 - INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADCZENIA DOPUSZCZAJĄCE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANOJ
 - INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
 - PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONANYCH ROBÓT.

LEGENDA

- Kanal nawiewny
- Kanal wywiewny
- Kanal wyrzutowy
- Kanal czepny
- Elastyczny przewód i lumeny
- Jednostroenny kanał i oddymiający w klasie E600120(ho)S1500
- Klasa PPO Z
- Średnica kanału wentylacyjnego
- Wymiar kanału wentylacyjnego
- Symbol pionu / Systemu wentylacyjnego
- Watt/height Ø Diameter
- Szerokość x Wysokość lub Średnica kanału
- Wydawek powietrza / nr pomieszczenia
- Regulator stałego wydajności z nastawą ręczną
- Przepustnica soczewkowa
- Przepustnica z siłownikiem
- Przepustnica okrągła
- Regulator CAV
- Regulator VAV
- TA 5554
- TH 5554
- TO 5554
- TOH 5554
- Belka chłodząca

| | | |
|----|------------|------------|
| 04 | Wydanie PW | 15.02.2023 |
| 03 | Wydanie PW | 08.2022 |
| 02 | Wydanie PW | 02.08.2022 |
| 01 | Wydanie PW | 30.06.2022 |
| 00 | Wydanie PW | 05.2022 |

Numer ewidencji
Opracowanie, projektanta i sprawdzającego
Zakreślenie odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką inżynierską oraz zgodnie z wymaganiami określonymi Umową nr 027-18/21 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie umowy o do wykonania i nadzoru nad realizacją inwestycji w celu realizacji Umowy oraz jej kompleksowej z punktu widzenia celu, któremu ta dokumentacja ma służyć.

| | | |
|------------|---|--|
| Projektant | inż. Tomasz Sokołowski mgr inż. Łukasz Tyrcz mgr inż. Katarzyna Czeka | upr. nr 66/Gd/00 upr. nr POM/0058/PWOS/15 |
| Opracował | inż. Dominika Kaszuba inż. Marcin Szczepański | |
| Sprawił | mgr inż. Jacek Mrowiec | upr. nr POM/0048/PWBS/16 |

Generał Wykonawca
Wierbud SA
ul. Domanińska 32
02-672 Warszawa

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius,
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Zamawiający / Inwestor
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa Szpitalnego Oddziału Iu Ratunkowego wraz z Kliniką Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej realizowanej w ramach inwestycji: Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I) CZSK w zakresie Modułów 1, 2a, 2b i 3b

Adres obiektu budowlanego
POZNAN, ul. Grunwaldzka 55
ark. 14, obręb 0039 Łazarz, jedn. ewid. Miesto Poznani 306401_1
dz. nr ewid.: 3/8, 5/4, 4/5, 7;

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-296 Gdańsk

Brutto
Wentylacja

Tytuł rysunku
SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI -
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Faza projektu
Projekt wykonawczy

Skala
1:100

Arkusze
@A1

Data
08.2022

Nr projektu
338-IP-M1-B1-SD-W-57146-04

Autorka
@A1

Strona
1

Plan
1

Typ
1

Strona
1

Numer
1

Wersja
1