


____ : Linia zasilania

J.zewnętrzna
Zabezpieczenie/MCA
Crednica
J. wewnętrzna
MCA
Crednica

Całkowita długość linii zasilania
Zabezpieczenie
MCA
Napięcie-Hz

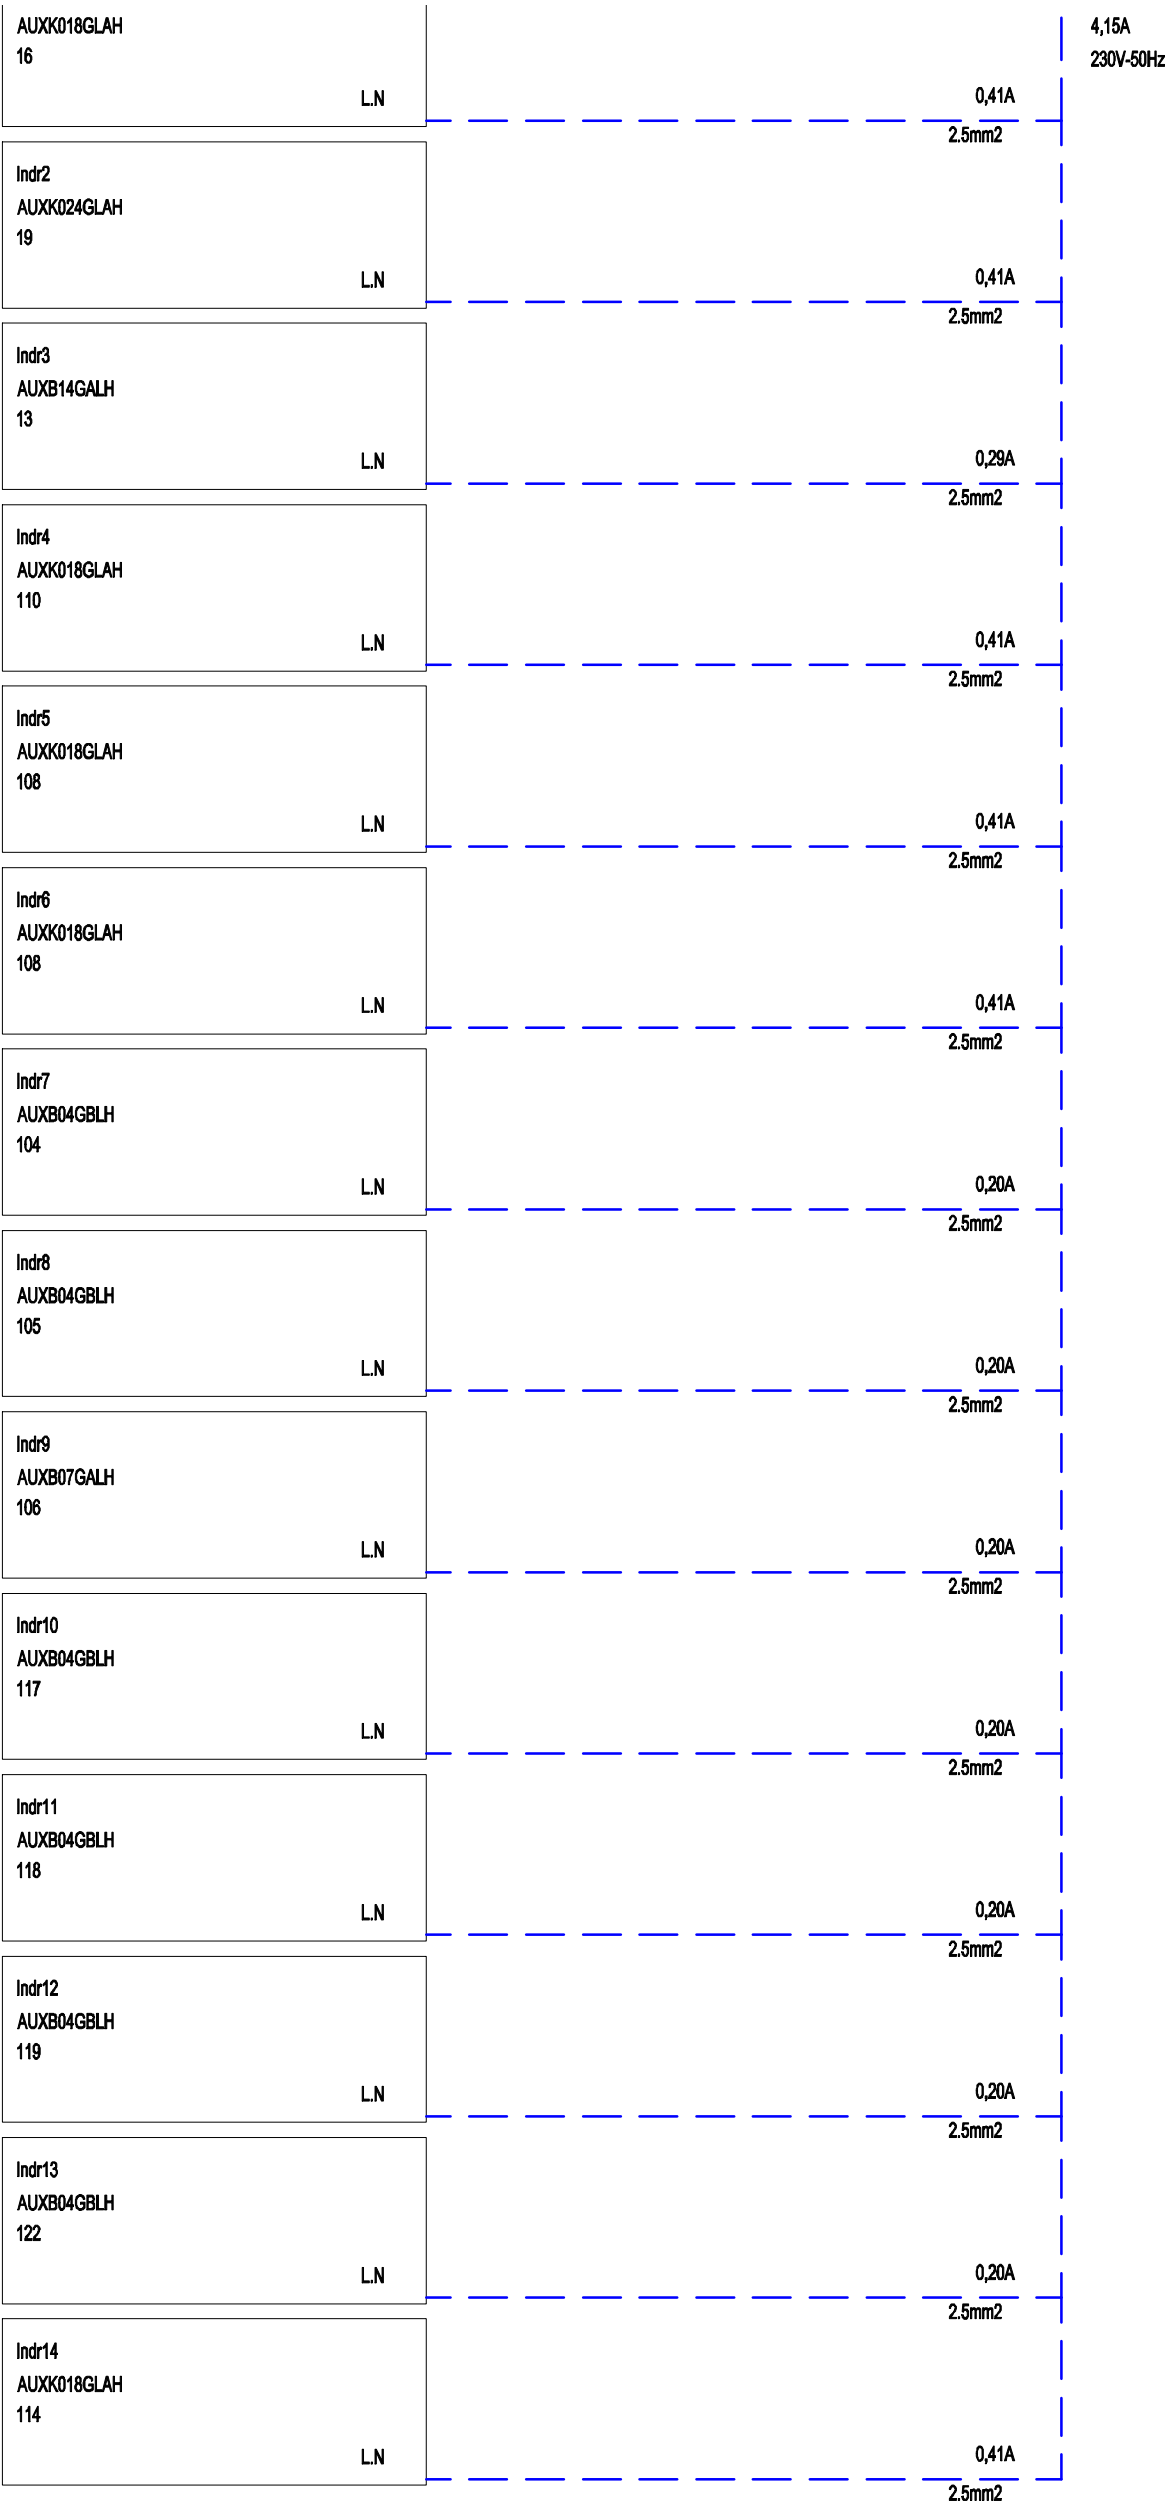

Nazwa obiektu budowlanego:	Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka oraz infrastrukturą towarzyszącą			
Adres obiektu budowlanego:	Sokolnik , gm. Kołaczkowo działki o nr geod.239/3 , 240/4			
Tytuł (nazwa) rysunku:	Instalacja klimatyzacji - SCHEMAT ZASILANIA JEDN.WEWNĘTRZNYCH	Skala rysunku	o/o	
		Numer rysunku	SK-5	
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data	
Projektant: brand: signature	mgr inż. Marek Licznernski specjalność: Instalacyjno-inżynierska	40/98		05 2024
Kier.Projektu:	mgr inż. Tadeusz Kukuła specjalność: Instalacyjno-inżynierska	190/94		