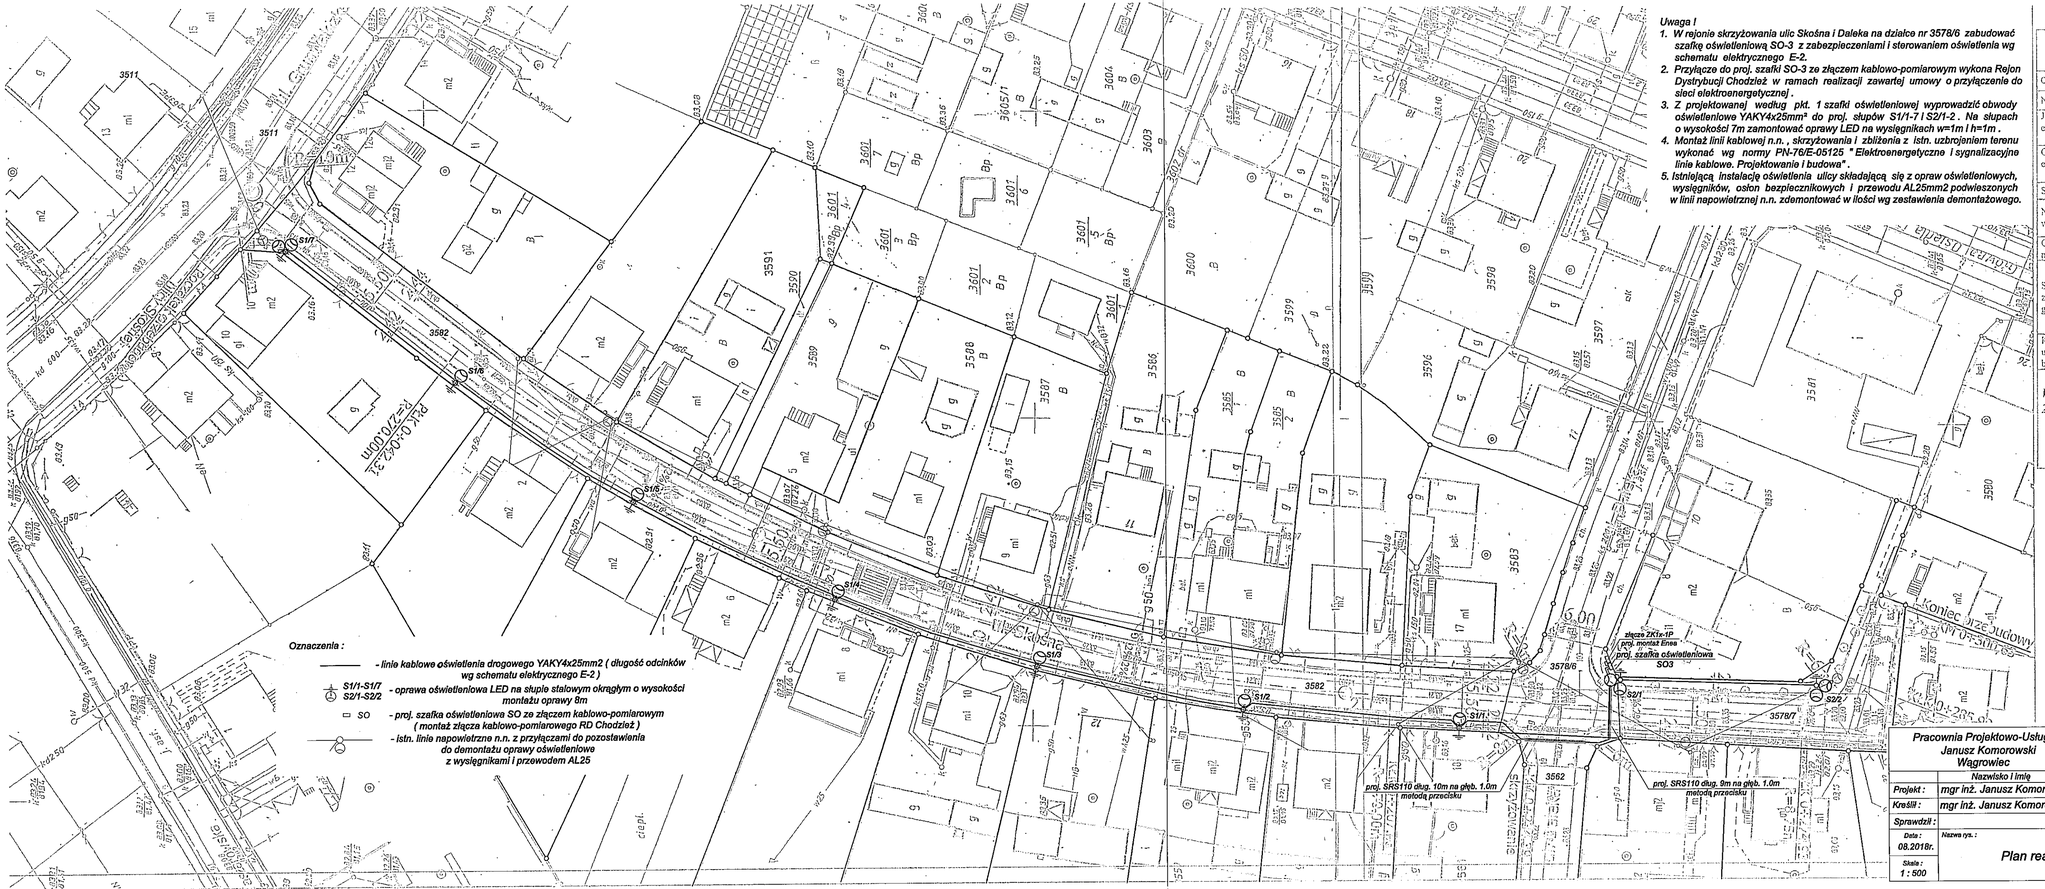
Oznaczenia :
- linia kablowa oświetlenia drogowego YAKY4x25mm2 (długość odcinków wg schematu elektrycznego E-2)
S1/1-S1/7 S2/1-S2/2 - oprawa oświetleniowa LED na słupie stalowym okrągłym o wysokości montażu oprawy 8m
SO - proj. szafka oświetleniowa SO ze złączem kablowo-pomiarowym (montaż złącza kablowo-pomiarowego RD Chodzież)
- istn. linia napowietrzne n.n. z przyłączami do pozostawienia do demontażu oprawy oświetleniowa z wysięgnikami i przewodem AL25
Uwaga !
1. W rejonie skrzyżowania ulic Skośna i Daleka na działce nr 3578/6 zabudować szafkę oświetleniową SO-3 z zabezpieczeniami i sterowaniem oświetlenia wg schematu elektrycznego E-2.
2. Przyłącze do proj. szafki SO-3 ze złączem kablowo-pomiarowym wykona Rejon Dystrybucji Chodzież w ramach realizacji zawartej umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej .
3. Z projektowanej wadług pkt. 1 szafki oświetleniowej wyprowadzić obwody oświetleniowe YAKY4x25mm² do proj. słupów S1/1-7 I S2/1-2 . Na słupach o wysokości 7m zamontować oprawy LED na wysięgnikach w=1m I h=1m .
4. Montaż linii kablowej n.n. , skrzyżowania i zbliżenia z istn. uzbrojeniem terenu wykonać wg normy PN-76/E-05125 " Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".
5. Istniejącą instalację oświetlenia ulicy składającą się z opraw oświetleniowych, wysięgników, osłon bezpiecznikowych i przewodu AL25mm2 podwieszonych w linii napowietrznej n.n. zdemontować w ilości wg zestawienia demontażowego.
złącze ZK1x-1P proj. montaż Enea proj. szafka oświetleniowa SO3
proj. SRS110 dług. 10m na głęb. 1.0m metodą przecisku
proj. SRS110 dług. 9m na głęb. 1.0m metodą przecisku
Projektowana droga gminna
Projektowana droga gminna
Projektowana droga gminna