

UWAGI
Oznaczenia i uwagi jak na rysunku 18E09

Uwagi
Oprawy zasilane z tablicy T-adm kablem YDYżo 3x1,5.
Kabel w korytarzu od parteru do poz. strychu
układany płt, w pomieszczeniu strychu kabel
układany w rurkach instalacyjnych PCV na uchwytach

Lstrych 3
T-odm

Lstrych 2
T-odm


Lstrych 5
T-odm

Lstrych 1
T-odm
LED 10W, 230V, ≥IP44
(kanałowa)

16A, 230V, IP44
natynkowy

Objekt: Budynek mieszkalny Gliwice ul. Dworska 18			
Temat: PROJEKT REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO			
Projektował	Nazwisko	Podpis	Treść rys.
Michał Syta			
SLK/4040/PWCE/11			
Nr kol. rys.	Nr proj.	Podziałka	Data
1:50	X/2019		
Zakład Usług Projektowych		Nr rys.	18E12
PROINSTAL - GLIWICE		Arkusz	Zmiana

44-121 Gliwice
ul. Niebońskiego 4/5
tel. 604 056 353

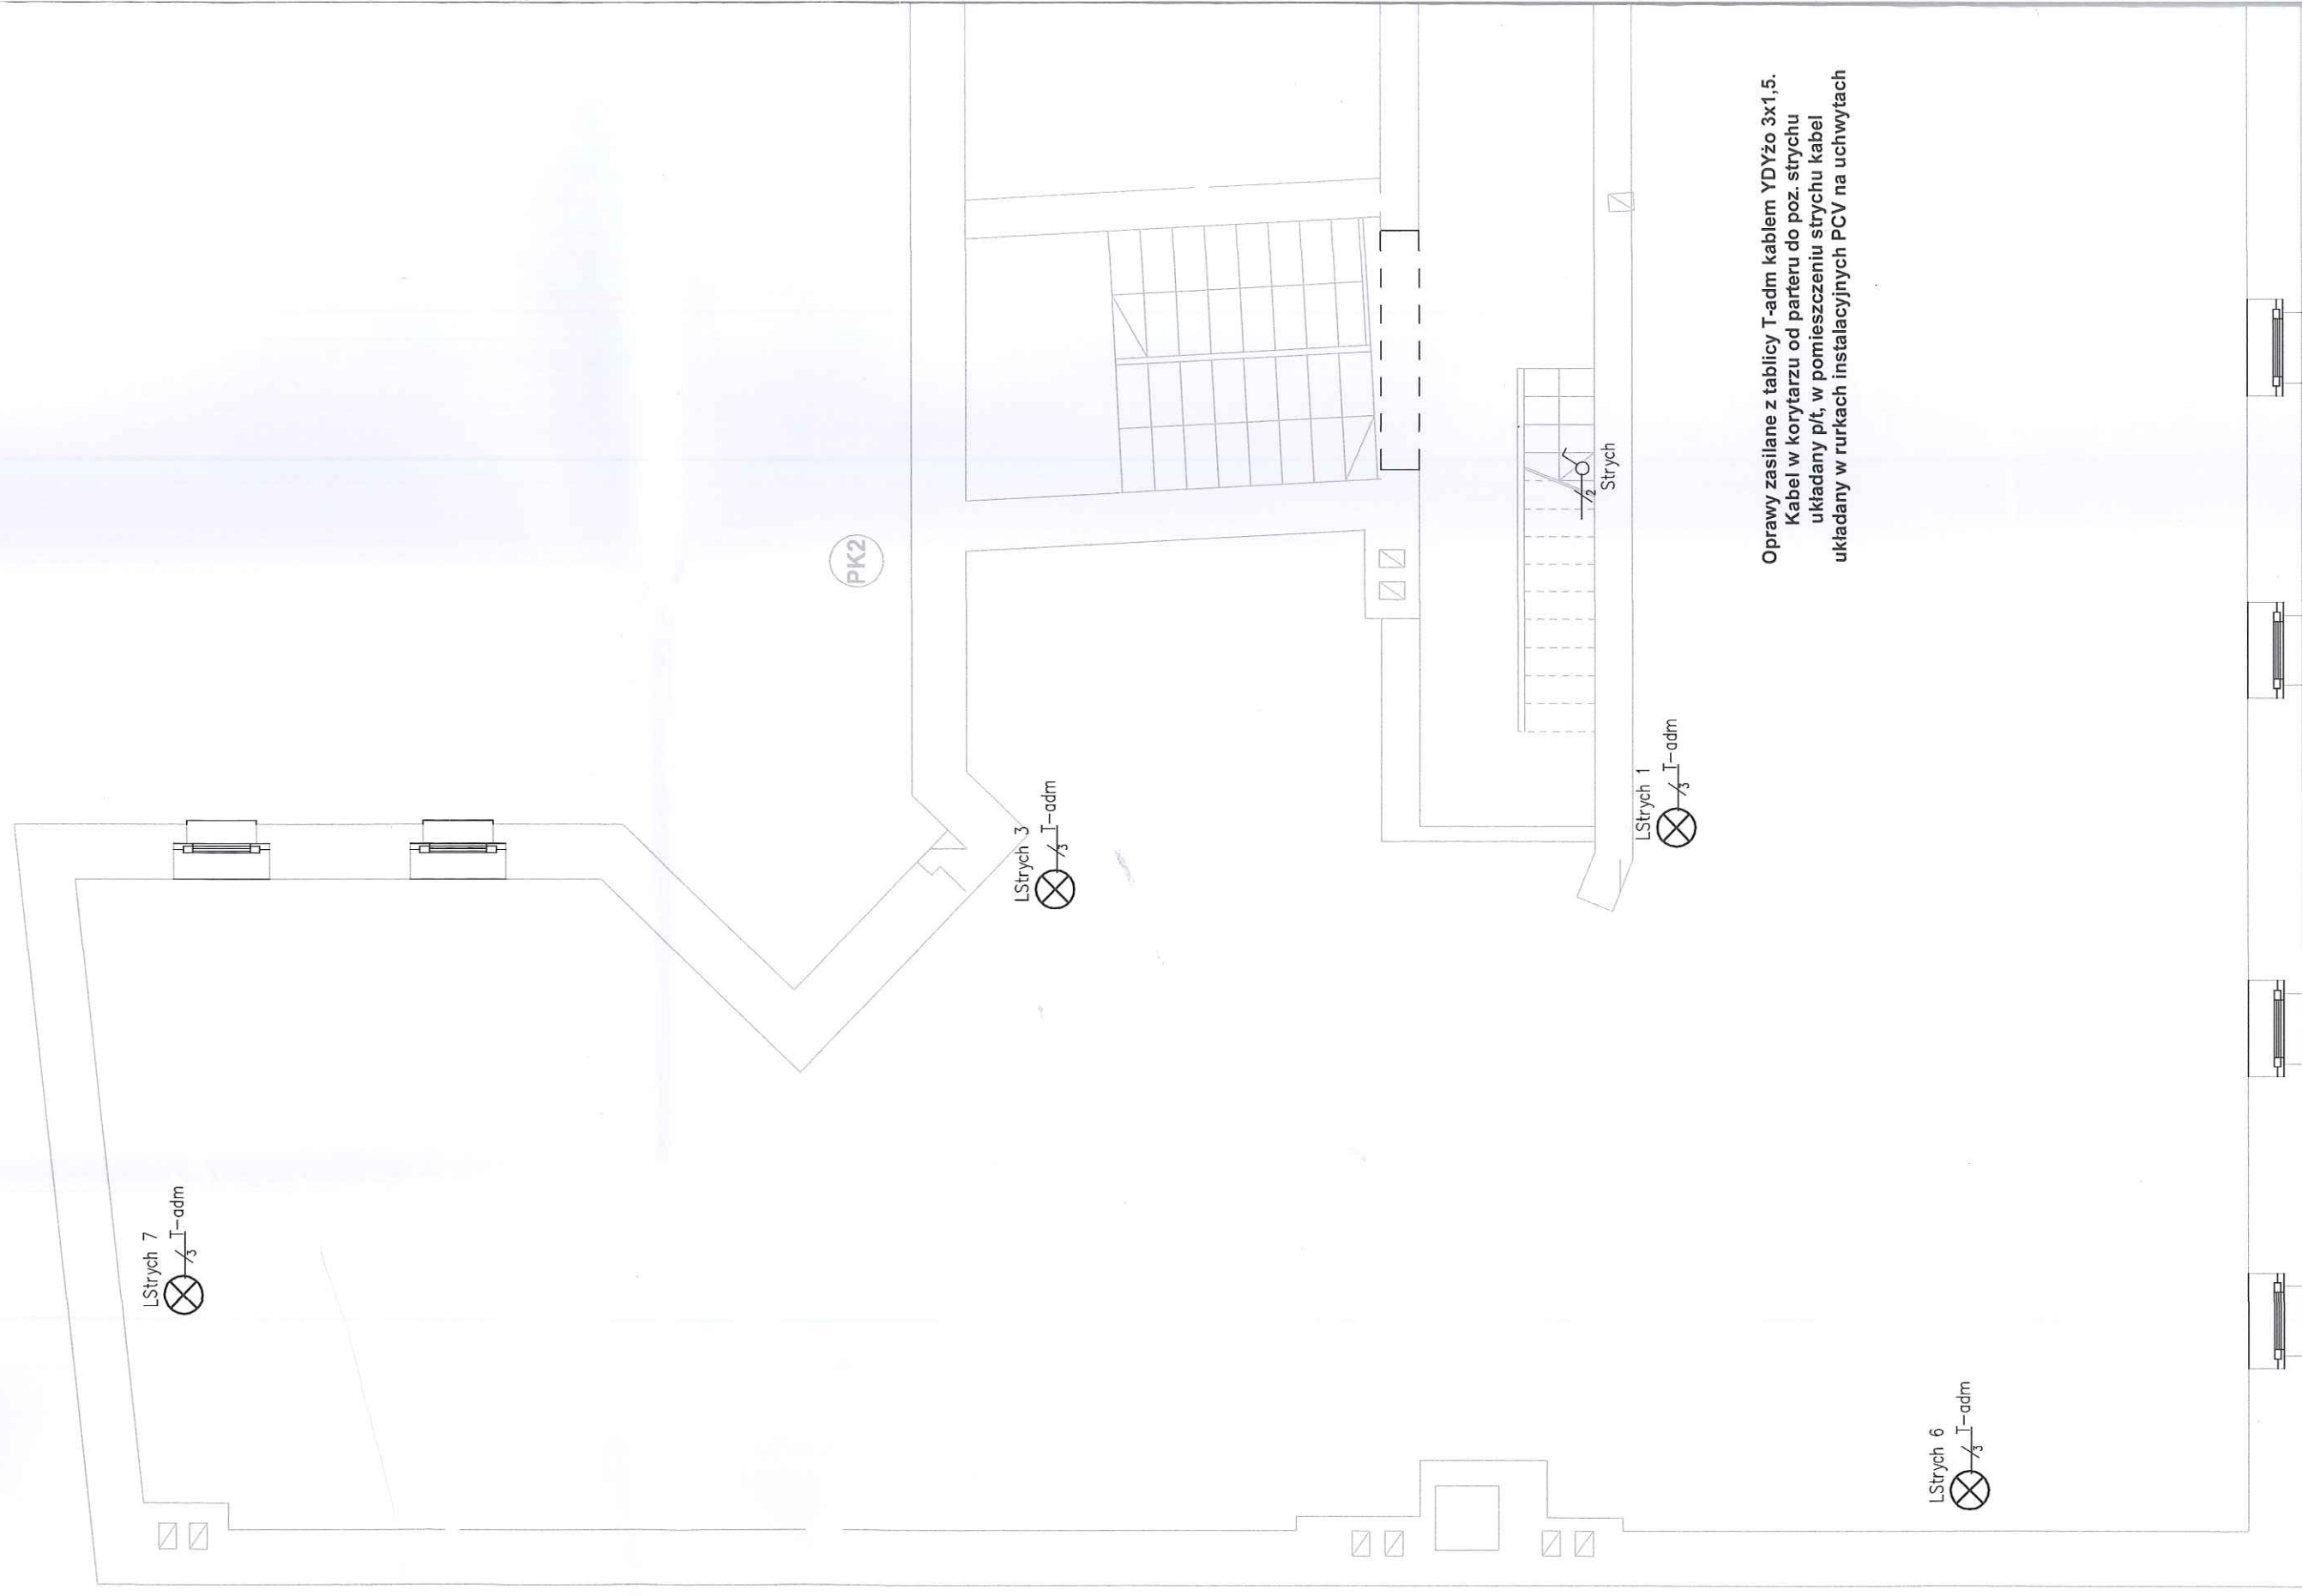

Oprawy zasilane z tablicy T-adm kablem YDYzo 3x1,5.
Kabel w korytarzu od parteru do poz. strychu
układany p/t, w pomieszczeniu strychu kabel
układany w rurkach instalacyjnych PCV na uchwytytach

