
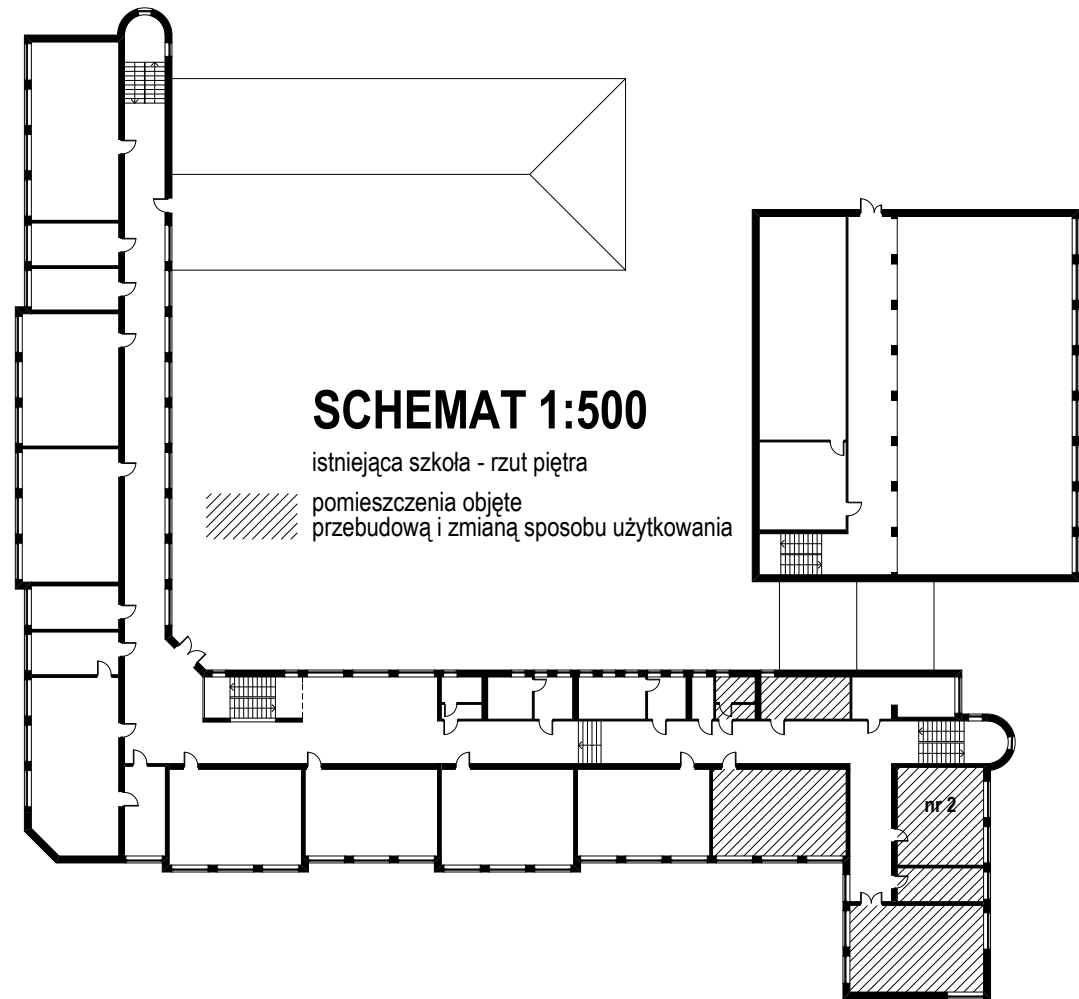


RZUT I PIĘTRA 1:100

UWAGA:
PROJEKCIĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO Z RYSUNKAMI BRANDOWYMI.
UWAGA:
REALIZACJĘ NALEŻY PROWADZIĆ W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY.

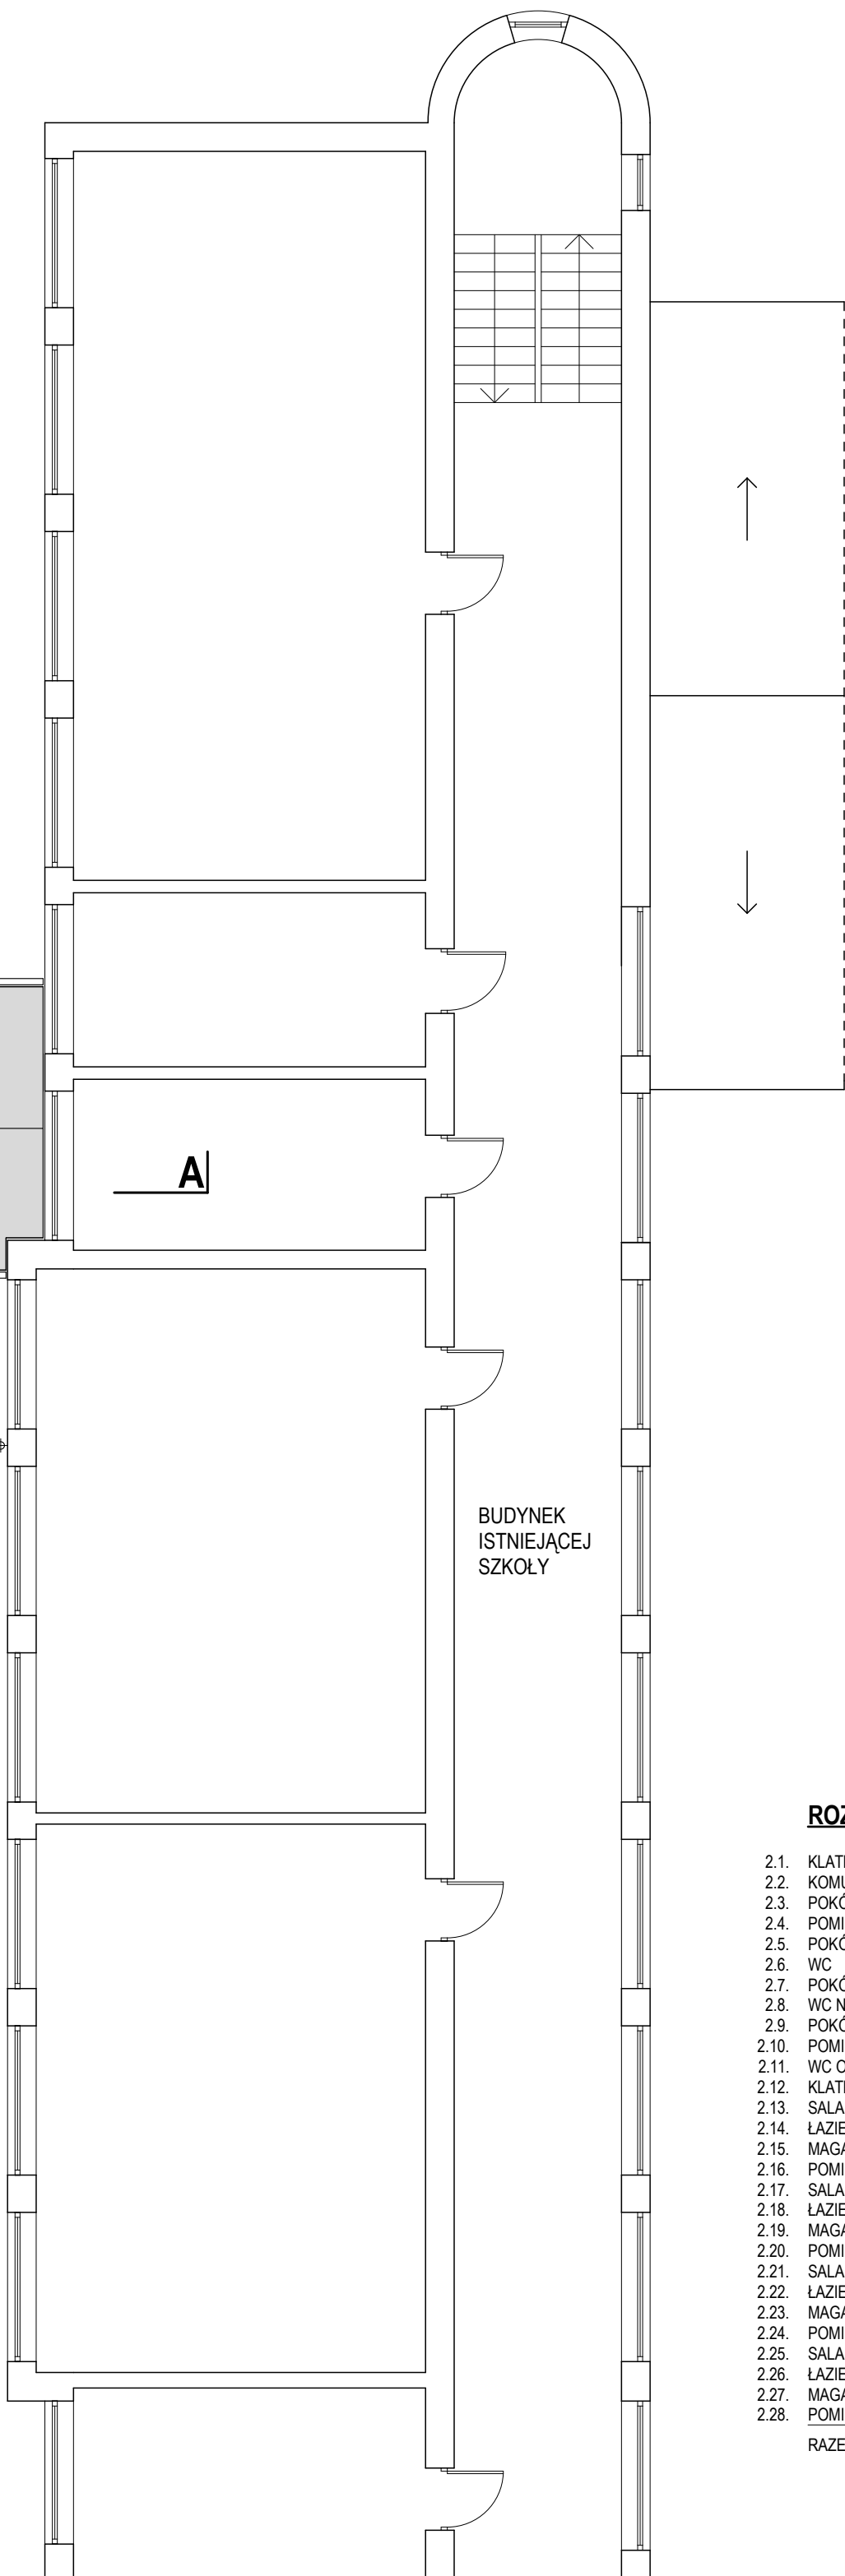

ROZBUDOWA - PRZEDSZKOLE:

- KLATKA SCHODOWA NR 1 (bez windy)
- KOMUNIKACJA
- POKÓJ SOCJALNY PERSONELU GOSPODARZECZEGO
- POMIESZCZENIE TECHNICZNE
- POKÓJ LEKARZA
- WC
- POKÓJ SOCJALNY PERSONELU PRZEDSZKOLNEGO
- WC NPS
- POKÓJ ADMINISTRACYJNY
- POMIESZCZENIE GOSPODARZECZE
- WC OGÓLNE
- KLATKA SCHODOWA NR 2
- SALA PRZEDSZKOLNA NR 8
- LAZIENKA NR 8
- MAGAZYN NR 8
- POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE NR 8
- SALA PRZEDSZKOLNA NR 7
- LAZIENKA NR 7
- MAGAZYN NR 7
- POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE NR 7
- SALA PRZEDSZKOLNA NR 6
- LAZIENKA NR 6
- MAGAZYN NR 6
- POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE NR 6
- SALA PRZEDSZKOLNA NR 5
- LAZIENKA NR 5
- MAGAZYN NR 5
- POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE NR 5

- | | |
|---------------------|----------------------|
| PLYTKI CERAMICZNE | 12,91 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 82,51 m ² |
| WYKŁADZINA PVC | 10,17 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 17,35 m ² |
| WYKŁADZINA PVC | 15,25 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 2,45 m ² |
| WYKŁADZINA DYWANOWA | 17,22 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 3,64 m ² |
| WYKŁADZINA DYWANOWA | 19,22 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 4,55 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 4,64 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 10,89 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 19,22 m ² |
| PARKIET DREWNIANY | 66,58 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 13,20 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 5,71 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 2,78 m ² |
| PARKIET DREWNIANY | 66,58 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 13,25 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 5,71 m ² |
| PARKIET DREWNIANY | 66,58 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 13,25 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 5,71 m ² |
| PARKIET DREWNIANY | 66,58 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 13,20 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 5,71 m ² |
| PLYTKI CERAMICZNE | 2,78 m ² |


RAZEM 553,86 m²

OZNACZENIA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- OTWORY DRZWIOWE ISTNIEJĄCE
- LIKwidacja drzwi
- ŚCIANY PROJEKTOWANE ZEWNĘTRZNE:
PUSTAK gr. 29 cm / RDZENIE + IZOL. TERMICZNA gr. 18-20 cm
- ŚCIANY PROJEKTOWANE WEWNĘTRZNE NOŚNE:
PUSTAK gr. 29 cm
- ŚCIANY PROJEKTOWANE DZIAŁOWE:
CEGLA DZIURAWKA gr. 12 cm
DRZWI PROJEKTOWANE np. 90/200
- ZAMUROWANIA
- WENTYLACJA GRAWITACYJNA
WSPOMAGANA MECHANICZNIE

PRZEBUDOWA i ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA nr 2:			
POMIESZCZENIA DAWNEGO PRZEDSZKOLA PROJEKTOWANE DLA FUNKCJI SZKOLNEJ			
2.1.	POMIESZCZENIE SZKOLNE	PARKIET DREWNIANY	34,10 m ²
2.2.	POMIESZCZENIE SZKOLNE	PARKIET DREWNIANY	16,50 m ²
2.3.	POMIESZCZENIE SZKOLNE	PARKIET DREWNIANY	50,60 m ²
2.4.	POMIESZCZENIE SZKOLNE	PARKIET DREWNIANY	50,30 m ²
2.5.	POMIESZCZENIE SZKOLNE - WC	PLYTKI CERAMICZNE	7,00 m ²
2.6.	POMIESZCZENIE SZKOLNE	WYKŁADZINA PVC	16,00 m ²
RAZEM			173,90 m ²

UWAGA:
RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO Z RYSUNKAMI BRANDOWYMI.
UWAGA:
REALIZACJĘ NALEŻY PROWADZIĆ W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY.

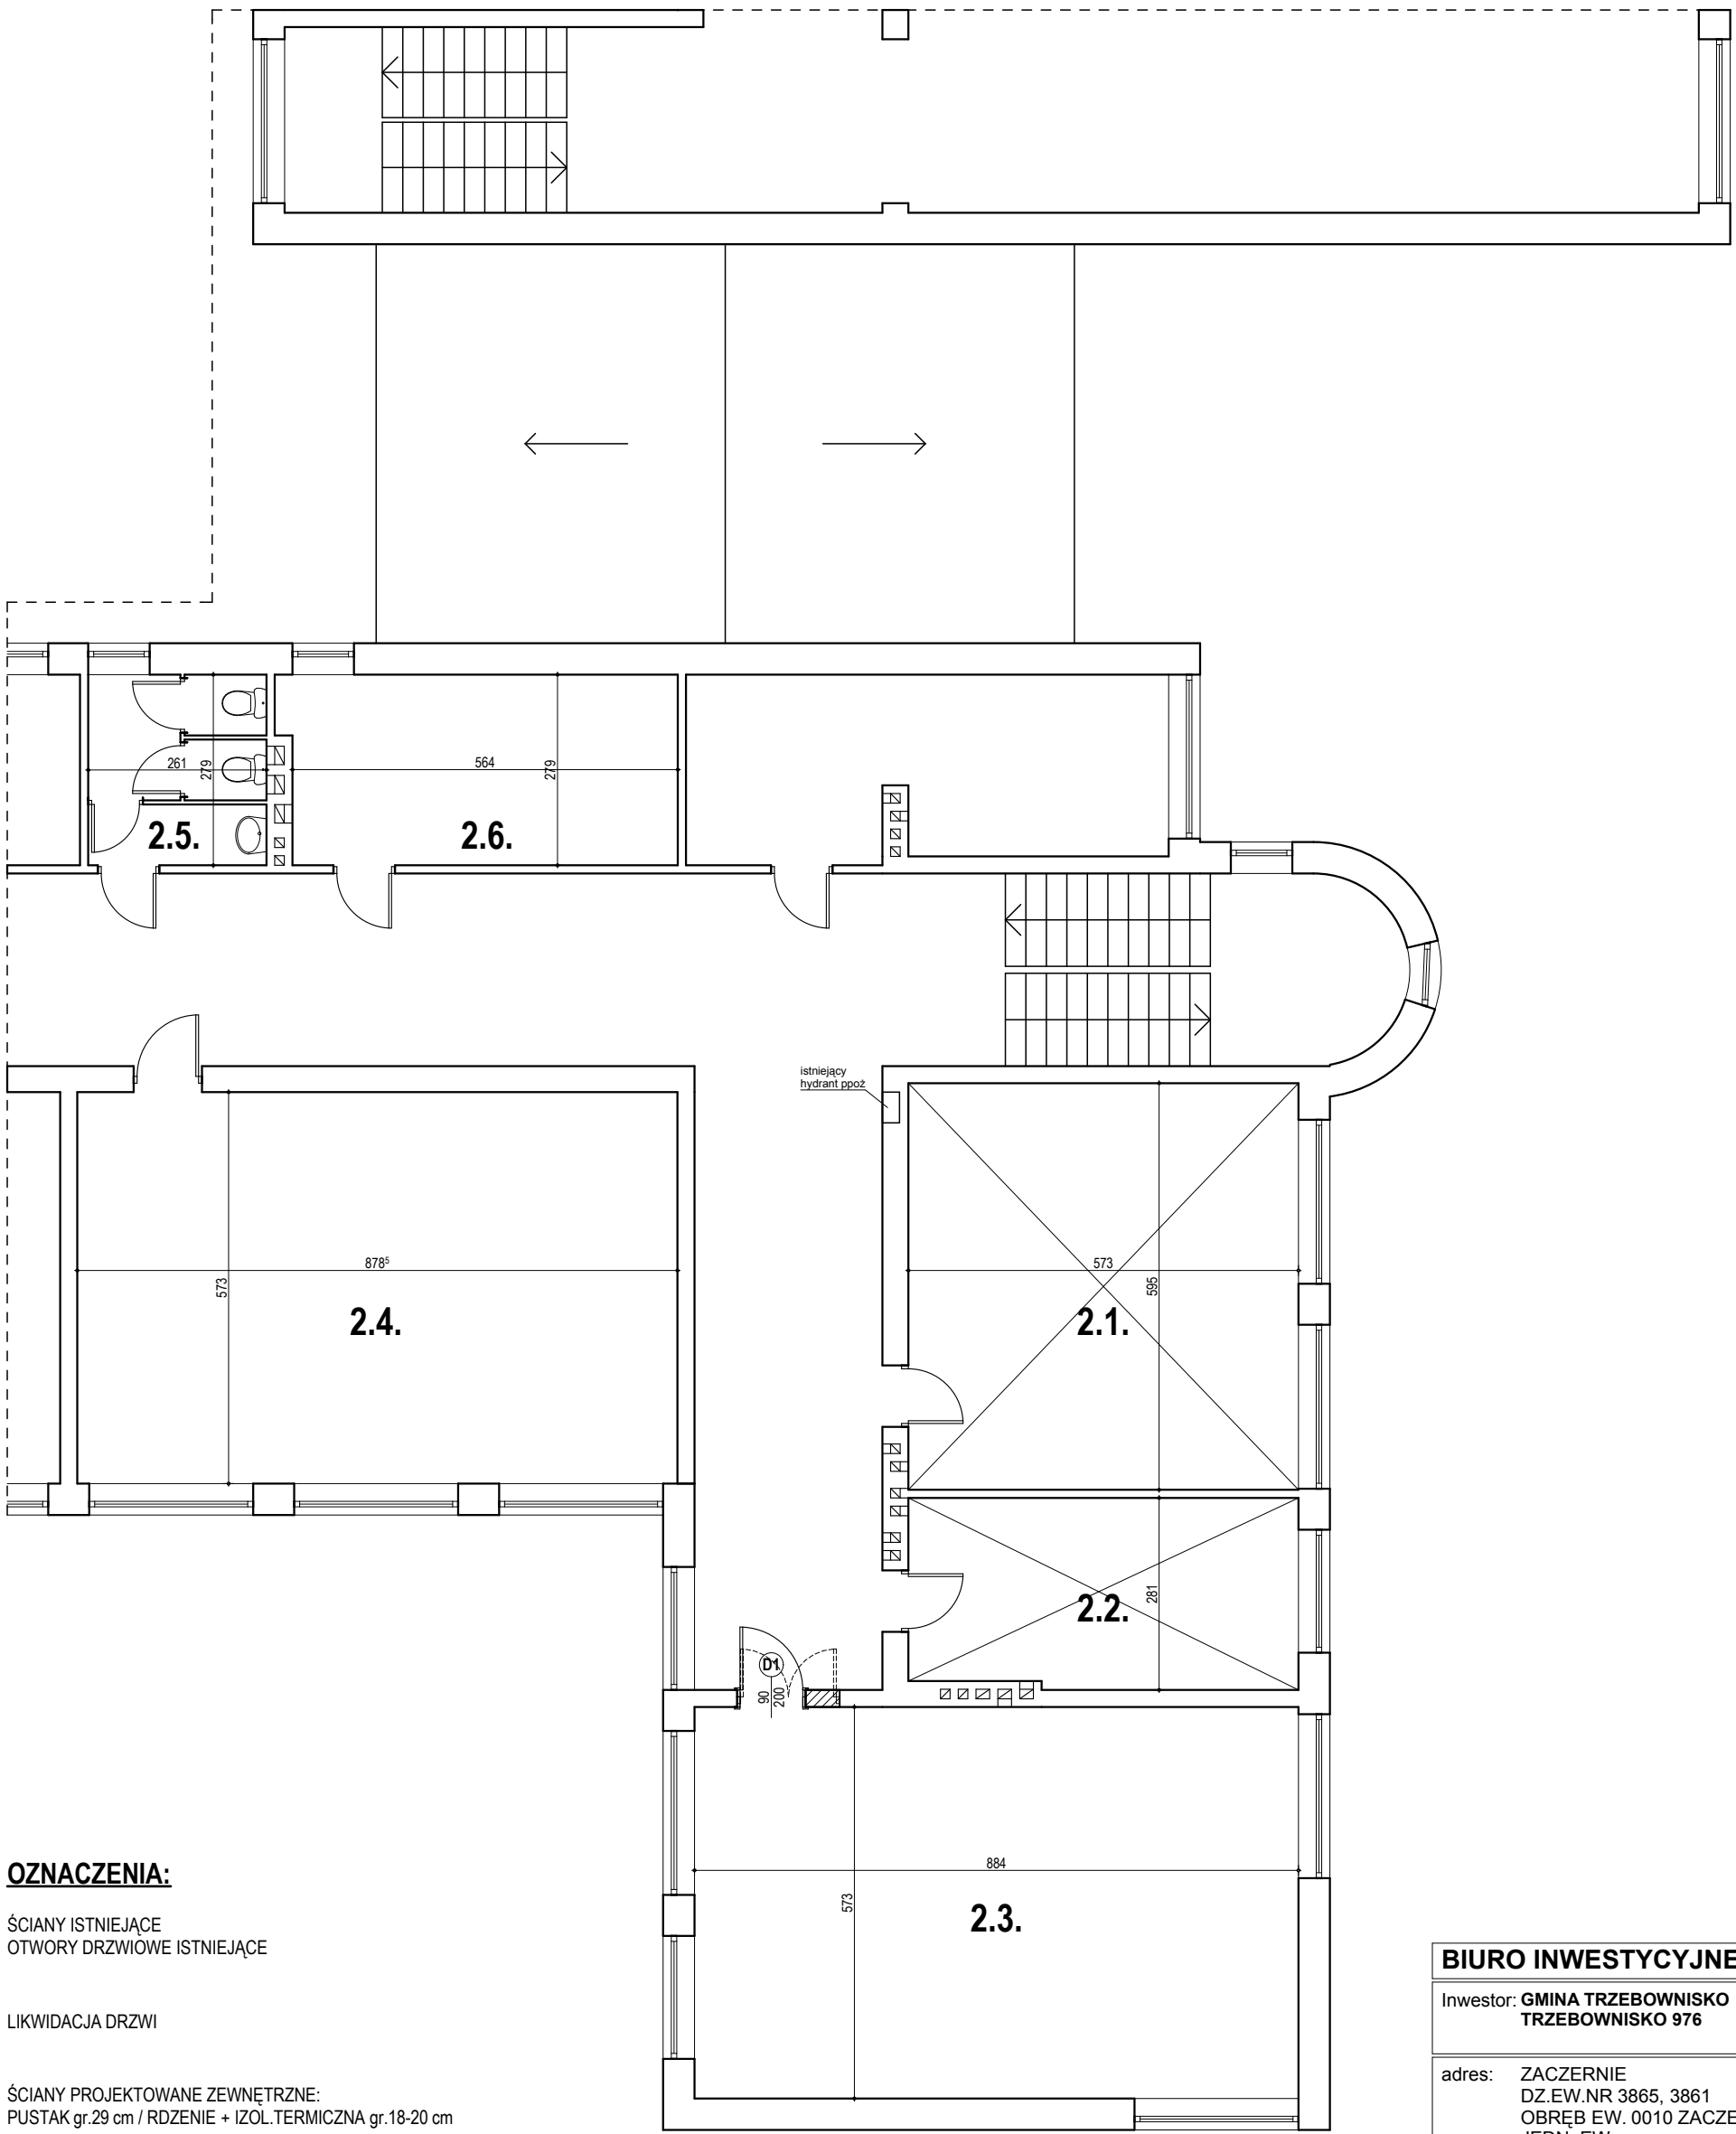

BIURO INWESTYCYJNE "PRO - INVEST"

Investor: GMINA TRZEBOWNSKO
TRZEBOWNSKO 976

adres: ZACZERPIE
DZ. EW. NR 3665, 3661
OBRĘB EW. 0010 ZACZERPIE
JEDN. EW.
181613_2 TRZEBOWNSKO

stadium:
PW
branża:
Architektura

obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ZACZERPIU
O PRZEDSZKOLE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA (PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ
W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU).
INSTALACJE: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWA, ELEKTRYCZNE
WRAZ Z KABLOWĄ INSTALACJĄ OŚWIETLENIA TERENU
MONITORINGU, FOTOWOLTAJZMA, CHŁODZENIA,
BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNEJ, PLACÓW, MIEJSC
POSTOJOWYCH, CHODNIKÓW,
PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ,
NAZ. NR 3665 i 3661 W ZACZERPIU G.M. TRZEBOWNSKO.

RZUT I PIĘTRA

projektant:
mgr inż. arch. Wiesław Gorzacki upr. A-246/B6

skala: 1:100

sprowadzający:
mgr inż. arch. Sławomir Kon upr. A-131/90

marzec 2021

nr rys. A3