

PRZESTRZEŃ TECHNICZNA ZAMKAJĄCYCH DN150

PROJ. OBEJŚCIE-MONTAŻ ZAWORÓW

ZAWÓR DN150  
TRÓJNIK DN150  
ZAWÓR DN150

ISTN. INSTALACJA C.O. DO BUDYNKU  
UL. JAGIELLOŃSKA NR20; NR20A  
UL. WESOLA NR2; NR2A; NR4

RZUT KOTŁOWNI

INSTALACJA C.O. – POWRÓT

SKALA 1:50

♂ Zasilanie 1 fazowe

♂ Zasilanie 3 fazowe

✉ Rozdzielnica kotłowni


✂ gniazdo hermetyczne

ROZKUCIE KOMINA I WYMIANA CZOPUCHA, MONTAŻ WYČYSTKI Z KRÓCCEM POMIAROWYM.  
NA PRZEWICZKACH WŁOŻYSTKI ZABUDOWAĆ REGULATOR CIĄGU  
ISTN. OTWORY WŁOTOWE DO ZAWÓROWANIA

–2. MAGAZYN  
młylewka betonowa

–1. KOTŁOWNIA  
79,60 m<sup>2</sup> płytki ceramiczne  
H = 239m

ISTN. INSTALACJA CO DO BUDYNKU  
UL. JAGIELLOŃSKA NR11; NR13; NR15/17;  
NR19; NR19A; NR 21, UL. RACŁAWICKA NR18;  
UL. SZPITALNA NR2; NR4

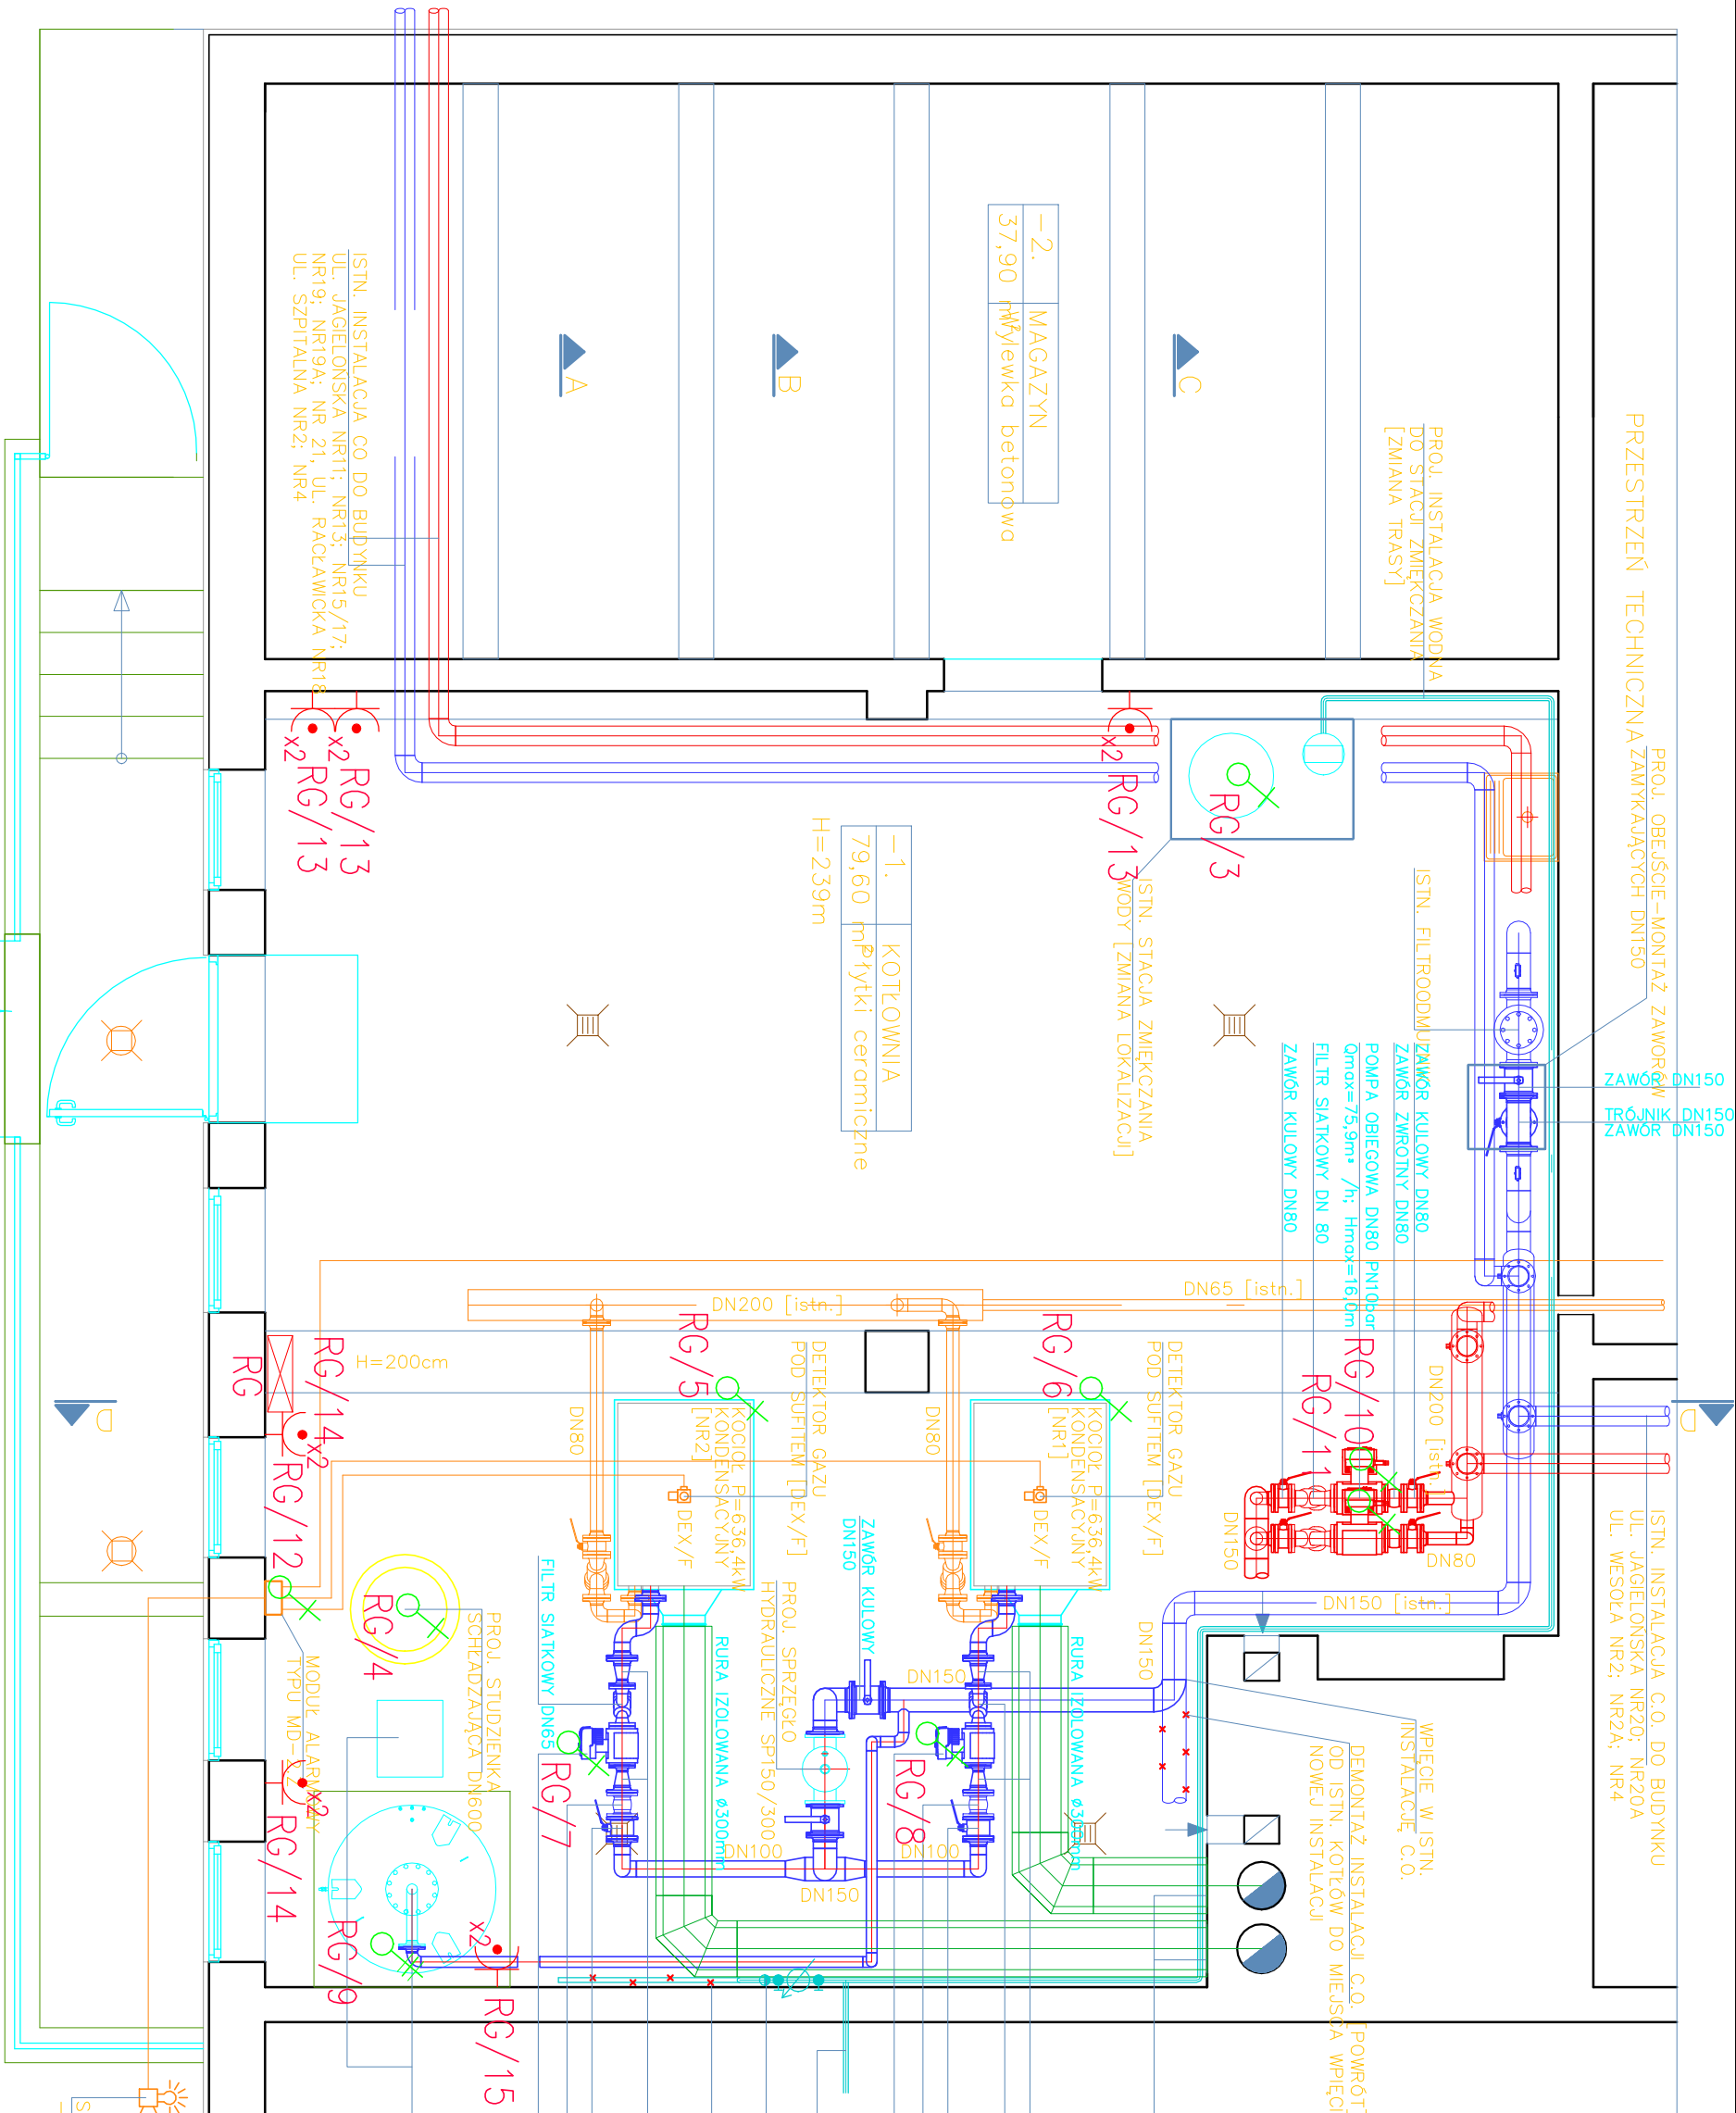

SYGNALIZATOR OPTYCZNO  
–AKUSTYCZNY [SOA]

ZBIORNIK UKŁADU  
STABILIZACJI CIŚNIENIA  
V=1500dm<sup>3</sup> Z JEDNOSTKĄ  
STERUJĄCĄ

ISTN. PRZYLĄCZ  
ZASILANIA WODY  
ISTN. ZESTAW  
WODOMIERZOWY  
ISTN. INSTALACJA WODNA  
DO DEMONTAŻU [ZMIANA TRASY]

REDUKCJA DN100/DN65

REDUKCJA DN100/DN65  
FILTR SIĄTKOWY DN65

ZAWÓR KULOWY DN100  
ZAWÓR ZWRÓTNY DN100  
POMPA OBIEGOWA DN65 PN10bar  
Q<sub>max</sub>=37,2m<sup>3</sup>/h; H<sub>max</sub>=10,0m

ZAWÓR KULOWY DN100  
ZAWÓR ZWRÓTNY DN100  
POMPA OBIEGOWA DN65 PN10bar  
Q<sub>max</sub>=37,2m<sup>3</sup>/h; H<sub>max</sub>=10,0m

Nazwa i adres obiektu bud.				REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 20 W MIECHOWIE			
Nazwa rysunku				RZUT KOTŁOWNI – PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
Zespół proj.				Inicj i nazwisko, numer uprawnień			
Autor projektu				Inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002			
Projektant:				mgr inż. Remigiusz Karwat			
Opracował:				Nr ewid. LUB/0090/PWOE/11			
Opracował:				Stadium P.T			
				Skala 1:50			
				Nr rys. E-2			

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
Architektoniczno – konstrukcyjna  
Inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI  
51-872 Kraków, os.Dwyzgon 303 b1/11/100a  
tel./fax. (012) 649-07-59

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem  
przepisów ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wroz  
z późniejszymi zmianami), każde wykorzystanie, powołanie i  
opublikowanie bez zgody Pracowni Projektowej Inż.  
Bartosz Ludomirski.