



# Instech Zakład Techniki Sanitarnej

UL. ZIELNA 2  
09-472 SŁUPNO  
E'MAIL: [pbobrowski@instechzts.pl](mailto:pbobrowski@instechzts.pl)

MOBILE: +48 608 142 467

[www.instechzts.pl](http://www.instechzts.pl)

---

**Inwestor:**

**GMINA NARUSZEWO  
NARUSZEWO 19A  
09-152 NARUSZEWO**

**Nazwa i kategoria obiektu budowlanego:**

**ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM  
WODOCIĄGOWYM**

***Kategoria obiektu – XXVI***

**Adres obiektu budowlanego, ID działki:**

**JEDN. EW. 142007\_2 NARUSZEWO  
OB. 0018 POSTRÓŻE;  
DZ. 113/2, 108/2**

**Zakres opracowania:**

**PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
LUB DZIAŁKI**

**Branża: SANITARNA**

**Autorzy opracowania:**

**Projektant: mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI**

**Sprawdził: mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI**

**Egzemplarz 5/5**

**Słupno, 05.04.2023 r.**

---

NIP 774-139-40-71

REGON 140784697

## **Spis zawartości:**

Strona tytułowa		str. 1
Spis zawartości		str. 2
Część opisowa		str. 3-4
Oświadczenie projektantów		str. 5
Uprawnienia i zaświadczenia projektantów		str. 6-9
Część graficzna	rys. 1	str. 10

# CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branży sanitarnej rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączem wodociągowym w m. Postróże, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Projektowana sieć wodociągowa z rur PE dz110 zostanie włączona do istn. przewodu wodociągowego PE dz90 zlokalizowanego w dz. 113/2.

## 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu lub działki

Dz. nr Ew. 113/2

Istniejące zagospodarowanie: droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej, ogrodzenia, wjazdy.

Elementy podziemne: sieć wodociągowa.

Dz. nr Ew. 108/2

Działki budowlane.

## 3. Projektowane zagospodarowanie terenu lub działki

- a) Projektuje się sieć wodociągową w pasie drogowym drogi gminnej z rur PE o średnicy dz110. Projektowana sieć wodociągowa z rur PE dz110 zostanie włączona do istn. przewodu wodociągowego PE dz90 zlokalizowanego w dz. 113/2. Projektuje się przyłącze wodociągowe zakończone wodomierzem głównym zlokalizowane na dz. 108/2,
- b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków – istniejący, bez zmian
- c) układ komunikacyjny – istniejący, bez zmian,
- d) dostęp do drogi publicznej – istniejący, bez zmian,
- e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:
  - PE100 PN10 o średnicy dz110 - 94,0 mb,
  - hydrant nadziemny dn80 – 1 kpl,
  - przyłącze wodociągowe PE40 – 7,0 mb,
  - studnia wodomierzowa SW – 1 kpl,
- f) ukształtowanie terenu i układ zieleni – istniejący, nie ulegnie zmianie.

## 4. Zestawienie

- a) powierzchni zabudowy projektowanych obiektów budowlanych – nie dotyczy,
- b) powierzchni zabudowy istniejących obiektów budowlanych – nie ulegnie zmianie, nie dotyczy,
- c) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników – nie ulegnie zmianie, nie dotyczy
- d) powierzchni biologicznie czynnej – nie ulegnie zmianie,
- e) powierzchni innych części terenu – nie ulegnie zmianie.

## 5. Informacje i dane:

- rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu: brak
- teren inwestycji nie znajduje się na obszarze stanowisk archeologicznych podlegających ochronie,
- teren, na którym projektowany jest wodociąg nie jest terenem zmeliorowanym,

- przedsięwzięcie nie zagraża środowisku naturalnemu, nie koliduje z istniejącymi drzewami. Inwestycja nie jest objęta Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
- inwestycja jest zgodna z Decyzją o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr RSG.6733.4.2023 z dnia 27,03,2023 r. wydaną przez Wójta Gminy Naruszewo.

**6. Warunki ochrony przeciwpożarowej** – zaopatrzenie wodne: istniejąca i projektowana sieć wodociągowa, dojazd pożarowy: istniejący.

**7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu** – art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy Prawo Budowlane

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 09.06.2022 r. (D.U. 2022 poz. 1225) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
3. Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1376 z późn. zmianami),
4. Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r poz. 1973),

zasięg i obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany:

*JEDN. EW. 142007\_2 NARUSZEWO  
OB. 0018 POSTRÓŻE;  
DZ. 113/2, 108/2*

**CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU – STR. 10**



1. Paweł Bobrowski  
Ul. Zielna 2, 09-472 Słupno
2. Paweł Rędziński  
Ul. Tuwima 11, 09-400 Płock

Słupno, 05.04.2023 r.

## **OŚWIADCZENIE**

W świetle art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oświadczam, że Projekt zagospodarowania terenu inwestycji pod nazwą:

### **ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM**

zlokalizowanej w miejscowości:

**JEDN. EW. 142007\_2 NARUSZEWO**  
**OB. 0018 POSTRÓŻE;**  
**DZ. 113/2, 108/2**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

.....

(pieczęć i podpis projektanta)

.....

(pieczęć i podpis projektanta)





# Instech Zakład Techniki Sanitarnej

UL. ZIELNA 2  
09-472 SŁUPNO  
E'MAIL: [pbobrowski@instechzts.pl](mailto:pbobrowski@instechzts.pl)

MOBILE: +48 608 142 467

[www.instechzts.pl](http://www.instechzts.pl)

---

**Inwestor:**

**GMINA NARUSZEWO  
NARUSZEWO 19A  
09-152 NARUSZEWO**

**Nazwa i kategoria obiektu budowlanego:**

**ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM  
WODOCIĄGOWYM**

**Kategoria obiektu – XXVI**

**Adres obiektu budowlanego:**

**JEDN. EW. 142007\_2 NARUSZEWO  
OB. 0018 POSTRÓŻE;  
DZ. 113/2, 108/2**

**Zakres opracowania:**

**PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-  
BUDOWLANY**

**Branża: SANITARNA**

**Autorzy opracowania:**

**Projektant: mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI**

**Sprawdził: mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI**

**Egzemplarz 1/5**

**Słupno, 05.04.2023 r.**

---

## **Spis zawartości:**

Strona tytułowa		str. 1
Spis zawartości		str. 2
Opis techniczny		str. 3-10
Oświadczenie projektantów		str. 11
Część graficzna		
1. Profil podłużny	nr rys. 1	str. 12
2. Schemat montażu hydrantu HPN1	nr rys. 2	str. 13
3. Schemat montażu bloków oporowych	nr rys. 3	str. 14
4. Schemat montażu studni wodomierzowej	nr rys. 4	str. 15
5. Schemat montażu zestawu wodomierzowego	nr rys. 5	str. 16

## **OPIS TECHNICZNY**

### **1. Podstawa opracowania**

Dokumentację niniejszą opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

### **2. Materiały wyjściowe**

Do opracowania dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500,
- warunki techniczne do projektowania,
- ustalenia z Inwestorem,
- normy i przepisy,
- wizje lokalne w terenie.

### **3. Zakres opracowania**

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branży sanitarnej rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączem wodociągowym w m. Postróże, powiat płoński, województwo mazowieckie /kategoria XXVI/.

Projektowana sieć wodociągowa z rur PE dz110 zostanie włączona do istn. przewodu wodociągowego PE dz90 zlokalizowanego w dz. 113/2.

### **CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:**

#### **4. Sieć wodociągowa rozdzielcza**

Wodociąg zaprojektowano z rur ciśnieniowych:

**1. PEHD 100 PN10 SDR17 Dz110x6,6** o łącznej długości **94,0 mb.**

##### **4.1. Projektowane rozwiązanie**

Projektowana sieć wodociągowa z rur PE dz110 zostanie włączona do istn. przewodu wodociągowego PE dz90 zlokalizowanego w dz. 113/2.

Na projektowanych odcinkach przewidziano montaż:

- 1 kpl hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem z żeliwa sferoidalnego wg normy PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN 14384:2005 wraz z zasuwą odcinającą kołnierzą DN80, obudową i skrzynką.

#### **UWAGA.**

**Dopuszcza się wykonywanie robót metodą bezwykopową pod warunkiem wcześniejszego odkrycia wszystkich zbliżeń i kolizji proj. rurociągu do istn. infrastruktury podziemnej oraz stosowania rur dedykowanych dla przewiertów sterowanych (rury PE100-RC).**

##### **4.2. Orurowanie**

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PEHD100 łączonych ze sobą poprzez zgrzewanie doczołowe. Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z kształtek PE i armatury żeliwnej kołnierzowej łączonej za pomocą śrub, podkładek i nakrętek ze stali nierdzewnej. Połączenia rur z armaturą żeliwną przyjęto za pomocą łączników

zaciskowych do rur z PE. Przy połączeniach kołnierzowych należy zastosować uszczelki gumowe.

### 4.3. Uzbrojenie wodociągu

Wodociąg uzbrojony będzie w następujące uzbrojenie:

1. zasuwy z żeliwa sferoidalnego równoprzelotowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN1,0 MPa wraz z obudową i skrzynką żeliwną uliczną dużą DN190. Wrzeciono zasuwy winno być wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego (z tego samego co korpus) całkowicie pokryty powłoką z gumy EPDM,
2. hydranty przeciwpożarowe nadziemne z żeliwa sferoidalnego DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem wraz z zasuwami odcinającymi DN80 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną żeliwną dużą ciężką, kolanem stopowym kołnierzowym DN80 i króćcem FF dwukołnierzowym DN80. Wymagana wydajność: 10 l/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkańców przekraczającej 2 000 (5 l/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 2 000). Minimalne ciśnienie 0,2 MPa.

Zasuwy powinny posiadać obudowę teleskopową zabezpieczoną zawleczkami zakończoną w skrzynce dużej ciężkiej do zasuw o rzędnej dostosowanej do rzędnej nawierzchni. Wszystkie skrzynki należy zabezpieczyć płytkami betonowymi i oznakować tabliczkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 5. Przyłącze wodociągowe

### Opis ogólny

Woda z wodociągu gminnego pobierana będzie do celów socjalno-bytowych. Źródłem zasilania będzie proj. przewód wodociągowy o średnicy dn110 umieszczony w działce drogowej gminnej. Projektuje się nowe przyłącze z zestawem wodomierzowym umiejscowionym w studni wodomierzowej.

### Materiały

Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur polietylenowych:

1. **PE100 SDR17 PN10 Dz40x2,4 o dł. L=7,0 mb.**

Włączenie do wodociągu wykonać za pomocą opaski siodłowej elektrooporowej dn110/40 wraz z zasuwą odcinającą kołnierzową DN32 np. firmy HAWLE. Zasuwę bezdławicową z miękkim uszczelnieniem klina montować z obudową teleskopową i skrzynką uliczną.

Lokalizację zasuwy oznakować tabliczką zgodnie z PN-86/B-09700. Nad przewodem (ok. 40 cm) należy ułożyć taśmę znacznikową lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm, z pojedynczą wkładką stalową.

Do pomiaru pobranej wody dobrano wodomierz mokrobieżny hybrydowy jednostrumieniowy Js 2,5 DN20 o wydajności 2,5 m<sup>3</sup>/h wraz z zestawem wodomierzowym montowanym na konsoli składającym się z zaworu skośnego grzybkowego DN25 i zaworu z funkcją zaworu antyskażeniowego DN25. Wysokość montażu 0,4 – 1,0 m nad posadzką.

Studnię wodomierzową SW projektuje się jako włączoną z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej dn1000 mm w zestawie wodomierzowym. Pokrywa studni żeliwna lub z PE DN600 w klasie A15. Pokrywa studni na winna posiadać fabryczną izolację, która będzie

zapobiegać zamarznięciu wodomierza. Zestaw wodomierza głównego montować min. na wysokości 0,4 m nad dnem studni. Przejście rury PE40 przez ścianki studni wykonać z wykorzystaniem przejścia szczelnego chroniącego studnię przed infiltracją wody.

## 6. Montaż przewodów wodociągowych

Do montażu stosować rury wodociągowe PN10, które posiadają odpowiedni atest higieniczny, ważną aprobatę techniczną i spełniają wymagania PN. Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z „Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z nieplastyfikowanego PVC/PE” oraz zgodnie ze schematem uzbrojenia węzłów. Nad przewodem ( p. 30 cm) należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-sygnalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm, z pojedynczą wkładką stalową. W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go przed wyobczeniem, w węzłach i pod armaturą wykonać bloki oporowe z betonu B-20; wymiary 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Bloki te należy również umieścić w miejscach montażu hydrantów (pod trójniki oraz kolana ze stopką) oraz przy kolanach i łukach powyżej 15°. Między blokami a rurami wykonać dylatację z folii polietylenowej.

### Montaż przewodów

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio obsypkę i następnie się ją ubija. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.). Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 m.

Urządzenia do zgrzewania powinny posiadać świadectwo kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis, odnawiane raz w roku. Do zgrzewania należy stosować zgrzewarki automatyczne lub półautomatyczne z rejestratorem parametrów. Opis zgrzewu na rurze należy wykonać pisakiem niezmywalnym i powinien zawierać numer zgrzewu, cechę zgrzewacza i datę wykonania prac. Osoba wykonująca prace połączeniowe powinna odbyć kurs dla zgrzewaczy z rur PE i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania połączeń doczołowych i elektrooporowych.

Montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur ze sobą wykonywać na zewnątrz wykopu. Zgrzewać można ze sobą tylko rury należące do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia i o tej samej średnicy i grubości ścianki:

- rury należy ustawiać współosiowo,
- końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem ,
- temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w granicach 210-220 °C,
- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość na utlenianie,
- siła docisku podczas dogrzewania była bliska zeru,
- siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym poziomie.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania, czas zgrzewania i chłodzenia, powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu i oszacowaniu wartości tych odchyłeń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłeń podanych przez producenta.

## 7. Trasowanie przewodów

Wytyczenie przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z projektem zachowując minimalne odległości:

- od słupów 1,0 m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0 m
- od przewodów wodociągowych 1,5 m
- od przewodów gazowych z rur PE 0,5 m
- od przewodów gazowych z rur stalowych 1,5 m

Dopuszcza się usytuowanie przewodów w odległościach mniejszych od podanych, pod warunkiem wykonania metodą podkopu lub metodą bezodkrywkową w rurze osłonowej.

## 8. Roboty drogowe

Na terenie inwestycji występują istniejące drogi gruntowe o nawierzchni częściowo utwardzonej kruszywem. Zakłada się szerokość wykopu 1,0 m dla robót wodociągowych. Należy stosować się do poniższych wytycznych:

- a. wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- b. jeżeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym występują grunty spoiste to należy wymienić grunt pod nawierzchnią na całej głębokości wykopu poniżej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piasek, pospółka),
- c. przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni wykonać badanie zagęszczenia gruntu – wymagany wskaźnik zagęszczenia  $I_s=0,97$ ,
- d. roboty prowadzone w drogach gruntowych utwardzonych kruszywem – w zakresie robót musi znaleźć się wykonanie w tej drodze nawierzchni tłuczniowej z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm o frakcji 0-31,5 w zakresie wykonywanego wykopu oraz profilowanie całej szerokości pasa drogowego ponownie do łukowego przekroju poprzecznego oraz o rzędnej niwelety równej niwelecie drogi, jaka była przed przystąpieniem do robót,
- e. włązy oraz inne urządzenia rewizyjne znajdujące się w poziomie terenu należy wyregulować z dopasowaniem do nawierzchni, tzn. należy im nadać pochylenie zgodne z pochyleniami nawierzchni,
- f. za stan chodników, pasów zieleni, jezdni sąsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada Wykonawca,
- g. po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem nawierzchni należy zgłosić roboty do odbioru do Inwestora.

Po ułożeniu rurociągu, wykonaniu inwentaryzacji, przeprowadzeniu próby ciśnieniowej i zasypaniu wykopu należy odtworzyć nawierzchnię do stanu pierwotnego.

## 9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci należy prowadzić zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. Roboty ziemne przy należy prowadzić zgodnie z normą: PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.



Minimalne przykrycie przewodów sieci wodociągowej mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej terenu – 1,5 m.

Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na odkład.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt składować obok wykopu w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równoległe z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszane w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów.

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździem. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

W zasięgu koron drzew prace należy wykonywać ręcznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiernych zbliżeniach przewodu do drzew, przewód układać metodą podkopu. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściciela linii. Przy prowadzeniu prac równoległe do przewodu zaleca się częste dokonywanie odkrywek, w celu dokładnego zlokalizowania trasy. Roboty wykonywać pod nadzorem właściciela linii.

Przy słupach zachować odległość minimum 0,7 m od podziemnych części słupów oraz zapewnić w czasie wykonywania wykopów dojazd do stanowisk słupowych.

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące warunki:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
- materiał nie może być zmrożony,
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Należy zastosować podsypkę z piasku o grubości warstwy 15 cm.

Wysokość p lin nad wierzchołkiem przewodu (po zagęszczeniu) powinna wynosić:

- co najmniej 15 cm dla rur o średnicy  $D < 400$  mm
- co najmniej 30 cm dla rur o średnicy  $D \geq 400$  mm.

Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do wyrównania podłoża. Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Ponieważ rurociąg będzie się znajdował w części w pasie drogowym, aby uniknąć osiadania gruntu, zasypkę należy zagęścić min. 97 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować

odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. Należy przedstawić wyniki badania stopnia zagęszczenia.

Zасыpywanie wykopów należy wykonać po ówczesnym przeprowadzeniu próby szczelności.

## 10. Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami

Projektowany wodociąg krzyżuje się z kablem energetycznym. Prace w obrębie kolizji prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością. Zachować odległość pionową min. 0,2 m. Na kabel nałożyć rurę ochronną dwudzielną. Prace prowadzić pod nadzorem właściciela linii.

## 11. Próba ciśnieniowa.

Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać metodą straty ciśnienia zgodnie z PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. Zmontowany rurociąg należy zasypać 30 cm warstwą ziemi, miejsca połączeń i uzbrojenie sieci pozostawić odkryte. Tak przygotowane odcinki rurociągu poddać próbie na ciśnienie 1,0 Mpa. Po wypełnieniu przewodu wodą, odpowietrzeniu i wytworzeniu ciśnienia próbnego pozostawić odcinek na 1 h w celu stabilizacji. Próbę szczelności można uznać za prawidłową, jeżeli w ciągu 30 minut nie zauważa się spadku ciśnienia poniżej 25 kPa.

Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić dezynfekcję i płukanie. Przewody wodociągowe należy napełnić roztworem podchlorynu sodu w ilości 100 g na 1 m<sup>3</sup> wody. Po 24 godzinach wypełniony wodą z roztworem chloru wodociąg należy płukać wodą sieciową do momentu wypłynięcia na końcu przewodu pozbawionej zapachu chloru wody. Rury należy płukać wodą pod dużym ciśnieniem przy otwartych hydrantach na końcu wodociągu. Wodę odprowadzić do rowów przydrożnych, uważając, aby silny strumień nie spowodował uszkodzeń. Po zakończeniu dezynfekcji i płukania należy pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymać pozytywną opinię na temat przydatności wody do picia.

## 12. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowaną inwestycję zaklasyfikowano do **I kategorii geotechnicznej**, która wg § 4.3 pkt. 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. Ustaw nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.)- obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych warunkach gruntowych. Natomiast **warunki gruntowe określono jako proste** – wg § 4.2 pkt. 1 w/w rozporządzenia. Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych warunkach gruntowych.

### Zalecenia:

- w przypadku układania rurociągów w obrębie gruntów spoistych w stanie plastycznym, zaleca się wzmocnić podłoże warstwą tłucznia,
- przy układaniu sieci w obrębie luźnych piasków dno wykopu zaleca się dogęścić zagęszczarką wibracyjną. Grunty organiczne zalegające w poziomie posadawiania należy wymienić,
- na odcinkach, gdzie sieć układana będzie w obrębie nieprzepuszczalnych gruntów spoistych, a miąższość warstwy wodonośnej występującej powyżej jest niewielka, odwodnienie można prowadzić za pomocą bezpośredniego pompowania z dna wykopu, przy odpowiednim zabezpieczeniu jego ścian, na pozostałych odcinkach zaleca się prowadzenie odwodnienia za pomocą zestawów igłofiltrowych,

- w celu ograniczenia negatywnego wpływu odwodnienia na okoliczne obiekty, prace ziemne powinny być prowadzone w okresie o niskim stanie wód podziemnych. Odwodnienie powinno być prowadzone krótkimi odcinkami w celu uniknięcia długotrwałego obniżenia poziomu wód gruntowych.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych przewiduje się odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów ułożonych dwustronnie w odległości max. Co 2,0 m. Każdorazowo sposób odwodnienia należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych i uzgodnić go z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. Zrzut wody przewidziano do istniejących rowów przydrożnych z użyciem rurociągów tymczasowych. Z uwagi na zasięg leja depresji nie wykraczający poza teren inwestycji, którego Inwestor jest właścicielem oraz ilość zrzutu wody poniżej 5 m<sup>3</sup>/dobę nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

### **13. Oznakowanie**

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociągu należy oznakować wg wytycznych normy PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. Zasuwy oraz hydranty oznakować tabliczkami z naniesionymi pomiarami, malowanymi i przymocowanymi do stałych elementów, np. ogrodzenia.

### **14. Zabezpieczenie antykorozyjne.**

Zastosowane uzbrojenie sieci powinno mieć pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją. Producenci armatury żeliwnej (zasuwy, hydranty) zapewniają to poprzez zastosowanie farby proszkowo-epoksydowej. Należy zabezpieczyć przed korozją rury osłonowe poprzez zastosowanie asfaltu bitumicznego na gorąco. Przed rozpoczęciem malowania powierzchnie rur należy oczyścić do II – go stopnia czystości. Należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów.

### **15. Wymagania dotyczące ochrony środowiska**

Roboty budowlane zorganizować tak, aby nie powodować nadmiernego zanieczyszczenia środowiska w zakresie hałasu, emisji pyłów i gazów do atmosfery, odpadów, itp. Podczas przestojów sprzęt mechaniczny powinien mieć wyłączone silniki spalinowe. Powstałe podczas realizacji zadania odpady będą sukcesywnie usuwane. Odpadem będzie grunt z wykopu niewykorzystany do zasypki, który będzie wywieziony na składowisko odpadów. W trakcie realizacji zadania mogą powstać inne odpady, typu opakowania po materiałach, elementy drewniane, metalowe, inne. W/w odpady nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych i będą wywożone na składowisko odpadów. Odpady winny być segregowane i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

**16. Warunki ochrony przeciwpożarowej** – zaopatrzenie wodne: istniejąca i projektowana sieć wodociągowa, dojazd pożarowy: istniejący.

### **17. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie**

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych, nie wytwarza odpadów i nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjęte rozwiązania techniczne eliminują wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty.

## 18. Uwagi dla Wykonawcy

a) sieć należy wykonać zgodnie z projektem oraz z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”,
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL,
- wytycznymi wykonania i odbioru rurociągu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez producenta rur,
- instrukcją wykonywania robót ziemnych przy montażu rurociągów, opracowaną przez producenta rur,
- przywołanymi normami,

b) projekt organizacji robót, obejmujący min. urządzenie placu budowy, zaplecze budowy, doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu – opracowuje we własnym zakresie Wykonawca robót,

c) wykonawca musi dostarczyć atesty i aprobaty na zastosowane rury i kształtki z PVC, PP oraz PE.

## 19. Zestawienie podstawowych materiałów.

Lp.	SIEĆ WODOCIĄGOWA	Ilość
1	Rura PEHD100 PN10 SDR17 Dz110x6,6	94,0 mb
2	Hydrant przeciwpożarowy typ nadziemny DN80 z kolanem hydrantowym żeliwnym ze stopką N DN80, zasuwą hydrantową kołnierзовą DN80, obudową teleskopową do zasuw i skrzynką uliczną żeliwną dużą	1 kpl
3	Trójnik DN100/80/100	2 szt.
4	Prostka dwukołnierзова żeliwna FF DN80, L=0,5 m	2 szt.
5	Łącznik zaciskowy do rur PE DN110	3 szt.
6	Łuk PE110 30st.	2 szt.
7	Opaska siedłowa elektrooporowa dn110/40 z zasuwką dn32 i skrzynką uliczną	1 kpl
8	Rura PEHD100 PN10 Dz40x2,4	7,0 mb
9	Studnia wodomierzowa z zestawem wodomierzowym	1 kpl
10	Zestaw wodomierza głównego	1 kpl
11	Taśma sygnalizacyjno-lokalizacyjna	101,0 m

### UWAGA:

- Budowę sieci realizować pod nadzorem ZUW Mława
- Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać inwentaryzację powykonawczą przewodu
- Stosować się do uwag i zaleceń zawartych w protokole ZUDP

1. Paweł Bobrowski  
Ul. Zielna 2, 09-472 Słupno  
1. Paweł Rędziński  
Ul. Tuwima 11, 09-400 Płock

Słupno, 05.04.2023 r.

## **OŚWIADCZENIE**

W świetle art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oświadczam, że Projekt architektoniczno-budowlany inwestycji pod nazwą:

### **ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM**

zlokalizowanej w miejscowości:

**JEDN. EW. 142007\_2 NARUSZEWO**  
**OB. 0018 POSTRÓŻE;**  
**DZ. 113/2, 108/2**


został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

.....

(pieczęć i podpis projektanta)


.....

(pieczęć i podpis projektanta)

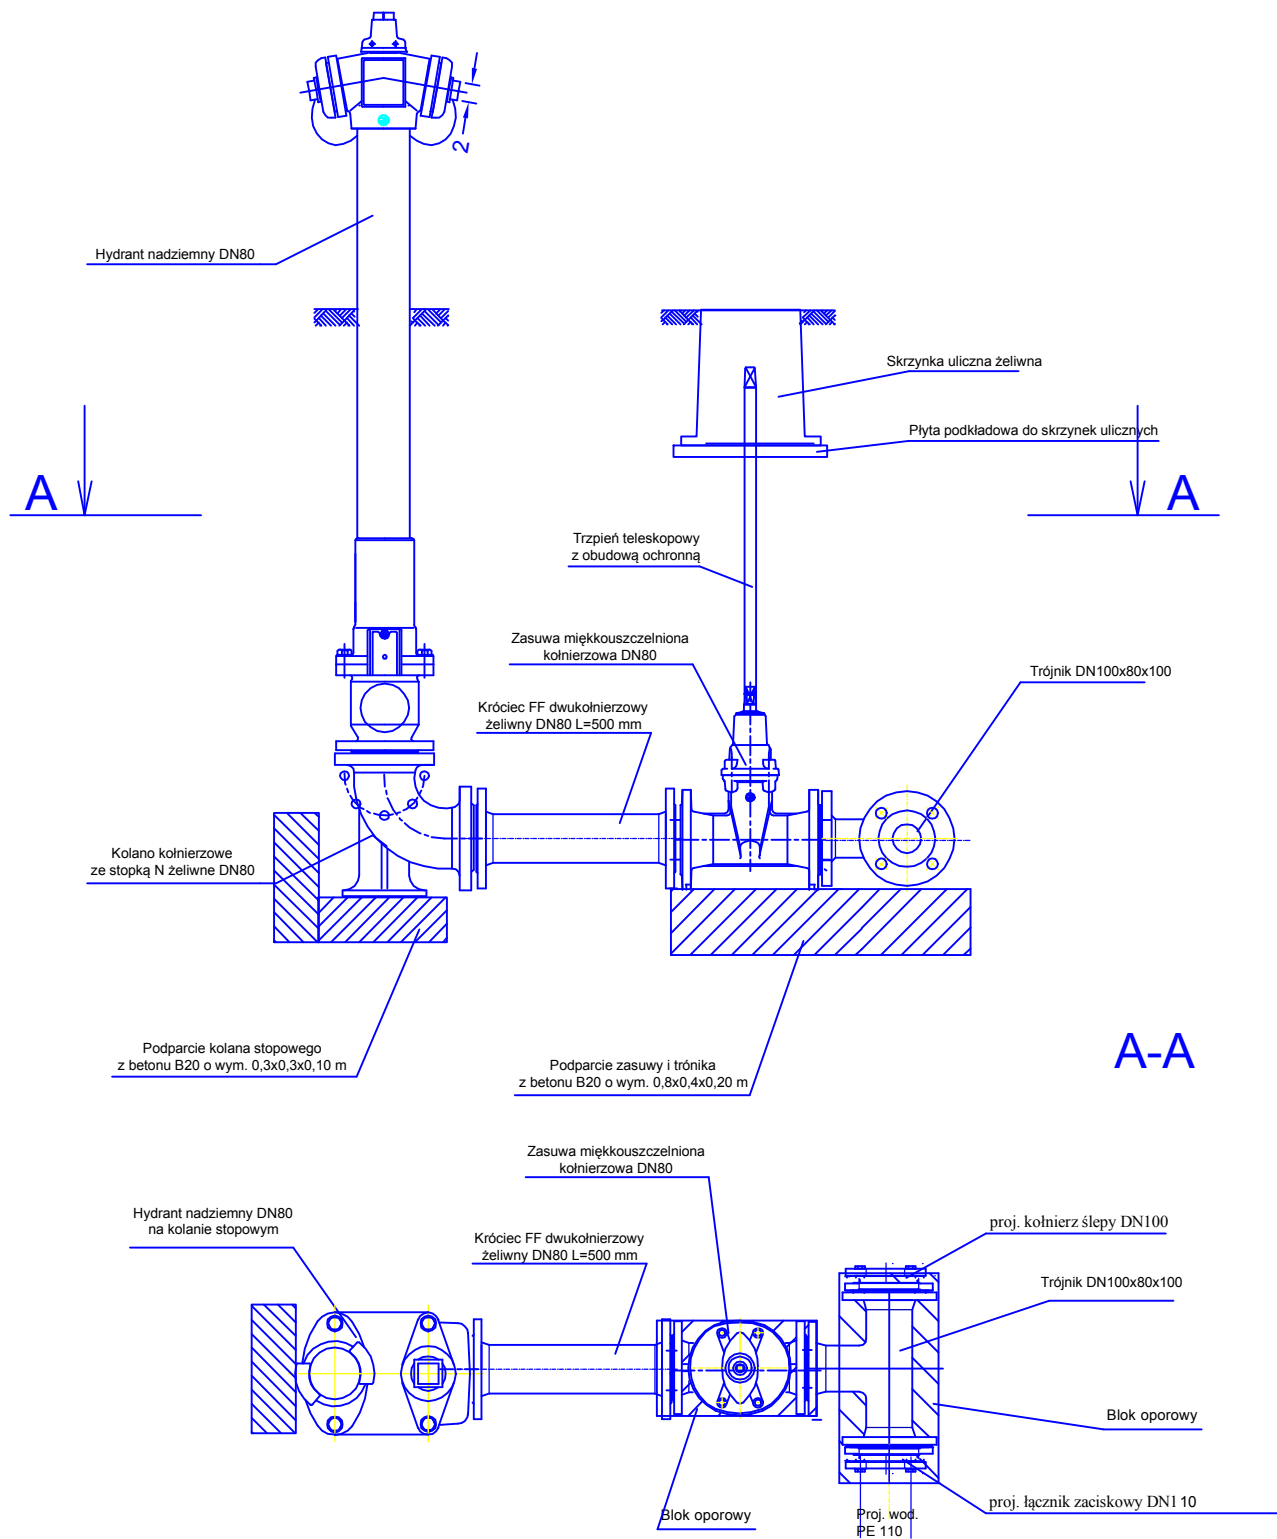


Instech Zakład Techniki Sanitarnej

Projekt	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM			
Adres obiektu	DZ. NR 113/2, 108/2; OB. 0018 POSTRÓŻE; GM. NARUSZEWO			
Rysunek	SCHEMAT MONTAŻU HYDRANTU NADZIEMNEGO HPN 1			
Branża	SANITARNA		SKAŁA	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POOS/07		2
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0428/POOS/09		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data: 05.04.2023 r.	Strona: 13



Poziom podłównawczy 105,00 m n.p.m.

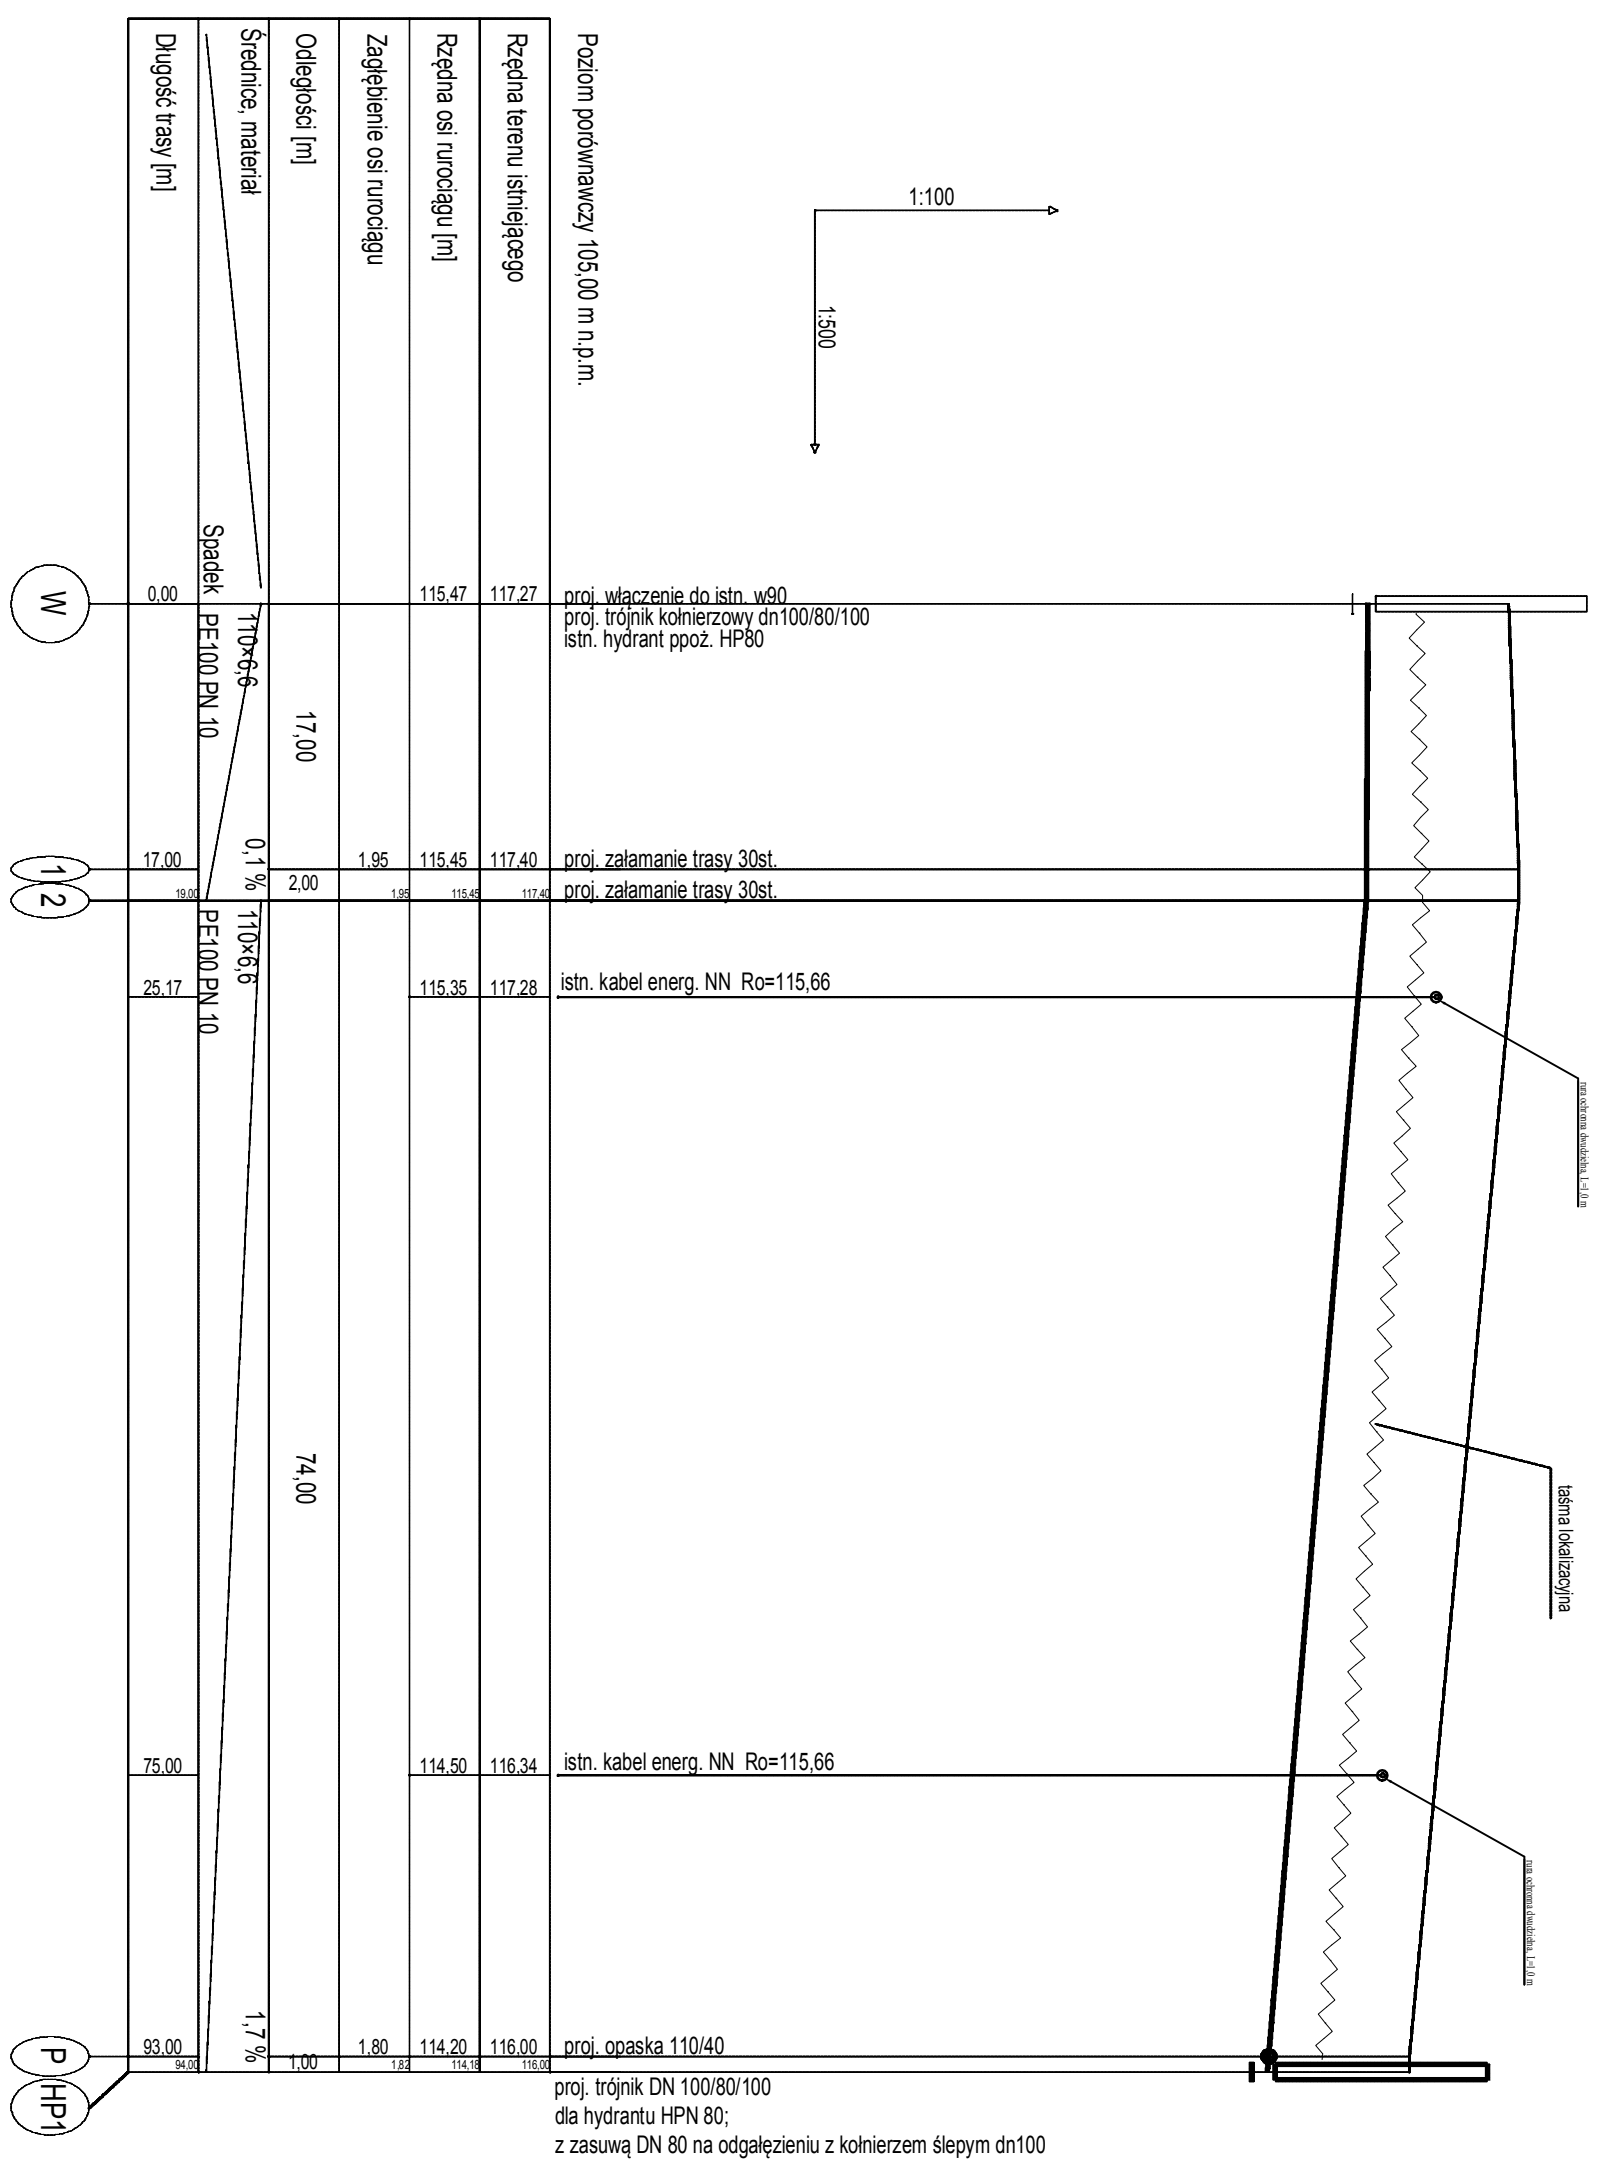

Rzędna terenu istniejącego	117,27	117,40	117,40	117,28	116,00
Rzędna osi rurociągu [m]	115,47	115,45	115,45	115,35	114,20
Zagłębienie osi rurociągu		1,95	1,95	1,93	1,80
Odległości [m]	17,00	2,00	74,00		1,00
Średnica, materiał	110x6,6 PE100 PN 10	110x6,6 PE100 PN 10	110x6,6 PE100 PN 10	110x6,6 PE100 PN 10	110x40 PE63
Długość trasy [m]	0,00	17,00	74,00	75,00	1,00

W

1 2

P/HP1

P

SW

P.p. 105,00 m  
proj. opaska 110/40


proj. zasuwka dn32  
R.O. PE63, L=4,0 m


proj. studnia wodomierzowa z wodomierzem głównym


Rzędna terenu istniejącego	116,00	116,00	114,50	114,20
Rzędna osi rurociągu [m]	116,00	116,00	114,50	114,20
Zagłębienie osi rurociągu			1,50	1,80
Odległości [m]	7,00	7,00	7,00	7,00
Średnica, materiał	PE100 PN 10	PE100 PN 10	PE100 PN 10	PE100 PN 10
Długość trasy [m]	7,00	7,00	7,00	7,00




Projekt	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM	
Adres obiektu	DZ. NR 113 Z, 108/2; OB. 001 8 POSTRÓŻE; GM. NARUSZEWO	
Rysunek	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ	
Branża	SANITARNA	SKALA 1:500/100
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBKOWSKI	MAZ/0201/POOS/07
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0428/POOS/09
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		
Date	05.04.2023 r.	Strona: 12

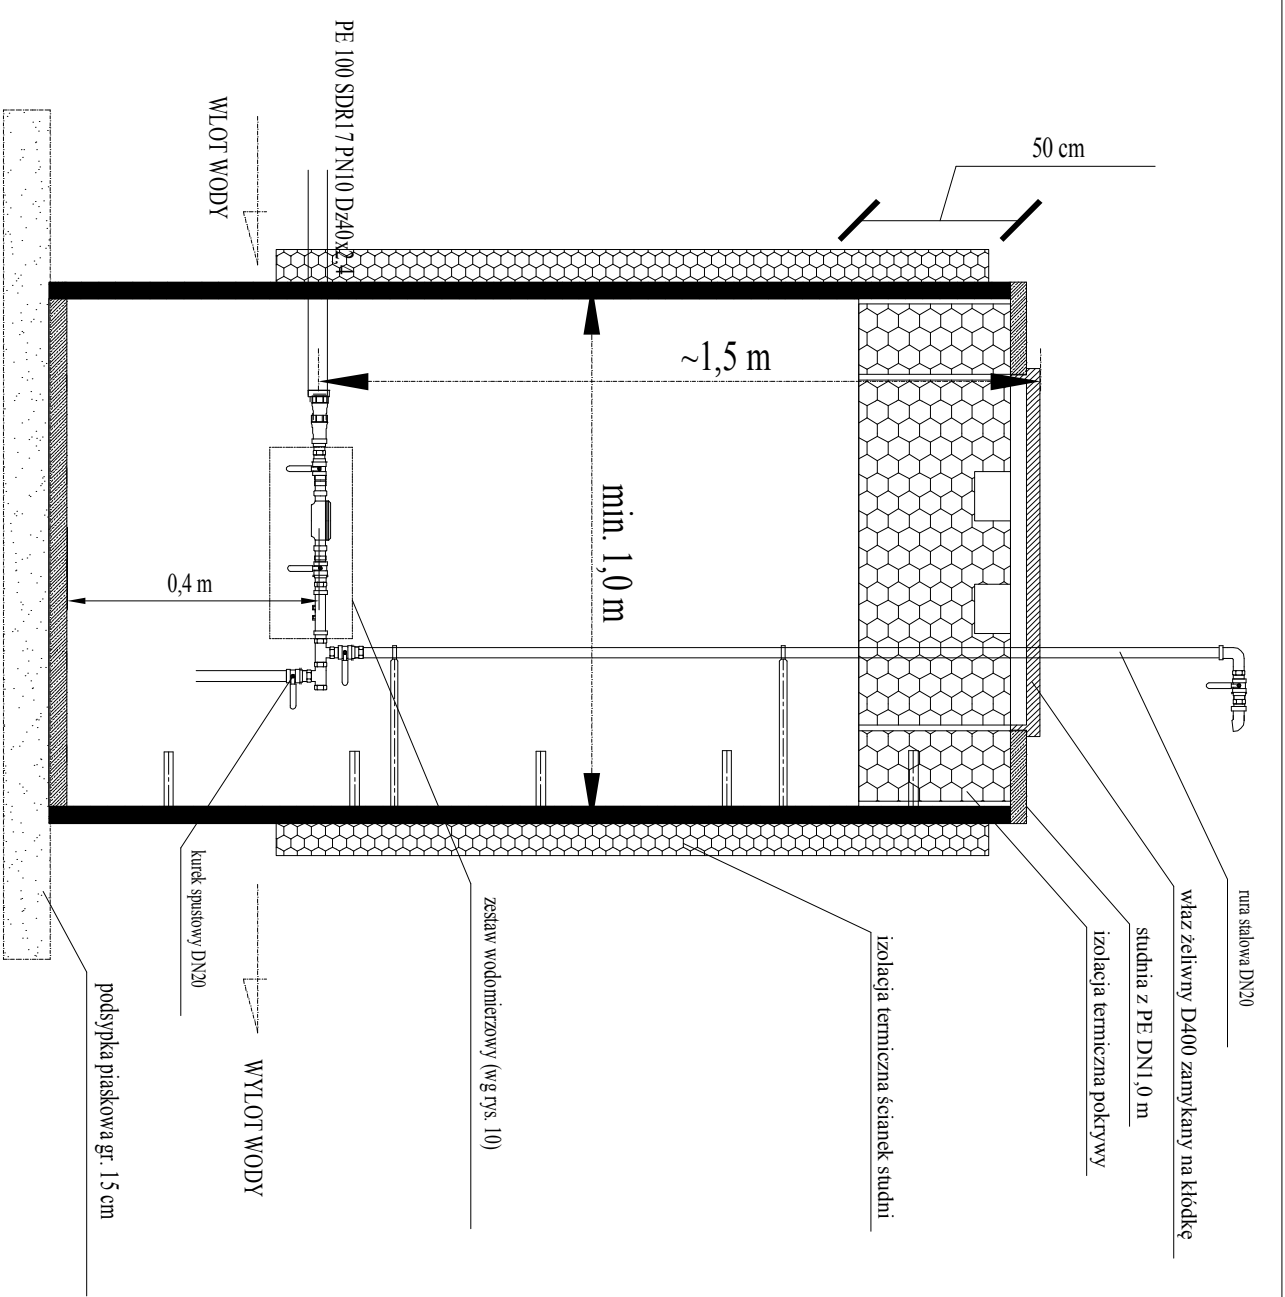

 <b>Instech Zakład Techniki Sanitarnej</b>			
Projekt	ROZBUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM		
Adres obiektu	DZ. NR 1132, 1082; OB. 0018 POSTRÓDZ; GM. NARUSZEWÓ		
Rysunek	SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ		
Branża	SANITARNA		SKALA
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POOS/07	
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ REDZIŃSKI	MAZ/0428/POOS/09	
<b>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</b>			Nr rysunku <b>4</b>
Data: 05.04.2023 r.			Strona: 15

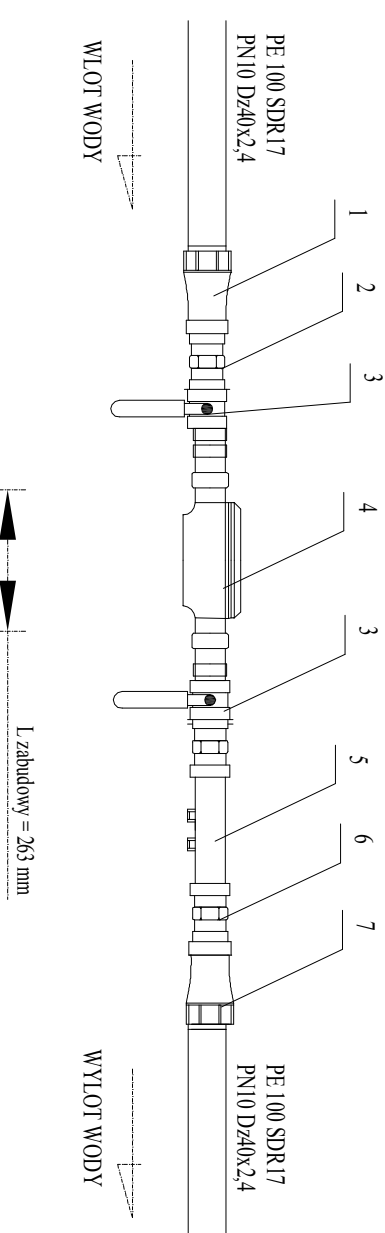


- LEGENDA:
1. kształtka przejściowa PE D40/DN32 stal
  2. złączka redukcyjna DN32/25 stal
  3. zawór skośny grzybkowy DN25 mm
  4. wodomierz skrzydełkowy JS2, 5, DN20
  5. zawór antysyficzny EA DN25 DANFOSS
  6. złączka redukcyjna DN25/32 stal
  7. kształtka przejściowa PE D=40/DN32 stal

 <b>Instech Zakład Techniki Sanitarnej</b>			
Projekt	ROZBUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM		
Adres obiektu	DZ. NR 1132, 1082; OB. 0018 POSTRÓDZ; GM. NARUSZEWÓ		
Rysunek	SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO		
Branża	SANITARNA		SKALA
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POOS/07	
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ REDZIŃSKI	MAZ/0428/POOS/09	
<b>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</b>			Nr rysunku <b>5</b>
Data: 05.04.2023 r.			Strona: 16




**BLOK OPOROWY NALETKU  
DLA RUR  
A-A**




**RZUT Z GÓRY**

**BLOK OPOROWY POD TRÓJNIK ŻELIWNY  
NA ODGAŁĘBIENIU POZOSTYM  
B-B**




**RZUT Z GÓRY**


**BLOK OPOROWY DLA ZASŁAWY  
ŻELIWNEJ KOLNIERZOWEJ  
C-C**




**RZUT Z GÓRY**

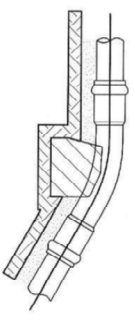

**BLOK OPOROWY ŁUKU NA ZAKŁAMANIU  
PRZEWODU W PIONE WARIANT II**

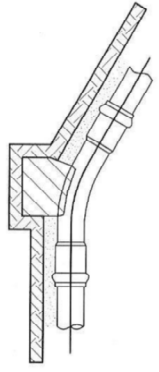

**BLOK OPOROWY ŁUKU NA ZAKŁAMANIU  
PRZEWODU W PIONE WARIANT I**

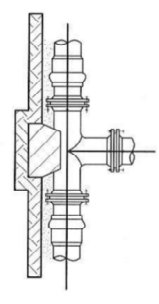

**BLOK OPOROWY POD TRÓJNIK ŻELIWNY HYDRANTU**

		SZEROKOŚĆ NOMINALNA		
		80	100	150
P	F	1740	1500	3400
	W1 = 0,4	2850	4120	3500
	W2 = 10	1140	1630	3440
R	W3 = 20	570	825	1750
	R (R8)	1710	2475	5100
	W1 = 0,4	4275	6180	12800
F	W2 = 10	1710	2175	5100
	W3 = 20	455	1237	2580
	R (R8)	798	1155	2340
P	W1 = 0,4	2000	2980	5560
	W2 = 10	798	1153	2380
	W3 = 20	599	577	1180
R	R (R8)	570	825	1700
	W1 = 0,4	1425	2060	4230
	W2 = 10	570	825	1700
F	W3 = 20	285	412	390
	R (R8)	456	660	1350
	W1 = 0,4	1140	1650	3440
P	W2 = 10	456	660	1350
	W3 = 20	228	330	660
	R (R8)	228	330	660
F	W1 = 0,4	570	570	110
	W2 = 10	226	326	660
	W3 = 20	114	165	340

Wskład: 1/3 P, 1/3 R w rozcieńczeniu (1/3)  
 Powierzchnia oporowa F (cm<sup>2</sup>)  
 1. W1 = 0,4 kg/cm  
 Grunt: luźna, niesypany (kat. I, II)  
 w wykopach odczynionych  
 2. W2 = 10 kg/cm  
 Grunt: twardy, niesypany (kat. III)  
 3. W3 = 20 kg/cm  
 Grunt: twardy, niesypany (kat. IV, V)  
 gliny, gliny piaszczyste, żwiru itp.  
**ODNAWIANIE**  
 P - siła parcia na skłębli rury przy ciśnieniu  
 wewnętrznym 15 atm. w uzorze przesyłowym  
 R - siła parcia na skłębli rury przy ciśnieniu  
 wewnętrznym 15 atm. w miejscu zabudowy rury  
 przewodowej.  
 W1 - siła parcia na skłębli rury przy ciśnieniu  
 W2 - dopuszczalne nadciężenie gruntu w stanie rozdzielnym  
 W3 - powierzchnia styku bloku oporowego w stanie rozdzielnym.

**BETONOWE BLOKI OPOROWE DLA ŁUKÓW I KOLAN PCV**

Dz (luty PCV)	90		110		160	
	90	110	90	110	160	90
P	wymiary bloku					
	A x B x C		A x B x C		A x B x C	
	60x53x35		75x60x35		100x69x45	
F	długość segmentu					
	W1 = 0,4		W2 = 10		W3 = 20	
	40x20x20		60x30x30		60x30x30	
R	W1 = 0,4		W2 = 10		W3 = 20	
	75x40x20		90x30x25		100x30x25	
	100x45x30		130x100x50		130x100x50	
F	długość segmentu					
	W1 = 0,4		W2 = 10		W3 = 20	
	60x45x30		130x100x50		130x100x50	
P	wymiary bloku					
	A x B x C		A x B x C		A x B x C	
	45x45x30		50x30x30		75x60x35	
F	długość segmentu					
	W1 = 0,4		W2 = 10		W3 = 20	
	20x20x20		35x20x25		30x30x25	
R	W1 = 0,4		W2 = 10		W3 = 20	
	30x20x25		45x45x30		60x30x30	
	30x30x25		30x30x25		30x30x25	
F	długość segmentu					
	W1 = 0,4		W2 = 10		W3 = 20	
	14x20		20x20		20x20	
R	W1 = 0,4		W2 = 10		W3 = 20	
	20x20x20		24x20		24x20	
	30x30x25		30x30x25		30x30x25	
F	długość segmentu					
	W1 = 0,4		W2 = 10		W3 = 20	
	20x20x20		20x20x20		20x20x20	
R	W1 = 0,4		W2 = 10		W3 = 20	
	30x30x25		30x30x25		30x30x25	
	15x20x20		15x20x20		15x20x20	
F	długość segmentu					
	W1 = 0,4		W2 = 10		W3 = 20	
	16x25		23x25		27x25	

**Instech** Zakład Techniki Sanitarnej

Projekt: ROZBUDOWA SIĘCI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLĄCZEM WODOCIAGOWYM	
Adres obiektu: DZ. NR. 112, 108/2, OBI. 0018 TORIŁOŻE, GM. NAKRZEWO	
Rysunek: SCHEMAT MONTAŻU BLOKÓW OPOROWYCH	
Branda: SANITARNIA	SKALA
Funkcja: Inżynier narowski	N. Ignatowicz
Projektant: mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POCS/07
Projektant sprawdzający: mgr inż. PAWEŁ RUDZIŃSKI	MAZ/0428/POCS/09
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
Imię: 05.04.2013 r.	Strona: 14



# Instech **Zakład Techniki Sanitarnej**

UL. ZIELNA 2  
09-472 SŁUPNO  
E'MAIL: [pbobrowski@instechzts.pl](mailto:pbobrowski@instechzts.pl)

MOBILE: +48 608 142 467

[www.instechzts.pl](http://www.instechzts.pl)

---

**Inwestor:**

**GMINA NARUSZEWO  
NARUSZEWO 19A  
09-152 NARUSZEWO**

**Nazwa i kategoria obiektu budowlanego:**

**ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM  
WODOCIĄGOWYM**

***Kategoria obiektu – XXVI***

**Adres obiektu budowlanego:**

**JEDN. EW. 142007\_2 NARUSZEWO  
OB. 0018 POSTRÓŻE;  
DZ. 113/2, 108/2**

**Zakres opracowania:**

**PROJEKT BUDOWLANY - ZAŁĄCZNIKI**

**Branża: SANITARNA**

**Autorzy opracowania:**

**Projektant /br. sanitarna/: mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI**

**Sprawdził /br. sanitarna/: mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI**

**Egzemplarz **1**/5**

**Słupno, 05.04.2023 r.**

---

NIP 774-139-40-71

REGON 140784697

## **Spis zawartości:**

Strona tytułowa	str. 1
Spis zawartości	str. 2
Informacja dotycząca BIOZ	str. 3-5
Decyzje, uzgodnienia	
1. Warunki techniczne	str. 6
2. Protokół z narady koordynacyjnej	str. 7-9
3. Decyzja lokalizacyjna Wójta Gminy Naruszewo	str. 10-12
4. Pismo PGW Wody Polskie	str. 13
5. Opinia PPIS	str. 14

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**Inwestor:**

*GMINA NARUSZEWO  
NARUSZEWO 19A  
09-152 NARUSZEWO*

**Nazwa obiektu budowlanego:**

*ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM  
WODOCIĄGOWYM*

**Adres obiektu budowlanego:**

*JEDN. EW. 142007\_2 NARUSZEWO  
OB. 0018 POSTRÓŻE;  
DZ. 113/2, 108/2*

**Imię i nazwisko projektanta:**

*mgr inż. Paweł Bobrowski  
ul. Zielna 2, 09-472 Słupno*

**Słupno, 05.04.2023 r.**

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:**

Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesunięć obiektów i urządzeń w terenie, takich jak: istniejące nawierzchnie, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, słupy itp.;
- przygotowanie miejsc do składowania ziemi wybranej z wykopu, która będzie wykorzystywana później jako zasypka;
- przygotowanie miejsc do składowania rurociągów i armatury.

Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodetę;
- wykonanie wykopów pod rurociąg sprzętem specjalistycznym - koparki o odpowiedniej szerokości łyżki oraz ręcznie w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejących obiektów nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich właścicieli bądź użytkowników;
- wykonanie podsypki z piasku;
- montaż rurociągów i armatury;
- posadowienie studni rewizyjnych;
- obsypanie piaskiem ułożonych przewodów;
- wykonanie próby szczelności;
- zasypanie wykopu ziemią z odkładu;
- odtworzenie nawierzchni.

### **2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANÝCH.**

#### Dz. nr Ew. 113/2

Istniejące zagospodarowanie: droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej, ogrodzenia, wjazdy.

Elementy podziemne: sieć wodociągowa.

#### Dz. nr Ew. 108/2

Działki budowlane.

### **3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI**

Nie ma w terenie elementów stwarzających szczególne zagrożenia.

### **4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANÝCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA**

W trakcie wykonywania prac montażowych mogą wystąpić zagrożenia przy zbliżeniu do istniejących przewodów energetycznych. Głębokość wykopów - 1,40 ~ 2,0 m. Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na odkład. Należy zachować bezpieczną odległość od pracującego sprzętu - nie przechodzić pod pracującą łyżką koparki. Ziemię składować w bezpiecznej odległości od ścian wykopu. Ograniczyć ruch środków transportowych w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu - 0,6 m od krawędzi wykopu unikać składowania i obciążeń. Dla bezpieczeństwa zejścia i wyjścia należy przewidzieć drabinki lub schodki drewniane.

### **5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIENIE NIEBEZPIECZNYCH**

Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracowników z ryzykiem. Ponadto każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami:

- instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników;
- sposoby postępowania pracowników w trakcie zaistnienia nieszczęśliwych wypadków;
- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tzn.:
  - praca urządzeń mechanicznych;
  - sposób postępowania w sytuacji, gdy należy natychmiastowo odciąć zasilenie w media - elektryczne, wodociągowe itp.

#### 6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

Teren budowy należy wygrodzić i odpowiednio oznakować. Ponieważ roboty będą wykonywane w pasie drogowym, niezbędne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z projektem zmiany organizacji ruchu wykonanym przez kierownika budowy uzgodnionym z Właścicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom numer telefonu do biura lub na telefon komórkowy.

Kierownik budowy sporządzając plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodów dostawczych, pracowników, ewentualnie podwykonawców. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii, bądź innych zagrożeń.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym wszystkich pracowników. Ponadto poda informację o najbliższym dostępnym punkcie lekarskim, najbliższej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i najbliższej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiałów.

# ZAKŁAD USŁUG WODNYCH

dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie  
06-500 Mława, ul. Nowa 40 woj. mazowieckie



## Telefony centrali:

## Zaplecze techniczne

ul. Nowa 40  
(23) 654-38-77

## Administracja:

ul. Stefana Roweckiego  
„Grota” 4

tel.  
(23) 654-35-41  
(23) 654-99-94  
tel./fax  
(23) 654-41-92

## Konto:

Bank PEKAO S.A.  
43 1240 5598 1111 0000 5031 9602

## Regon

000822848

## NIP

569-000-29-98

## e-mail:

zuwmlawa@zuwmlawa.pl

www.zuwmlawa.pl

Mława, dn. 23.11.2022r

Gmina Naruszewo  
09-152 Naruszewo

## WARUNKI TECHNICZNE

dla projektowanej budowy sieci wodociągowej z przyłączami od działki o nr 126/2 w kierunku działki o nr 108/1 w m. Postróże gm. Naruszewo:

1. Sieć wodociągową z przyłączami należy zaprojektować z rur PE klasy ciśnień PN 10.
2. Głębokość ułożenia rurociągów 1,6 m od wierzchu rury do powierzchni terenu.
3. Dla każdego odbiorcy należy zaprojektować niezależne przyłącze wodociągowe z rur z oddzielnym wpięciem do sieci za pomocą nawiertki.  
W przypadku konieczności zaprojektowania wspólnego przyłącza do dwóch i więcej odbiorców należy zamontować na odgałęzieniu zasuwę odcinającą z obudowami i oznakowaniem tabliczkami informacyjnymi umożliwiające odcięcie wody niezależnie u każdego z odbiorców.
4. W przypadku przebiegu trasy przyłącza wzdłuż fundamentów projektowanego budynku należy zachować odległość minimum 3 metrów od fundamentów. W przypadku braku możliwości zachowania w/w odległości należy zaprojektować rurę osłonową.
5. W przypadku przebiegu trasy przyłączy po gruntach prywatnych należy uzyskać zgody Właścicieli działek.
6. Zestaw wodomierza głównego na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych lub w szczelnej studni wodomierzowej z otworem włączowym o średnicy co najmniej 0,6m w świetle.
7. Pomieszczenie lub studzienka, w której będzie zainstalowany zestaw wodomierza głównego powinny mieć:
  - a) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku – wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknięciem przeciwwzalewowym, jeżeli warunki lokalne tego wymagają, a także wentylację;
  - b) w przypadku umieszczenia w studziencie wodomierzowej poza budynkiem – zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i opadowych, zagłębienie do wyczerpania wody oraz wentylację.
8. Wykonanie robót należy zlecić osobie fizycznej lub prawnej o stosownych uprawnieniach lub do ZUW Mława.
9. Przed przystąpieniem do wykonania robót przez inne niż ZUW osoby należy zawrzeć z Zakładem Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie umowę o nadzór nad wykonywanymi robotami oraz umowę na wykonanie wciniek w sieć wodociągową
10. Po wykonaniu robót Inwestor ma obowiązek wykonać na swój koszt inwentaryzację geodezyjną przyłączy i dostarczyć ją do ZUW w Mławie.
11. Końcowym etapem jest zawarcie umowy z ZUW Mława na dostawę wody.
12. Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 2lat od daty wdania.

**DYREKTOR**  
mgr inż. Jan Stępka

Starostwo Powiatowe w Płó sku  
Wydział Geodezji, Katastru i  
Gospodarki Nieruchomo ciami  
ul. ks. J.Popiełuszki 14; 09-100 Płó sk  
tel.: 23 662 23 15 w. 238  
zud@powiat-plonski.pl

Znak sprawy: GG.6630.79.2023

**ODPIS PROTOKOŁU**

**z Narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu**  
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płó sku za pomoc irdków komunikacji elektronicznej

zako czonej w dniu: **2023-03-28**

**Wnioskodawca:** Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH

09-472 SŁUPNO  
Zielna 2

**Opis przedmiotu narady:** 18 - Postro e gm. Naruszewo

przył cze wodoci gowe  
sie wodoci gowa

**Przewodnicz cy narady:** Geodeta Powiatowy Jacek Dadan

1. Powiatow baz GESUT aktualizuje si w drodze czynno ci materialno - technicznych na podstawie wyników narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 1 ustawy.
2. Inwestorzy s obowi zani do zapewnienia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych.
3. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nale y zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacji powykonawcz .
4. Integraln cz niniejszego protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporz dzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych po wiadczonej za zgodno z oryginałem przez projektanta z przedstawion na niej propozycj usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacj , e ta dokumentacja była przedmiotem narady.
5. Prace ziemne w miejscach zbli e z punktami osnowy geodezyjnej nale y prowadzi r cznie. W przypadku naruszenia znaków osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowi zany jest do naprawienia szkód poprzez zlecenie odtworzenia poło enia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym O rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. (Rozporz dzeniem z dnia 15 kwietnia 1999r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych tj. Dz. U. 2020.1357 t.j.).
6. Uzgodniono tre protokołu z uczestnikami narady koordynacyjnej.

**Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:**







Lp	Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imi , nazwisko uzgadniaj cego Data
1	Pa stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Wyszogrodzie	nie dotyczy NW Wyszogród	Katarzyna Piechna  2023-03-21 09:33:00




2	Energa - Operator SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji Ciechanów	Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istn. urz. dzeniami energetycznymi wykonana r. cznie pod nadzorem pracowników Energa Operator SA. Na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi zastosowana rury osłonowe.	Paweł Domański  2023-03-23 09:09:19
3	NETIA S.A.	brak uwag	Paweł Rutkowski  2023-03-21 08:03:21
4	ARM - operator sieci szerokopasmowej "Internet dla Mazowsza"	brak uwag	Sławomir Jałkowski  2023-03-21 08:23:04
5	Urząd Gminy w Naruszewie	brak uwag	Dominik Sabalski  2023-03-21 08:42:41
6	Exatel S.A.	brak uwag	Sławomir Pastuszka  2023-03-21 14:12:03
7	Powiatowy Zarząd Dróg w Płocku	brak uwag	Radosław Wojkowski  2023-03-21 14:30:22
8	Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie	Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczył w naradzie.	
9	Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	brak uwag	Jacek Dadan  2023-03-27 11:15:37
10	Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Architektoniczno - Budowlany	Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczył w naradzie.	

11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku	Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczył w naradzie.	
12	Wnioskodawca	Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczył w naradzie.	
13	Orange Polska S.A.	Brak osoby upoważnionej do delegowania na narady koordynacyjne 2023r/ Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczył w naradzie.	

LEGENDA

-  proj. sieć wodociągowa z rur PEHD100 PN10 SDR17 Dż10x6,6; L=94,0 m
-  proj. hydrant nadziemny HPN 80 z zasuwką DN 80 - 1 kpl
-  proj. przyłącze wodociągowe z rur PEHD100 PN10 SDR17 Dż40x2,4; L=7,0 m
-  granice działek ewidencyjnych
-  zakres inwestycji objęty opracowaniem
-  numery ewidencyjne działek objęte opracowaniem

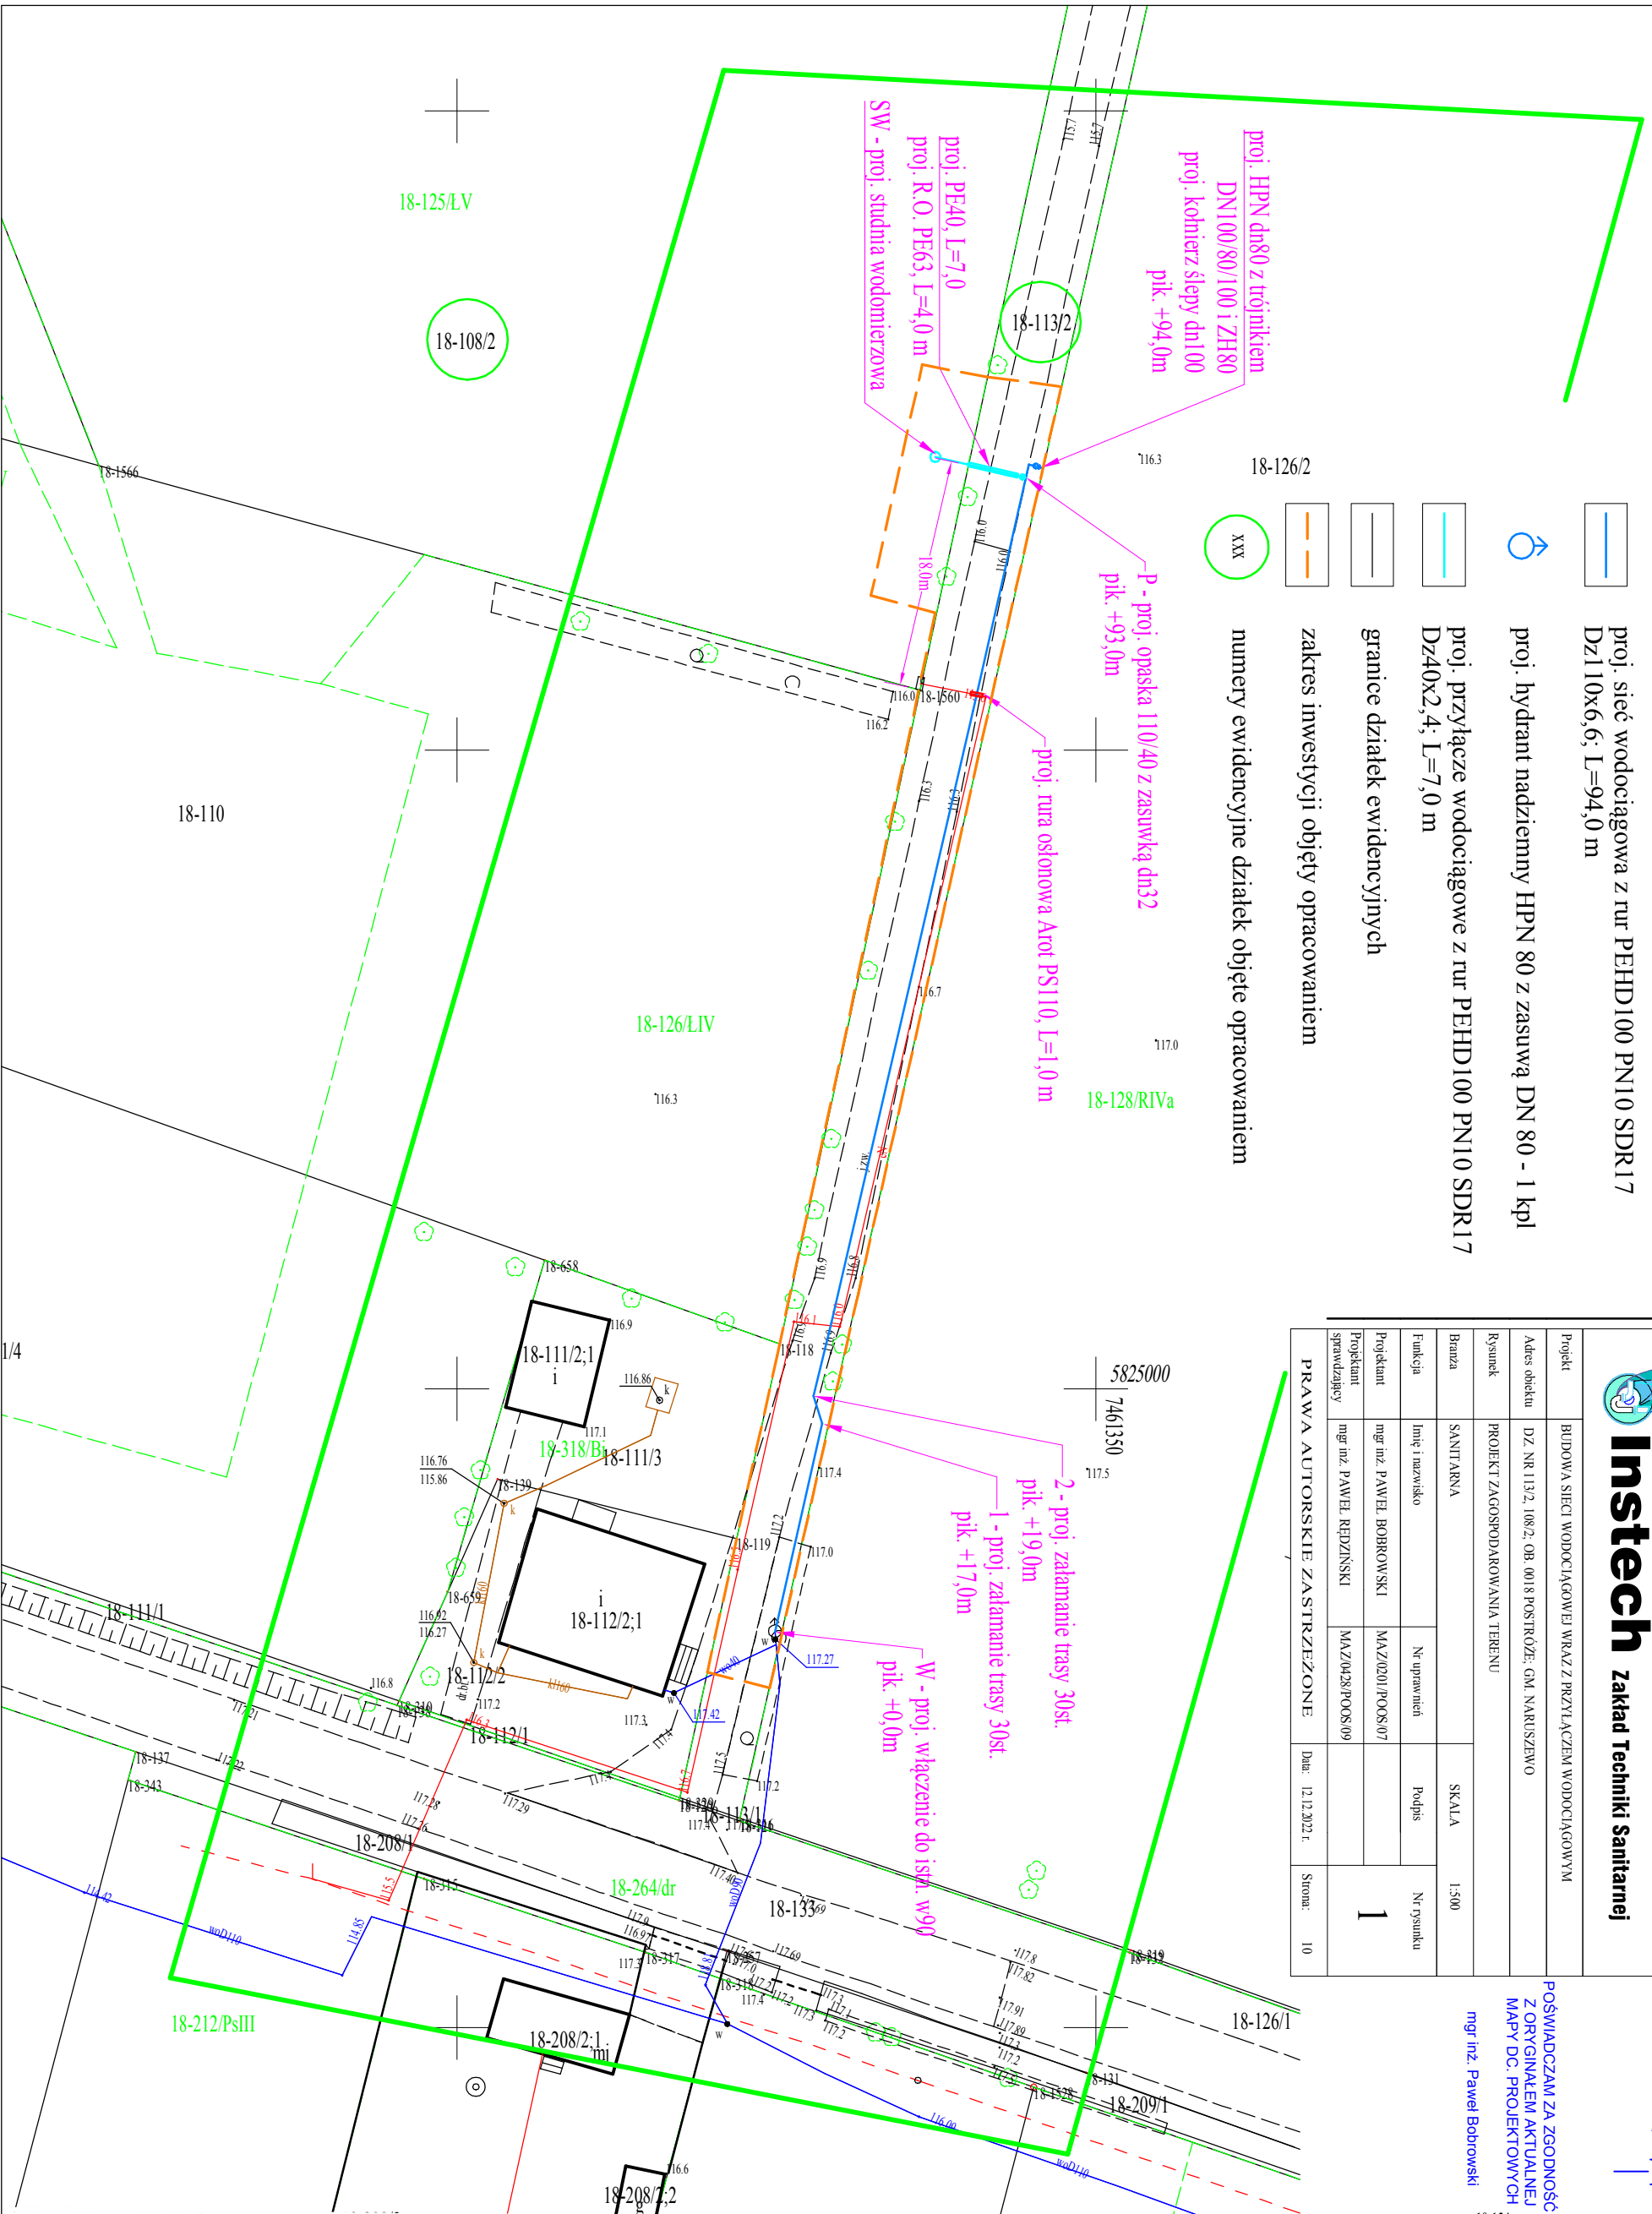

**Instech** Zakład Techniki Sanitarnej

Projekt	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM		
Adres obiektu	DZ NR 113/2, 108/2, OB. 0018 POSTRÓŻE, GM. NARUSZEWÓ		
Rysunek	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Brama	SANITARNA	SKALA	1:500
Funkcja	Inż. i nazwisko	№ uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ0201/POOS.07	
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ REDZIŃSKI	MAZ0428/POOS.09	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Data:	12.12.2022 r.
		Strona:	10

POŚWIADCZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM AKTUALNEJ MAPY D.C. PROJEKTOWYCH  
mgr inż. Paweł Bobrowski

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Gmina Naruszewo  
Obręb 18 Postróże  
działka nr 113/2  
SKALA 1:500  
ark. 7.181.16.21.4.4  
GG.6640.3203.2022

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Ukl. współrzędnych 2000 pas 7  
Ukl. wysokości 'Kronsztadt 86'  
Dokładność położenia punktów granicznych w obszarze opracowania wynosi:  
1-11 cm  
Płońsk 23.11.2022 rok  
Nie ustalono obciążeń w księdze wieczystej.

GLOBAL  
USŁUGI GEODEZYJNO-PROJEKTOWE  
Rafał Zbrzyzny  
09-100 Płońsk, ul. 1-go Maja 2  
tel.: 508 061 338

GEODETA UPRAWNIONY  
Rafał Zbrzyzny  
upr. nr 17309

**OŚWIADCZENIE**  
Ja niżej podpisany(a) składam oświadczenie następującej treści:  
Oświadczam o uzyskaniu protokołu weryfikacji z wynikiem pozytywnym pracy geodezyjnej zgłoszonej do STAROSTY PŁONSKIEGO pod numerem identyfikacyjnym zgłoszenia GG.6640 .....  
Numer oraz data wystawienia protokołu weryfikacji:  
nr prot.: ..... data: .....  
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia  
Płońsk, dnia: .....

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3 a i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 1693 z późn.zm.), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), z urzędu w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację przyłącza i sieci wodociągowej w drogach gminnych o numerach ewidencyjnych działek: 113/2, położonych w obrębie Postróże,

### z e z w a ł a   s i ę

#### Gminie Naruszewo Naruszewo19A, 09-152 Naruszewo

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Postróże o numerach ewidencyjnych działek: 113/2, urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. **przyłącza i sieci wodociągowej według lokalizacji pokazanej na mapie sytuacyjnej załączonej do akt sprawy na następujących warunkach:**

- 1) Przejścia poprzeczne w pasie drogowym wykonać w rurze ochronnej metodą przecisku zaś przejścia podłużne metodą rozkopu.
- 2) Przy projektowaniu i wykonaniu robót uwzględnić przebieg istniejącej infrastruktury;
- 3) Usytuowanie urządzenia poprzecznie przecinającego drogę powinno być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie ograniczało możliwości przebudowy i remontu drogi;
- 4) W przypadku wystąpienia kolizji w/w urządzenia z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy drogi, właściciel urządzenia na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionego urządzenia niezwłocznie po wezwaniu;
- 5) Przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych należy uzyskać:
  - **zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym** oraz zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego na podstawie §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481) pod rygorem zastosowania art. 162 kodeksu postępowania administracyjnego;
  - **pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonanie robót budowlanych** w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
- 6) Utrzymanie urządzeń należy do właściciela urządzenia. Wójt Gminy Naruszewo, jako zarządca drogi nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia w/w urządzenia przy robotach nie związanych z utrzymaniem drogi.

*Powyższe zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym jest równoznaczne z przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi.*

### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt.1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi. W uznaniu zarządcy drogi w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych w miejscowości Postróże o numerach ewidencyjnych działek: 113/2 urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociagowymi.

Lokalizacja nie powinna wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego a jedynie zezwoli na realizację projektu rozbudowy wodociągu wraz z przyłączami.

Zgodnie z warunkami niniejszej decyzji przed przystąpieniem do wykonania robót i do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wykonawcy z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi, tj. Wójta Gminy Naruszewo zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska

Decyzja niniejsza stała się ostateczna

w dniu 25.01.2023r.

Naruszewo, dnia 25.01.2023r.

#### Otrzymują:

1. Inwestor: Gmina Naruszewo  
Naruszewo 19A  
09-152 Naruszewo
2. a/a

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska

WA.ZZI.1.0145.273.2023.MW

**Instech Zakład Techniki Sanitarnej**  
**ul. Zielna 2**  
**09-472 Słupno**

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.2023 r. (wpłynęło 14.03.2023 r.), dotyczące uzgodnienia lokalizacji rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie informuje, że przedmiotowa inwestycja nie koliduje z urządzeniami będącymi w naszej administracji. Tym samym tutejszy Zarząd Zlewni nie jest właściwy do dokonania uzgodnień w przedmiotowym zakresie.

Ponadto informuje, że działka o nr ew. 22/1, położona w obrębie Stachowo, gmina Naruszewo, figuruje w ewidencji melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) przez PGW Wody Polskie.

Na powyższej działce znajdują się urządzenia melioracji wodnych wykonane w ramach zadania inwestycyjnego „Kozarzewo III”. Planowana inwestycja może kolidować z podziemną siecią drenarską odprowadzającą nadmiar wód gruntowych i powierzchniowych. W przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z podziemną siecią drenarską, zgodnie z art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, które również stosuje się do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń. W przypadku wykonania urządzeń melioracji wodnych, zgodnie z art. 196 ust. 11 ww. ustawy należy zgłosić to urządzenie do Zarządu Zlewni w Ciechanowie w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do jego użytkowania w celu wpisania do ewidencji melioracji wodnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3, przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące urządzeń wodnych, stosuje się odpowiednio do urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych. Dbając o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych, należy zastosować rozwiązania projektowe nie powodujące pogorszenia warunków funkcjonowania obiektu melioracyjnego zgodnie z art. 192 ust. 1 ww. ustawy.

Na terenie działek o nr ew. 113/2 i 108/2, obręb Postróże, gmina Naruszewo, 116/1, 32/5, 106/2, 85/7, 85/8, 85/5, 86, obręb Skarboszewo, gmina Naruszewo, 3/3, 3/6, 7, 6/9, 6/6, 6/8, 16/1, 24/1, 47, 48/1, 48/2, obręb Stachowo, gmina Naruszewo, nie figurują w prowadzonej przez tut. Zarząd Zlewni ww. ewidencji.

Ponadto informujemy, że przy projektowaniu i wykonywaniu planowanej inwestycji należy przestrzegać przepisów ustawy Prawo wodne.

Jednocześnie informujemy, że działki o nr ew. 50, 58 i 67/1, położone w obrębie Skarszyn, gmina Naruszewo, powiat płoński, znajdują się poza obszarem działalności tut. Zarządu Zlewni, w związku z czym w celu uzyskania informacji należy wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo Zarządu, w tym przypadku jest to Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, z siedzibą przy ul. Okrzei 74, 87-800 Włocławek.

DYREKTOR  
  
Janusz Prusiński

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Aa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Ciechanowie  
ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów

tel.: +48 (23) 67 42 450 | faks: +48 (23) 67 42 4 51 | e-mail: zz-ciechanow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl





Płońsk, dnia 24 kwietnia 2023 r.

PPIS.ZNS.472.091.2023.11

**INSTECH**  
**Zakład Techniki Sanitarnej**  
**ul. Zielna 2**  
**09-472 Słupno**

## OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit „a” a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r., poz. 338), po zapoznaniu się z projektem budowlanym branży sanitarnej sieci wodociągowej złożonym przez Wnioskodawcę: Instech Zakład Techniki Sanitarnej, ul. Zielna 2, 09-472 Słupno, przy piśmie z dnia 18.04.2023 r., (data wpływu do PSSE w Płońsku L.dz. 1379/18.04.2023) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**w PŁOŃSKU**  
**09-100 Płońsk, ul. Piłcocka 39**

**postanawia**

**uzgodnić projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Postróże, obręb 0018, gm. Naruszewo, jedn. ew.**

**nr 142007\_2 – Naruszewo, na działkach ew. nr 113/2, 108/2**

## UZASADNIENIE

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Postróże, gm. Naruszewo na działkach nr ewid. 113/2, 108/2.

Inwestorem jest Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo.

Projekt został opracowany przez Biuro Projektowe Instech Zakład Techniki Sanitarnej, ul. Zielna 2, 09-472 Słupno, pod kierunkiem projektanta mgr inż. Pawła Bobrowskiego (upr. Nr MAZ/0201/POOS/07).

Zgodnie z warunkami technicznymi sieć wodociągowa została zaprojektowana w pasie drogowym w pobliżu drogi gminnej z rur PE o średnicy Ø110. Projektowana sieć zostanie

15

włączona do istniejącego przewodu wodociągowego wykonanego z rur PE Ø90 zlokalizowanego w działce nr ewid. 113/2.

Projektuje się przyłącze wodociągowe zakończone wodomierzem głównym zlokalizowanym na działce nr ewid. 108/2.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci wodociągowej wykonanej z rur PEHD 100 PN10 SDR17 Ø 110x6,6 o łącznej długości L = 94,0 mb.

Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 Ø40x2,4 o długości L = 7,0 mb.

Na projektowanej sieci zamontowany zostanie hydrant naziemny p.poż DN80 wraz z zasuwą odcinającą kołnierзовą DN80, obudową i skrzynką. Hydrant będzie pełnić funkcję ppoż., oraz technologiczną tj. odpowietrzanie i okresowe płukanie sieci.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (Dz. U. tj. z 2002r. poz. 1225) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) należało orzec jak w sentencji.

**Integralną częścią niniejszej opinii jest projekt budowlany branży sanitarnej, posiadający klauzulę uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.**

O terminie odbioru technicznego i przystąpieniu do użytkowania obiektu należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Płońsku  
*Joanna Kallnowska-Morka*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



Płońsk, dn. 13.06.2023 r.

Ldz. 162 | 68 / 2023

Instech Zakład Techniki Sanitarnej  
ul. Zielna 2  
09-472 Słupno

Dotyczy: inwestycji związanej z rozbudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o nr ew. 3/3, 3/6, 7, 6/9, 6/8, 16/1, 24/1, 47, 48/1, 48/2, 22/1, położonych w miejscowości Stachowo, 50, 58, 67/1, położonych w miejscowości Skarszyn, 116/1, 332/5, 106/2, 85/7, 85/8, 85/5, 86, położonych w miejscowości Skarboszewo, 113/2, 108/2, położonych w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo, powiat płoński.

STAROSTWO POWIATOWE  
w PŁOŃSKU  
09-100 Działka ul. Płocka 39

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Płońsku, po wytyczeniu wstępnych elementów związanych z budową sieci wodociągowej stwierdza, że rurociągi drenarskie nie kolidują z planowaną inwestycją.

Niemniej RZSW w Płońsku podaje warunki, które należy spełnić przy wykonywaniu prac ziemnych:

- ze względu na bliskie sąsiedztwo tras rurociągów drenarskich, przy robotach ziemnych należy zachować szczególną ostrożność,
- podczas budowy sieci wodociągowej w miejscu krzyżowania się z rurociągiem drenarskim roboty ziemne należy wykonać podkopem ręcznym na długości 1,00 m,
- w przypadku uszkodzenia drenażu koszty naprawy urządzeń melioracyjnych ponosi Inwestor,
- naprawy należy wykonać zgodnie ze sztuką melioracyjną pod nadzorem RZSW w Płońsku,
- o rozpoczęciu robót ziemnych należy powiadomić RZSW w Płońsku, który zastrzega sobie nadzór nad wykonywaniem prac ziemnych.

Za niewypełnienie ww. warunków RZSW w Płońsku nie będzie ponosić odpowiedzialności.

DYREKTOR  
Rejonowego Związku Spółek Wodnych  
w Płońsku

.....  
