


SCHEMAT MONTAŻOWY - ODCINEK W30 - W54

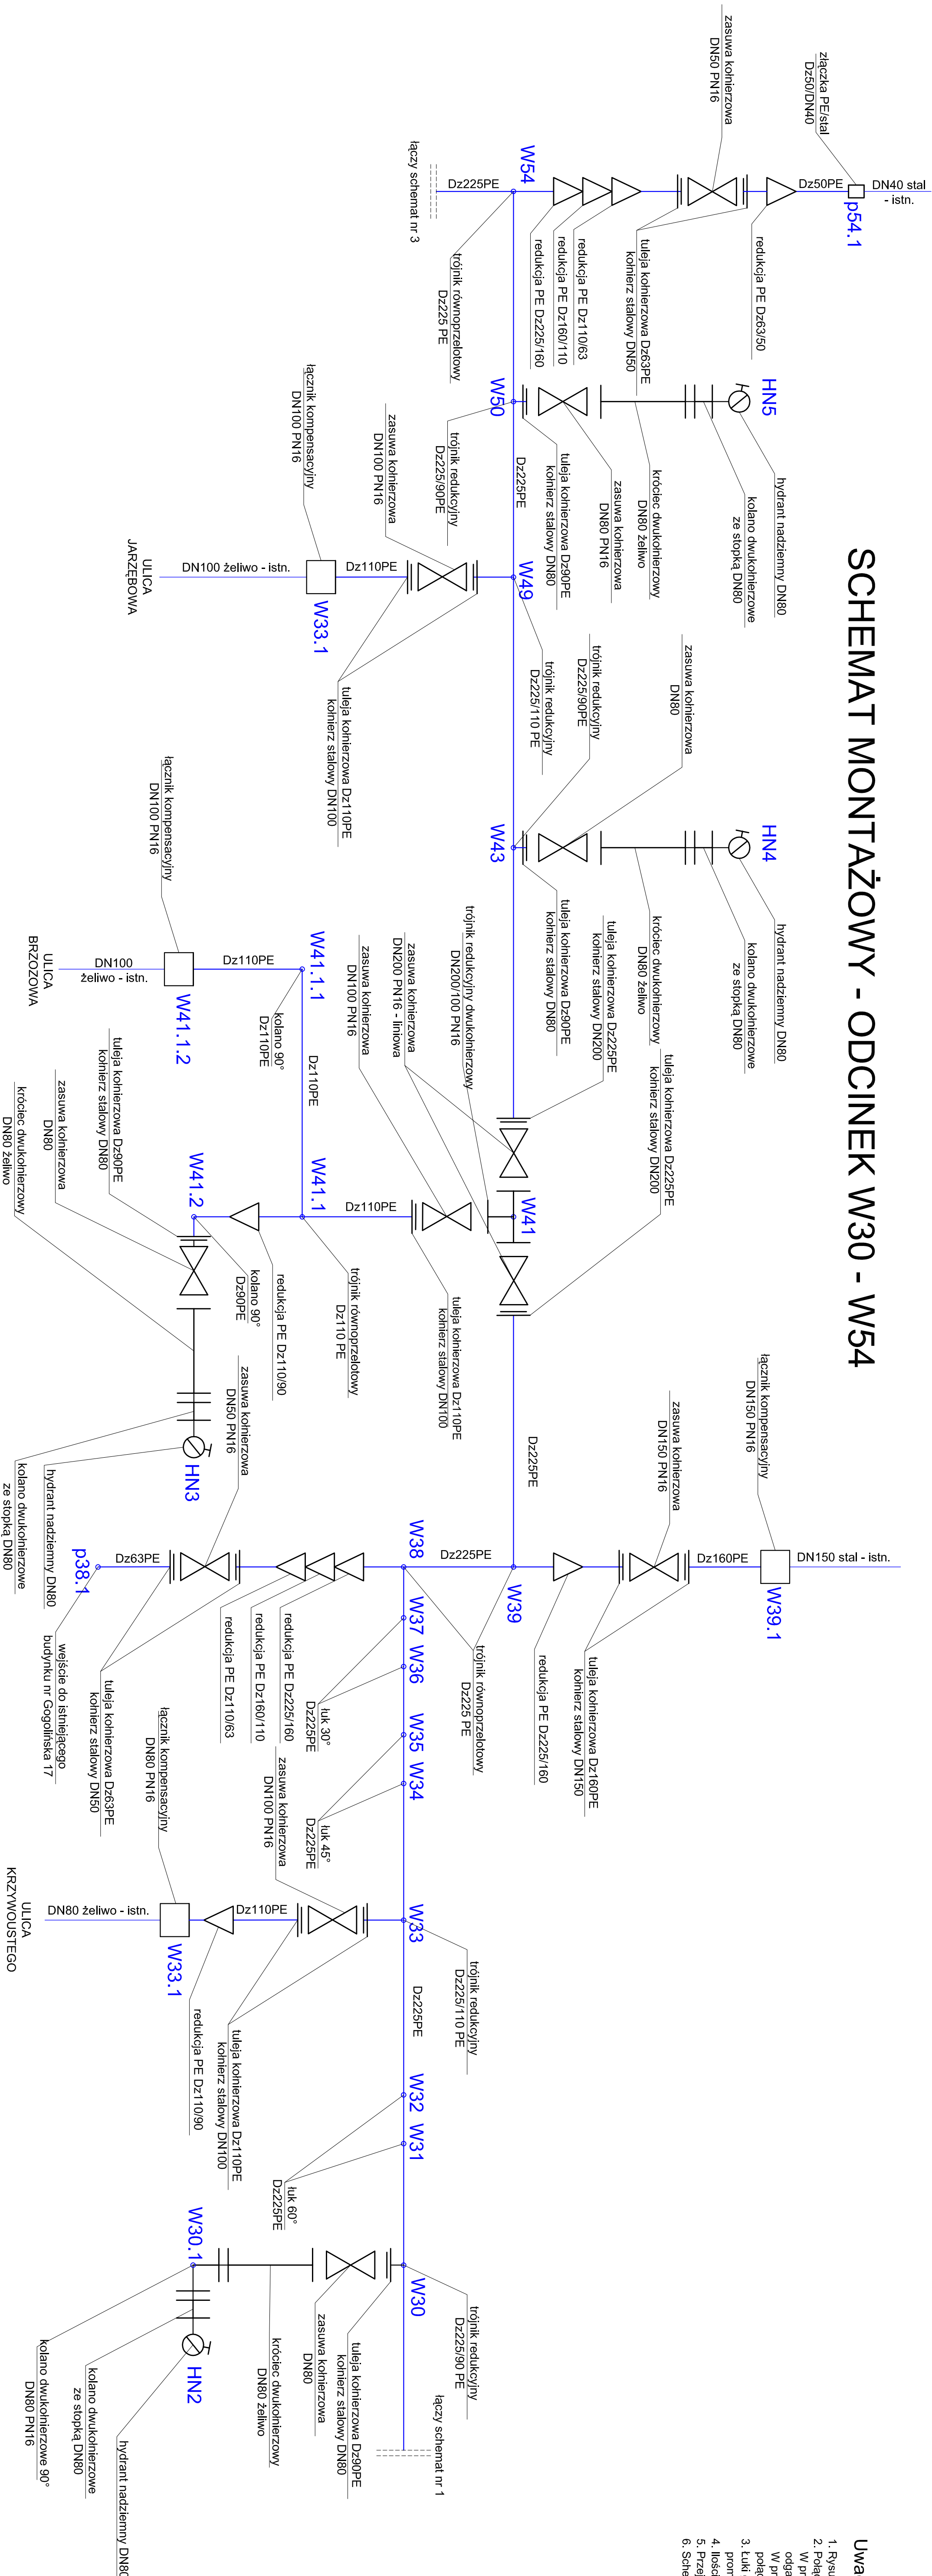

Uwag

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym
2. Połączenia projektowanego wodociągu z istniejącym należy zweryfikować na planie budowy
3. W przypadku występowania innego (niż wydany w projekcie) materiału bądź średnicy oddzielającego przyłącza należy bezwzględnie powiadomić Inwestora/Gostora śled - SWiK
4. W przypadku zmiany średnicy bądź materiału należy zastosować odpowiednie kształtki połączeniowe. Ich rodzaj należy uzgodnić z Inwestorem
5. Łuki gęste na trasie projektowanej sieci wododopawej wykonywać zgodnie z dopuszczalnym promieniem gięcia dla ru r materiału PE i odpowiednio dla danej średnicy.
6. Ilość wody zastawianej materiałów zostało podane w opisie technicznym.
7. Przejście przez ściany budynku wykonywać w murze ochronnej
8. Schemat montażowy nie przedstawia wydanego materiału wewnątrz budynku.

[illegible]