


Nr obwodu			
Nazwa obwodu	Zasilanie z TOA4	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja napięcia
Moc [kW]	7,7		
Prąd [A]	21,2		

TB/nr m./1	TB/nr m./2	TB/nr m./3	TB/nr m./4	TB/nr m./5	TB/nr m./6	TB/nr m./7	TB/nr m./8
Gniazda dedykowane	Gniazda dedykowane	Gniazda dedykowane	Gniazda dedykowane	Gniazda dedykowane	Gniazda dedykowane	Gniazda dedykowane	Gniazda dedykowane
1	1	1	1	1	1	1	1
4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35

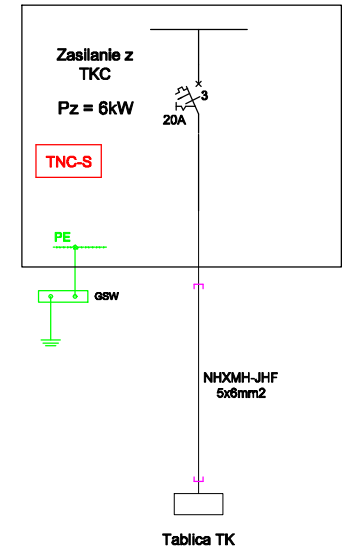


REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS
INWESTOR	Szpital Powiatowy w Chrzanowie		
ADRES	Topolowa 16, 32-500 Chrzanów		
AUTOR:	Inż. Józef Daniel		
NR.UPR.PROJ.	36/89		
SPRAWDZAJACY:	inż. Jerzy Bochenek		
NR.UPR.PROJ.	587/KW/73		

**Atelier 7** Sp. z o.o. 40-702 KATOWICE  
KŁODNICKA 16  
Tel: 32 6080612 Fax: 32 6080614  
Mail: biuro@atelier7.com.pl  
www.atelier7.com.pl

Adaptacja pomieszczeń garderoby (depozytu ubrań) w celu utworzenia pomieszczeń dla funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - poziom 0, budynek C w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie	UMOWA:
	FAZA: P.T.
	DATA: 2023-07
Kategoria XI	SKALA:
<b>Schemat zasilania tablicy TK</b>	BRANZA: NISKOPRĄDOWA

Nr.projektu:	Nr.rys.
Rys.wykonane w programie Autodesk Revit nr.397-21976190	<b>E.04</b>

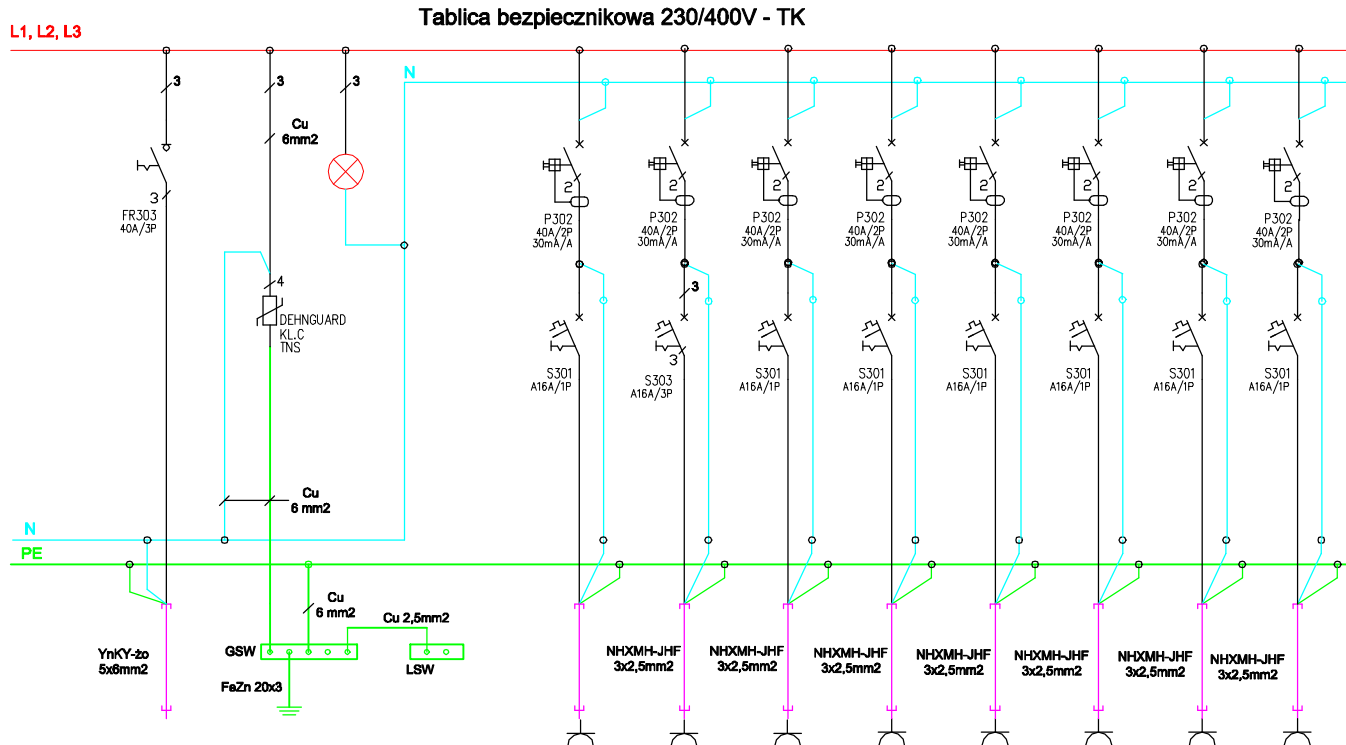

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  
SZYBKE WYŁĄCZENIE

**TNS**