

rzut parteru

oznaczenia rurociągów kanałów:

12x1 - średnica x grubość ścianki  
dn20, Ø110 - średnice nominalne  
200/500 - szerokość x wysokość

lokalizacja kanału:

(ps) - pod stropem  
(rp) - podposadzkowe  
(pw) - w wylewce

piony kierunki: (wg)- górę, (wd)-w dół

— piony instalacji ogrzewczej  
— rurociąg zasilający  
— rurociąg powrotny  
— rozdzielacz belkowy  
— grzejniki

C22/600 600mm  
05/0 +16 °C  
Φwym: 388 W

— oznaczenie modelu grzejnika  
— pomieszcz. i temperatura  
— zapotrzebowan. na ciepło  
— ogrzewanie podłogowe

— wodne — elektryczne


VA 10  
2,5m<sup>2</sup>

— rozstaw pętli

— pow. pola grzewczego

— podział na pola grzewcze

obekt	Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną					
	Lokalizacja Kornatka dz. ew. nr 319 Kornatka, obręb: 0006 Kornatka jednostka ewidencyjna: 120901_5 Dobczyce - Gmina					
zespół	mgr. inż. Marcin Jacyszyn - projektant		VII 2022r.			
	upr. MAP/0567/PBS/17 spec. instalacje sanitarne					
	mgr inż. Robert Kasprzak - projektant					
	upr. MAP/0272/PWBS/17 spec. instalacje sanitarne		sprawdzający			
rysunek	S.01	SDO22rpt0	skala 1:100	arkusz A4	ramka 184 285	 <b>ISAN M. JACYSZYN PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO</b>
nazwa	Instalacja ogrzewcza - rzuty					

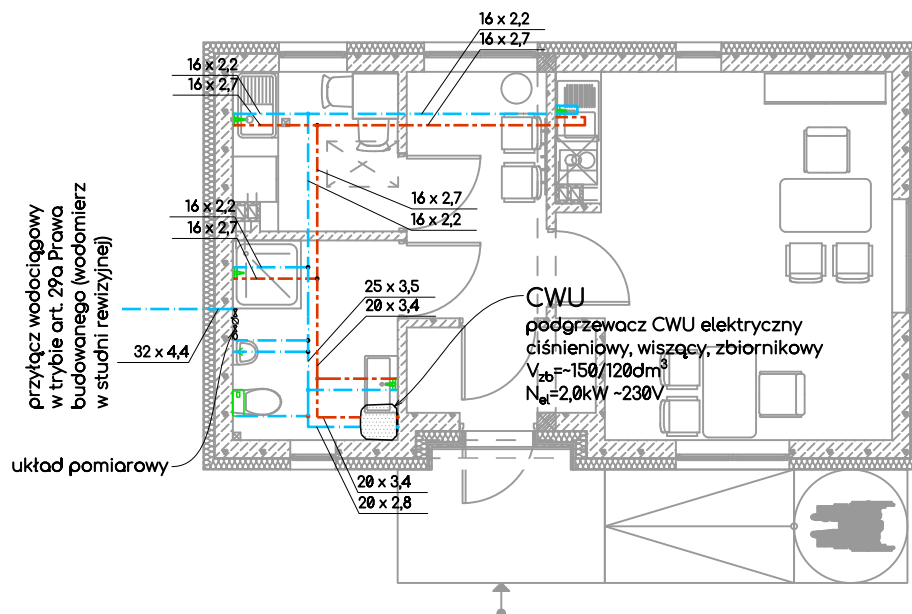


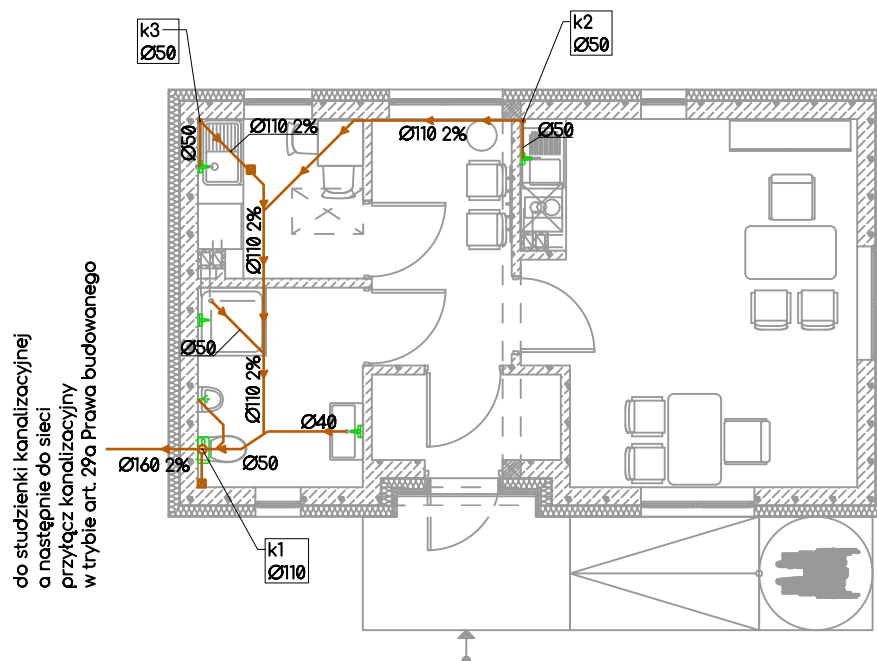
rzut parteru

oznaczenia rurociągów kanałów:  
 12x1 - średnica x grubość ścianki  
 dn20, Ø110 - średnice nominalne  
 200/500 - szerokość x wysokość

lokalizacja kanału:  
 (ps) - pod stropem  
 (pp) - podposadzkowe  
 (pw) - w wylewce

piony kierunki: (wg)- górę, (wd)-w dół  
 - piony instalacji wodnej  
 - rurociąg wody zimnej  
 - rurociąg wody ciepłej  
 - rurociąg cyrkulacji CWU  
 - punkty czepalne  
 - lokalizacja wodomierza

obiekt	Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną						
	Lokalizacja Kornatka dz. ew. nr 319 Kornatka, obręb: 0006 Kornatka jednostka ewidencyjna: 120901_5 Dobczyce - Gmina						
zespół	mgr. inż. Marcin Jacyszyn - projektant		VII 2022r.				
	upr. MAP/0567/PBS/17 spec. instalacje sanitarne						
	mgr inż. Robert Kasprzak - projektant						
	upr. MAP/0272/PWBS/17 spec. instalacje sanitarne		sprawdzający				
rysunek	S.02	SDO22rpt0	skala 1:100	arkusz A4	ramka 184 285		ISAN M. JACYSZYN PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO
nazwa	Instalacje wodociągowe - rzuty						



rzut parteru

oznaczenia rurociągów kanałów:  
12x1 - średnica x grubość ścianki  
dn20, Ø110 - średnice nominalne  
200/500 - szerokość x wysokość

lokalizacja kanału:  
(ps) - pod stropem  
(pp) - podposadzkowe  
(pw) - w wylewce

piony kierunki: (wg)- górę, (wd)-w dół

Ø[k...] - pionowy kanał sanitarny  
[c...] - pionowy kanał ciśnieniowy  
[k] - kanał sanitarny (k)  
[c] - kanał ciśnieniowy (c)  
[w] - wentylacja kanalizacji  
R - dodatkowe rewizje

obekt	Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną				
	Lokalizacja Kornatka dz. ew. nr 319 Kornatka, obręb: 0006 Kornatka jednostka ewidencyjna: 120901L5 Dobczyce - Gmina				
zespół	mgr. inż. Marcin Jacyszyn - projektant upr. MAP/0567/PBS/17 spec. instalacje sanitarne				VII 2022r.
	mgr. inż. Robert Kasprzak - projektant upr. MAP/0272/PWBS/17 spec. instalacje sanitarne				sprawdzający
rysunek	S.03	SDO22rpt0	skala 1:100	arkusz A4	ramka 184 285
nazwa	Instalacje kanalizacyjne - rzuty				