


BUDYNEK B - fragment 1:50

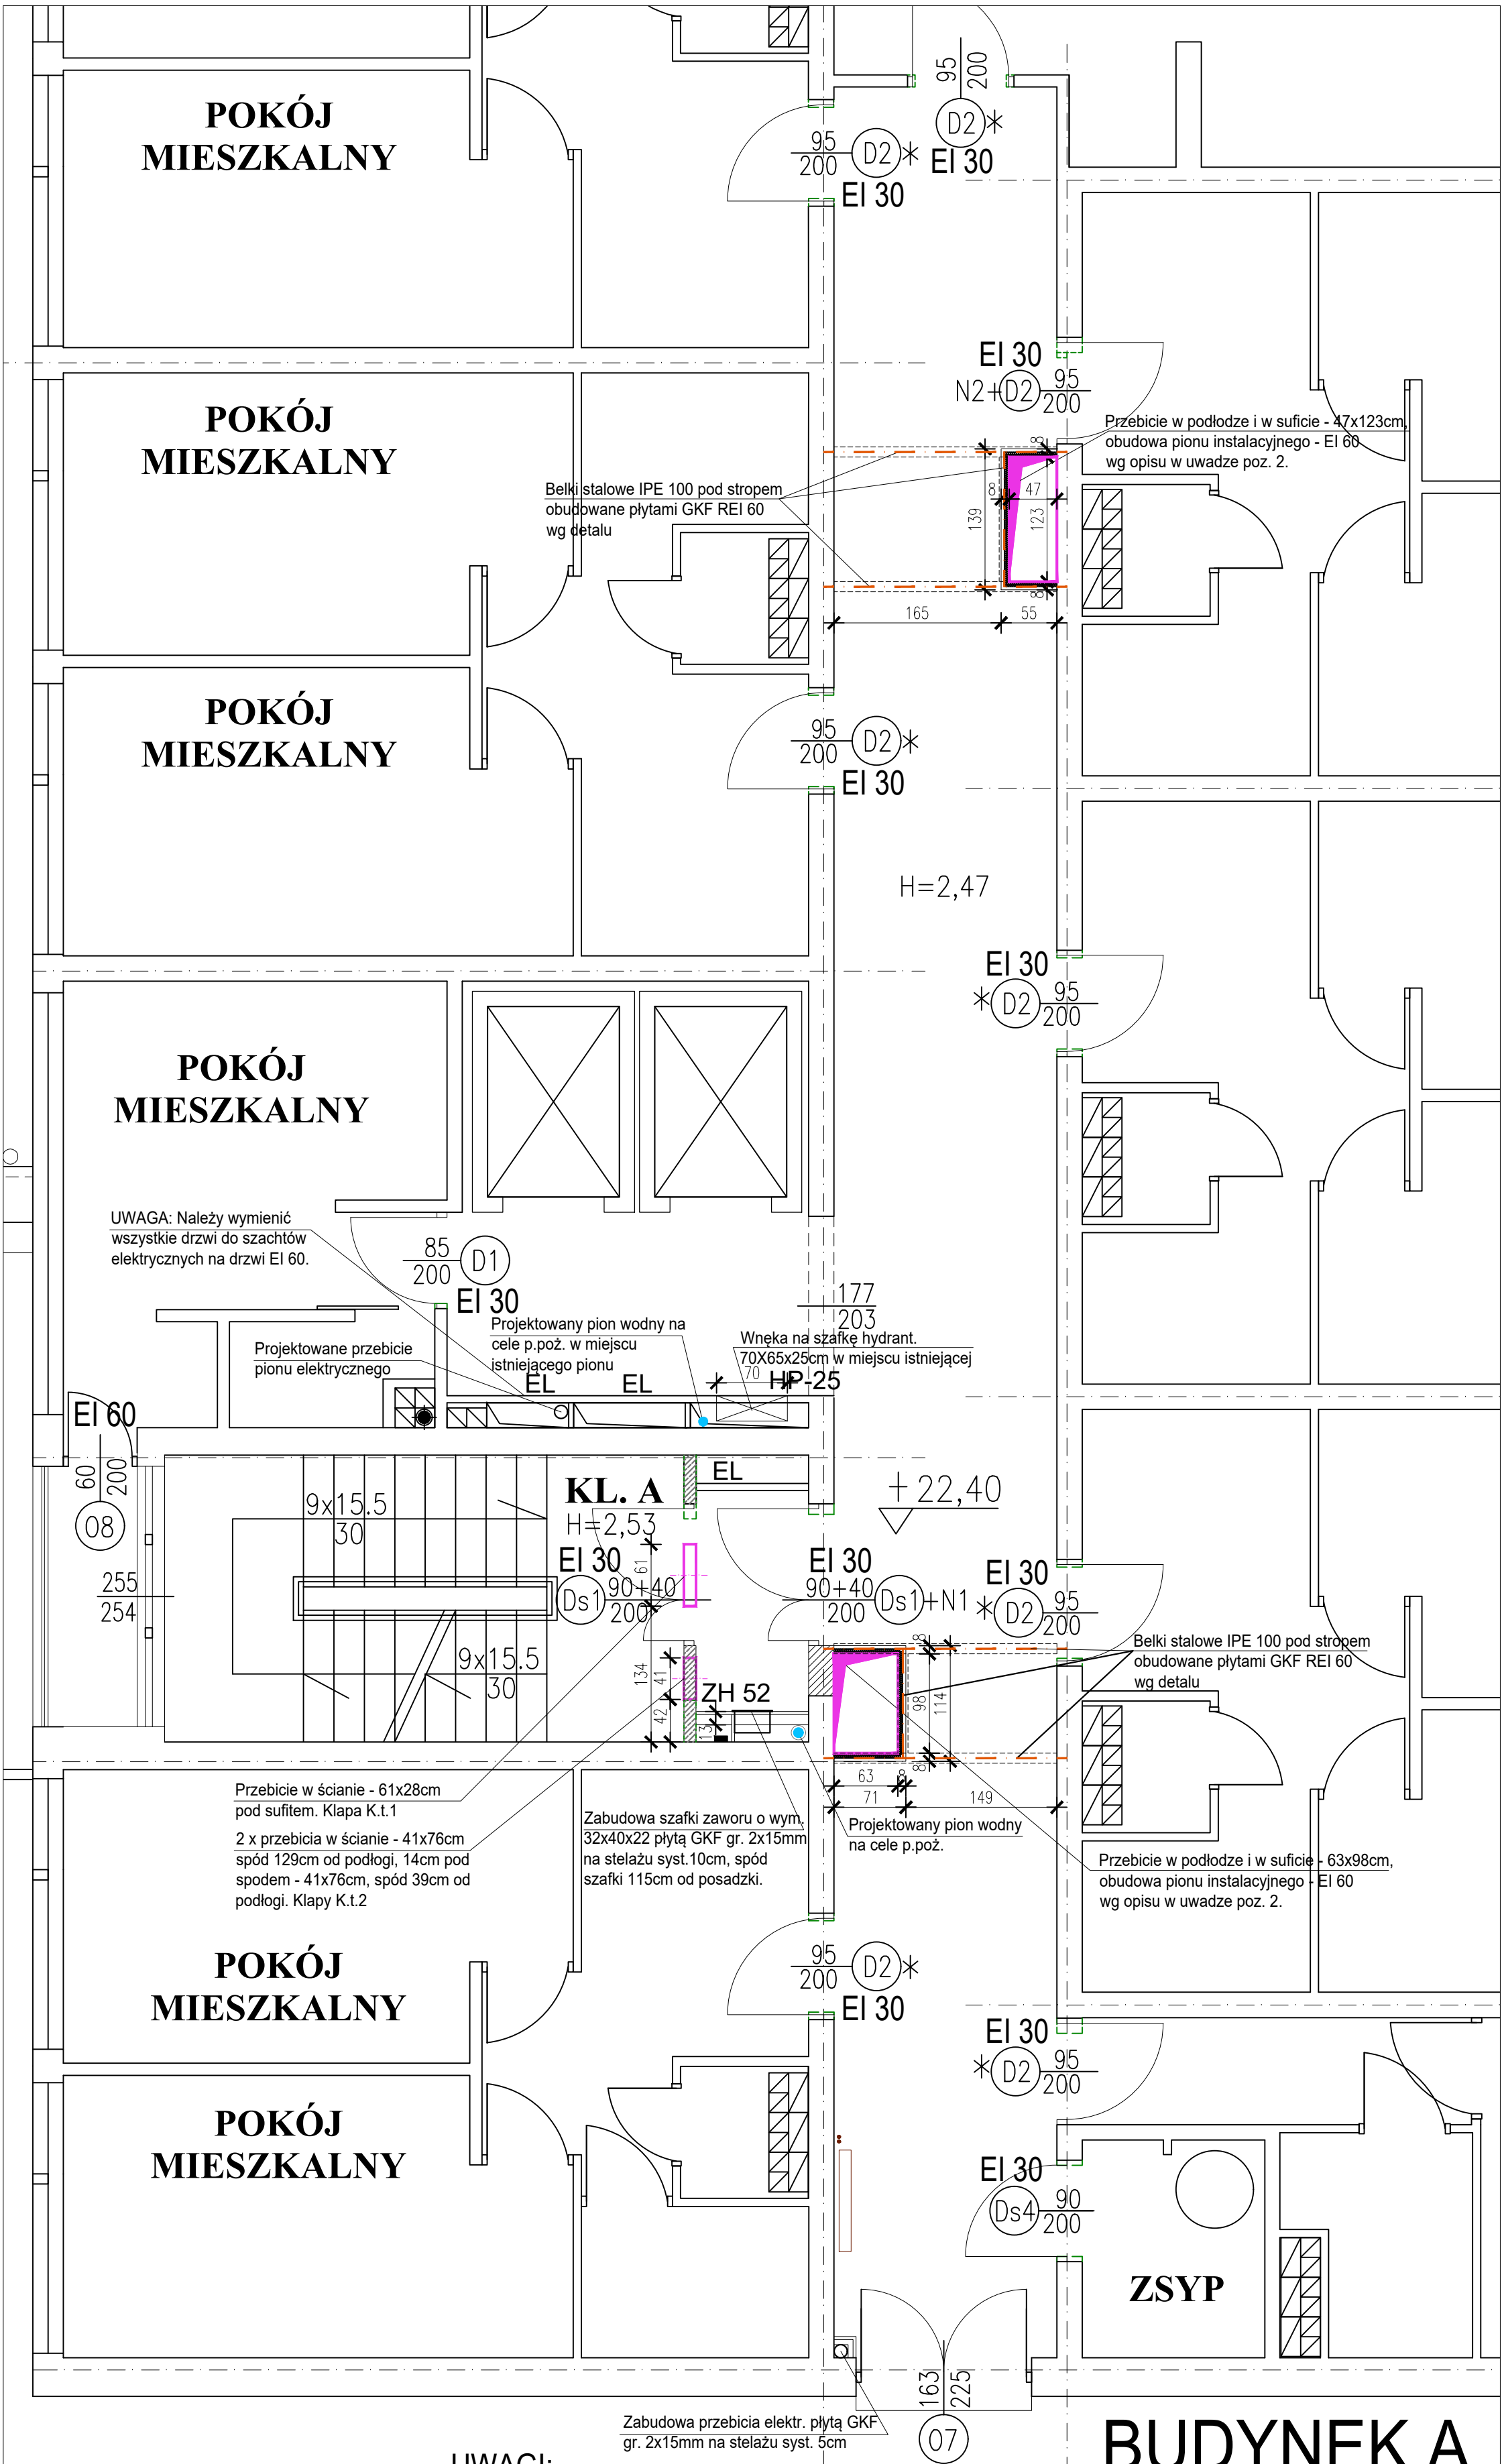

BUDYNEK A - fragment 1:50

OZNACZENIA


- G - GAŚNICA
- HP - HYDRANT POŻAROWY WEWN.
- EL - SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYNKA EL.
- - KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
- PIONY C.O.
- GRZEJNIKI, ISTN. PRZEWODY INSTAL.
- WYBURZENIA, DEMONTAŻ
- ZAMUROWANIA
- PROJ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm

LEGENDA

- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- PRZEBICIA W SUFICIE
- PRZEBICIA W PODŁODZE
- PRZEBICIA W ŚCIANIE

- UWAGI:
- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
 - OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60
 - PŁYTA G.K. NIDA Ogień PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+C/U50,
 - WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5cm.
 - ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
 - PRZEBICIA ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI.

UWAGA:
Zabudowy szachtów wentylacji przeciwpożarowej
wykonać w klasie EIS 120.
Wszystkie drzwi do pomieszczeń w strefach
pożarowych części A i B budynku należy wykonać w
klasie odporności ogniowej min. EIS 30.

Projekt:	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM „ZACZEK” przy ul. Woloska 141A w Warszawie	Stworzono	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
		Projektant	mrg int. arch. Marcin Trzeciak	wu/002/01	<i>M. Trzeciak</i>
		Sprawdzący	mrg int. arch. Lukasz Błaszczak	wu/002/04	<i>L. Błaszczak</i>
		Inwestor:	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa	 00-367 Warszawa, ul.Kopernika 8/18 m26 tel.791 228 000 22/368 00 08	
Tytuł rysunku:	RZUT 8 PIĘTRA - FRAGMENTY 1:50	Faza opracowania	Skala	Data opracowania	Brzoza nr rysunku
		PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA	1:50	12.04.2021	A-20