

LEGENDA


ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120

ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60


EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

RZUT POZIOMU V PIĘTRA 1:100

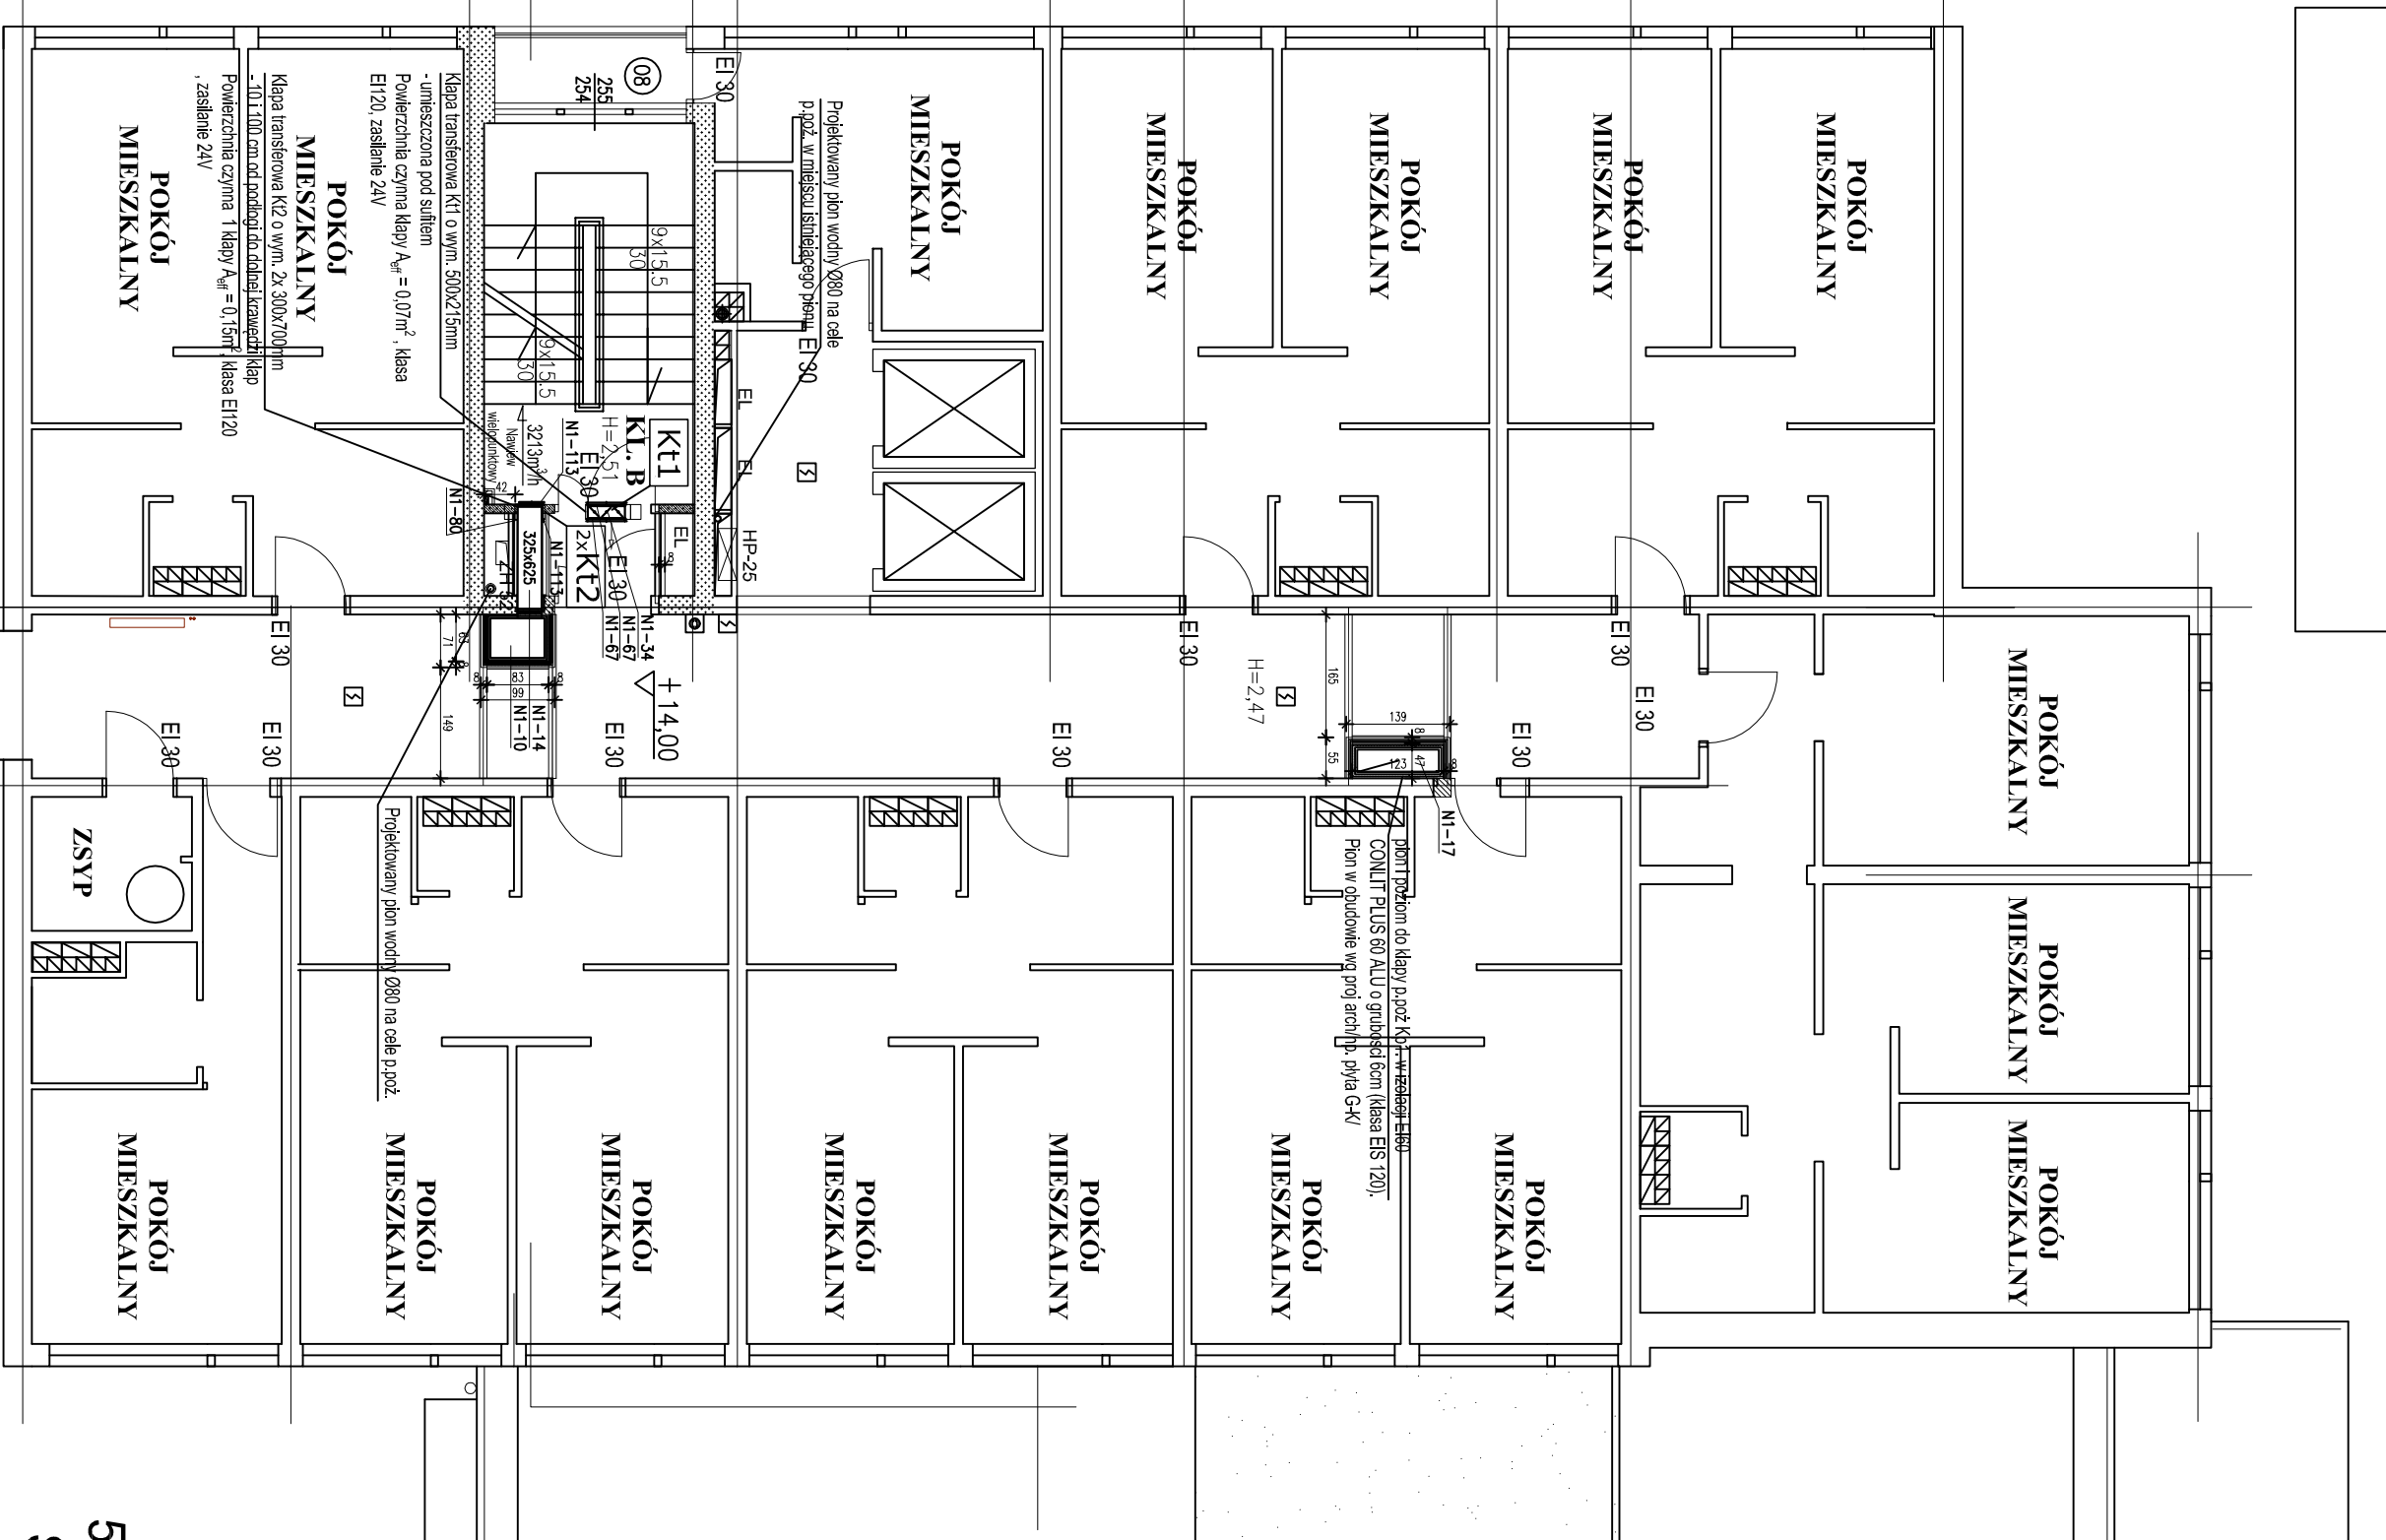

BUDYNEK B

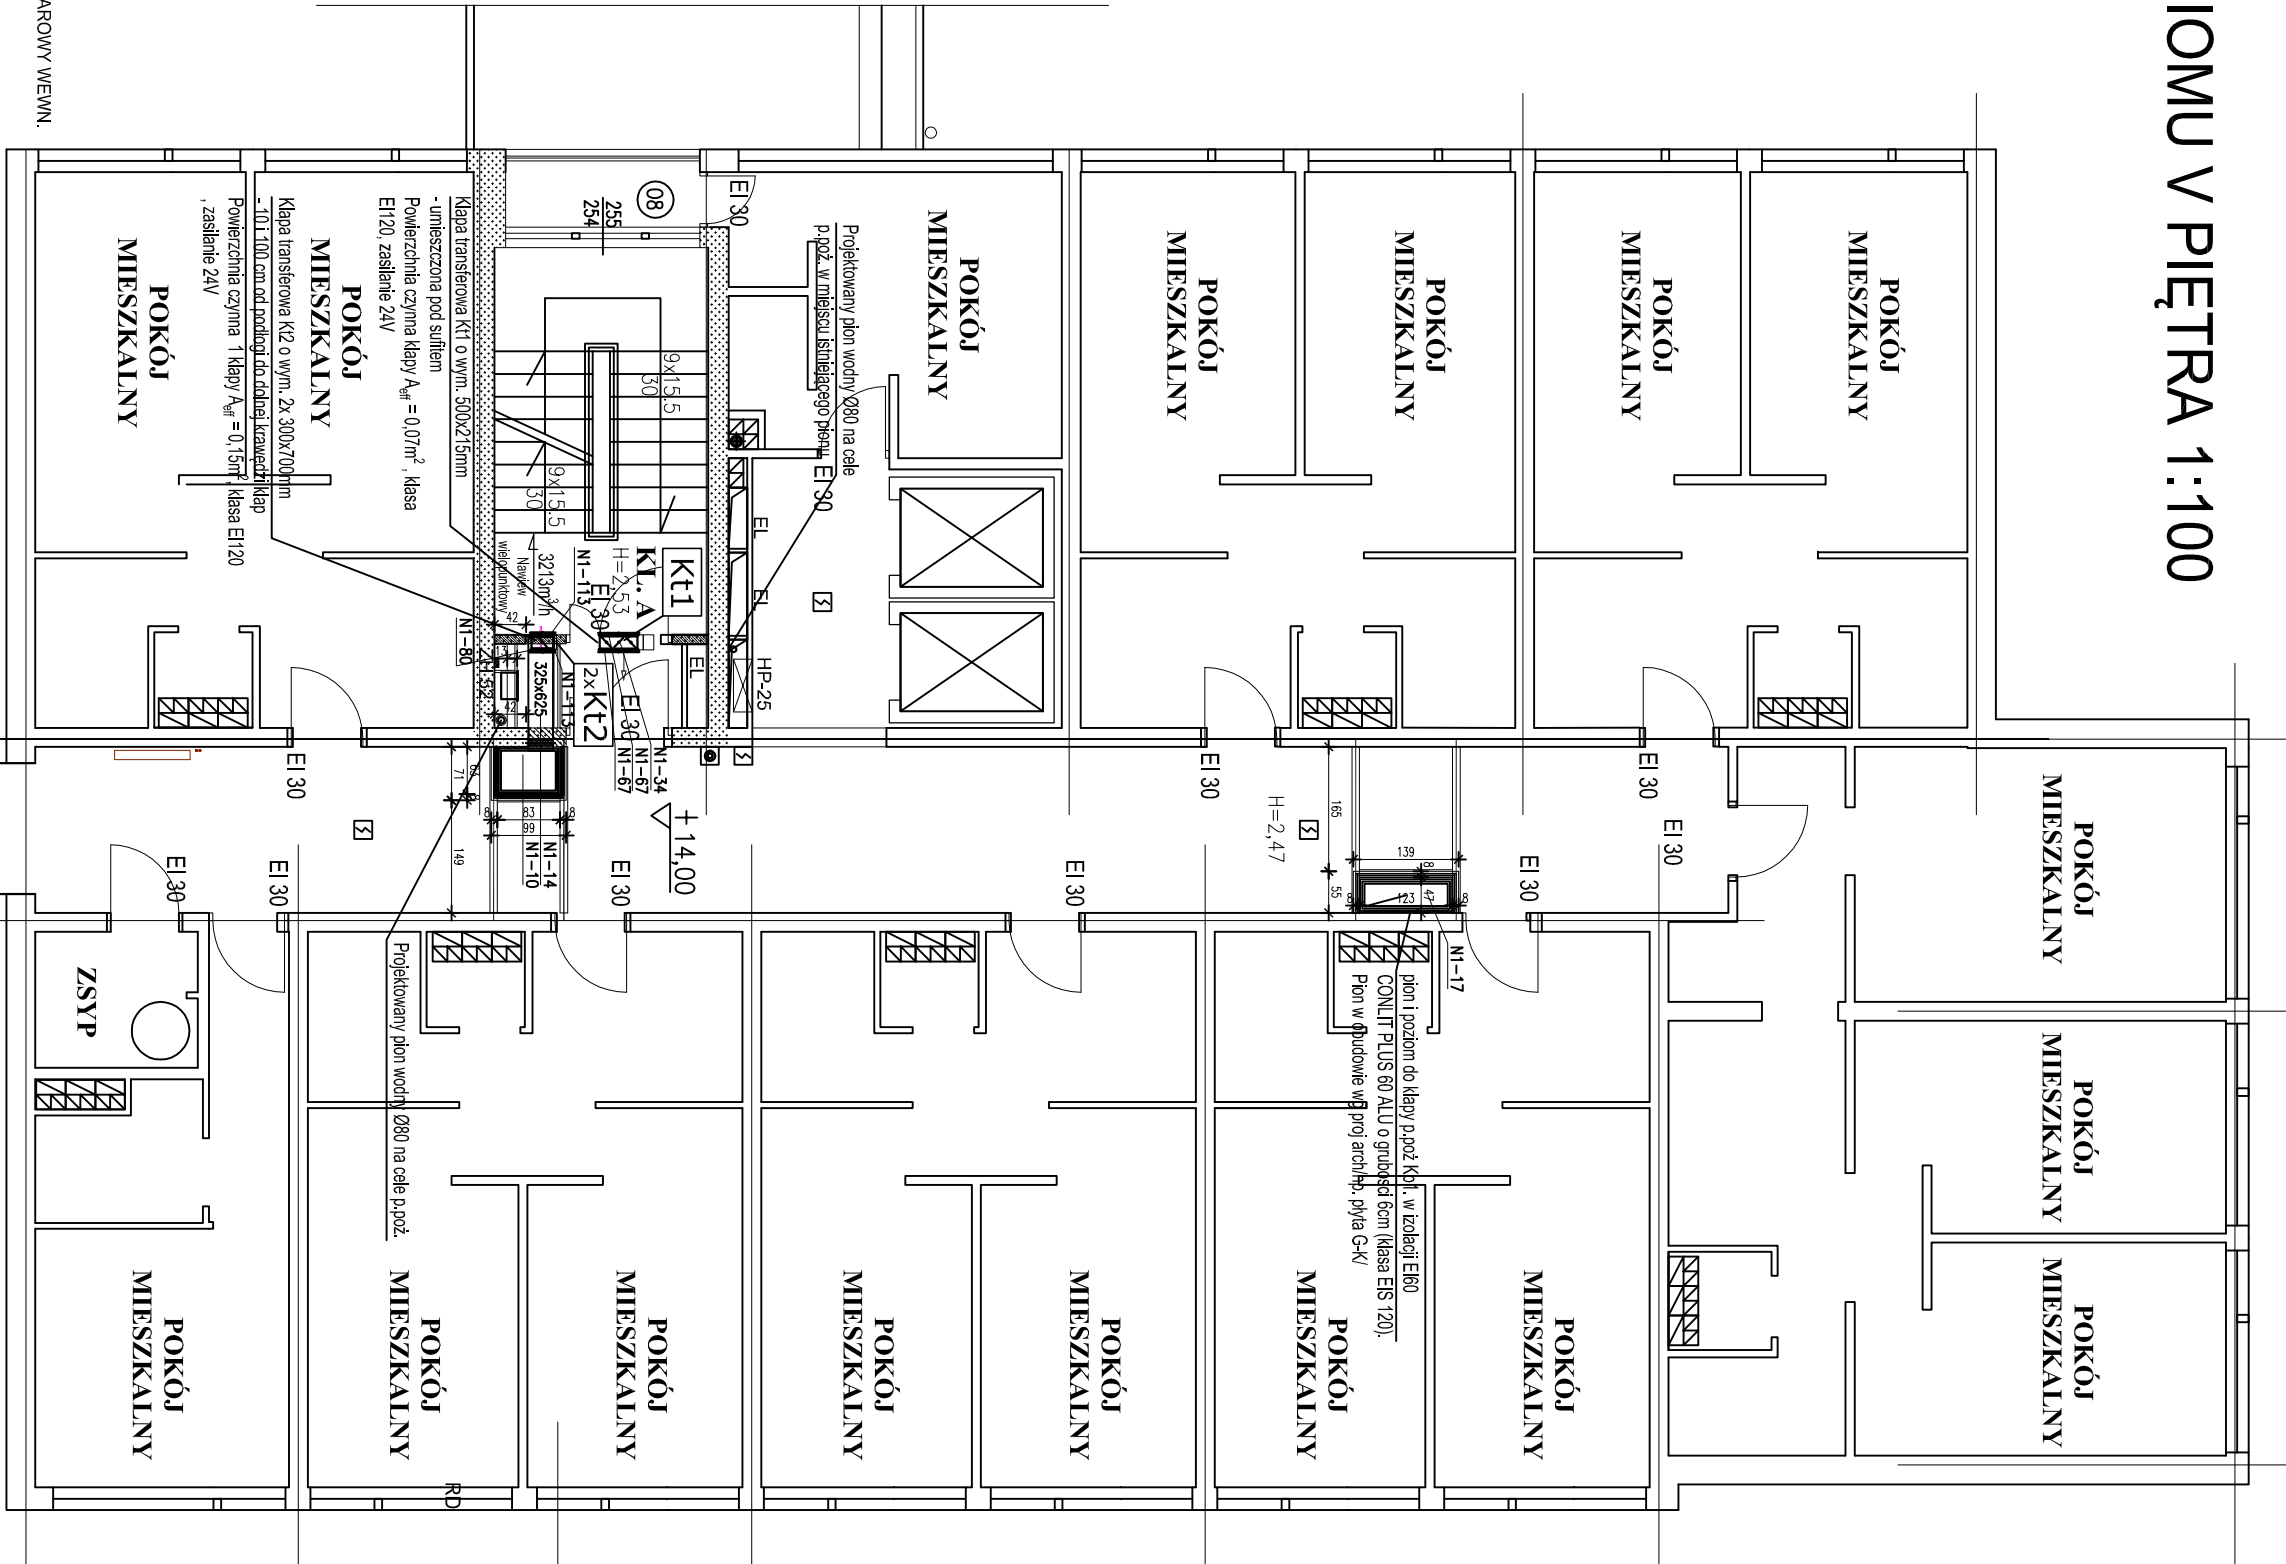

BUDYNEK A

5 PIĘTRO BUDYNKU A I B -
STAN PROJEKTOWANY

- OZNACZENIA
- GĄSZNICA
 - CZUJNIK DYMU
 - ALARM - URUCHAMIANIE RĘCZNE
 - SZACHT ELEKTRYCZNY, lin. SKRZYŃKA EL.
 - KORYTKO ELEKTRYCZNE 5x4,3cm
 - POKRYT.C.O.
 - GRZEJNIKI
 - WYBURZENIA, DEMONTAŻ
 - ZAMUROWANIA
 - PROŁ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm

- UWAGI:
- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
 - OBUDOWY SZACHTOW INSTALACYJNYCH EI 120
 - PLYTA G.K. NIDA OGIEN PLUS NA RUSZCIE 4x15mm-CIUSO, WYPEŁNIENIE WETNĄ MINERALNĄ GR. 5cm.
 - ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - NAWISYMAŁINIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
 - RYSYNKI I OPIS STANÓWIA CAŁOŚĆ; NALEŻY JĄ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
 - ISTNIENIACE INSTALACJE POD STROPEM, KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEŻY PRZEŁOŻYĆ.

Projekt	Wykonanie	Stwierdzenie	Ing i nadzór	Wz upewnien	Podpis
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM ZACZĘC	ul. Wolska 141A, 02-507 Warszawa	mgr inż. Artur Nowicki	mgr inż. Piotr Gali	mgr inż. Artur Nowicki	mgr inż. Artur Nowicki
Wykonanie	Politechnika Warszawska Prac. Politechniki 1, 00-661 Warszawa	mgr inż. Włodzisław Nowicki	mgr inż. Włodzisław Nowicki	mgr inż. Włodzisław Nowicki	mgr inż. Włodzisław Nowicki
Projekt	Wykonanie	Stwierdzenie	Ing i nadzór	Wz upewnien	Podpis
RZUT POZIOMU V PIĘTRA	PROJEKT TECHNICZNY	1:1:100	12.04.2021	W-07	