
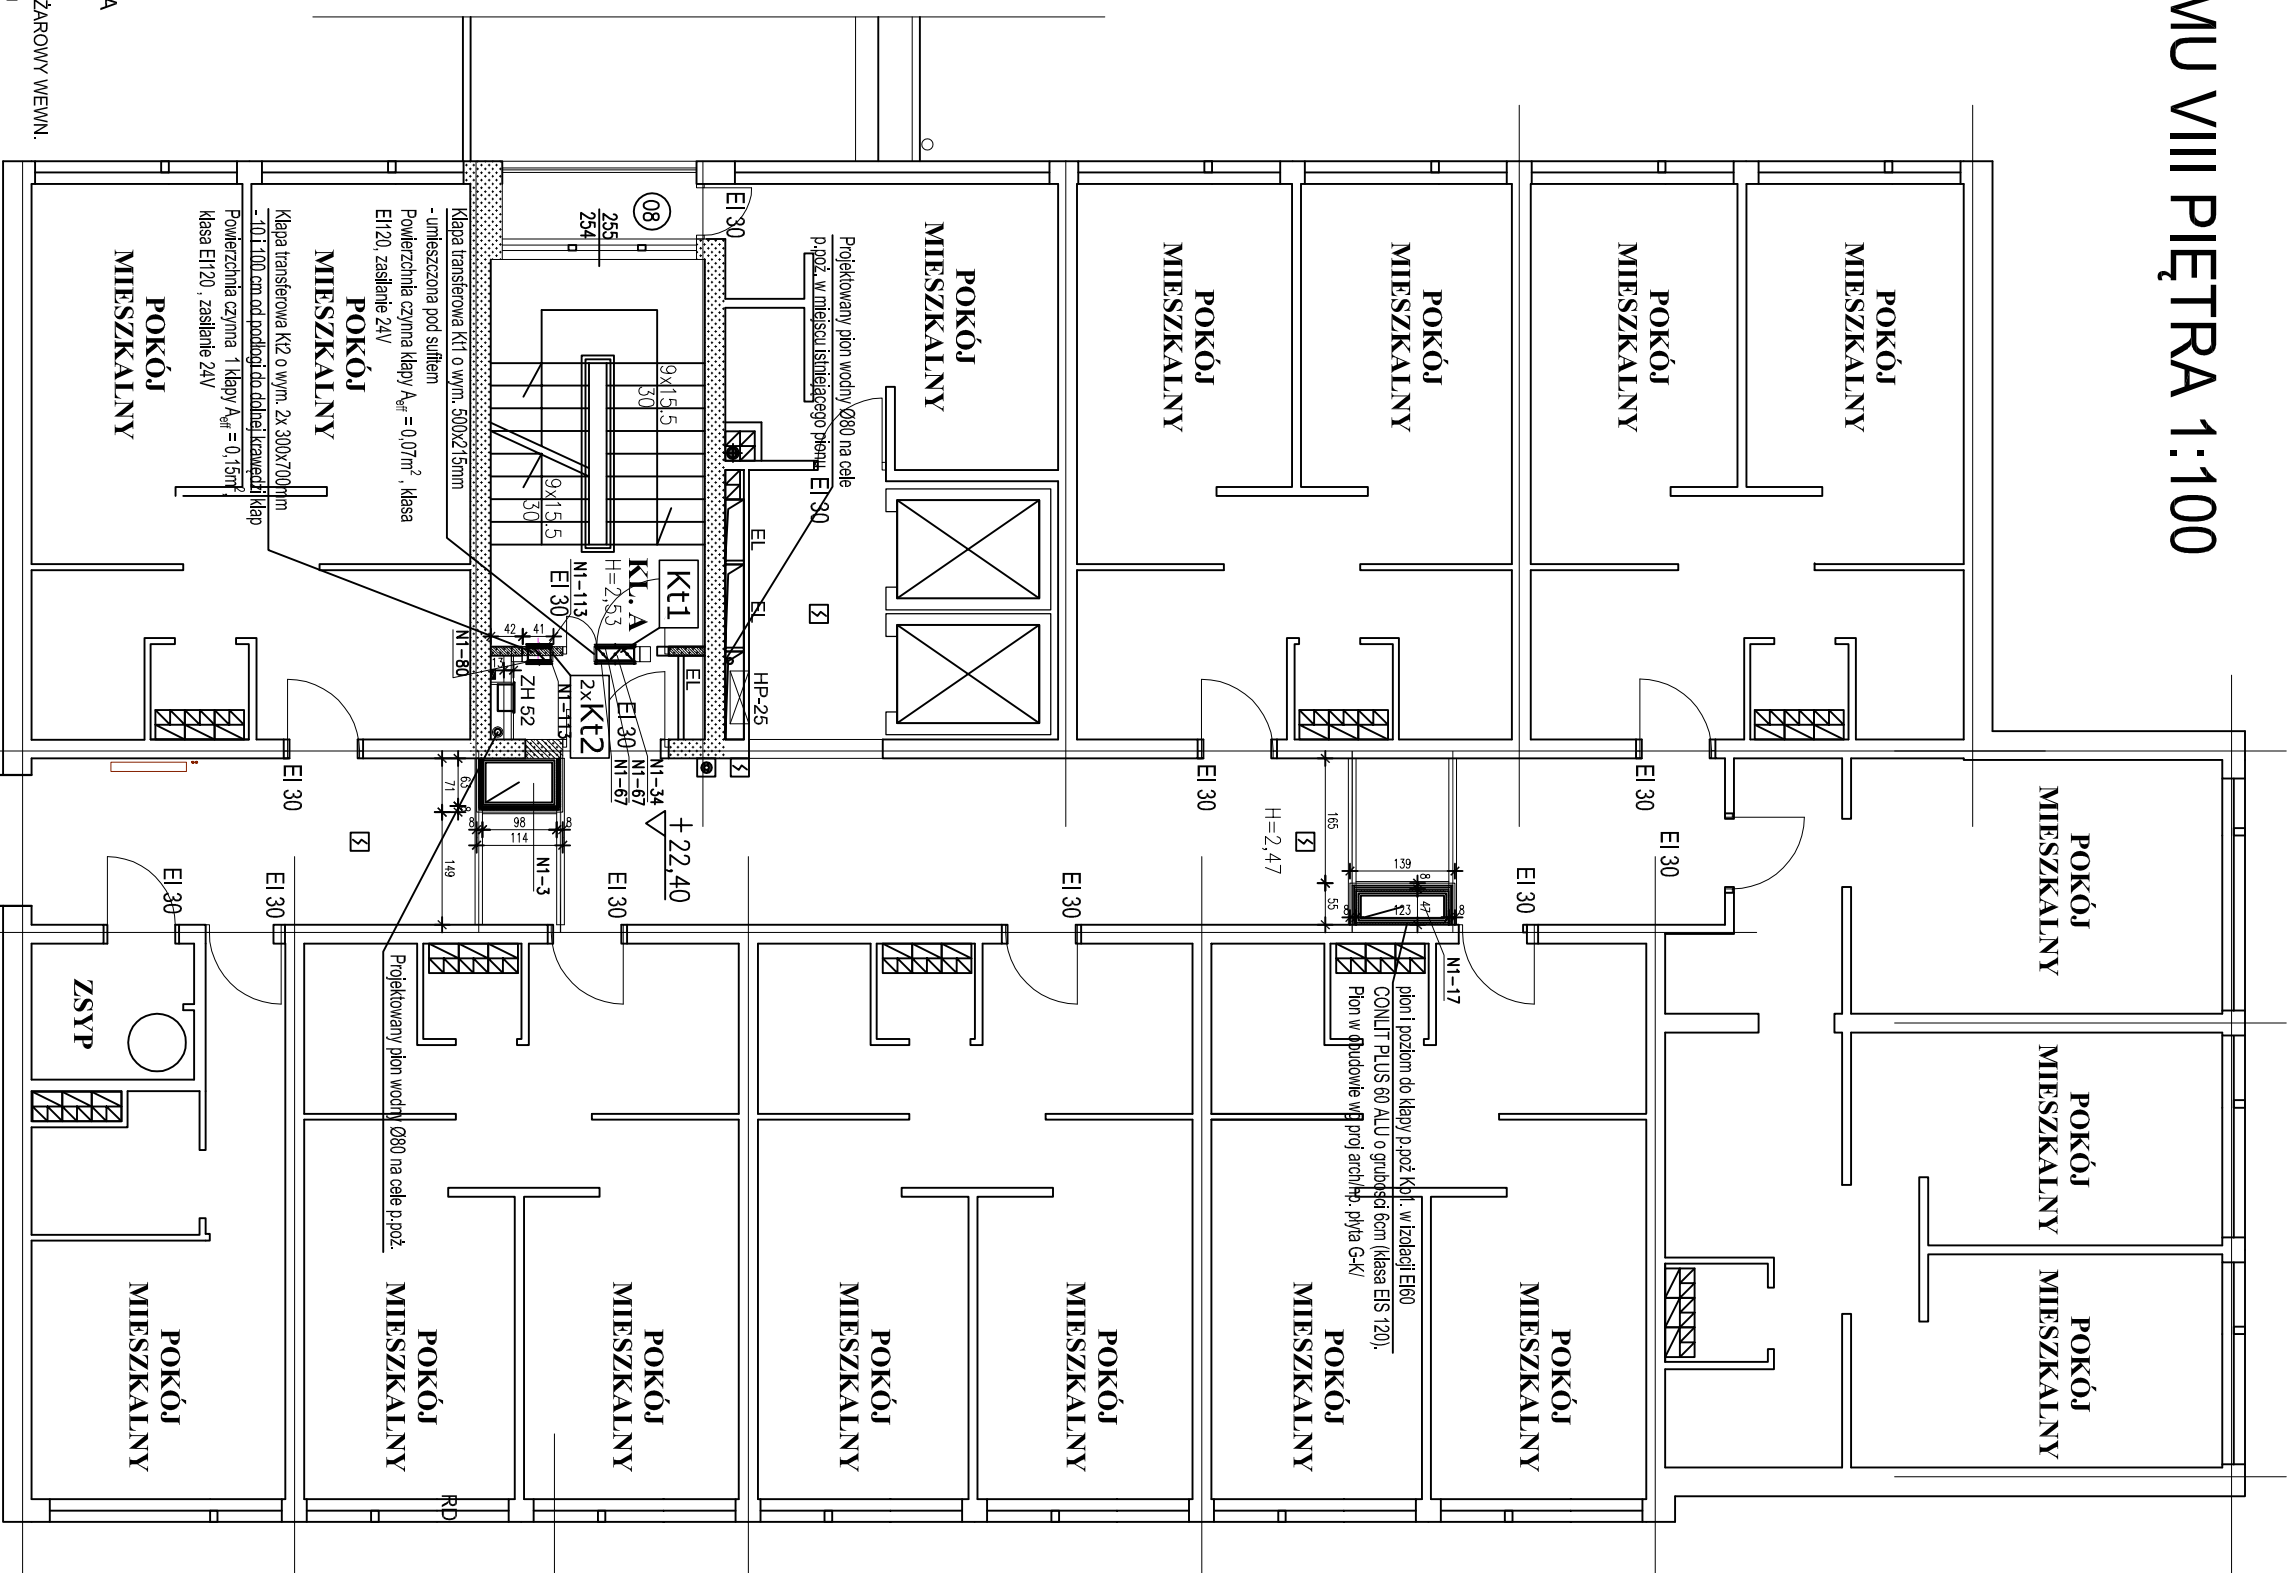
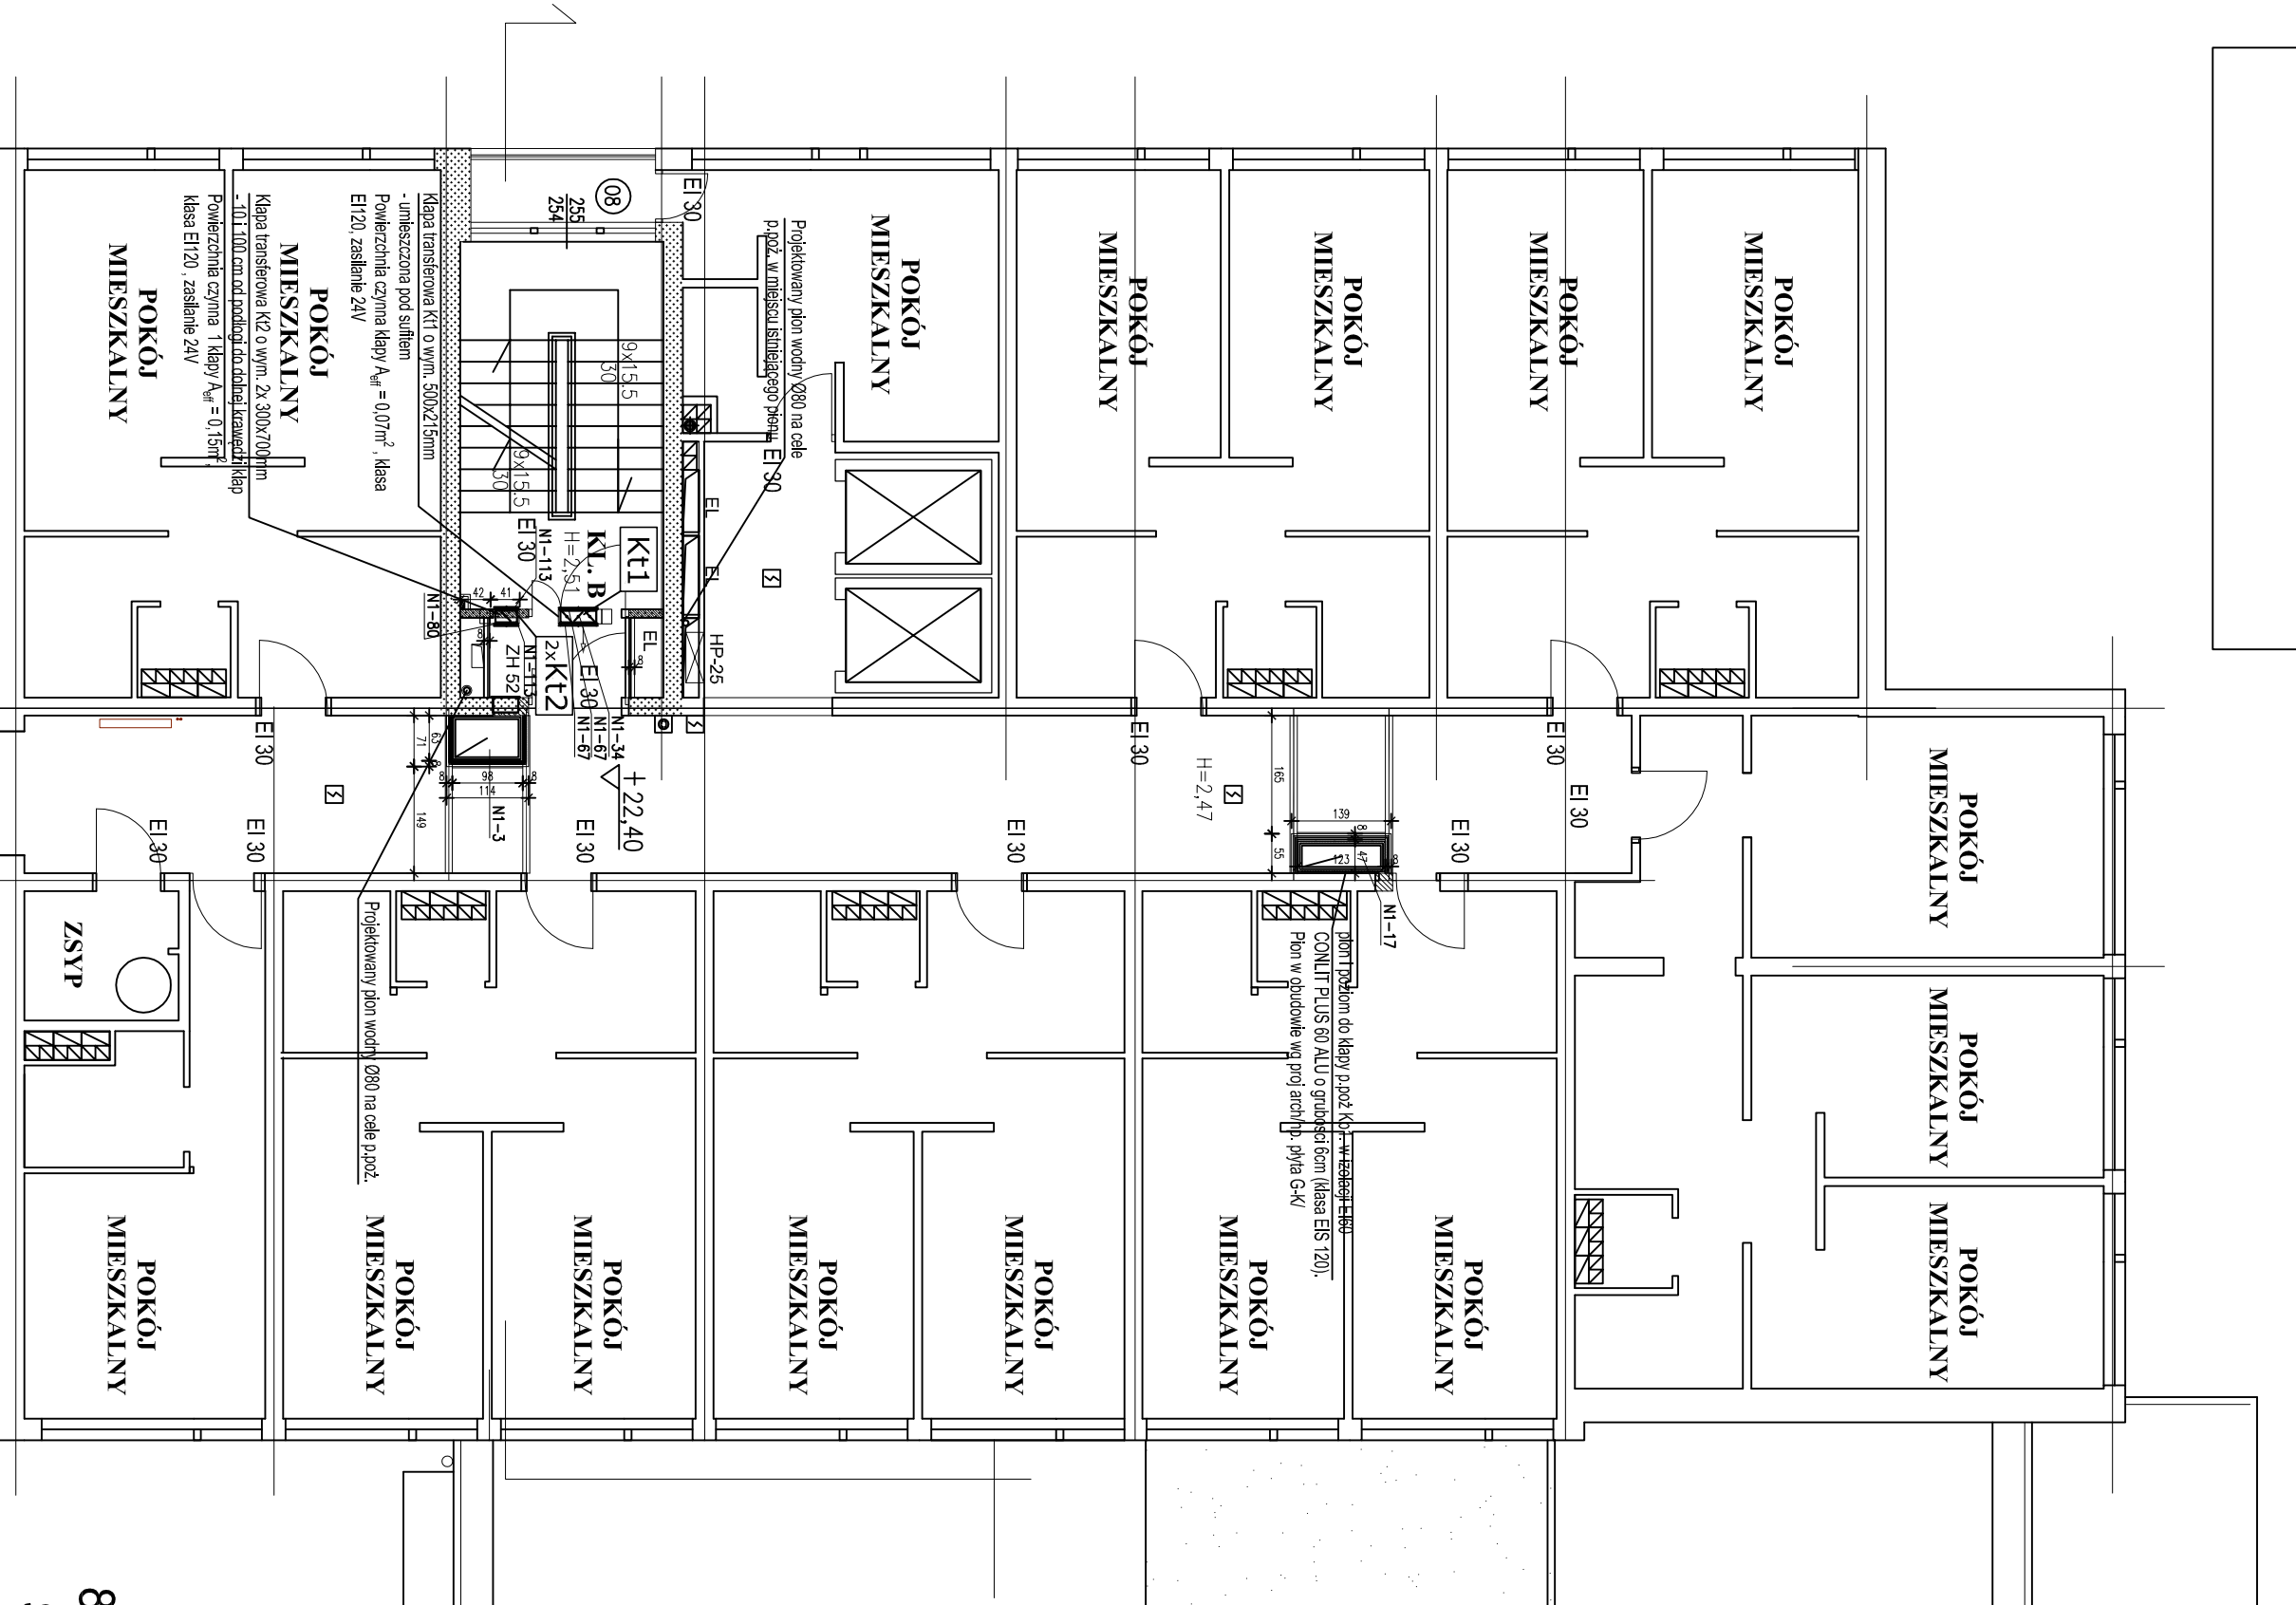


RZUT POZIOMU VIII PIĘTRA 1:100



BUDYNEK A


- - GAŚNICA
HP - HYDRANT POŻAROWY WIEŃ,
☒ - CZUJNIK DYMU
⬢ - ALARM - URUCHOMIANIE REZERVE
EL - SZKACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYŹNICA EL.
— - KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
— - PRZECY C.O.
— - GŁĘBOKOŚĆ
— - PŁYTYNKI
— - WYBURKOWANIE, DEMONTAŻ
▨ - ZAMUROWANIE
▨ - ZAMUROWANIE

— PROŁ. SZKAKNA ZEŁEBETOWA gr. 12cm

UWAGI:

1. WYMAGAJ NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
2. OBDROUO SZCZĄTŁOWO INSTALACYJNYCH: EI120 - RYTYA G.K., IDA OGENI PŁO NA WZUSZCIE KE1200 WPEŁNIENIE WIELKA MINERALNA GR. 5cm,
3. ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNE DOSIĘGNIĘTA DO KANAŁOW
4. RYSUNIKI I/NI STANOWIA CAŁOŚĆ; NALEŻY JA ROZPATRYWAĆ JAKNIE Z OPISAMI RYSUNKAMI POZOSTAŁACH BRANŻ
5. INSTALACJE INSTALACJE POD STROPEM, KOUJĄCIE Z PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEŻY PRZECZYTYĆ.

8 PIĘTRO BUDYNKU A I B -
STAN PROJEKTOWANY

Projekt	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W OBLASTY PRACOWNICZĄ I WYKONANIE DODATKOWYCH PRAC PROJEKTOWYCH W DOKŁADZIE STUDENCKIM ZNAJĄCEJ				Stwierdzono	Inng. i rozstrzyżono	Wz. ujednol. i	Podpis
	ul. Wołoska 141A, 02-507 Warszawa							
Inwestor	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa				Sprawdzony	Inng. i rozstrzyżono	Wz. ujednol. i	Podpis
	RZUT POZIOMU VIII PIĘTRA							
					02-507 Warszawa, Alameda 5/18 m2 Wzrost: 128 cm, Waga: 72 kg, 10.10			
Projekt wykonany przez:					1:100 12.04.2021 W-10			