

RZUT POZIOMU VI PIĘTRA 1:100


LEGENDA

ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120


ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60

DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

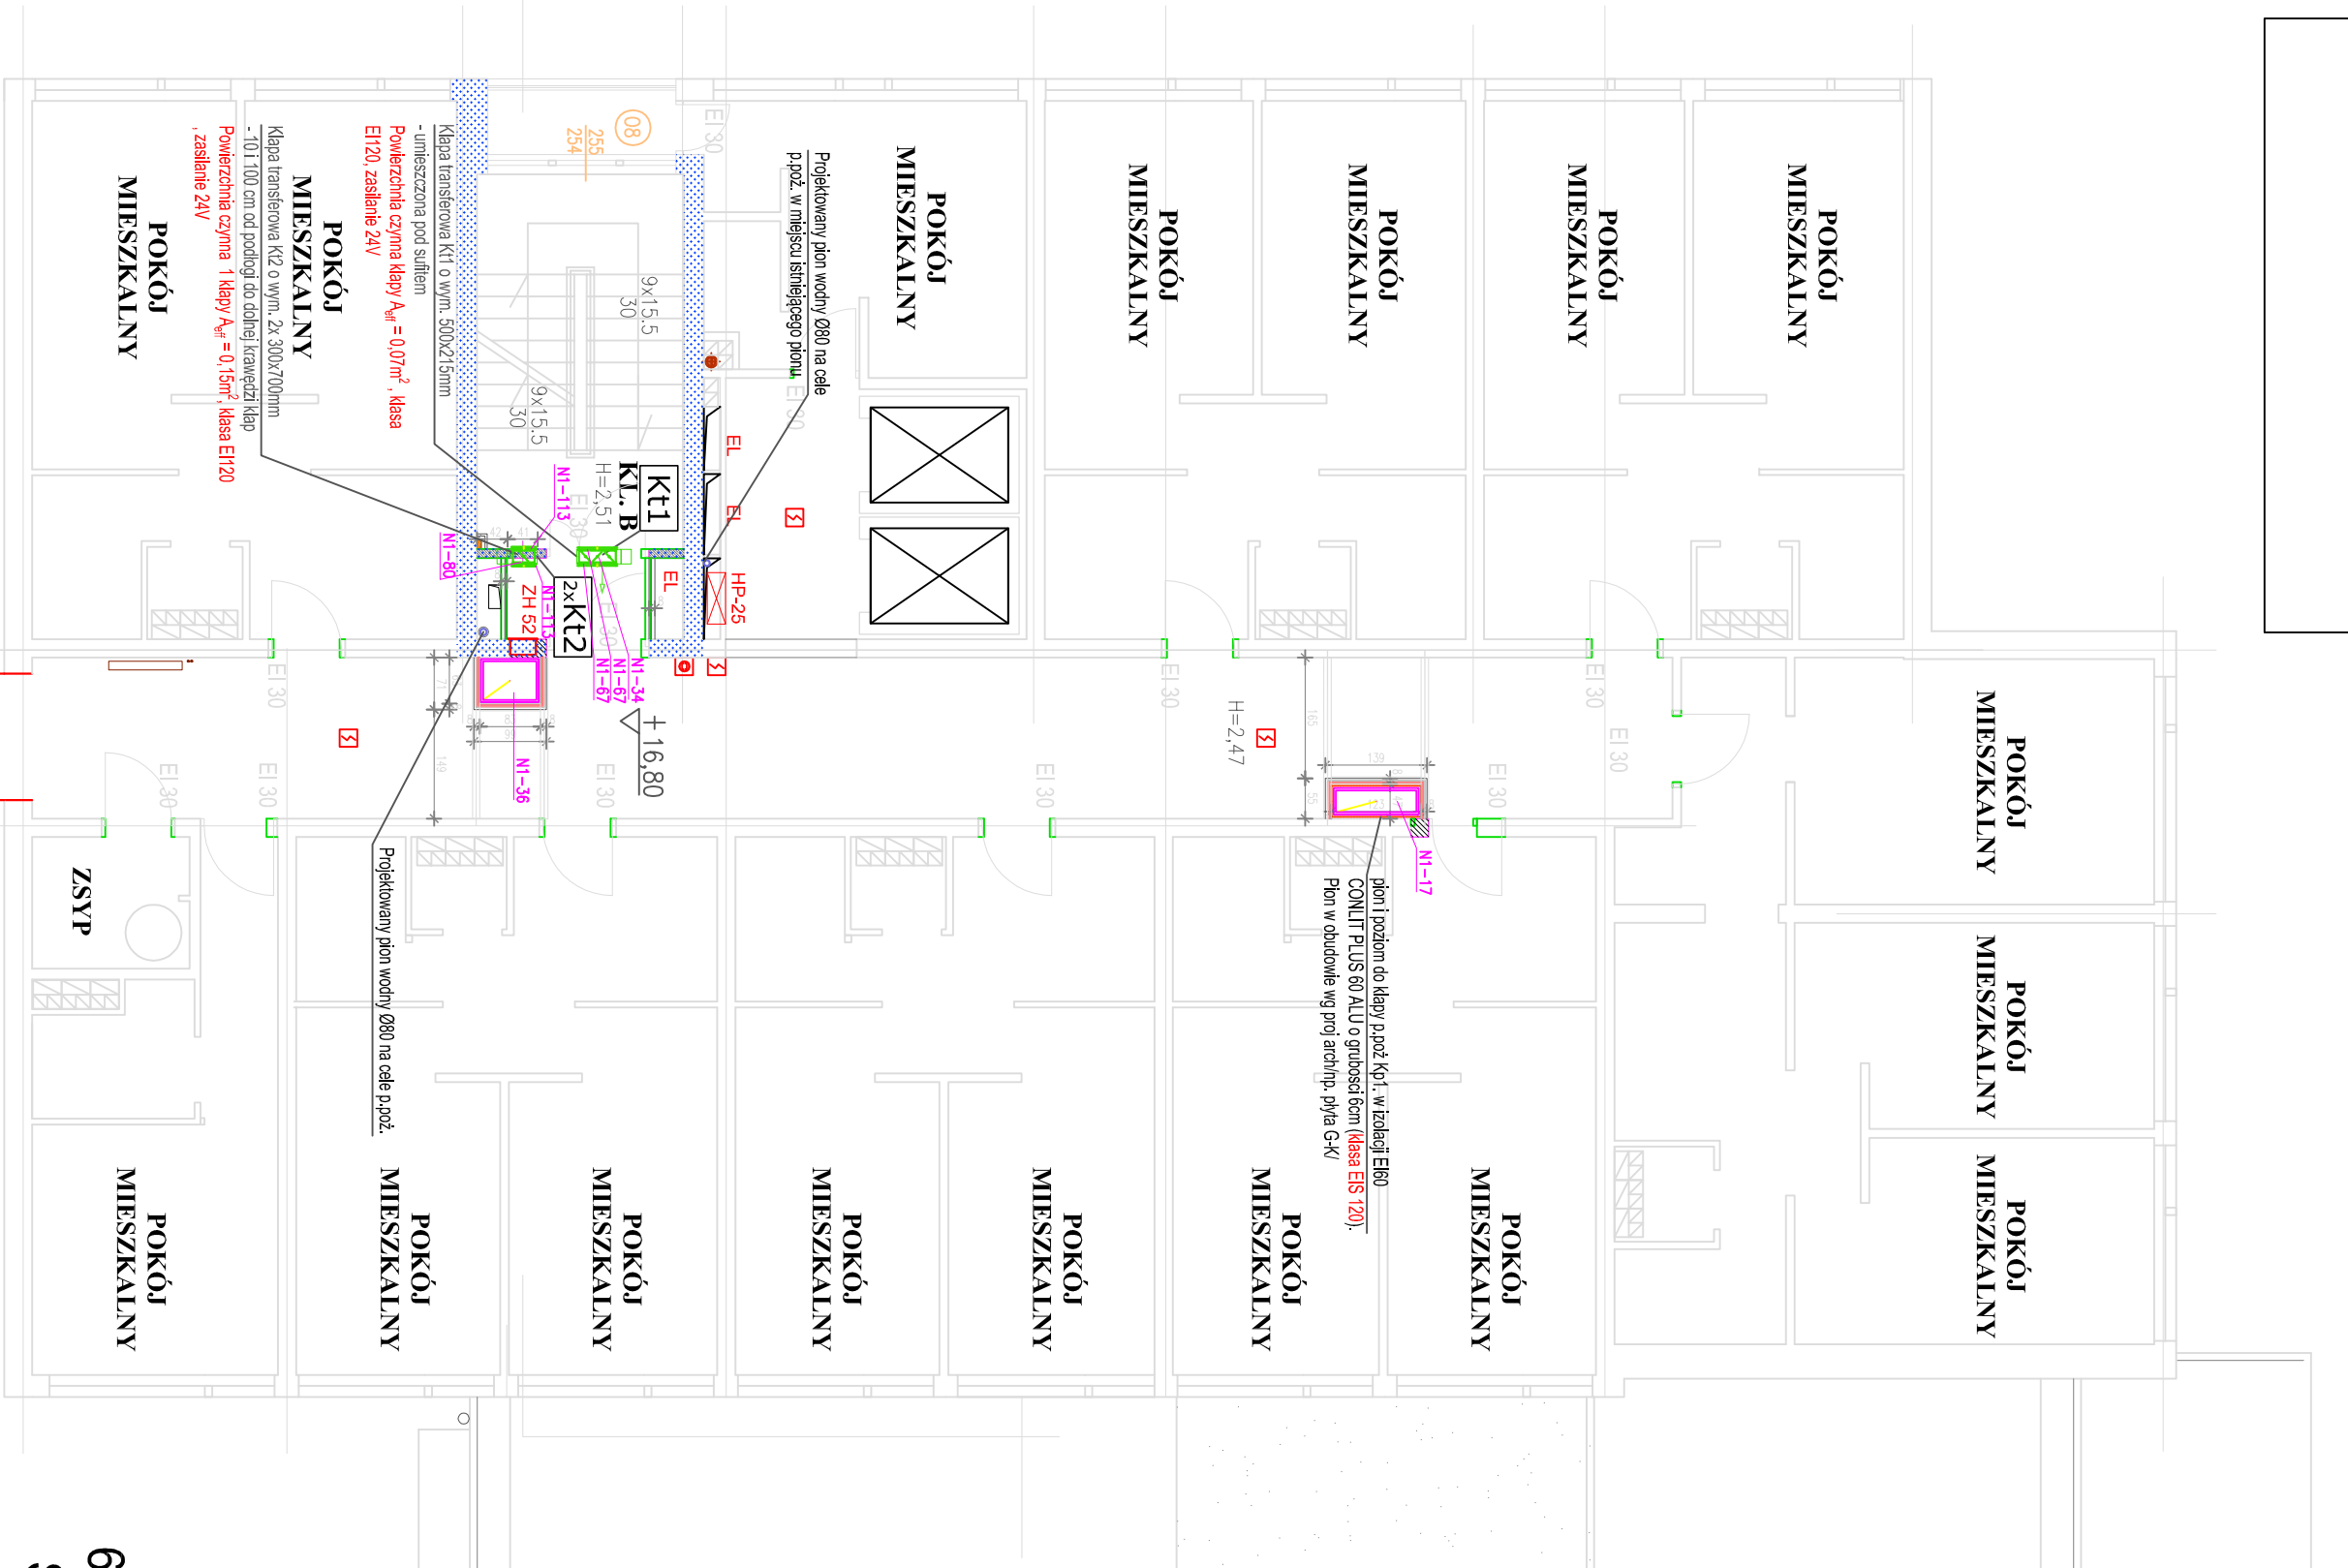

6 PIĘTRO BUDYNKU A I B -  
STAN PROJEKTOWANY

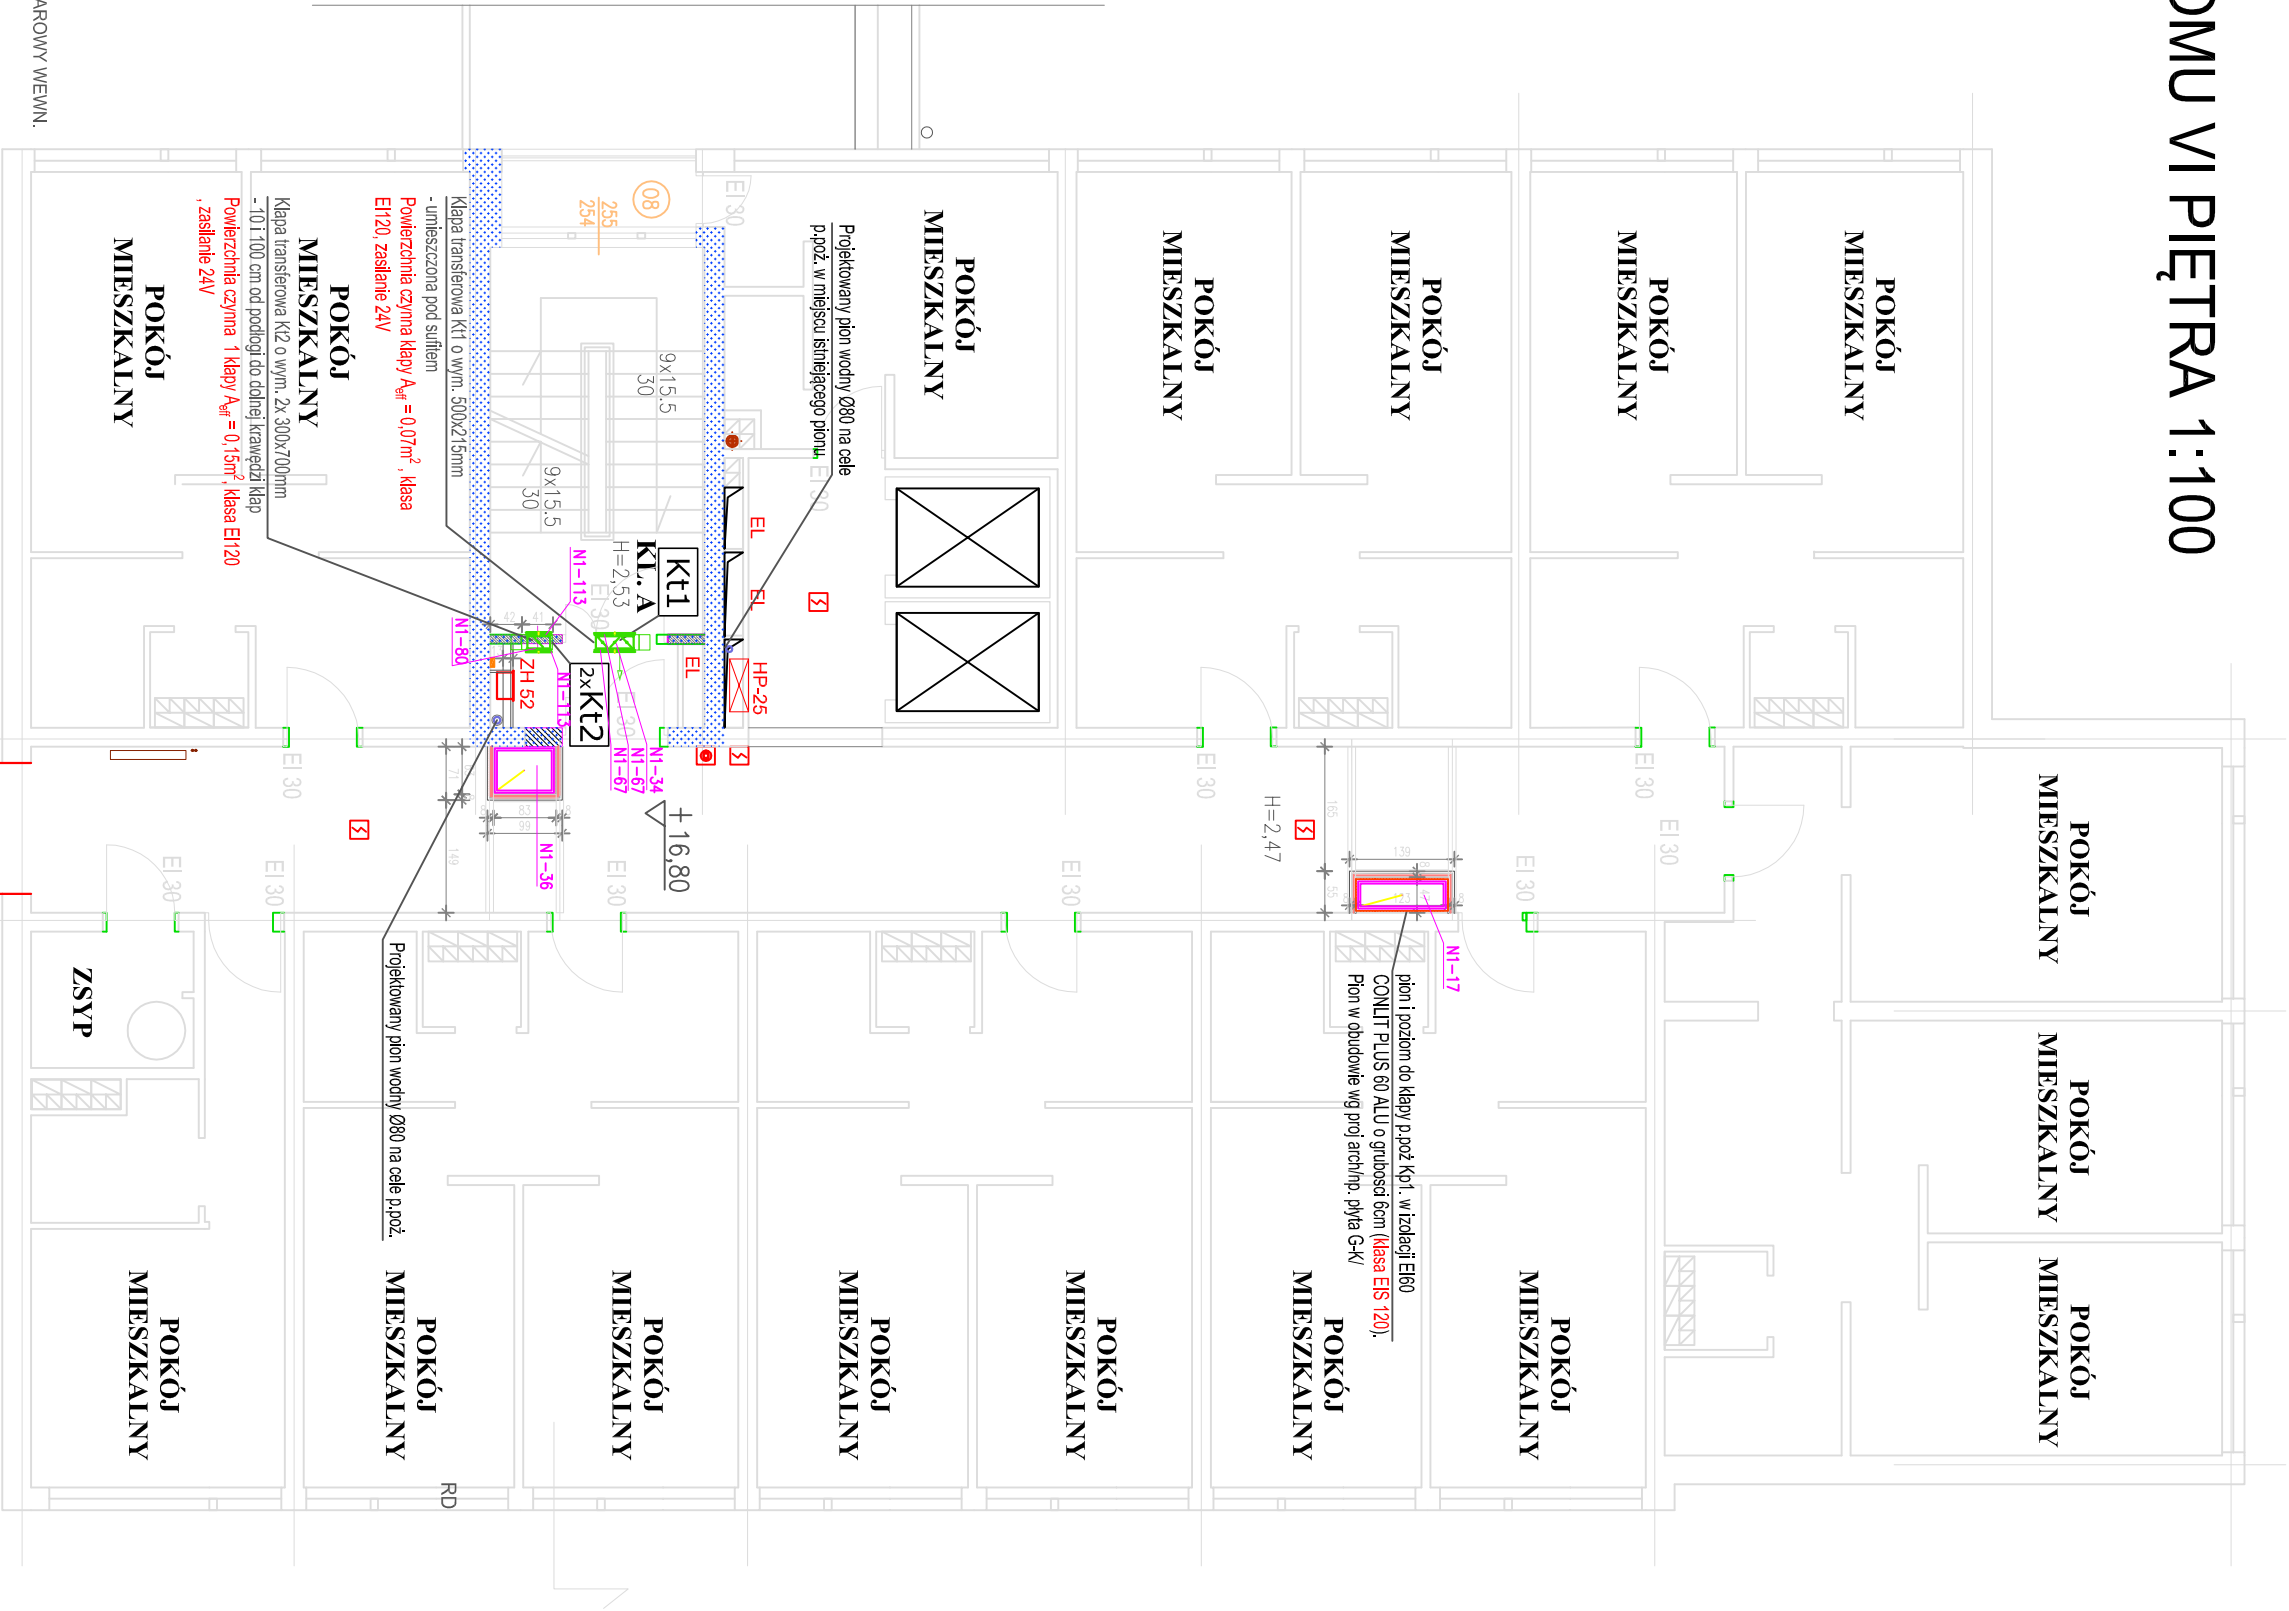

- OZNACZENIA
- GĄSZNICA

- HYDRANT POŻAROWY WIEJN.

- CZUŁKI DYMU

- ALARM - URUCHAMIANIE REZERWNE

- SZCZYT ELEKTRYCZNY lub SKRZYNKA EL.

- KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm

- PŁOY C.O.

- GRZEJNIKI

- WYBURZENIA, DEMONTAŻ

- ZAMUROWANIA

- PROJ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm

BUDYNEK A

- UWAGI:
1. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

2. OBUDOWY SZCZYTÓW INSTALACYJNYCH EI 120

3. PŁYTA G.K. NIDA OGIEN PLUS NA RUSZCIE 4x15mm+CU150.

4. WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA GR. 5cm.

5. ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MASTYKALNIE

6. DODANIE DO KANAŁÓW

7. RYSUNEK I OPIS STANOWIA CAŁOŚĆ NALEŻY JA ROZPATRYWAĆ

8. ŁĄCZNIE Z OPISAMI RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRAZ

9. ISTNIEJĄCE INSTALACJE POD STROPEM, KOLIDUJĄCE Z

10. PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

11. NALEŻY PRZEŁOŻYĆ.

Projekt	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMAGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM ZACZEK				Stereometria	Ing. i nadzór	W opracowani	Podpis	
	ul. Woloska 141A, 02-507 Warszawa					Ing. i nadzór	W opracowani	Podpis	
	Publiscitnia Warszawska Piotr Polakowski 1, 00-051 Warszawa					Ing. i nadzór	W opracowani	Podpis	
Wykonanie	Stereometria				Ing. i nadzór	W opracowani	Podpis		
Tytuł	RZUT POZIOMU VI PIĘTRA				Data opracowania	Skala	Data zatwierdzenia	Data	Data
	PROJEKT TECHNICZNY								
	1:100								
	W-08								