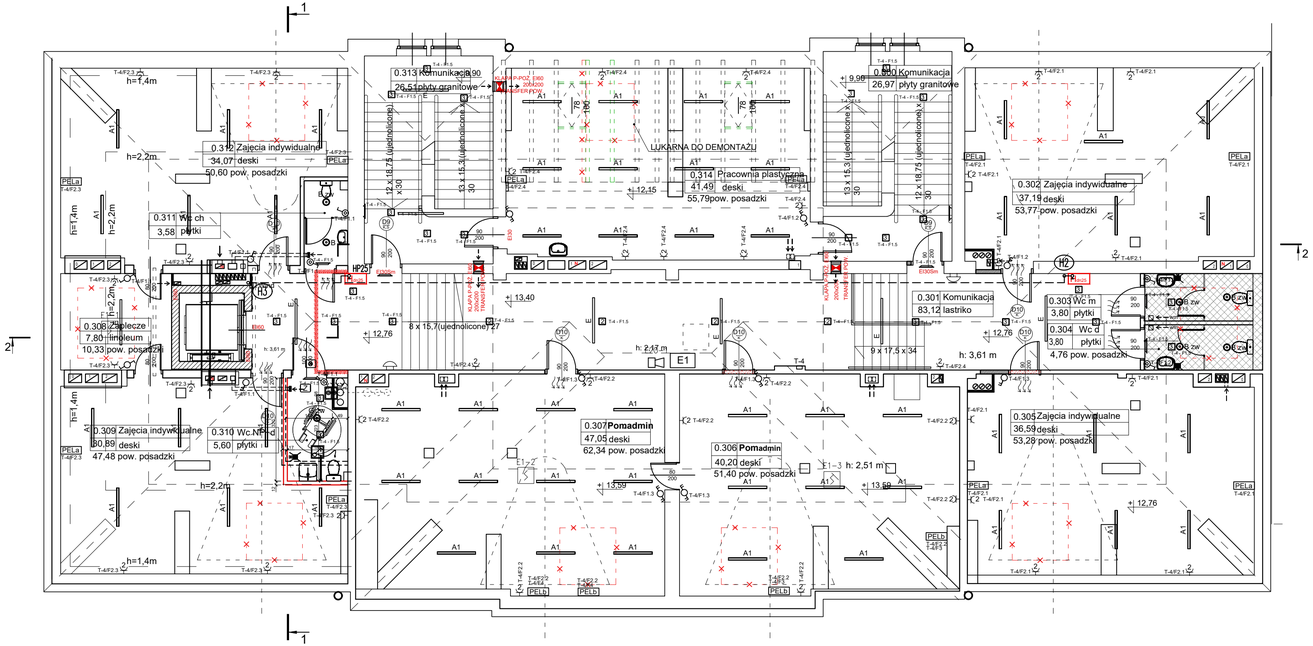

Legenda:

- Oprawa awaryjna LED 1W 1h IP65 Opt. ogólna
- Oprawa awaryjna LED 2W 1h IP65 Opt. ogólna
- Oprawa awaryjna LED 3W 1h IP65 Opt. ogólna
- Oprawa kierunkowa LED 1W 1h IP41 / 65
- Oprawa kierunkowa LED 2W IP 65
- Oprawa kierunkowa LED 3W 1h IP 65 + grzałka
- Czujka dymu Satel TSD-1
- Sygnalizator optyczno-akustyczny
- Ex / ExO — Expander
- Przycisk przewietrzania
- Przycisk oddymiania
- Siłownik klapy dymowej / drzwi napowietrzających
- COD — Centrala oddymiania
- Oprawa 36W 600x600 4000K IP20 + ramka
- Oprawa DL 25W 4000K IP54
- Oprawa DL 18W 4000K IP54
- Oprawa DL 13W 4000K IP54
- Oprawa 40W 4000K IP65

Legenda:

Legenda projektowana lokalna tablica elektryczna
- Tx T-4F2.3 — projektowana tablica elektryczna auli
- łącznik świecznikowy
- przycisk zwierny oświetlenia
- łącznik pojedynczy
- łącznik pojedynczy, IP44
- łącznik schodowy podwójny
- gniazdo wtykowe 2x(2P+Z), 230V, 16A, z przesłoną torów prądowych
- gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A, z przesłoną torów prądowych
- PELa — punkt elektryczny logiczny: - 2x(gniazdo RJ45) - gniazdo 2x(2P+Z), 16A, 230V
- PELb — punkt elektryczny logiczny: - 2x(gniazdo RJ45) - gniazdo 2x(2P+Z), 16A, 230V, DATA, kodowane
- PEL X — punkt elektryczny logiczny: - 1x(gniazdo RJ45) - gniazdo (2P+Z), 16A, 230V
- PEL Y — punkt elektryczny logiczny: - 2x(gniazdo RJ45) - 2x gniazdo (2P+Z), 16A, 230V, DATA, kodowane - 2x gniazdo (2P+Z), 16A, 230V, DATA, kodowane
- 300lx — gniazdo 2x(2P+Z), 16A, 230V wymagany eksploatacyjny poziom natężenia oświetlenia
- lampka sygnalizacyjna z alarmem akustycznym i optycznym systemu przyzywowego.
- Z — zasilacz systemu przyzywowego, montowany w puszce instalacyjnej
- przycisk kasujący z lampką przypominającą
- przycisk przywoławczy ze sznurkiem
- T — łącznik pojedynczy - dla tablicy
- W — łącznik pojedynczy - dla wentylatora
- Dzwonek szkolny-alarmowy. Głośność: 104dB, 230V/0,07A

ECOTEK HOME
DOMY EKOLOGICZNE
ul. Sportowa 4/l-1 66-400 Gorzów Wlkp. biuro@ecotekhome.pl
biuro projektów: 513057543 biuro wykonawcze: 601728276

Nazwa inwestycji	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZAKRES ZMIAN - **WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO, ZMIANA POŁOŻENIA , ILOŚCI I FORMY ARCHITEKTONICZNEJ LUKARN DACHOWYCH, ZMIANA KONSTRUKCJI SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI BUDYNKU.**
Adres inwestycji	DZIAŁKA NR 931, OBRĘB EWID. 5-ŚRÓDMIEŚCIE, JEDN. EWID. M. GORZÓW WLKP. UL. DĄBROWSKIEGO 23, 66-400 GORZÓW WLKP.
Inwestor	**Miasto Gorzów Wlkp.** ul. Sikorskiego 4 66-400 Gorzów Wlkp.
Tytuł rysunku	RZUT PODDASZA

Skala	1:100	Nr rys.	E-5	Data	30.11.2023 r.	Podpis
ELEKTRYCZNA						
Opracował		mgr inż. Michał Putowski				
STADIUM		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				Str. 10