


T-0

Tablica T-0, projektowana tablica wewnątrz w obudowie z tworzywa, wymiary (695x670x159mm, wys. szer. głęb.), lub równoważnej spełniającej parametry, IP40, Klasa izolacji I, 72 modułów

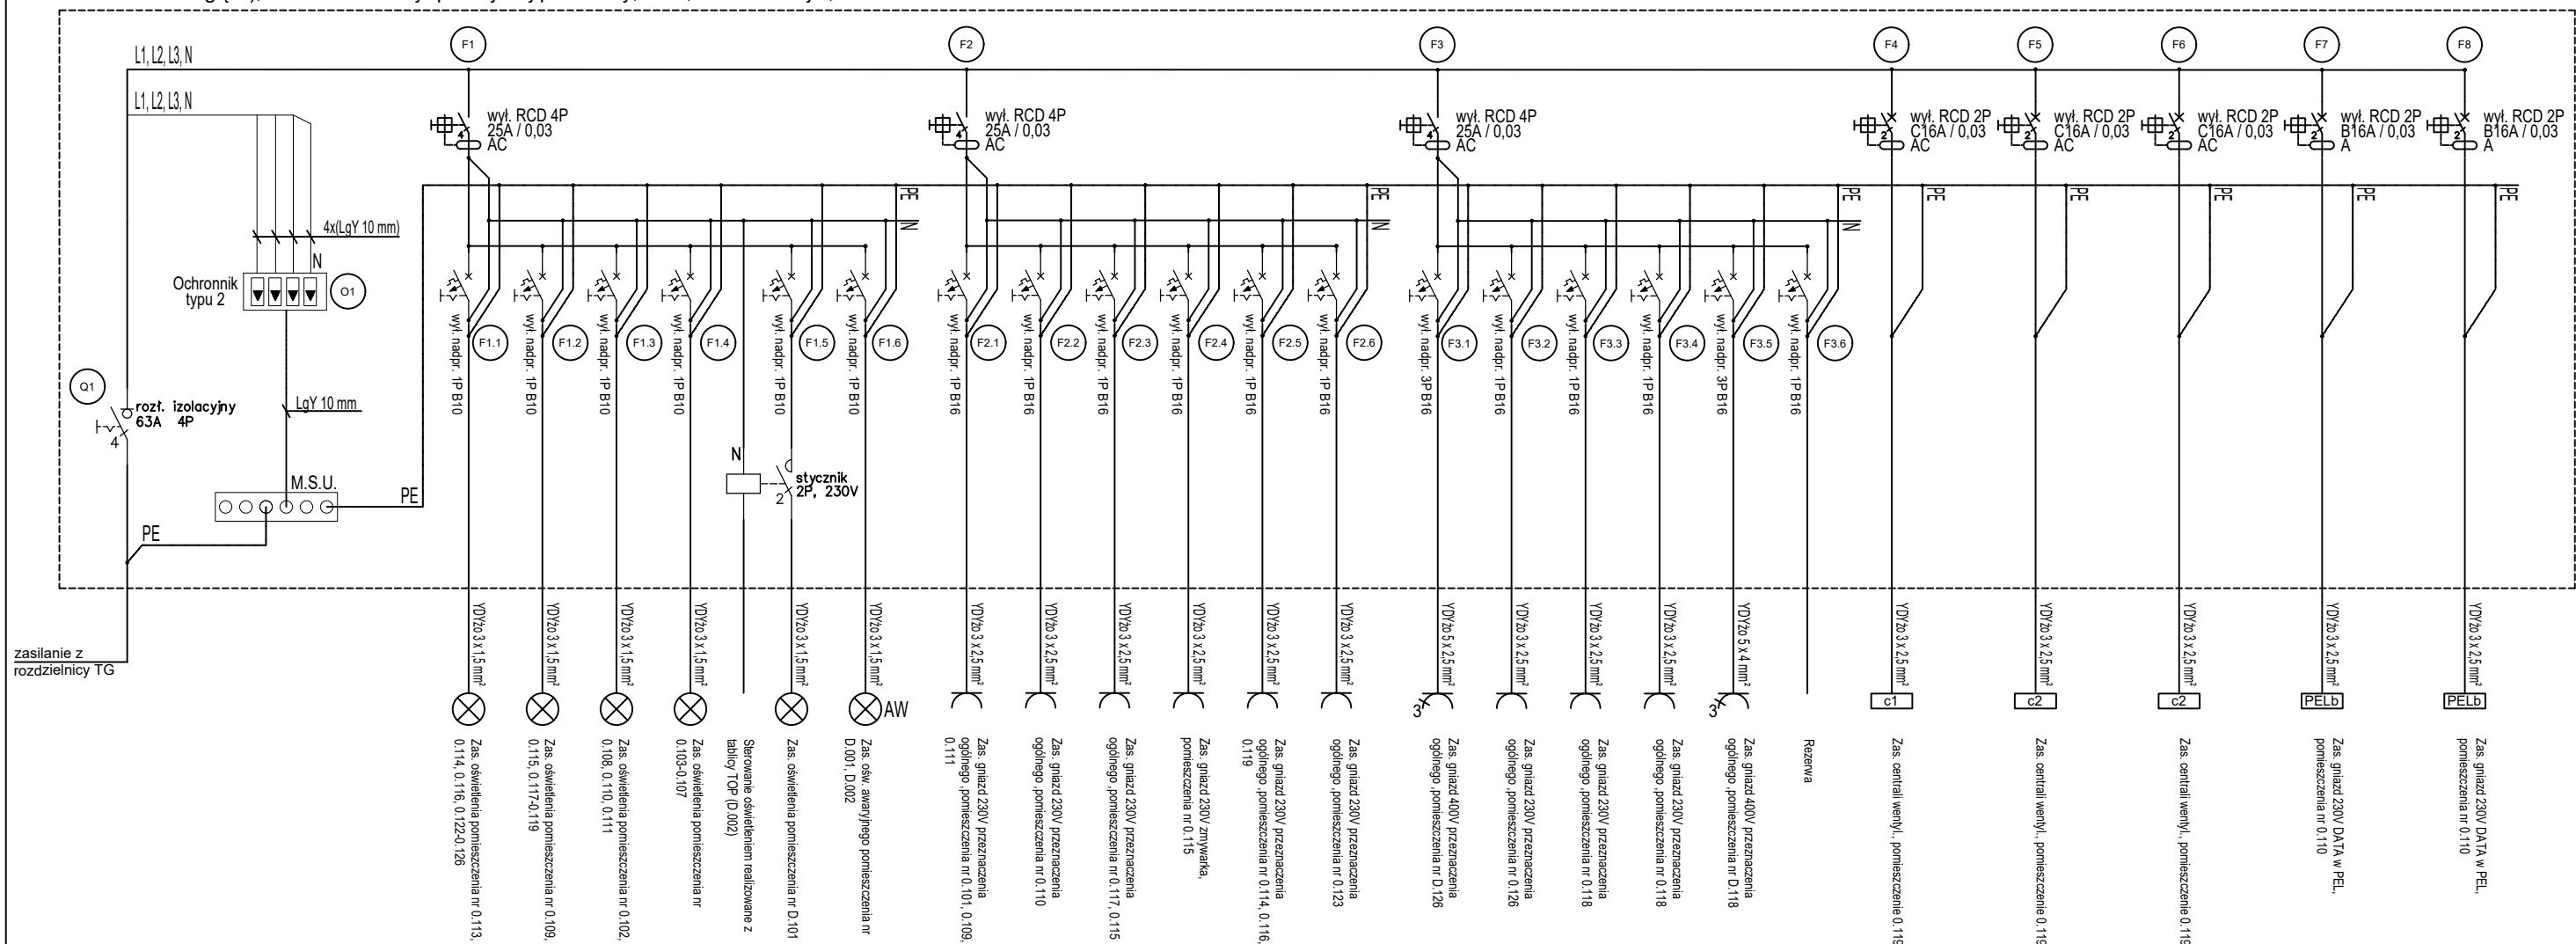

Uwagi i oznaczenia:

UKŁAD SIECI TN-C-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZAPEWNIONA PRZECZ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA



Nazwa inwestycji	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ZREBUDOWA I REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZAKRES ZMIAN - WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPÓŻAROWEGO, ZMIANA POŁOŻENIA , ILOŚCI I FORMY ARCHITEKTONICZNEJ LUKARN DACHOWYCH, ZMIANA KONSTRUKCJI SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI BUDYNKU.					
Adres inwestycji	DZIAŁKA NR 931, OBRĘB EWID. 5-ŚRÓDMIEŚCIE, JEDN. EWID. M. GORZÓW WLKP. UL. DĄBROWSKIEGO 23, 66-400 GORZÓW WLKP.					
Inwestor	Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 4 66-400 Gorzów Wlkp.					
Tytuł rysunku	ROZDZIELNICA T-0					
Skala	Nr rys.	E-9	Data	30.11.2023 r.	Podpis	
ELEKTRYCZNA						
Opracował	mgr inż. Michał Putowski					
STADIUM	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA					