
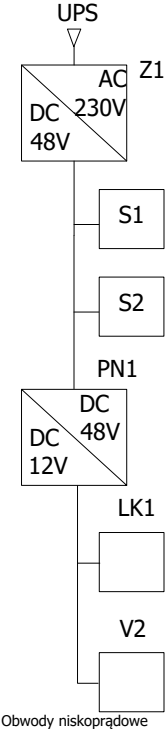
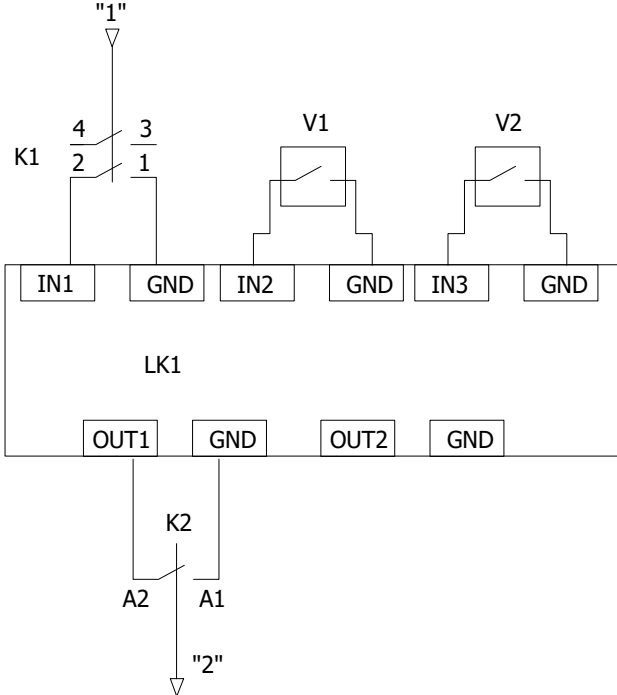


Szafka CCTV-GPD

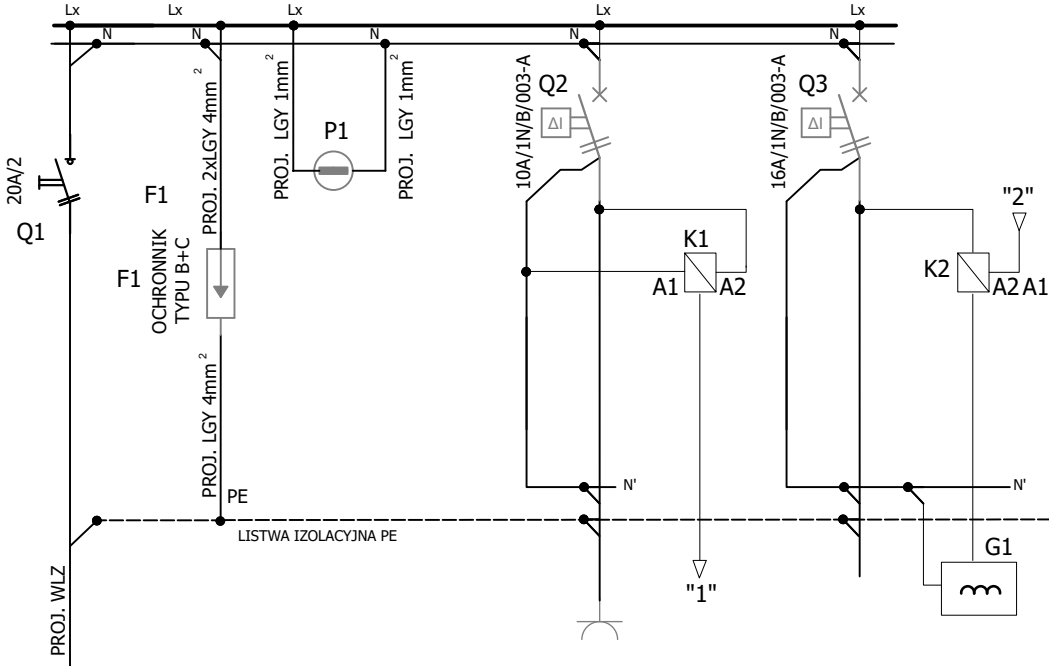

	Zasilanie szafy	Ograniczniki przepięciowe	Lampka kontrolna zasilania	Gniazdo serwisowe	Przekątnik	UPS	Grzałka	PPD Kontroler	Obwody niskoprądowe
Nr Obwodu	0	1	2	3	4	5	6	4'	5'
Typ przewodu	YKY 3x6mm ²	LGY4mm ²	LGY1mm ²	3x LGY2,5mm ²	LGY1mm ²	3x LGY2,5mm ²	2x LGY2,5mm ²	LGY 0,75mm ²	LGY 0,75mm

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ II KLASY OCHRONNOŚCI
WYŁĄCZENIE ZGODNIE Z PN-IEC 60364 REALIZOWANE ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKÓW
NADMIAROWO-PRĄDOWYCH, ORAZ WKŁADEK BEZPIECZNIKOWYCH O DZIAŁANIU SZYBKIM.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ II KLASY OCHRONNOŚCI (ZŁACZA, SZAFKI ENERGETYCZNE) ORAZ W OBWODACH ODBIORCZYCH SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZGODNIE Z PN-HD 60364 REALIZOWANE ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKÓW NADMIAROWO-PRĄDOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWO-PRĄDOWYCH ORAZ WKŁADEK BEZPIECZNIKOWYCH O DZIAŁANIU SZYBKIM.

ZASILANIE W UKŁADZIE TN-S



Biuro projektowe instalacji elektroenergetycznych
ul. 26 Kwietnia 2a, 71-126 Szczecin
e-mail: celbo@celbo.pl, tel. 91-852-19-71

NAZWA
INWESTYCJI

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ NA DZ. 28/8 PRZY UL.
DĘBOGÓRSKIEJ W SZCZECINIE W RAMACH
INWESTYCJI "BUDOWA POLSKIEGO OŚRODKA
SZKOLENIOWEGO RATOWNICTWA MORSKIEGO
W SZCZECINIE

ADRES
INWESTYCJI

UL. DĘBOGÓRSKA 12, DZ. 28/8 OBR. 3025
M. SZCZECIN

10

POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE
UL. WAŁY CHROBREGO 1-2
70-500 SZCZECIN

PROJEKTANT

mgr inż. Paweł Markowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej
nr uprawnień budowlanych **ZAP/0081/POOT/10**

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SZAFKI CCTV-GPD

1:--

22-05-2024

ELEKTRYCZNA

IT.4

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.