


# SCHEMAT PRZEBUDOWY RG

## Obudowa montaż wnenkowy ognioodporna EI 90

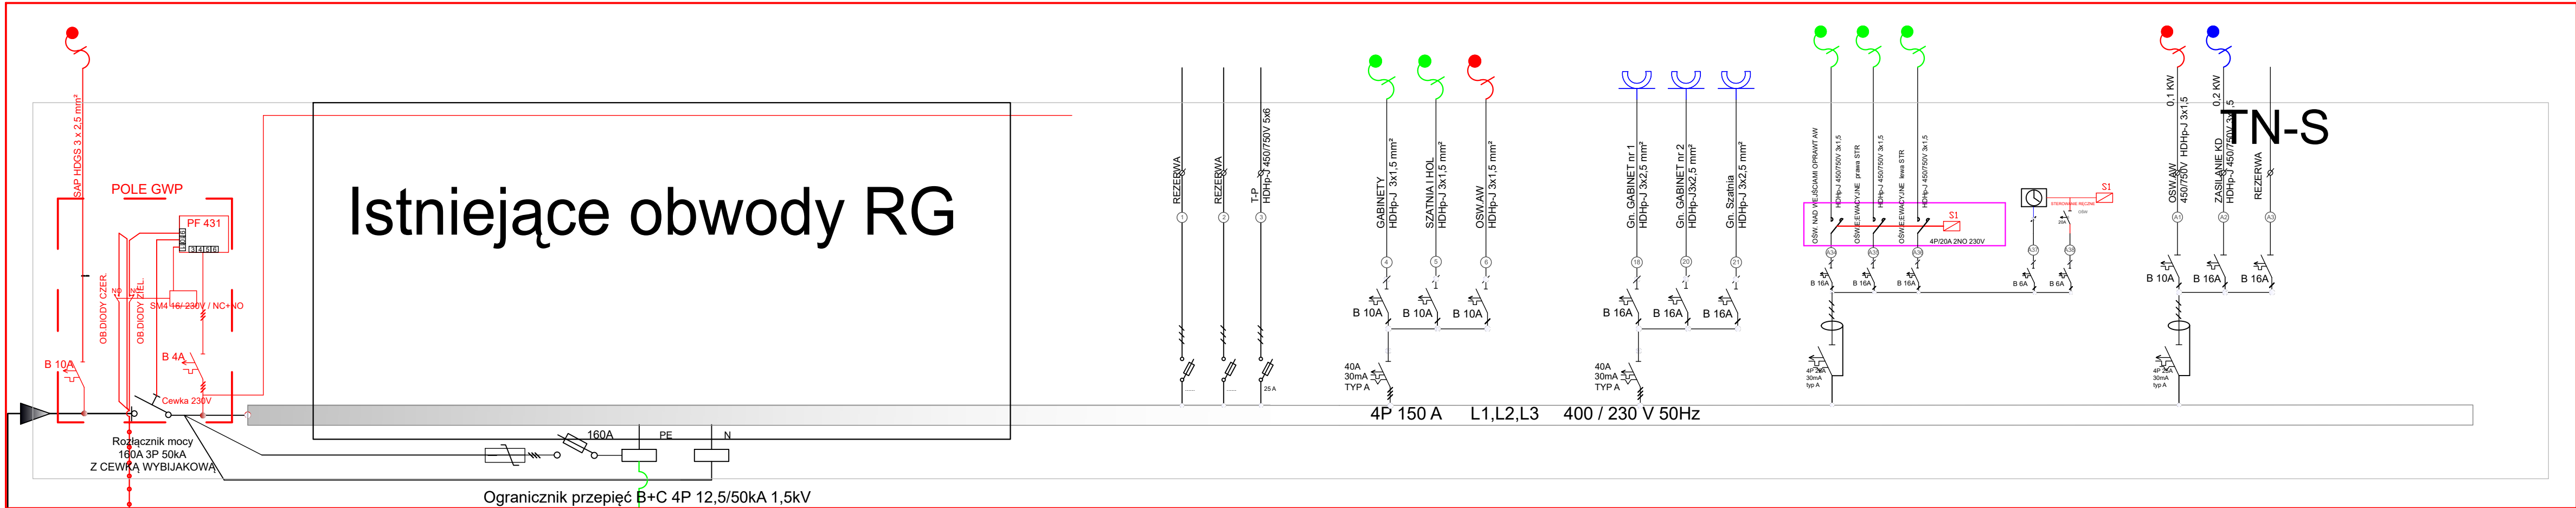


Ogranicznik przepięć B+C 4P 12,5/50kA 1,5kV  
DEHNshield z zabezpieczeniem 160 A

HDGs 5x1,0 mm² E90

WYŁĄCZNIK POŻAROWY GŁÓWNY  
PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU



WYŁĄCZNIK DAL KUCHNI  
PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU



P <sub>I</sub> =	65,00 kW
P <sub>S</sub> =	39,00 kW
I <sub>S</sub> =	58,71 A
I <sub>n</sub> =	63,00 A
f <sub>i</sub> =	0,96
k=	0,60

**OCHRONA OD PORAŻEŃ**  
SAMOCZYNNY SZYBKIE  
WYŁĄCZANIE ZASILANIA  
wg. PN-HD 60364-4-41:2009

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski.			
Biuro usług projektowo-wykonawczych		JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. SULECHOWSKA 33/2 ZIELONA GÓRA 65-022 NIP: 525-175-43-93	
TYTUŁ/OBIEKT/ADRES:		Przebudowa i remont części pomieszczeń przedszkola wraz z instalacjami, budowa pochylni, remont portalu wejściowego, odbudowa inst. deszczowej, monitoring zew. - jako ETAP III inwestycji polegającej na budowie pergoli tarasowej, placu zabaw, wiaty na wózek dziecięcy, przebudowie pomieszczeń przedszkola nr 5 i przebudowie chodników na terenie przedszkola, dz. nr 175/4, obręb 0005 w Lubsku przy ul. Korczaka; dla potrzeb projektu pn. "Złobek nr 2 w Lubsku"	
INWESTOR/ADRES:		Gmina Lubsko z siedzibą Urząd Miejski w Lubsku Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko	
FAZA OPRACOWANIA:		PROJEKT BUDOWLANY/TECHNICZNY/WYKONAWCZY	
TYTUŁ RYSUNKU:		SCHEMAT PRZEBUDOWY RG	
BRANŻA:		ELEKTRYCZNA	NUMER UPRAWNIEN:
INSTALATOR ELEKTRYCZNY:		mgr inż. Marek Mejnartowicz UPRAWNIENIA W SPECJ. INSTALACYJNO - INŻYNIERSKIEJ	LBS/0046/POOE/13
OPRACOWANIE:			