


poziom por.-3,00 m n.p.m.									
Węzeł	Wp	T20	T21	T22	T23	T23A	T24	T25	B
Rzędna posadzki [m n.p.m.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	-0,83	-0,86	-0,92	-0,97	-0,98	-1,01	-1,01	-1,02	-1,04
Zagłębienie [m]	0,83	0,86	0,92	0,97	0,98	1,01	1,01	1,02	1,04
Materiał,Średnica/Spadek [%]	<div><div></div><div>PVC110</div><div>1,5</div></div>	<div><div></div><div>PVC160</div><div>1,5</div></div>							
Długość [m]		2,34	4,00	3,13	0,60	1,97	0,64	0,67	0,97

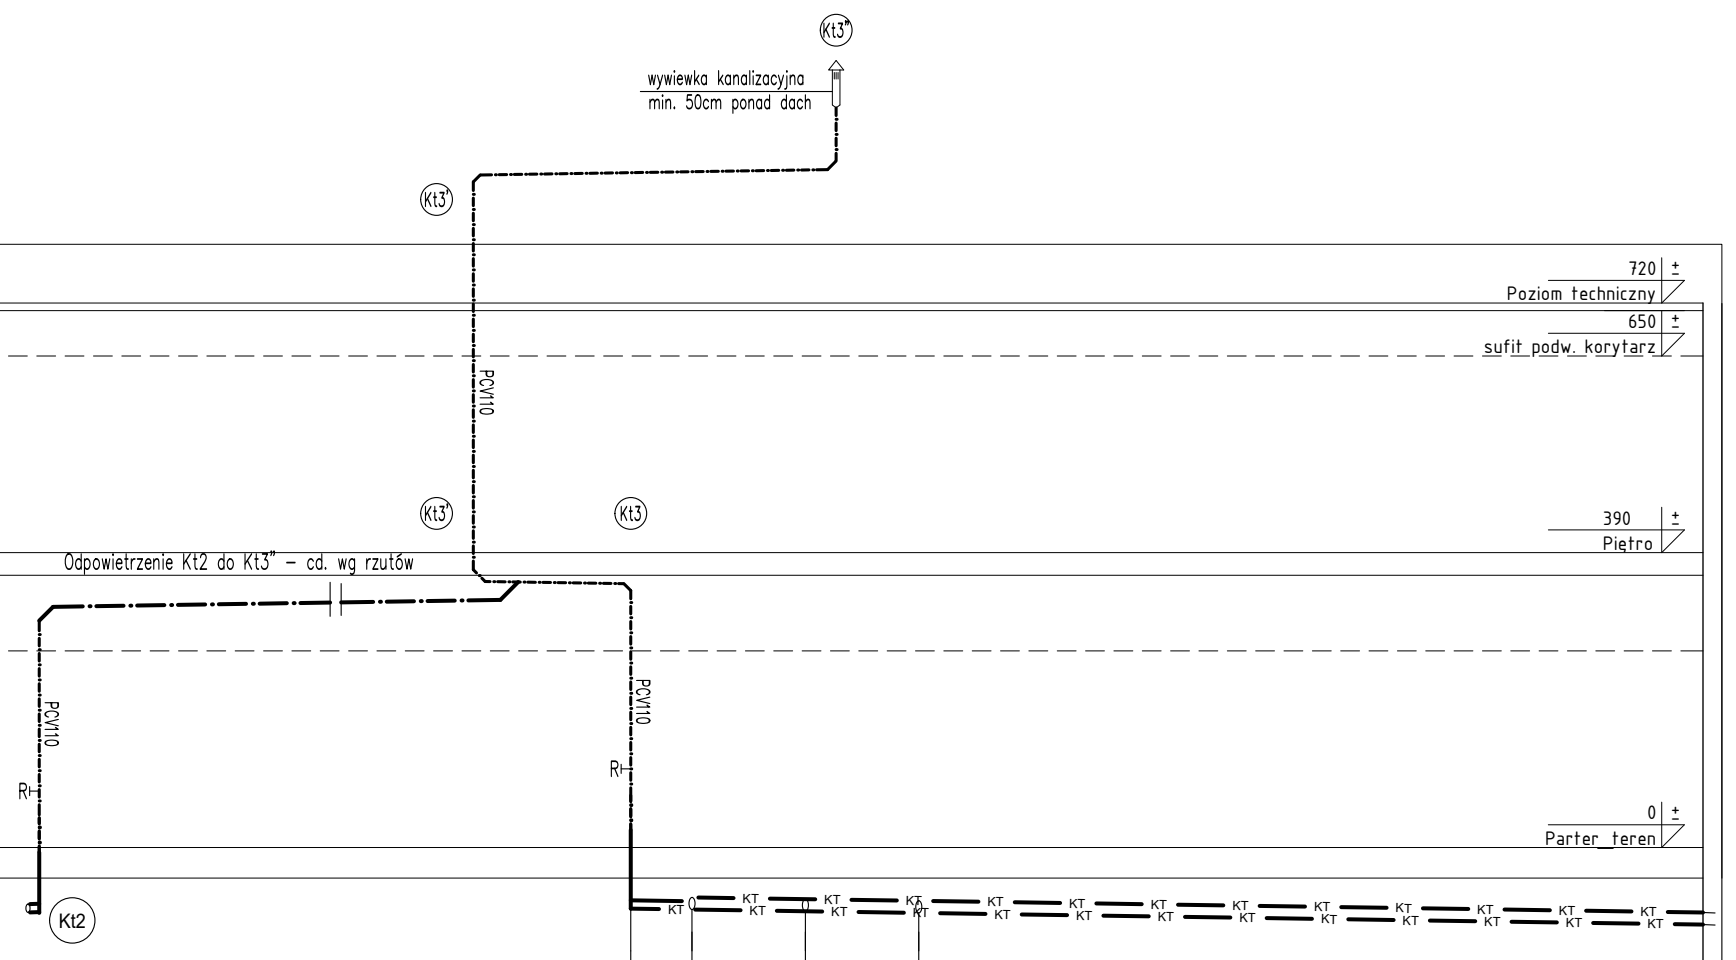

poziom por.-3,00 m n.p.m.						
Węzeł	K13	T28	T29	T30		B
Rzędna posadzki [m n.p.m.]	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	-0,80	-0,82	-0,84	-0,86		-1,02
Zagłębienie [m]	0,80	0,82	0,84	0,86		1,02
Materiał, Średnica/Spadek [%]	<div><div></div><div>1,5</div><div></div></div> <div>PVC110PVC160</div>					1,5
Długość [m]	0,88	1,50	1,50	10,50		

LEGENDA

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ODPOWIETRZENIE
- KS — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ
- KT — INSTALACJA KANALIZACJI TŁUSZCZOWEJ PODPOSADZKOWEJ
- · · · — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODSTROPOWEJ
- (Ks1) PION KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGI :
1. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POŻAROWO

S I E R G I E J
s t u d i o

tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48.604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
biuro ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:
Miasto i Gmina Bierutów
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

temat:
Budowa przedszkola w Bierutowie
dz. nr 74 AM , obręb 0001 Bierutów,
ul. Słowackiego, 56-420 Bierutów
główny projektant / numer uprawnień: podpisz:

MGR INŻ. ARCH.GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE
projektant:
MGR INŻ. WOJCIECH KUŚNIERKIEWICZ 242/DOŚ/06

sprawdzający:
MGR INŻ. KATARZYNA SZTYMAR DOŚ/0354/PWBS/16

branża: format: skala: data:
SANITARNA 560 × 297 1 : 100 01.2020

nazwa rysunku:
ROZWINIĘCIE KANALIZACJI TŁUSZCZOWEJ PODPOSADZKOWEJ

numer projektu stadium branża numer rysunku wersja

1901 PW IS S-16