


Zabawnik nr 3a - Przebieg sieci ciepłowniczej do audytu energetycznego

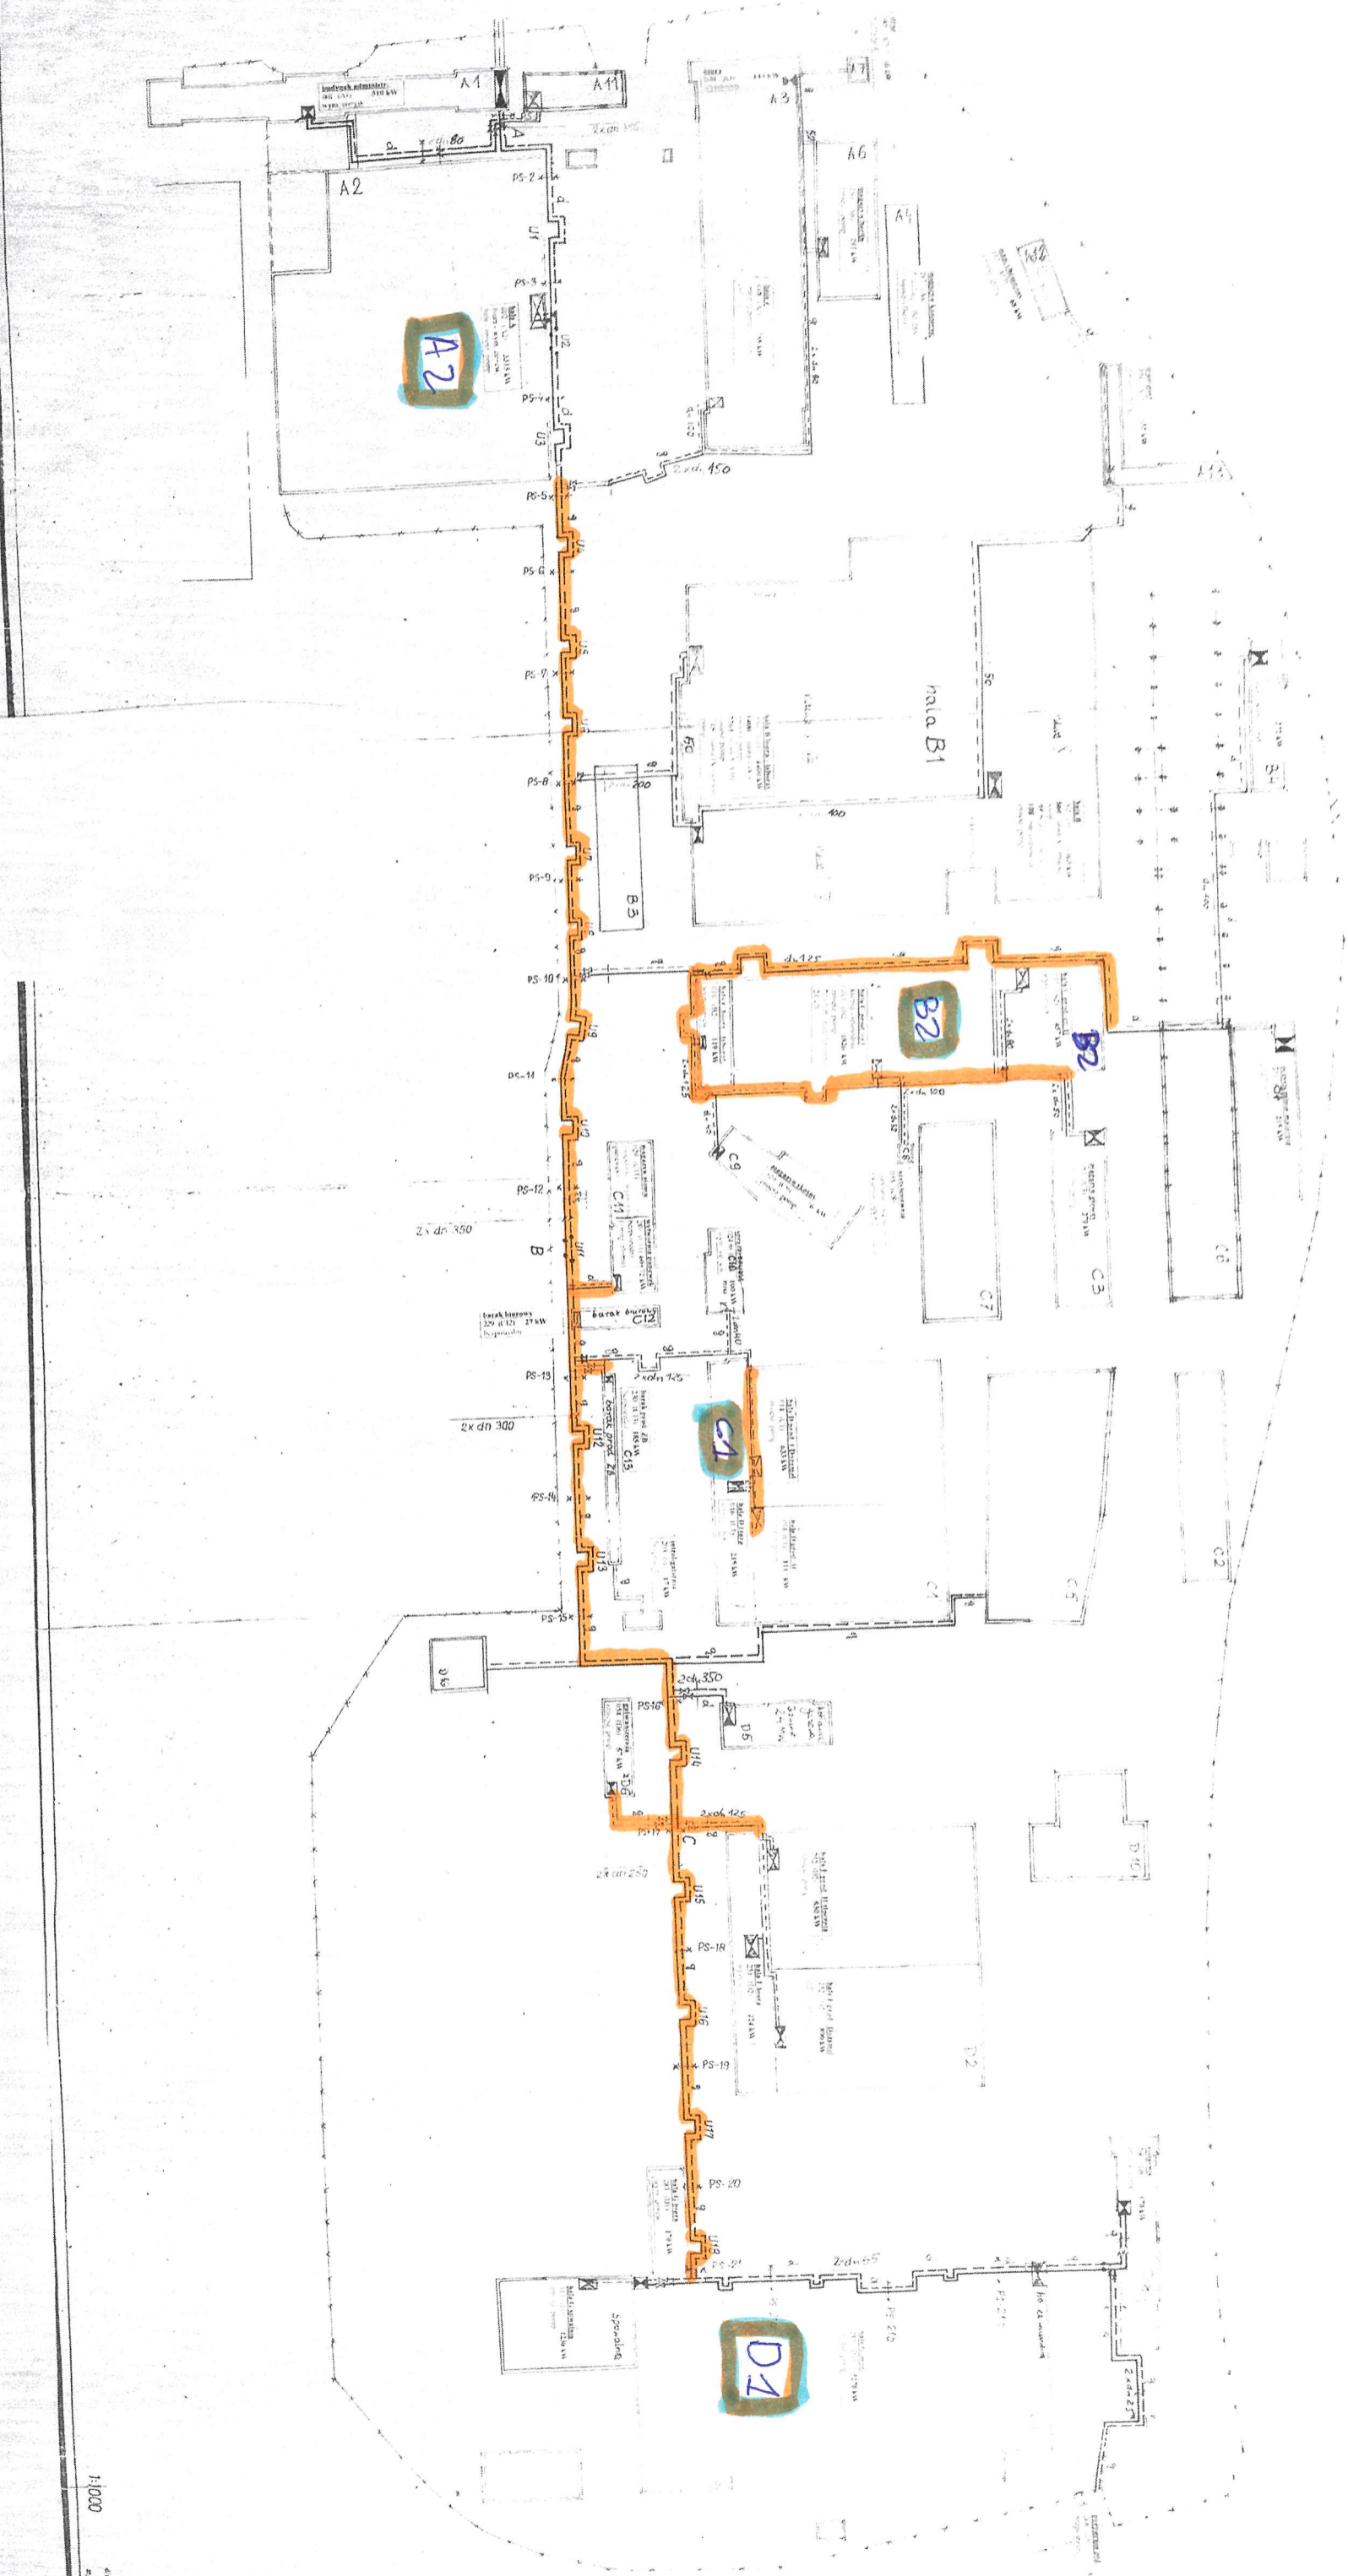

1:1000

50
40
30
20
10