


CENTALA NW2

Centrala nawiewno-wyiewna PODWIESZANA wersja WEWNĘTRZNA

- wydajność $N=1185\text{m}^3/\text{h}$, $W=735\text{m}^3/\text{h}$
- spręż dysp. $N=300\text{Pa}$, $W=300\text{Pa}$
- wymiennik przeciwprądowy, przepływ równoległy, 68,9%
- nagrzewnica wodna 7,57 kW

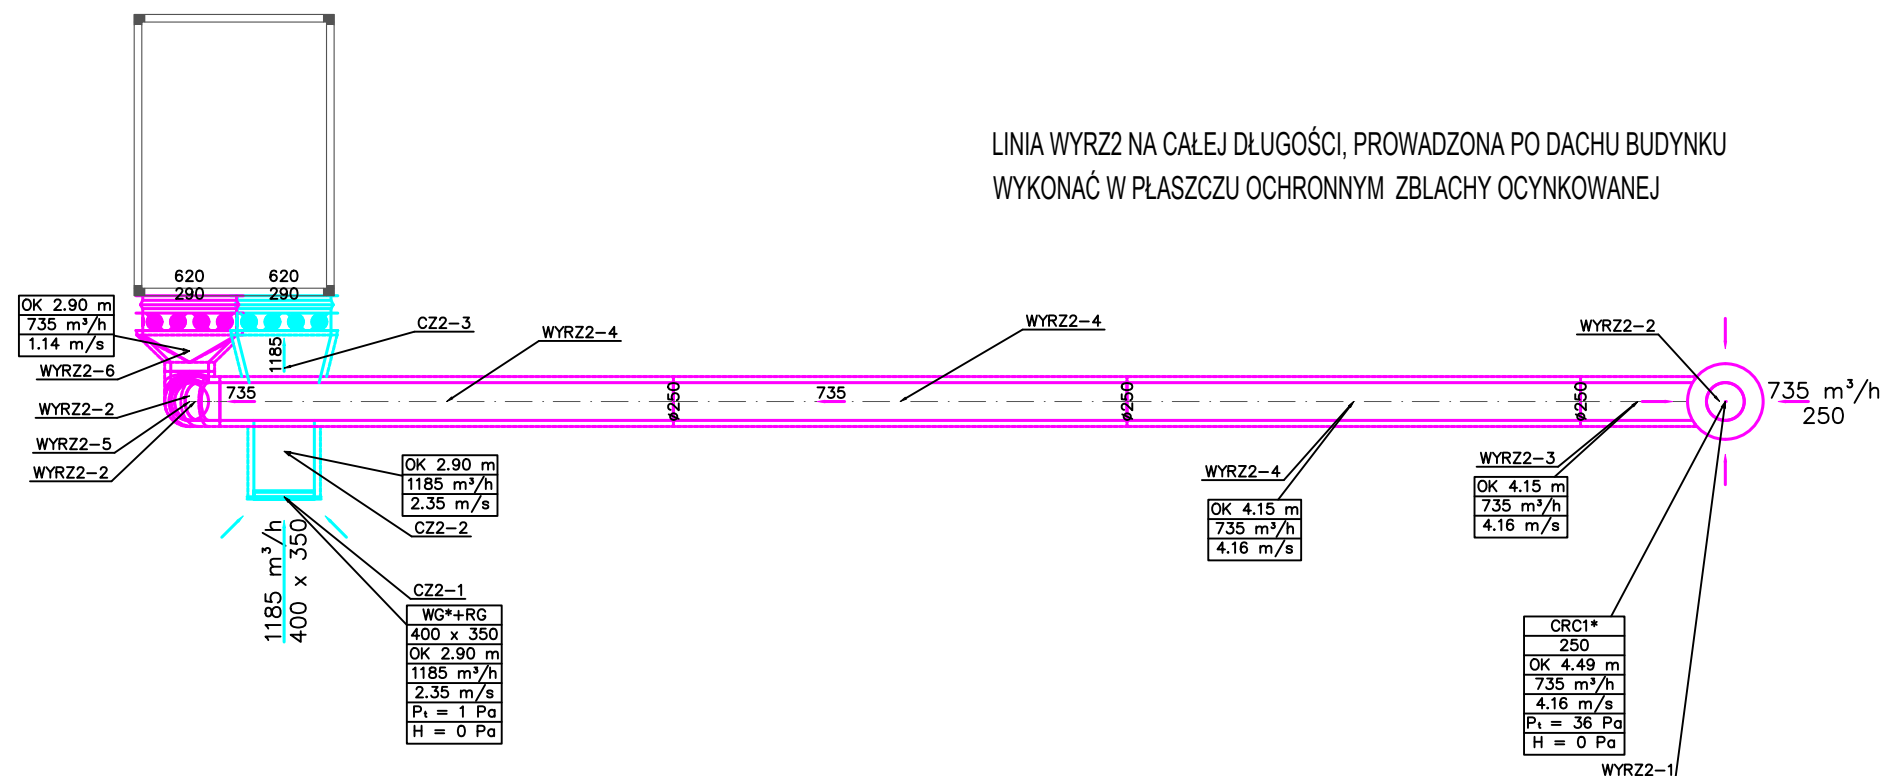

 maatproject sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań		
OPRACOWANIE:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM	
ADRES BUDOWY:	Dz. nr 693, jedn. ewid. Bobowa (120503_5),	
INWESTOR:	obręb Stróżna (0006), Gmina Bobowa	
ADRES:	ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa	
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisy:	
PROJEKTANT:	mgr inż. Irmina Ziółkowska upr. nr WKP/0358/P00S/09	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Sławomir Lebica upr. nr WKP/0157/PW0S/09	
WENTYLACJA LINIA CZ2-WYRZ2		S-20
branża: SANITARNA	data: 30.06.2021r.	skala: 1:50