



PRZEKRÓJ WYPEŁNIENIA WYKOPU – PRZEWÓD WODY

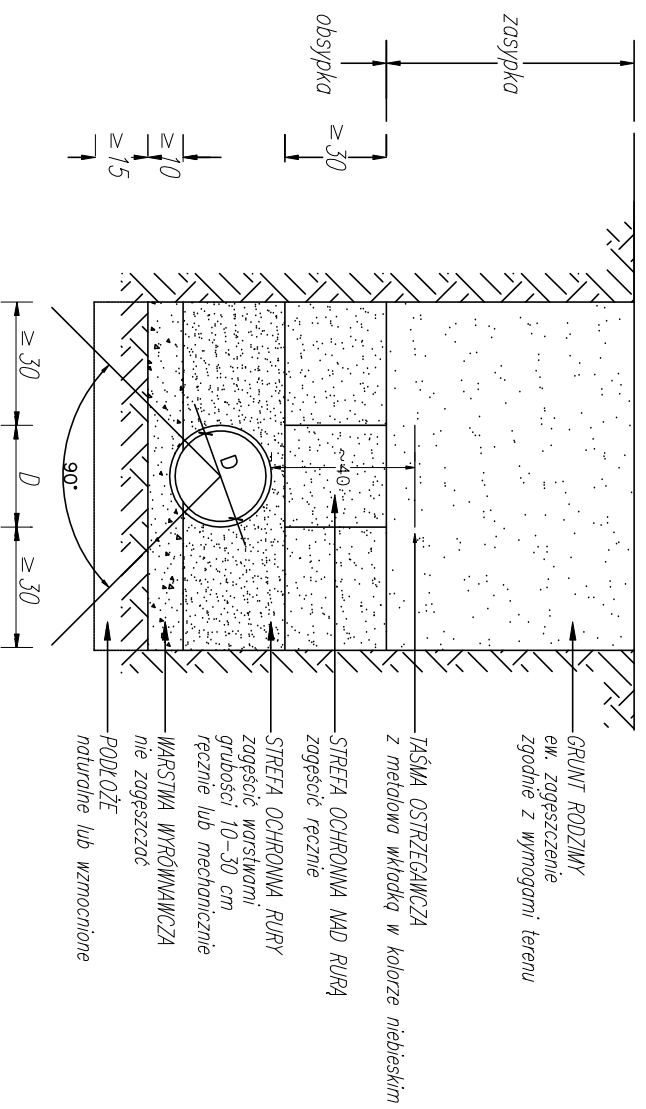

PRZEKRÓJ WYPEŁNIENIA WYKOPU – KANALIZACJA



Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić:
– co najmniej 15 cm dla rur $dn < 400 \text{ mm}$
– co najmniej 30 cm dla rur $dn > 400 \text{ mm}$

UWAGA
wymiały podano w cm