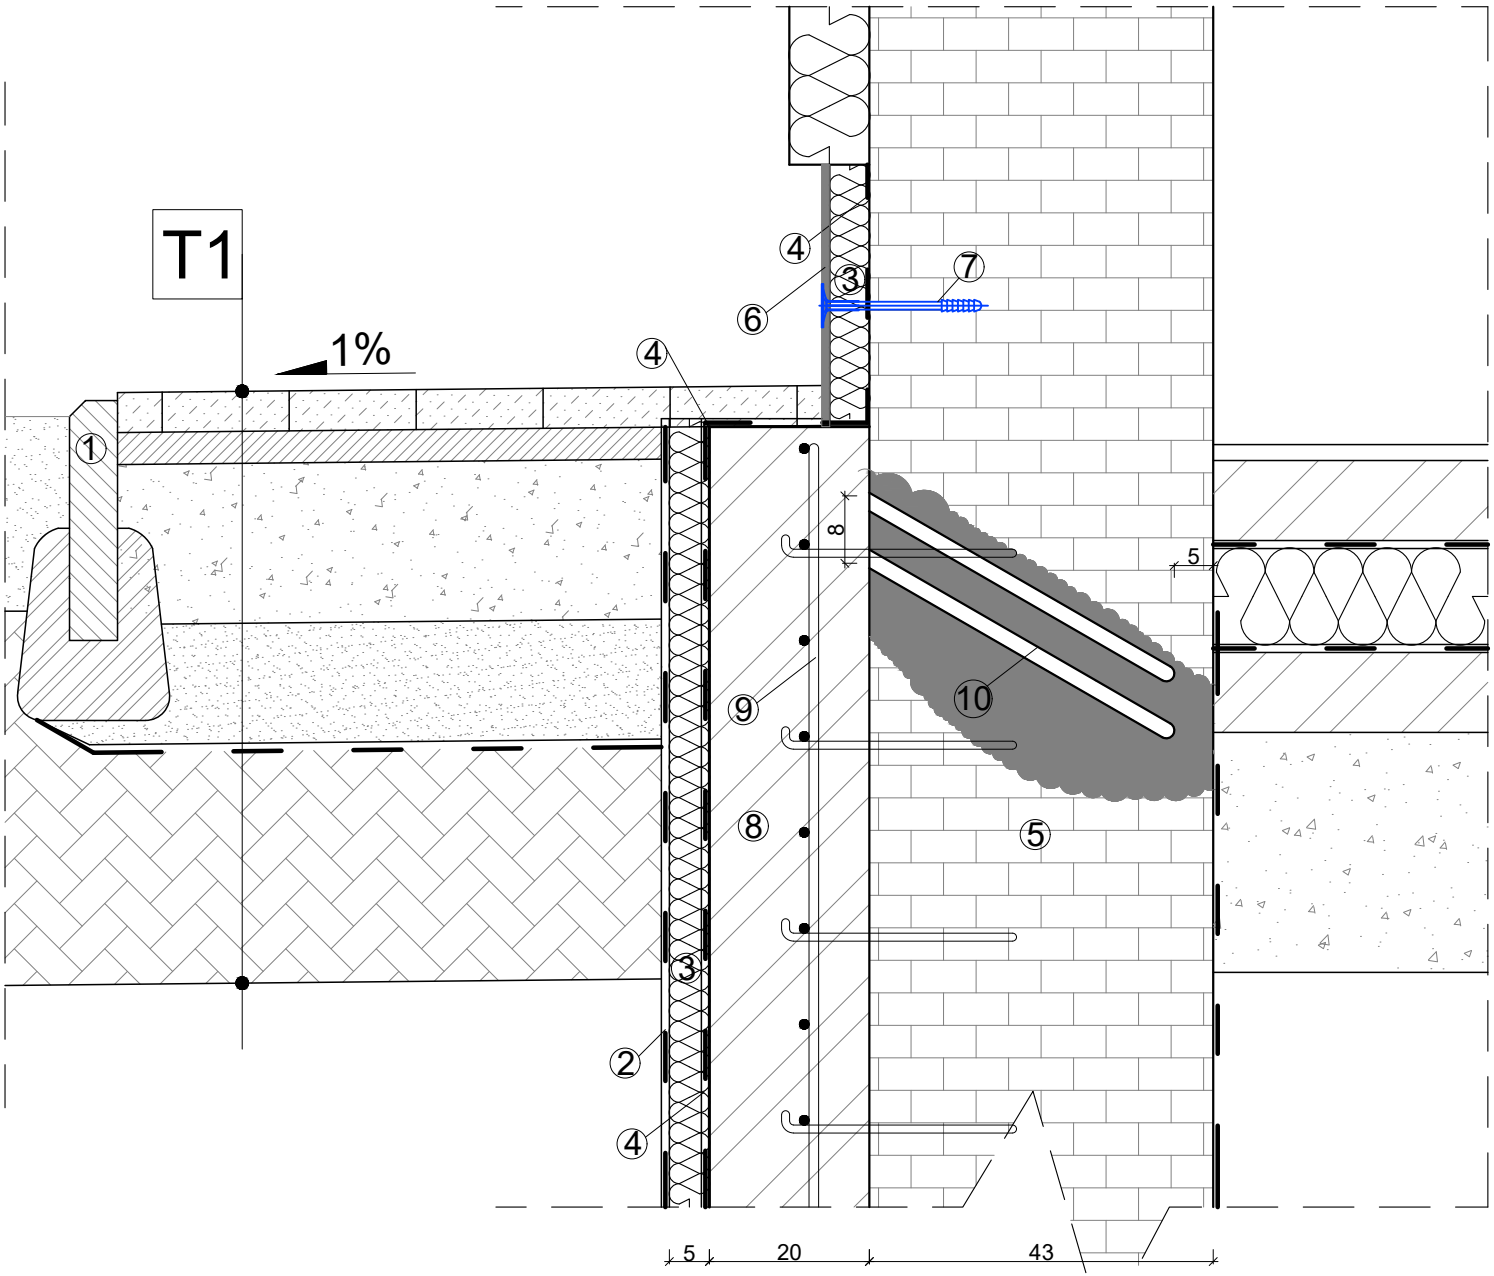

1.	obrzeże chodnikowe, betonowe 6x30x100cm, obniżone o min. 1cm w stosunku do nawierzchni opaski
2.	folia kubełkowa HDPEo gramaturze ~400g/m²-projektowana
3.	usunięcie istniejącego styropianu i przyklejenie nowego - styropian XPS fundamentowy λ=min.0,036 grubość 5cm
4.	2x malowanie masą bitumiczną, właściwości dostosowane do użycia ze styropianem - projektowane
5.	istniejąca ściana fundamentowa
6.	tynk żywiczny (mozaikowy), uziarnienie min. 0.8mm
7.	łącznik mechaniczny do plyt wełny mineralnej
8.	pionowa opaska betonowa z betonu C16/20 W8, na pełną wysokość fundamentów
9.	siatka zbrojeniowa Ø12 z oczkami 12x12cm
10.	Przepona pozioma wprowadzona bezciśnieniowo: -głębokość wiercenia - 5cm mniejsza niż grubość ściany -kąt nawiercenia - między 30°-45° względem posadzki - rozstaw otworów 15-16cm -przesunięcie rzędu 8cm -średnica otworu 30mm

T1 opaska wokół budynku		
6cm	kostka betonowa typu "fala"	warstwy projekt.
4cm	podsypka piasek-cem. 4:1	
20cm	tłuczeń kamienny stabilizowany mechanicznie grubości 6- 31.5mm	
15cm	warstwa odsączająca- piasek drobno lub gruboziarnisty	
	geowłóknina GRK3	
	grunt rodzimy	

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA REMONT BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W PRABUTACH UL.REYMONTA 4, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRUMIEJKACH, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH

Hydroizolacja pozioma - iniekcja

skala 1:10

Załącznik Nr 2