


RZUT PIĘTRA I

Budynek biurowo-administracyjny w Staszowie

skala 1:100

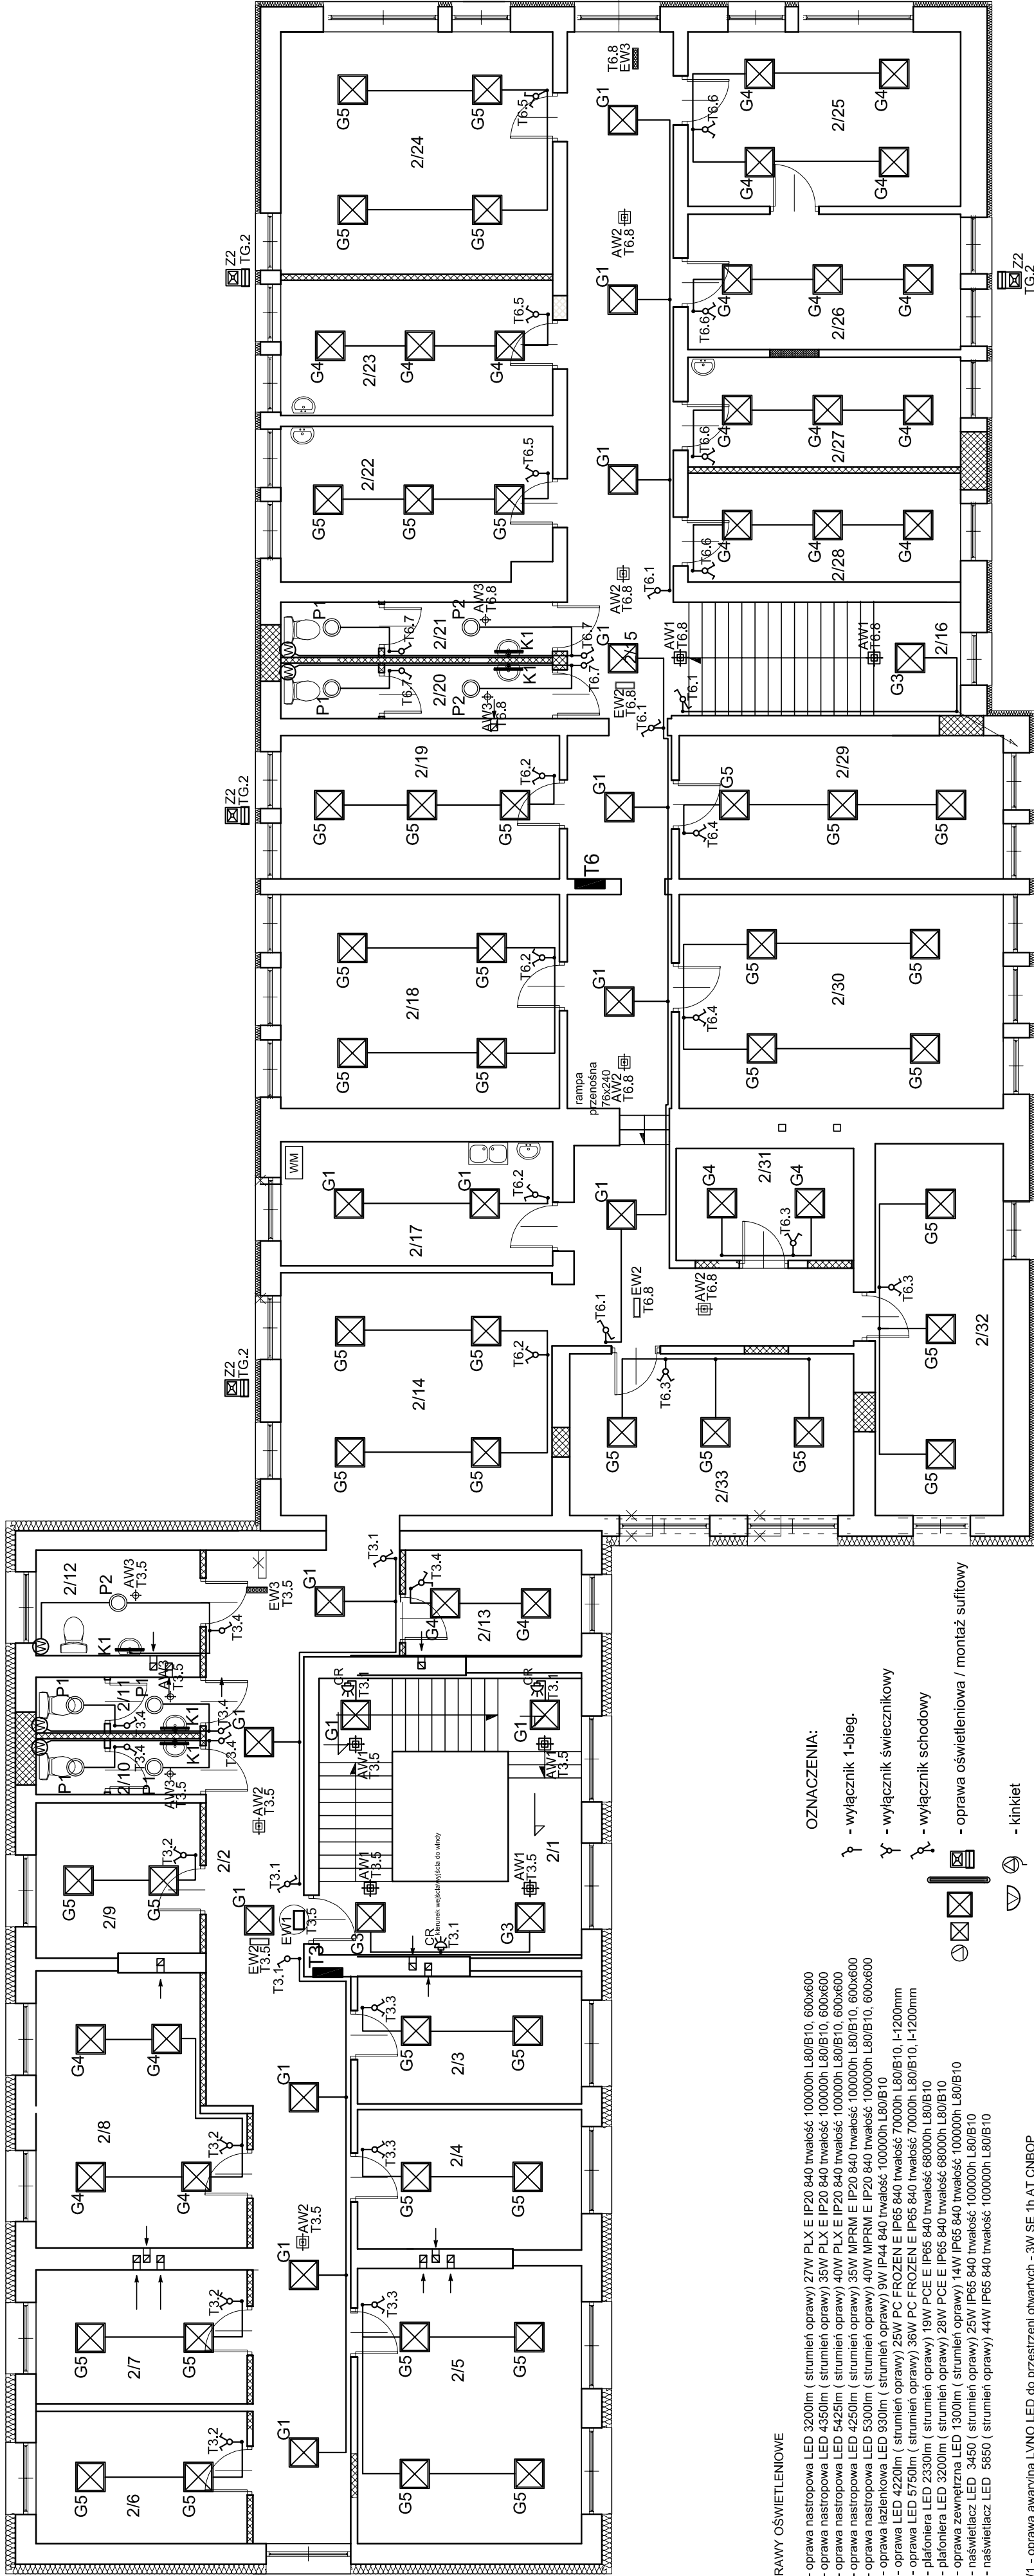

OPRAWY OŚWIETLENOWE

- G1 - oprawa nastropowa LED 3200lm (strumień oprawy) 27W PLX E IP20 840 trwałość 100000h L80/B10, 600x600
- G2 - oprawa nastropowa LED 4350lm (strumień oprawy) 35W PLX E IP20 840 trwałość 100000h L80/B10, 600x600
- G3 - oprawa nastropowa LED 5425lm (strumień oprawy) 40W PLX E IP20 840 trwałość 100000h L80/B10, 600x600
- G4 - oprawa nastropowa LED 4250lm (strumień oprawy) 35W MPRM E IP20 840 trwałość 100000h L80/B10, 600x600
- G5 - oprawa nastropowa LED 5300lm (strumień oprawy) 40W MPRM E IP20 840 trwałość 100000h L80/B10, 600x600
- K1 - oprawa łazienkowa LED 930lm (strumień oprawy) 9W IP44 840 trwałość 100000h L80/B10
- N1 - oprawa LED 4220lm (strumień oprawy) 25W PC FROZEN E IP65 840 trwałość 70000h L80/B10, L1200mm
- N2 - oprawa LED 5750lm (strumień oprawy) 36W PC FROZEN E IP65 840 trwałość 70000h L80/B10, L1200mm
- P1 - plafoniera LED 2330lm (strumień oprawy) 19W PCE E IP65 840 trwałość 68000h L80/B10
- P2 - plafoniera LED 3200lm (strumień oprawy) 28W PCE E IP65 840 trwałość 68000h L80/B10
- Z1 - oprawa zewnętrzna LED 1300lm (strumień oprawy) 14W IP65 840 trwałość 100000h L80/B10
- Z2 - nasświetlacz LED 3450 (strumień oprawy) 25W IP65 840 trwałość 100000h L80/B10
- Z3 - nasświetlacz LED 5850 (strumień oprawy) 44W IP65 840 trwałość 100000h L80/B10




OZNACZENIA:

- ~ - wyłącznik 1-bieg.
- ~ - wyłącznik świetlnikowy
- ~ - wyłącznik schodowy
- ~ - oprawa oświetleniowa / montaż sufitowy
- ~ - kinkiet
- ~ - oprawa oświetlenia awaryjnego
- ~ - czujka ruchu
- ~ - wentylator łazienkowy

Zestawienie pomieszczeń - PIĘTRO I - Starosta		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Wykończenie powierzchni
2/9	pom. biurowe	10,51 panele
2/13	pom. biurowe	7,78 panele
Razem:		18,29 0,00

Zestawienie pomieszczeń - PIĘTRO I - PCPR		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Wykończenie powierzchni
2/1	komunikacja/klatka	30,39 wykładzina/terakota
2/2	schodowa komunikacja	47,47 wykładzina
2/3	pom. biurowe	12,20 panele
2/4	pom. biurowe	13,00 panele
2/5	pom. biurowe	25,92 panele
2/6	pom. biurowe	11,70 panele
2/7	pom. biurowe	11,83 panele
2/8	pom. biurowe	21,62 panele
2/9	pom. biurowe	10,51 panele
2/10	wc dla personelu	3,83 terakota
2/11	wc męski	3,83 terakota
2/12	wc dla niepełnosprawnych i kobiet	7,26 terakota
2/13	pom. biurowe	7,78 panele
Razem:		207,34 0,00

Zestawienie pomieszczeń - PIĘTRO I - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Wykończenie powierzchni
2/14	pom. biurowe	27,58 panele
2/15	komunikacja	60,65 wykładzina
2/16	klatka schodowa	13,69 terakota
2/17	pom. socjalne	14,12 terakota
2/18	pom. biurowe	24,97 panele
2/19	pom. biurowe	16,70 panele
2/20	wc męski	6,20 terakota
2/21	wc dla kobiet	6,20 terakota
2/22	pom. biurowe	17,74 panele
2/23	pom. biurowe	15,40 panele
2/24	pom. biurowe	27,58 panele
2/25	pom. biurowe	19,92 panele
2/26	pom. biurowe	15,46 panele
2/27	pom. biurowe	12,54 panele
2/28	pom. biurowe	12,4700 panele
2/29	pom. biurowe	19,40 panele
2/30	pom. biurowe	29,0000 panele
2/31	pom. biurowe	8,31 panele
2/32	pom. biurowe	19,94 panele
2/33	pom. biurowe	19,23 panele
Razem:		387,10 0,00

	Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o.			Nr projektu E15	Instalacje elektryczne		Skala 1:100
	ul. Zielona 6 24-100 Palenów				Investor	Adres budowy Budynek biurowo-administracyjny na działkach o nr ew. 1623, 5950/6,	
	tel. kom. 667 633 003, 667 433 026				Powiat Staszowski ul. Piłsudskiego 7 26-200 Staszów		
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Sternik	inst. instalacje elektryczne KL-38/91		Rzeczni projekt	PROJEKT BUDOWLANY		
Sprawdzający:	inż. Zdzisław Wiśniewski	inst. instalacje elektryczne KL-14/99			RZUT I PIĘTRA - OŚWIETLENIE		
Imię i nazwisko:		Specjalność/ Nr uprawnień			Data opracowania: 12 lipiec 2021r.		

Uwagi: należy wykonać część dachu nad klatką schodową z dostosowaniem do istniejącego zadaszenia (pom. 2/16).