



PRZEKRÓJ E-E

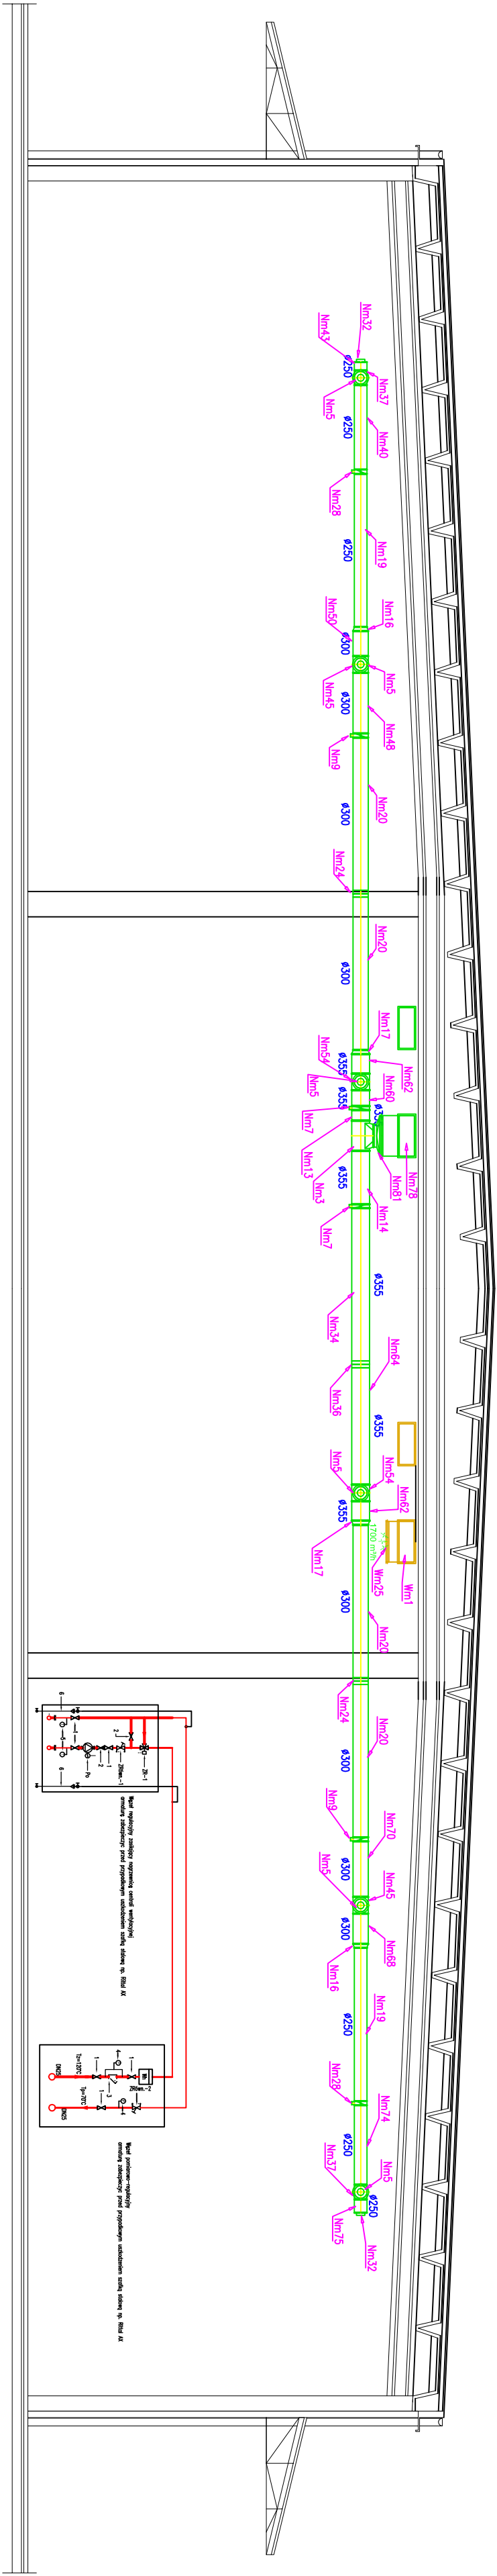

- 1- zawór odcinający dn25 Tpracy-130°C-szt6
  - 2- zawór zawrotny dn25 Tpracy-130°C-szt12
  - 3- zawór odcinający dn25 Tpracy-130°C-szt1
  - 4- manometr techniczny Tpracy-130°C-szt2
  - 5- termometr techniczny Tpracy-130°C-szt2
  - 6- odpowietrznik automatyczny z zaworem
  - 7- odpowietrznik ręczny dn15 na końcu
  - 8- pompa obiegowa 700/h gP=30kPa Tpracy-130°C
  - 9- zawór regulacyjny w dostawie z centrala lub CV325 S/E dn20-KVS-2,5 + siłownik - szt1
  - 10- zawór równoważący stąd dn20-szt2
- ARMATURA I URZĄDZENIA  
W KLASIE PN16 PRZELIMNOCZONE DO TEMPERATURY PRACY DO 130°C

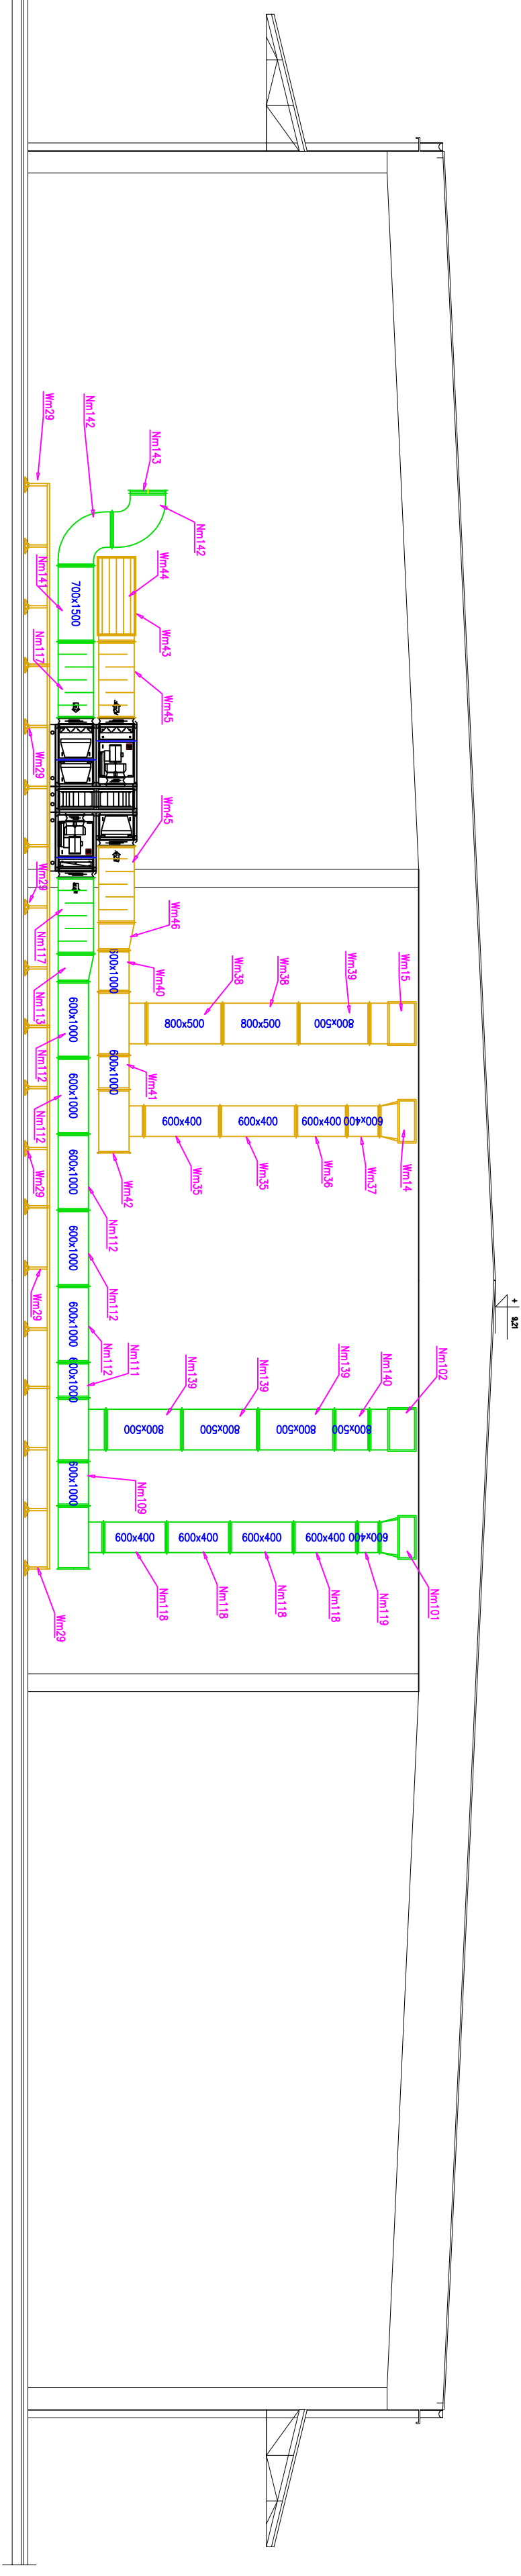

Elewacja północno-wschodnia

Nazwa firmy		PUPiG Arkadiusz Łojewski	
Tytuł		07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57	
Wskazanie		Instalacja wentylacji mechanicznej magazynu nr 2	
Wskazanie		W Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu	
Wskazanie		Przekrój E-E i elewacja północno-wschodnia	
Wskazanie		Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	
Wskazanie		ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa	
Wskazanie		inż. Arkadiusz Łojewski	
Wskazanie		Upn.MAZ/0211/POOS/07	
Wskazanie		mgr inż. Dariusz Dzięwski	
Wskazanie		Up. POU/0116/PWOS/11	
Wskazanie		Prosta	
Wskazanie		Nr rys.	
Wskazanie		1 : 100	
Wskazanie		4	