

RPG.271.3.2024

ZESTAW NR 2 PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

Dotyczy: „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Sejnach wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody - Etap 2”

PYTANIE NR 1

Którego budynku dotyczy zapis Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego -Paragraf 4, ust. 10 umowy dotyczącej przebudowanej sieci ciepłowniczej?

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 1


Zamawiający wykreślił zapis z umowy dot. zadania nr 2.

PYTANIE NR 2

Zgłaszamy Zamawiającemu wystąpienie kolizji trasy sieci ciepłowniczej z przepompownią ścieków w rejonie skweru (ul. Grodzińskiego).

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający informuje, że wpięcia sieci ciepłej na dz. 661/12 należy dokonać w miejscu oznaczonym czerwonym kółkiem na poniższej mapie, kierując się na południe, omijając teren utwardzony, w terenie zielonym łącząc się z projektowanym przebiegiem sieci (oznaczone czerwoną linią na mapie). Przejście przeciskiem pod ścieżką oznaczono linią niebieską. Zmiany w projekcie dokonane zostaną na etapie wykonawstwa.

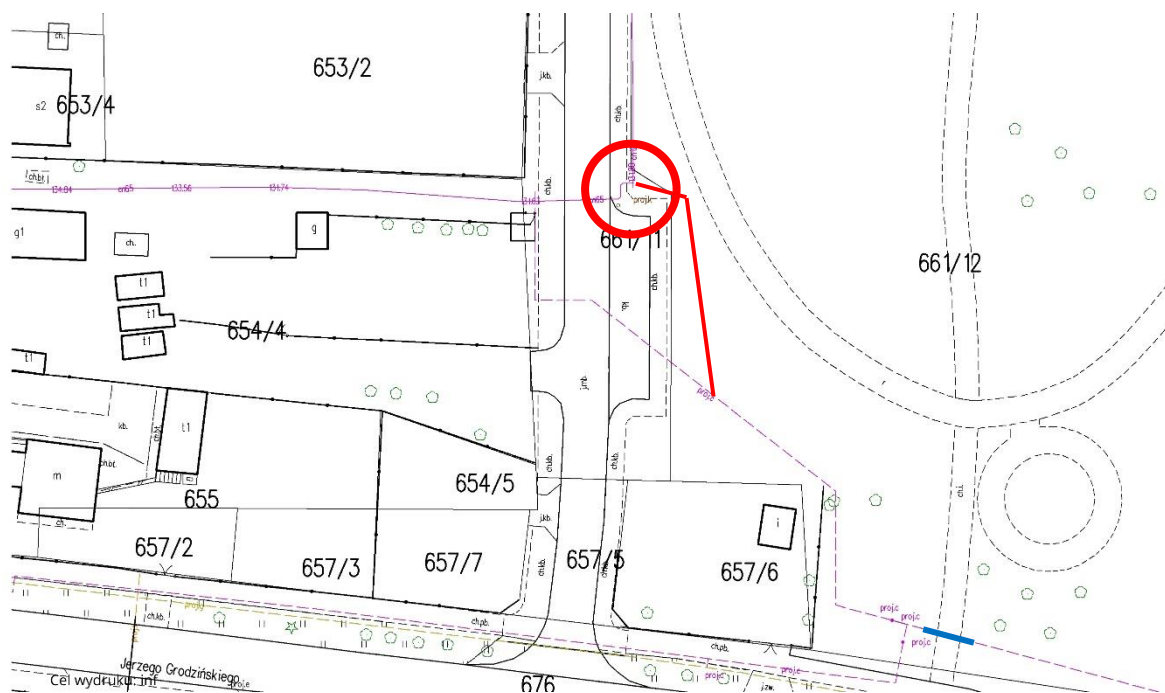

PYTANIE NR 3

Zgłaszamy brak w projekcie naniesionych dróg w rejonie skweru (ul. Grodzińskiego) oraz nie opisano sposobu przejść rurociągów, przecisków, odtworzenia nawierzchni z asfaltu i żywicy.

[ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3](#)

Odpowiedź w odpowiedzi do pytania nr 2.

PYTANIE NR 4

Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli posesji przyległych w rejonie ul. Strażackiej 2 na wejście Wykonawcy w celu wykonania przecisku i podłączenia budynku.

[ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4](#)

Postępowanie nie obejmuje zakresu w rejonie ul. Strażackiej 2. Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem nr 9 do SWZ (Z2 – sieć ciepłna / schemat sieci do postępowania).

PYTANIE NR 5

Czy Zamawiający przewiduje nadzór archeologiczny i konserwatora zabytków dla robót w rejonie Białej Synagogi.

[ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5](#)

Postępowanie nie obejmuje zakresu w rejonie Białej Synagogi. Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem nr 9 do SWZ (Z2 – sieć ciepłna / schemat sieci do postępowania).

PYTANIE NR 6

Czy nowy chodnik z siecią teletechniczną na trasie sieci wzdłuż ul. Strażackiej jest na gwarancji? Trasa rurociągu sieci ciepłowniczej będzie wzdłuż trasy sieci teletechnicznej.

[ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6](#)

Postępowanie nie obejmuje zakresu w ul. Strażackiej. Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem nr 9 do SWZ (Z2 – sieć ciepłna / schemat sieci do postępowania).