istn. Rnn w stacji 15/0,4kV
ST. Grotniki nr 40108

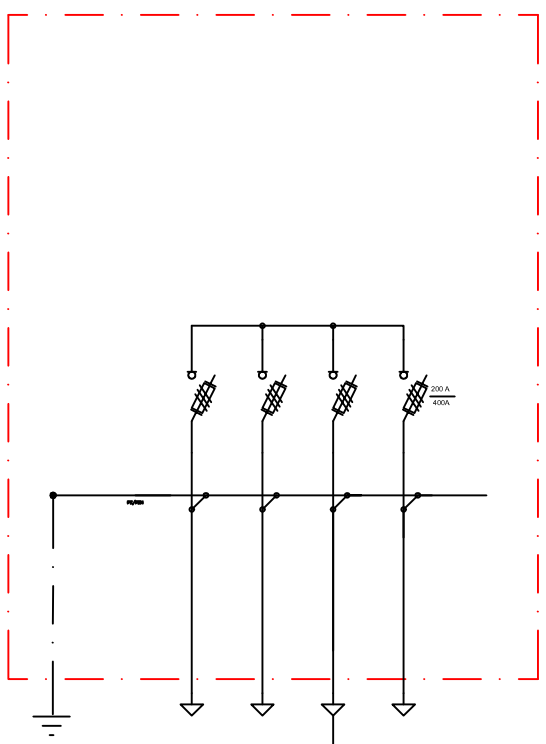

istn. ZK
wyminić na ZK+TL

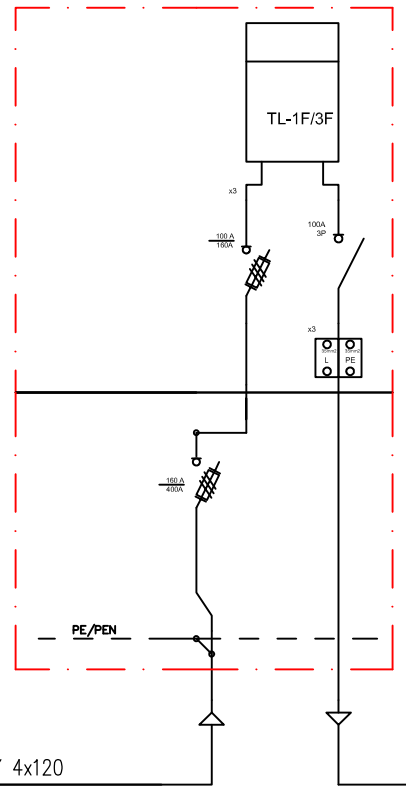

istn. kabel wymienić na YAKY 4x120

proj. YKY 4x50

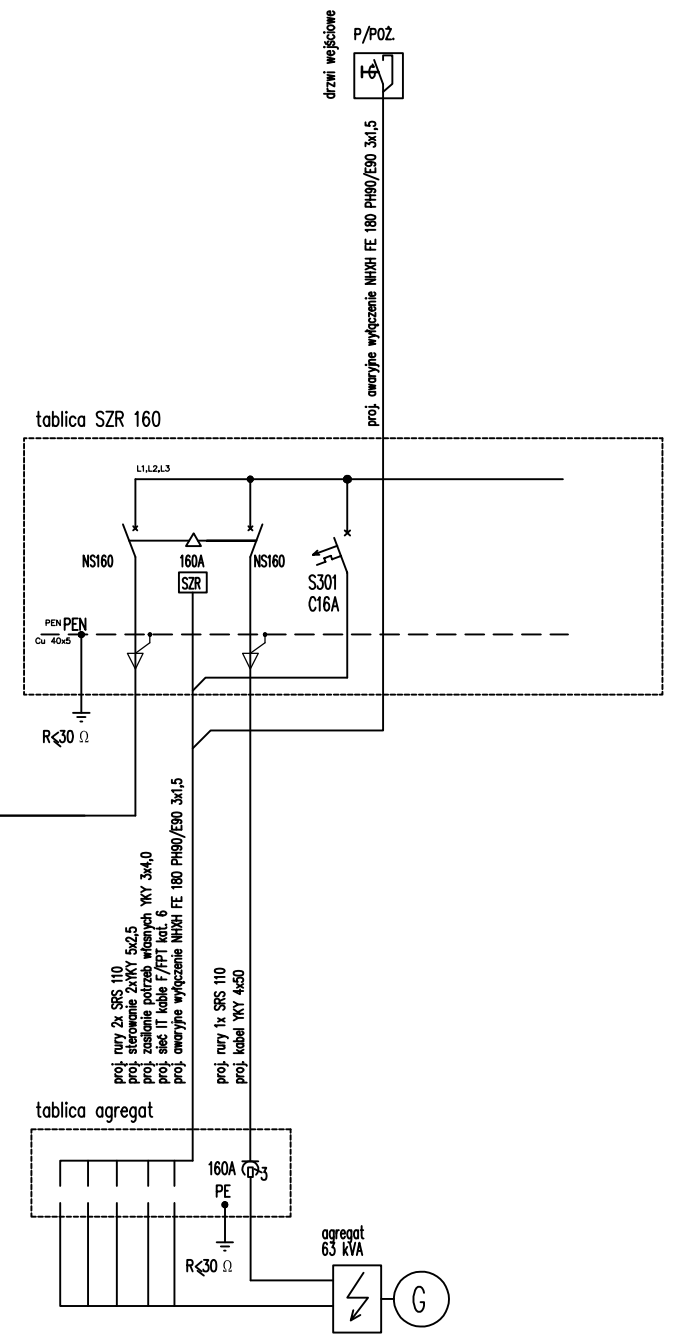

SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE
SIECI TN-C-S + WYŁĄCZNIKI
RÓŻNICOWOPRĄDOWE O IΔn=30mA

S.W.N. + W.R.P.
TN-C-S

WYKONAWCA: BIŚ BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA			ul. Staroszkolna 16/28 85 - 209 BYDGOSZCZ		
INWESTOR: GMINA ZGIERZ ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz					
Obiekt: Stacja wodociągowa w miejscowości Grotniki, ul. Lipowa			Treść rysunku: Schemat zasilania - SZR 160		
Funkcja	Imię i nazwisko		Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy
Projektant	inż. Paweł Michalski		Elektryczna	ABIT-II-7131-40/01	
Sprawdzający	inż. Aleksander Michalski		Elektryczna	KI-II-7342-97/98	
Faza: PT	Skala: -	Data: 09.2021	Branża: ochr. środ.	Nr kontraktu:	Nr rysunku: E2