




TABLICA TK

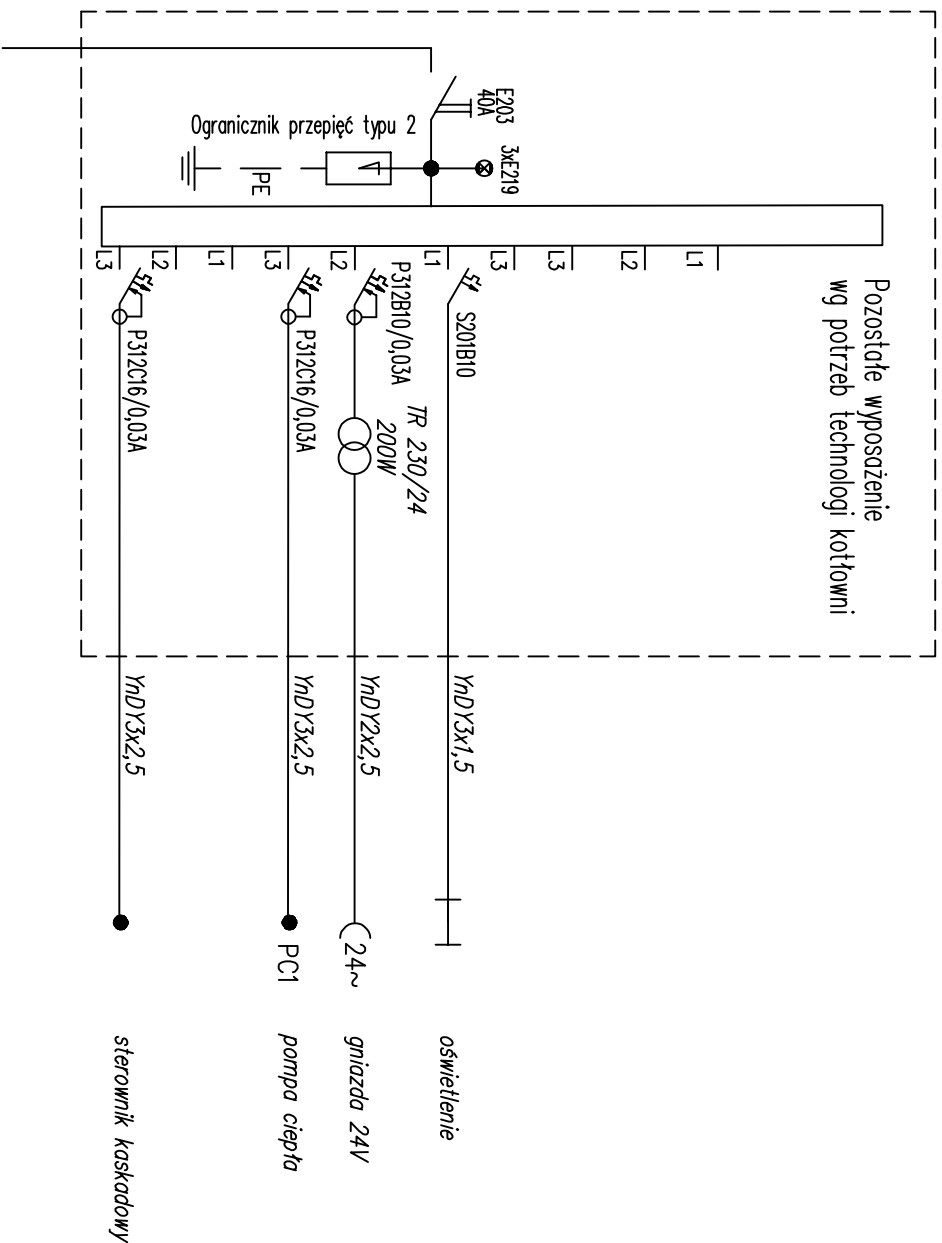


TABLICA TK

TL204S



- Klasa izolacji 
 - IP 55
 - In=630A
 - Natynkowa
 - Drzwi z zamkiem
- Wymiary
- Szerokość 550mm
 - Wysokość 650mm
 - Głębokość 275mm

ROBUDOWA ISTN. TG



| | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------------|
| SKORUT SYSTEMY SOLARNE SP. Z O.O. UL. WYBICKIEGO 71, 32-400 MYŚLENICE | | | |
| | Imię i nazwisko | Nr Upr. | Podpis |
| Projektował | mgr inż. Jerzy Halek | 217/2002 | 02.2002 |
| Format A3 | Budynek mieszkalny Ruda Śląska ul. Wiktora Bujoczka 12 | | Faza Proj. bud.-wyk. |
| Skala --- | Temat: | Schemat ideowy zasilania | Nr rys. E01 |
| Opracowanie chronione ustawą o prawie autorstwa i prawach pokrewnych (Dz.Ulnr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) | | | |